


제9장

건구류 (가구)
















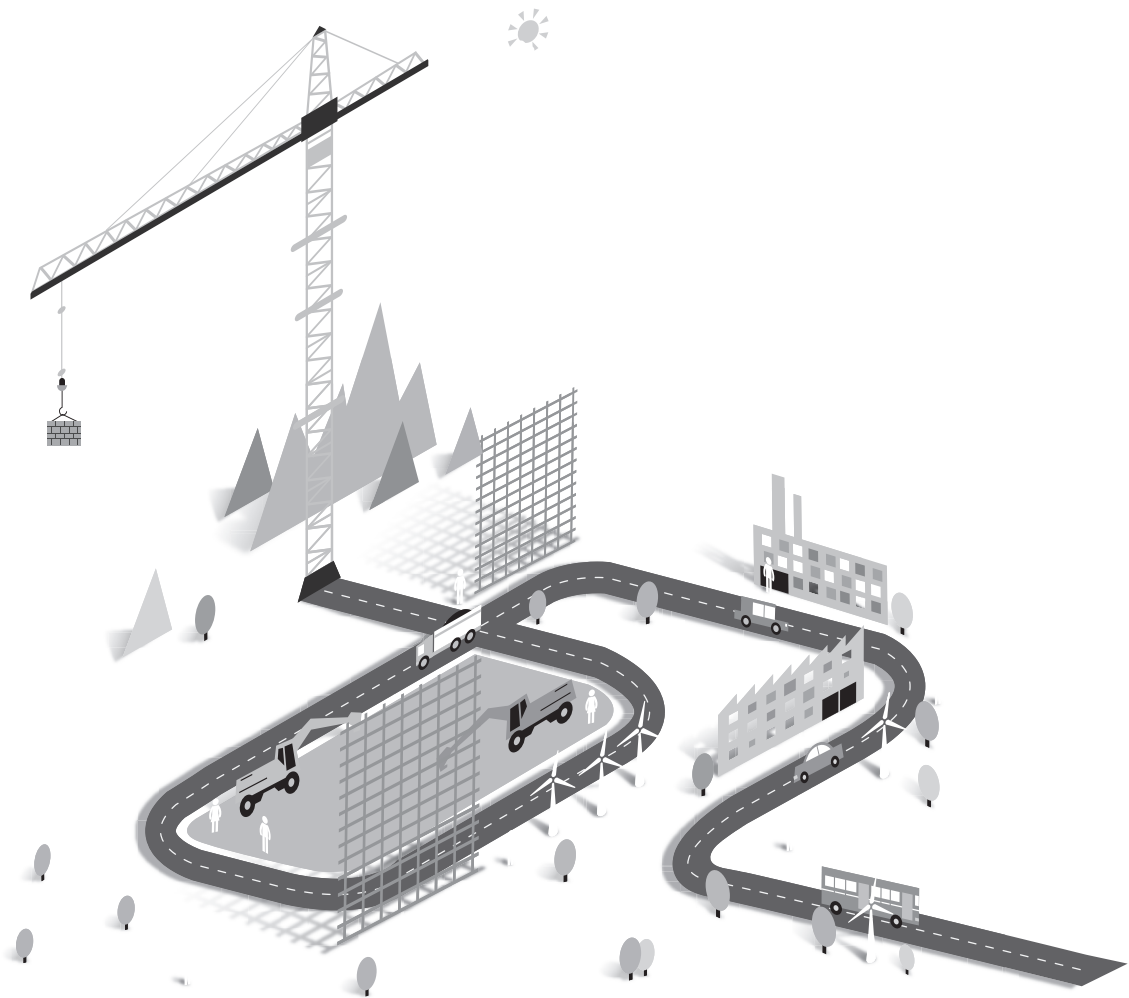

구 분	내 용			
가구류 (가전류 포함)	1. 가구설계 기본개념			
	불박이 가구 설치부위		"별도 마감 없음"	
	불박이 가구가 아닌 경우		지구별 건축도면 마감 상세 작성	
	2. 설계 일반사항			
	① 주방가구			
	천장	반자돌림	설 계	반자돌림 전면까지 천장지 설계
			설계하지 않음	가구끝선 + 100
		상부장 천장면		천장 벽지 마감 없음
		주방가구와 천장사이 간격		최대 25mm
	벽체	설계	주방가구 설치 뒤면 벽체 : "별도 마감없음" (냉장고 상부장 뒤면 벽체 포함)	
		시공한계	가구끝선 + 100 (가구류와 겹침폭)	
	바닥	설계	하부장 아래 바닥 미장면 : "별도 마감없음"	
		시공한계	주방가구 끝선+100 단, 다리설치부위 다리발 전면까지	
		주방가구 끝선~걸레받이까지		최대 60mm 이하
	② 일반가구			
	구 분	불박이 가구(가전 포함)		
		필라, 걸레받이 등 있음		필라, 걸레받이 등 없음
	천장	반자돌림 전면까지 설계		가구끝선 +100
벽체	필라 전면까지 설계		가구끝선 +100	
바닥	가구하부장 끝선 +50	가구하부장 끝선 +100 *가구하부장과 바닥면 간격 50이내		
		가구하부 바닥재 전면설계 *가구하부장과 바닥면 간격 50초과		
* ①시스템가구 또는 ②불박이 가구,가전이 아닌 경우 : 마감재 설계				
** 특이한 형태의 가구는 지구별 적합한 상세도 작성				
			건축마감 시공한계 일반사항	
			None DA-90-001	
			개 정 디자인센터-3924('15.08.31)	

구 분	내 용
자재/마감	* 도어 : THK18 PB 또는 MDF 위 지정마감 (단, 은경도어 적용시 DA-90-141 참조) * 옆판,밀판,천판,선반,서랍앞판 : THK18 PB 위 양면 LPL, 직접인쇄 수성도료, 데커레이션시트 * 필라 : THK18 PB 또는 MDF 위 도어와 동일 마감(DA-90-132 참조) * 뒷판 : THK3 HDF위 양면 데커레이션시트, LPL, 직접인쇄 수성도료, 피니싱 호일 * Edge 부착기준 : 옆판-3면, 천판,밀판,선반-1면, (내부서랍 옆판-2면) * 걸레받이 노출부위 표면마감은 웨샤(웨샤 미설치시 : 도어) 색상 · 재질 동일마감 * 서랍레일은 서랍을 열 때 앞으로 빠지지 않도록 걸림장치가 있어야 함
제 작	* 문짝 마감에 따른 손잡이 예시는 DA-90-200 참조 * 경첩(컵힌지) 2개소당 뎀핑경첩 1개 적용하고, 통당 PVC 환기구는 2개 이상 적용 * 관련 상세(DA-90-211, 212 등)를 참고하여 고정 철저 * 신발장 후면 보조목(합판)은 3개이상 적용 * 선반간격(선반포함) 200mm기본, 천장고 변화시 변화치수 선반에서 간격조정 * (적용 시) 세대 단자함을 신발장 내부에 설치 시 선반, 서랍 유효폭이 확보되도록 깊이 조정 * (적용 시) 양수기함 설치 시 점검구 덮개 노출면 예지 마감처리 및 타공부위 홀캡 설치 * 가구 조명특화 적용 시 전기공사와 협의 [시공한계 : (건축) 콘센트 설치 부위 타공, 전원연결 공간 확보, 조명기구 설치 / (전기) 전원인입, 콘센트 및 점검커버 설치]
주기	
신발장 공통사항	
none DA-90-002	
개 정 공공주택전기처-2581(25.12.15) 주택디자인혁신단-2584(20.11.16)	
구 분	내 용
자재/마감	* 도어 : THK18 PB 또는 MDF 위 지정마감 (단, 은경도어 적용시 DA-90-141 참조) * 옆판,밀판,천판,선반,서랍앞판 : THK18 PB 위 양면 LPL, 직접인쇄 수성도료, 데커레이션시트 * 필라 : THK18 PB 또는 MDF 위 도어와 동일 마감(DA-90-132 참조) * 뒷판 : THK3 HDF위 양면 데커레이션시트, LPL, 직접인쇄 수성도료, 피니싱 호일 * Edge 부착기준 : 옆판-3면, 천판,밀판,선반-1면, (내부서랍 옆판-2면) * 걸레받이 노출부위 표면마감은 웨샤(웨샤 미설치시 : 도어) 색상 · 재질 동일마감 * 서랍레일은 서랍을 열시 앞으로 빠지지 않도록 걸림장치가 있어야 함
제 작	* 문짝 마감에 따른 손잡이 예시는 DA-90-200 참조 * 경첩(컵힌지) 2개소당 뎀핑경첩 1개 적용 * 통당 PVC 환기구 2개이상 적용 * 반침장 후면 보조목(합판)은 3개이상 적용 * 천장고 변화시 변화치수 선반에서 간격조정
주기	
반침장 공통사항	
DA-90-003	
개 정 주택디자인혁신단-2584(20.11.16)	

구 분	내 용
자재/마감	* 도어, 서랍앞판 : THK18 PB 또는 MDF 위 지정마감 (단, 은경도어 적용시 DA-90-141 참조) * 옆판,밀판,천판,선반 : THK18 PB 위 양면 LPL, 직접인쇄 수성도료, 데커레이션시트 * 필라 : THK18 PB 또는 MDF 위 도어와 동일 마감(DA-90-132 참조) * 뒷판 : THK3 HDF위 양면 데커레이션시트, LPL, 직접인쇄 수성도료, 피니싱 호일 * Edge 부착기준 : 옆판-3면, 천판, 밀판, 선반-1면, 서랍옆판-2면 * 서랍레일은 서랍을 열 때 앞으로 빠지지 않도록 걸림장치가 있어야 함
제 작	* 문짝 마감에 따른 손잡이 예시는 DA-90-200 참조 * 경첩(컵힌지) 2개소당 뎀핑경첩 1개 적용 * 상판 사양은 발주도면 참조 * 상부 등박스 및 조명기구 설치시 상부휀샤 높이 100mm 이상 확보, 타공사이즈는 전기와 협의 * 서랍재 높이는 서랍문짝 높이의 1/2 이상 크기로 제작
주기	
화장대 공통사항	
none DA-90-004	
개 정 주택디자인혁신단-2584(20.11.16)	
구 분	내 용
자재/마감	* 도어 : THK18 PB 또는 MDF 위 지정마감(DA-91-143 참조) * 옆판,밀판,이동선반,걸레받이 : THK15 PB 위 양면 LPL 또는 직접 인쇄 수성도료 도장 * 연결목,중간기둥 : THK15 PB 위 양면 LPL, 직접 인쇄 수성도료 도장, 데커레이션시트 마감 * 필라 : THK18 PB 또는 MDF 위 도어와 동일 마감(DA-91-143 참조) * 뒷판,서랍밀판 : THK3 HDF 위 양면 LPL, 데커레이션시트, 직접 인쇄 수성도료, 피니싱 호일 (기능성서랍재 서랍밀판은 체대와 동일 자재 및 마감) * Edge부착기준 : 하부장>> 옆판,밀판-3면, 선반-1면, 연결목-2면 상부장>> 옆판-3면, 윗판,밀판,선반-1면, 연결목-2면 * 각종 부속철물 및 보강재는 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작업체별로 상이할 수 있음
제 작	* 문짝 마감 예시는 DA-91-143 참조 * 경첩(컵힌지) 2개소당 뎀핑경첩 1개 적용 * 상부장은 관련 상세(DA-91-104 등) 참고하여 고정 철저 * 장의 너비(W)가 800mm 이상일 경우 선반처짐 방지를 위해 중간 기둥 설치 및 선반 유효폭 조정 * 필요시 콘센트점검용 개구부를 절단하여 납품하되 그 설치위치는 전기감독과 협의 * 가구 조명특화 적용 시 전기공사와 협의 (시공한계 : (건축) 콘센트 설치 부위 타공, 전원연결 공간 확보, 조명기구 설치, 가구 전용 스위치 설치(해당 시) / (전기) 전원인입, 콘센트 및 점검커버 설치, 스위치 설치) * 인덕션 및 가스쿡탑 등 전기기구의 코드인출을 위한 타공(Φ50)은 가구업체(건축공사) 분
주기	
주방가구 공통사항	
DA-90-005	
개 정 공공주택전기처-2996(25.12.23) 공공주택전기처-2581(25.12.15) 주택디자인혁신단-2584(20.11.16)	

유형	기본장(2Door)	추가장(1Door, 2Door)				
일면형 (임대,분양)	2Door (우산꽂이 적용)  DA-90-107  DA-90-108	1Door  DA-90-105  DA-90-106  DA-90-109  DA-90-110				
	2Door (공구함, 우산꽂이 적용)  DA-90-111  DA-90-112	2Door  DA-90-119  DA-90-120				
대면형 (분양)	2Door  DA-90-102	1Door  DA-90-113  DA-90-114				
	2Door  DA-90-103  DA-90-104	1Door  DA-90-117  DA-90-118				
		2Door  DA-90-115  DA-90-116				
		2Door  DA-90-119  DA-90-120				
주 기 * 기본장 : 7종, 추가장 : 11종(1Door 7종, 2Door 4종) * 문짝너비 : 350~600mm(최적규격350~450mm), 3Door : 1,050~1,350mm, 4Door : 1,400~1,800mm * 세대당 우산꽂이 (DA-90-150) 1개소 반영(측판부착 또는 문짝부착 선택적용) * 기본성능(우산꽂이, 공구함 등) 만족 시 별도조합 가능		신발장 조합 예시도 <table><tr><td>none</td><td>DA-90-100</td></tr><tr><td>개 정</td><td>공공주택기획차-5612(22.12.26) 주택디자인처-2781(13.11.20) 기술기준처-5780(12.12.27)</td></tr></table>	none	DA-90-100	개 정	공공주택기획차-5612(22.12.26) 주택디자인처-2781(13.11.20) 기술기준처-5780(12.12.27)
none	DA-90-100					
개 정	공공주택기획차-5612(22.12.26) 주택디자인처-2781(13.11.20) 기술기준처-5780(12.12.27)					



현관유형

일면형	대면형

벽체형태

기본형		
세대 단자함 설치		
구 분	벽부형	매입형

기능분류


기본형	공간 활용형

주기


신발장 분류예시

none DA-90-100-1


개 정 주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택디자인처-2781(13.11.20)
기술기준처-5780(12.12.27)

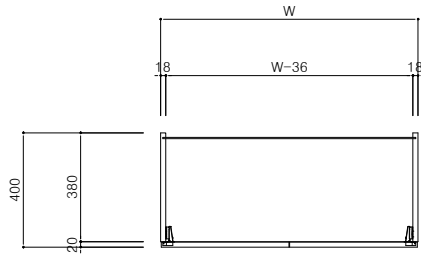

< 평면도 >

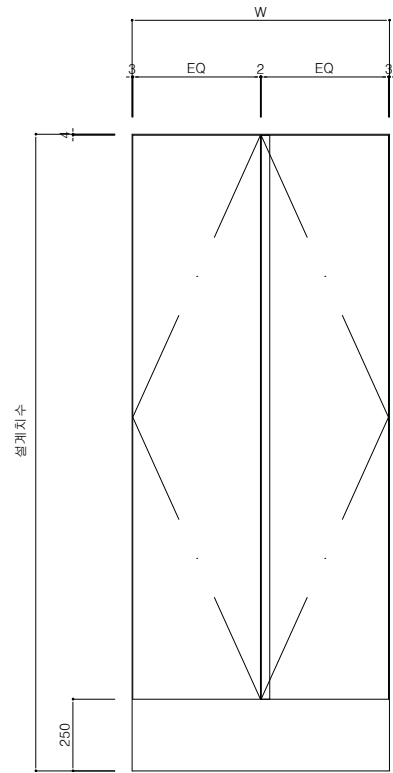


< 정면도 >

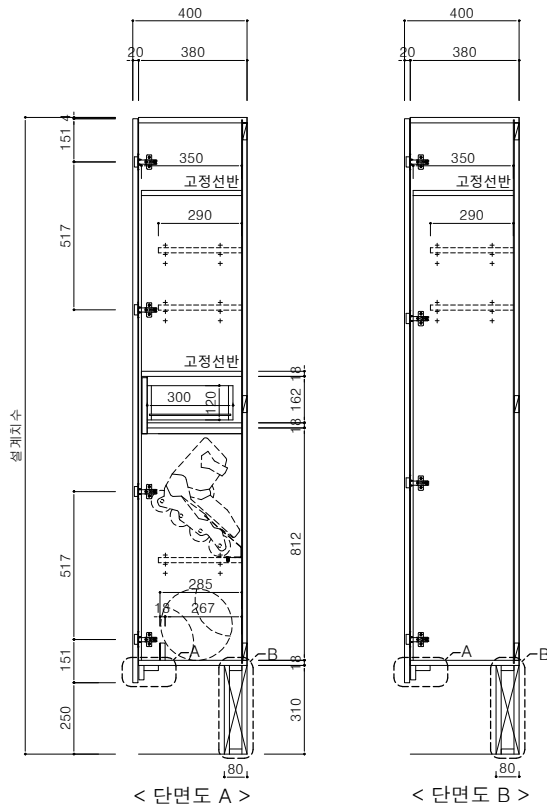

< 단면도 A >

< 단면도 B >

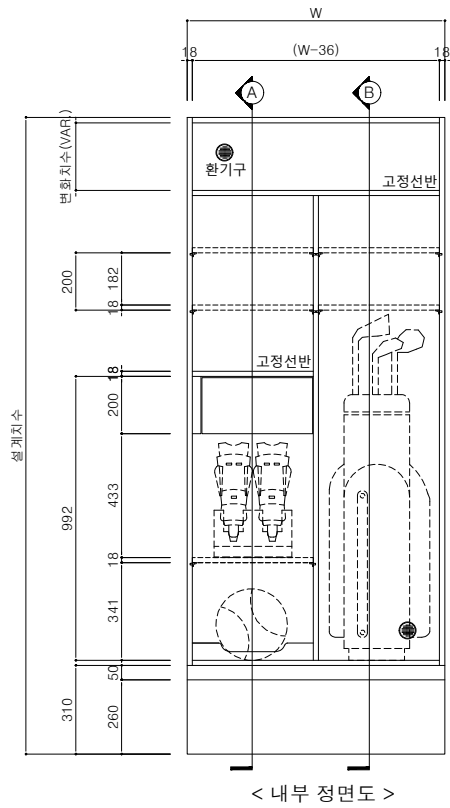

< 내부 정면도 >

주 기


- * 서랍유효깊이 300mm 이상
- * 공간활용형은 분양지구 선택 적용가능, 벽체 고정에는 DA-90-212참조
- * 하부 보강판 A : 체대와 동일 마감, 하부 보강판 B : 도어와 동일 마감

신발장_공간활용형


none DA-90-102

개 정


공공주택관리법 제28조(1) (2011.12.13)
공공주택관리법 제28조(2) (2011.12.13)
공공주택관리법 제48조(2) (2011.12.13)
주택건설기준 등에 관한 규정 제25조(1) (2011.12.13)
주택건설기준 등에 관한 규정 제25조(2) (2011.12.13)
주택건설기준 등에 관한 규정 제25조(3) (2011.12.13)

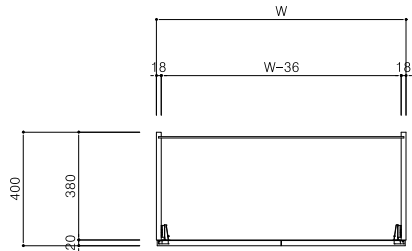

< 평면도 >

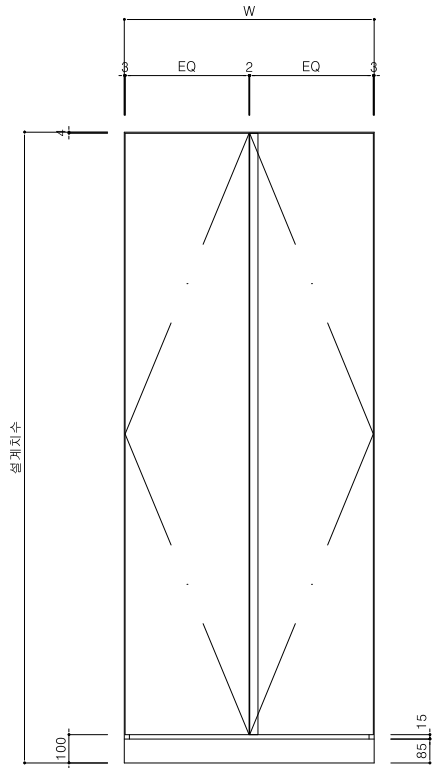


< 정면도 >

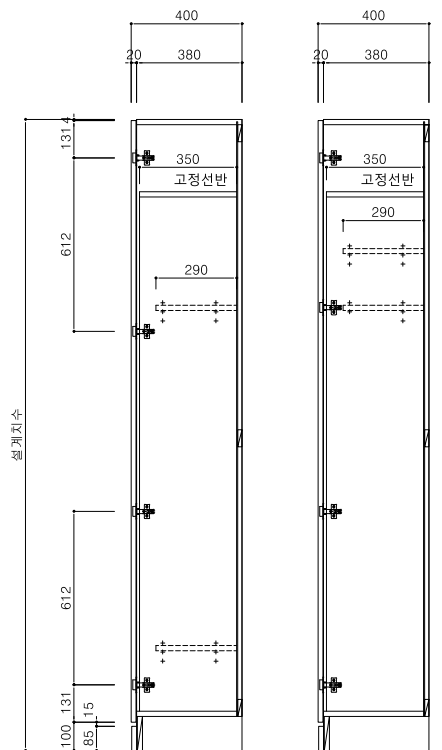

< 단면도 A >

< 단면도 B >

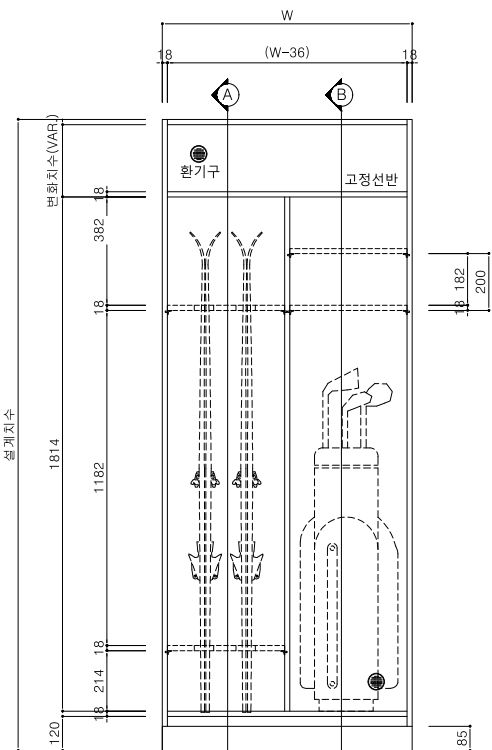

< 내부 정면도 >


주 기

* 분양지구 선택 적용


신발장_기본형

none DA-90-103


개 정 주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개발팀-1411(17.06.15)
민자주택사업자-6226(14.10.27)
주택디자인팀-2781(13.11.20)
기술지원팀-5780(12.12.27)

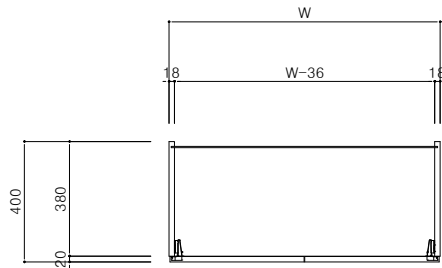


< 평면도 >

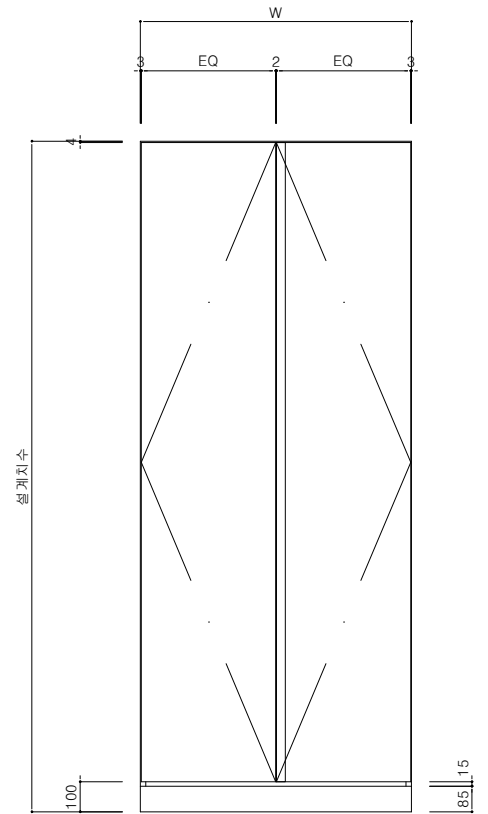


< 정면도 >

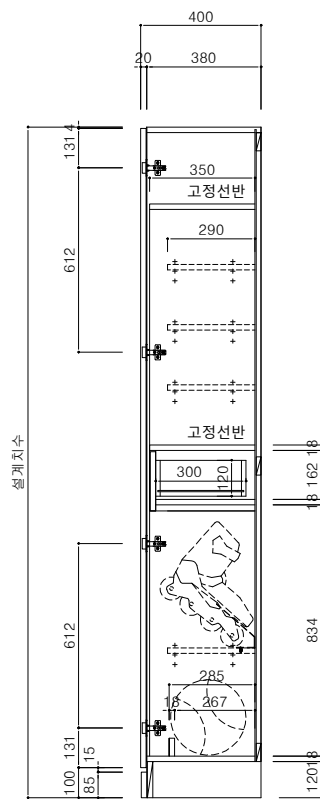

< 단면도 A >

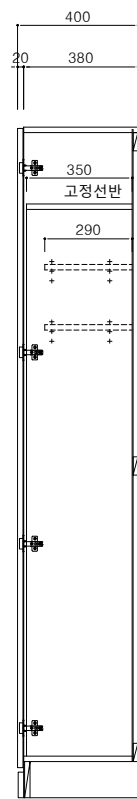

< 단면도 B >

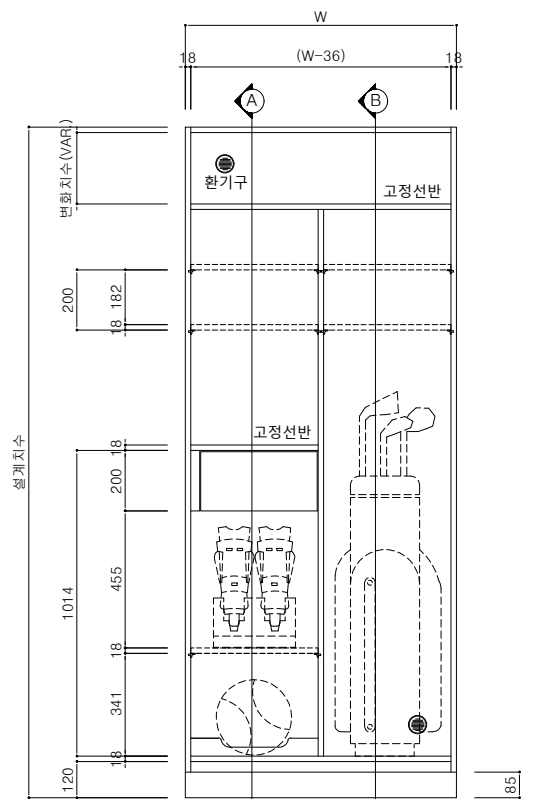

< 내부 정면도 >

주 기

- * 서랍유효폭 300mm 이상
- * 분양지구 선택 적용


신발장_기본형

none


DA-90-104

개 정


공공주택기획비-4618(23.12.20)
주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택재정당-1411(17.06.15)
민자주택사업자-6226(14.10.27)
주택디자인지침-2731(13.11.20)
기술기준지침-5780(12.12.27)




< 평면도 >

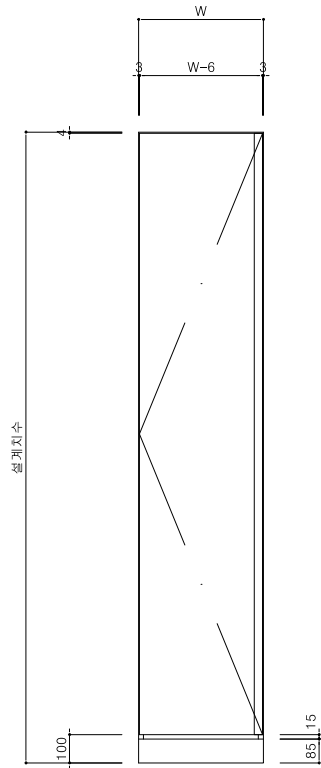

< 정면도 >

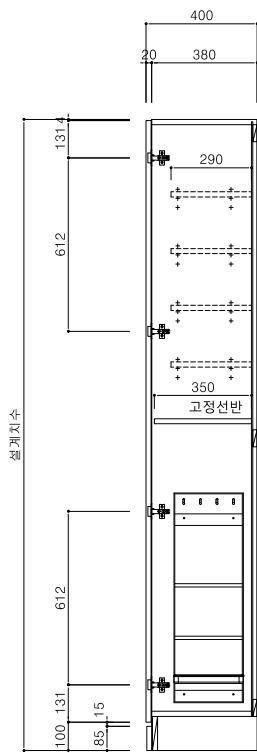

< 단면도 A >

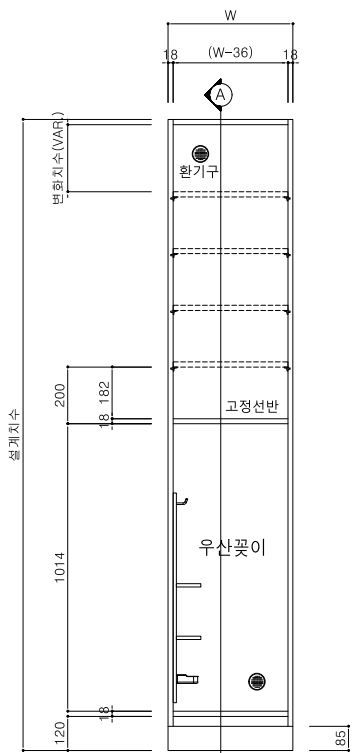

< 내부 정면도 >

주 기





- * 임대지구 적용
- * 우산꽂이 적용시 선반과 간섭이 생기지 않도록 조정

신발장_기본형

none DA-90-105

개 정

관공주택기획자-56120(22.12.26)
주최개발단-1411(17.06.15)
민자주택사업자-6226(14.10.27)
주택디자인과-2780(13.11.20)
기술기준지-5780(12.12.27)

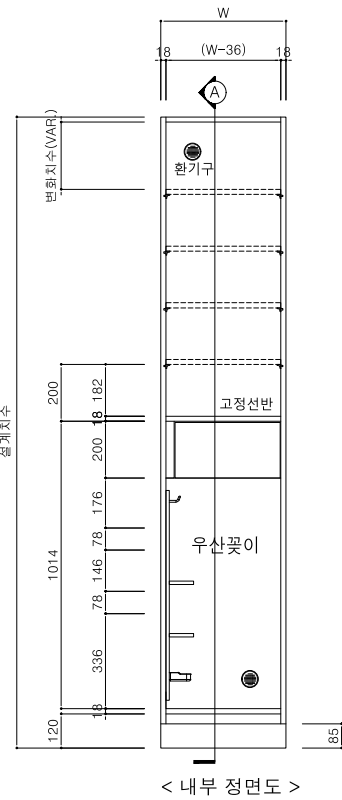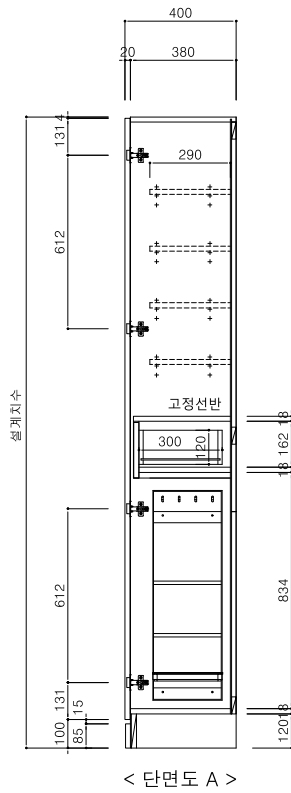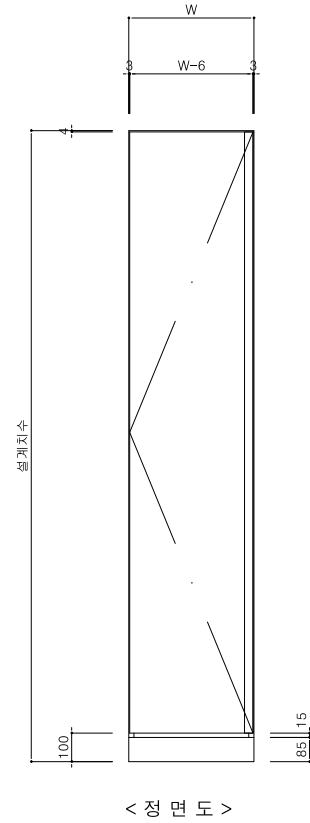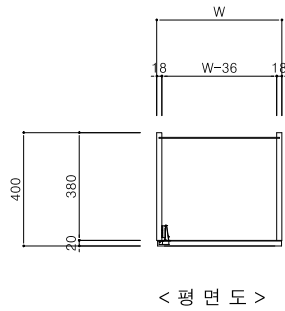

주 기


- * 서랍유효폭 300mm 이상
- * 임대지구 적용
- * 우산꽂이 적용시 선반과 간섭이 생기지 않도록 조정

신발장_기본형


none DA-90-106

개 정


공공주택기형지-601(2022.12.26)
주택개발단-411(2017.06.15)
민자주택시행지-6220(14.10.27)
주택건설기준지-778(13.11.29)
기술기준지-5780(12.12.27)

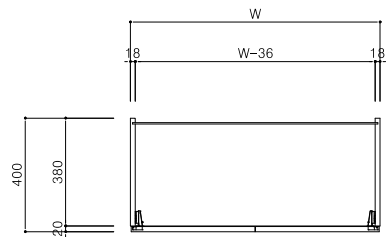


< 윗면도 >

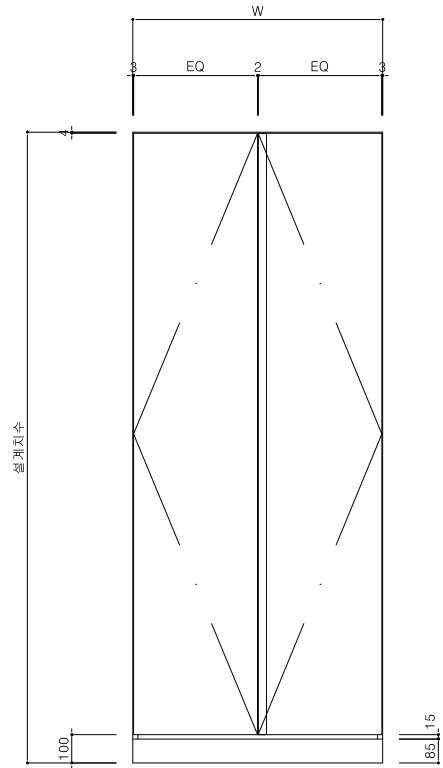


< 정면도 >

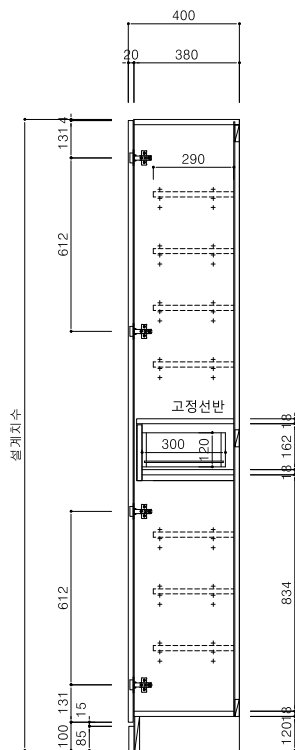

< 단면도 A >

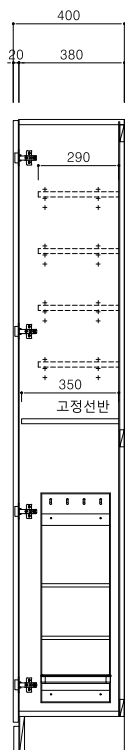

< 단면도 B >

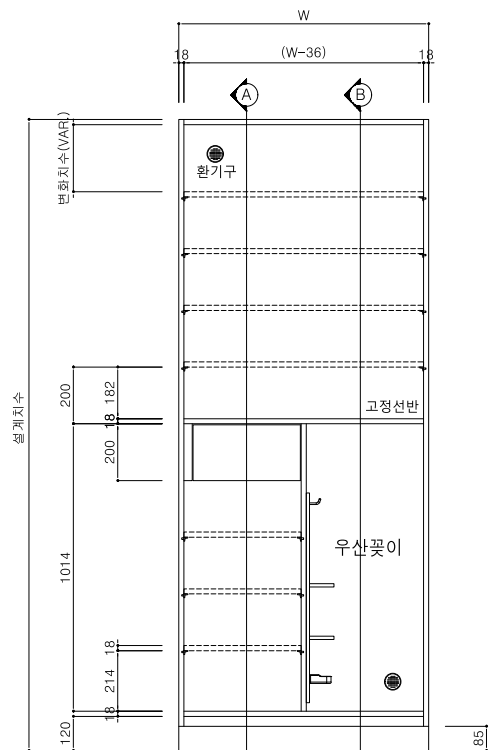

< 내부 정면도 >


주 기

- * 서랍유효폭 300mm 이상
- * 임대지구 적용
- * 우산꽂이 적용시 선반과 간섭이 생기지 않도록 조정

신발장_기본형

none DA-90-107

개 정
공관주택기획처-5612(22.12.26)
주택개발단-1411(17.06.15)
민자주택사업처-6226(14.10.27)
주택디자인과-2781(13.11.20)
기술기준처-5780(12.12.27)

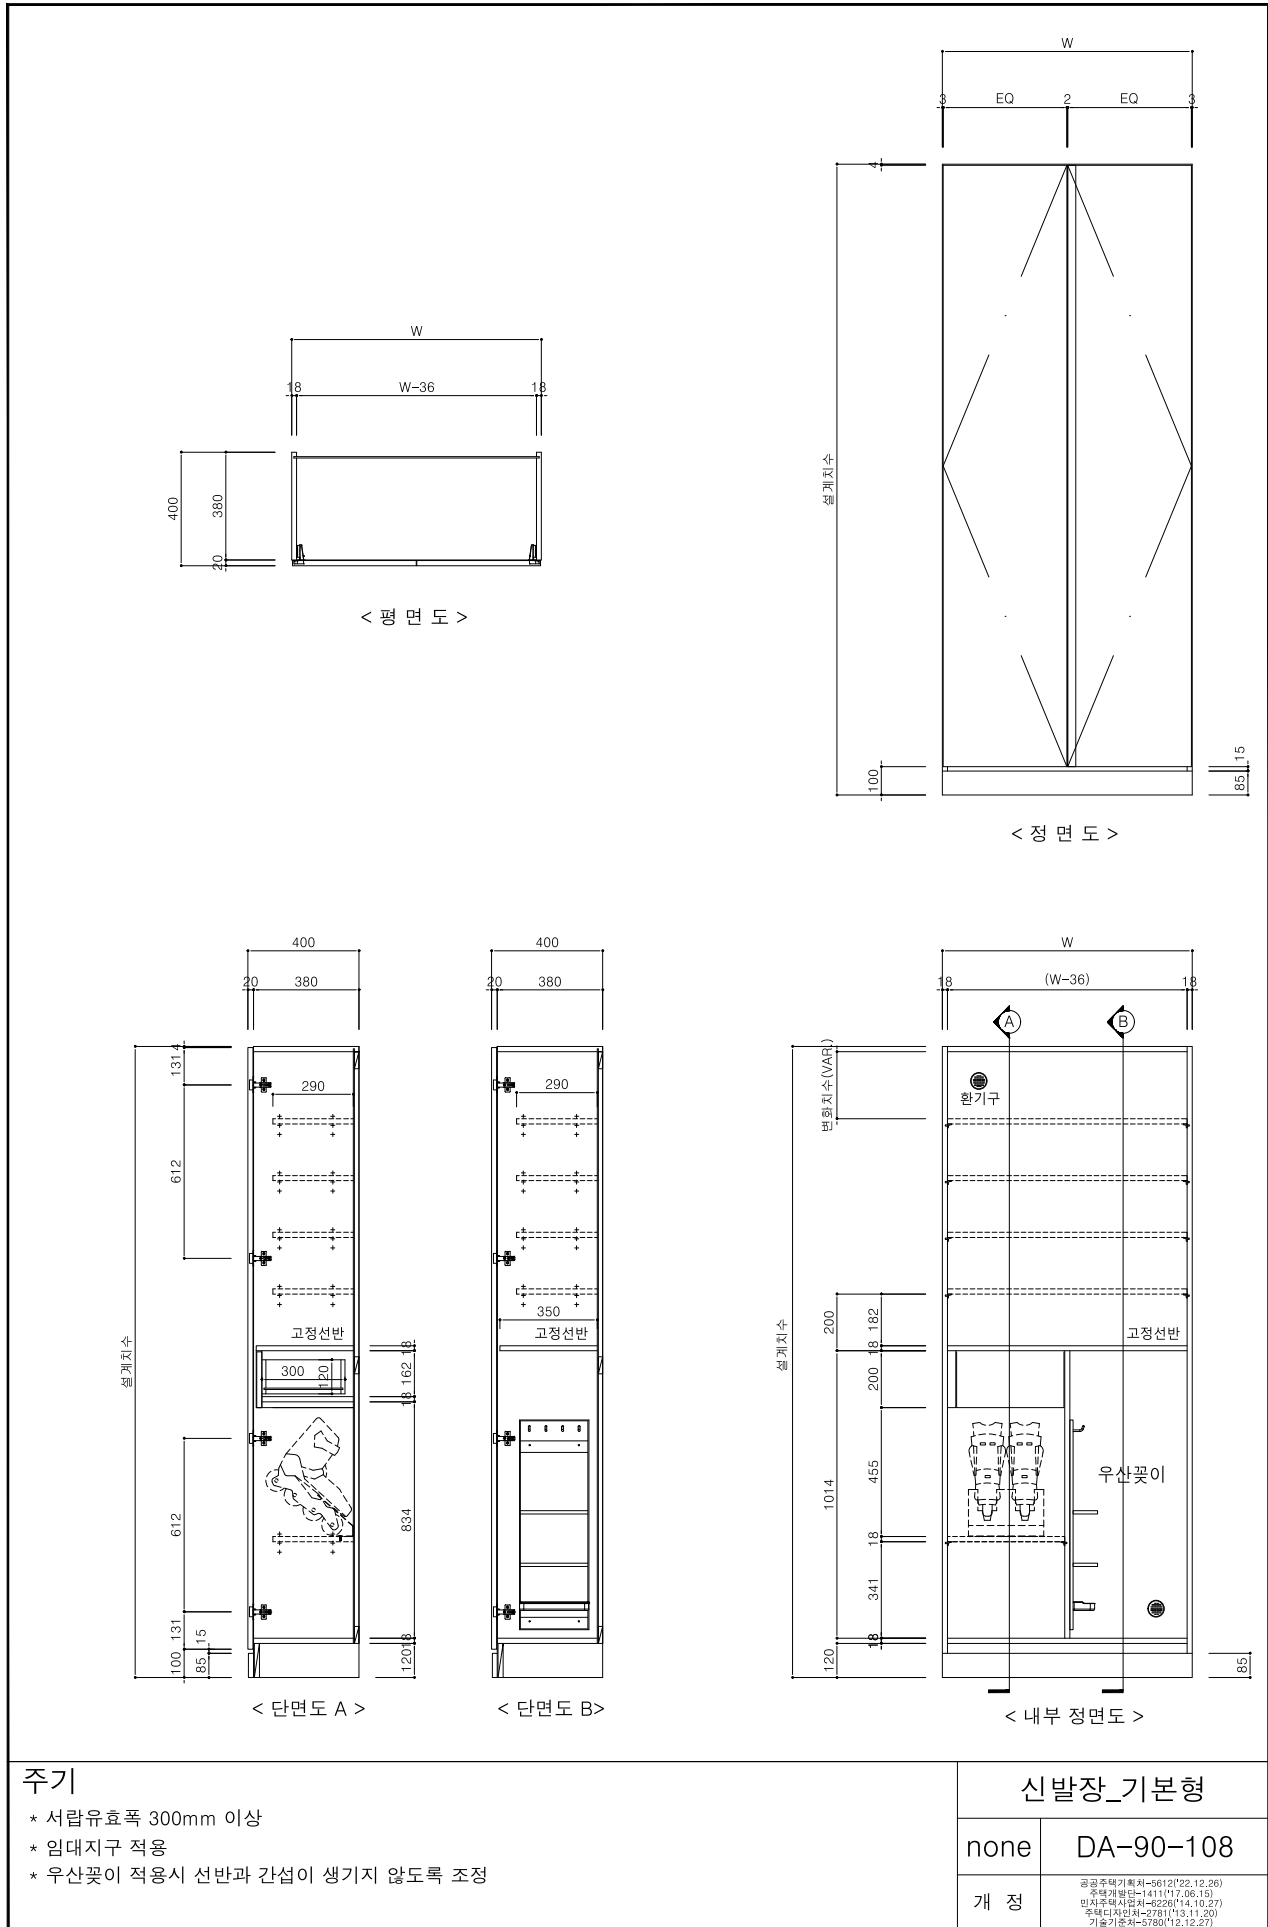


주 기

- * 서랍유효폭 300mm 이상
- * 임대지구 적용
- * 우산꽂이 적용시 선반과 간섭이 생기지 않도록 조정




신발장_기본형

none DA-90-108

개 정
공공주택기획처-5612(22.12.26)
주택개발단-1411(17.06.15)
민자주택사업자-6226(14.10.27)
주택디자인처-2781(13.11.20)
기술기준지-5780(12.12.27)



< 평면도 >

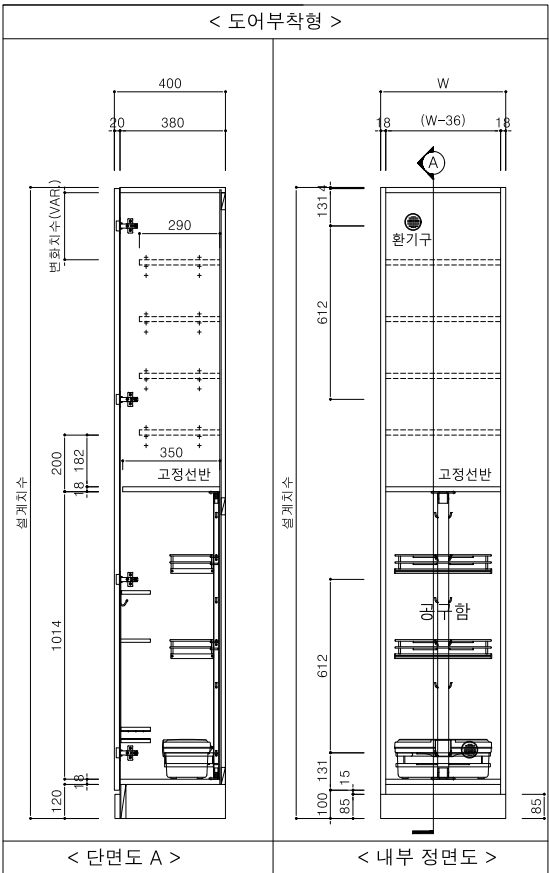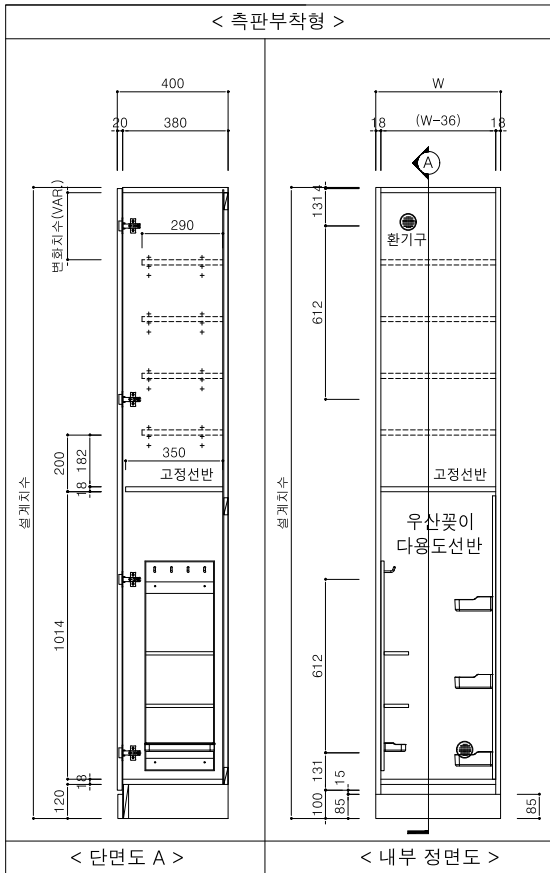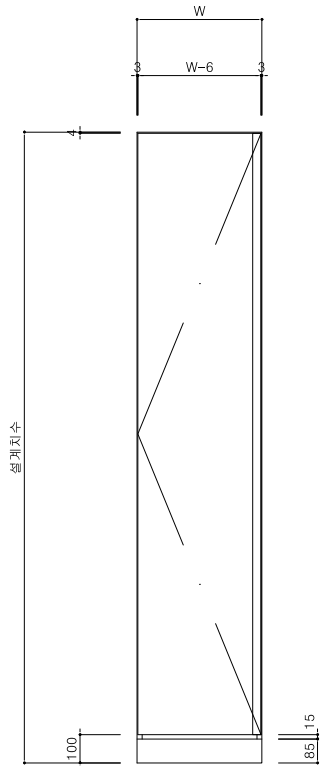


주 기


- * 분양지구(선반, 우산꽂이) 적용
- * 우산꽂이 적용시 선반과 간섭이 생기지 않도록 조정
- * 우산꽂이 설치위치는 선택하여 적용(도어부착 또는 측판부착)

신발장_기본형


none	DA-90-109
개 정	공공주택기획화-5612(22.12.26) 주택개발단-1411(17.06.15) 민자주택시범단지-6226(14.10.27) 주택디자인지침-2781(13.11.20) 기술기준서-5780(12.12.27)



< 뒷면도 >

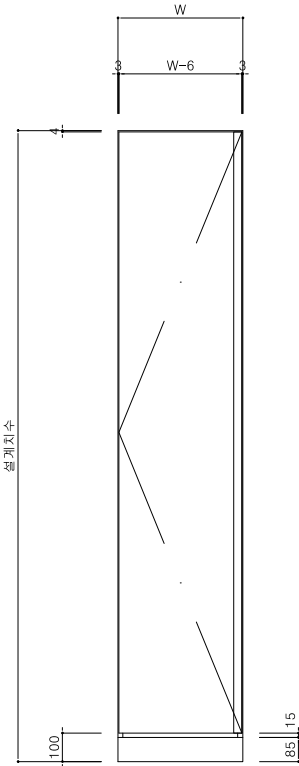


< 정면도 >

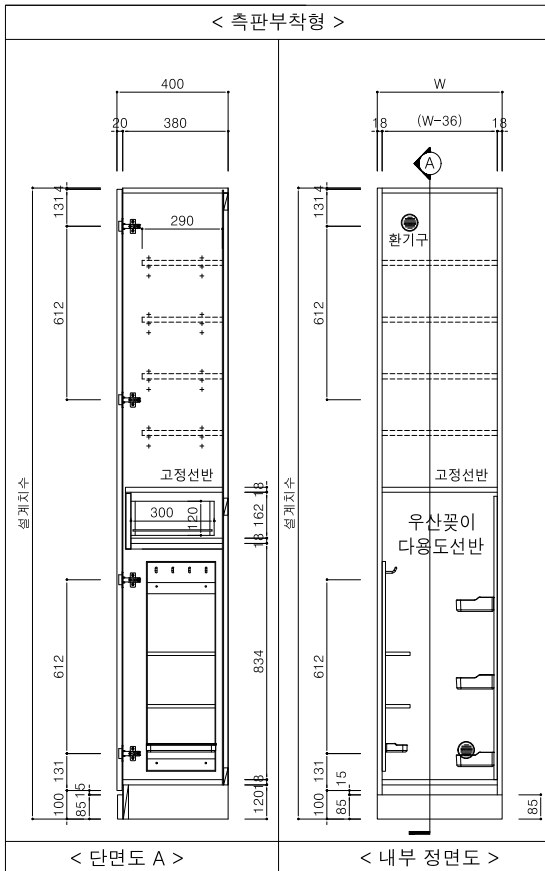

< 단면도 A >

< 내부 정면도 >

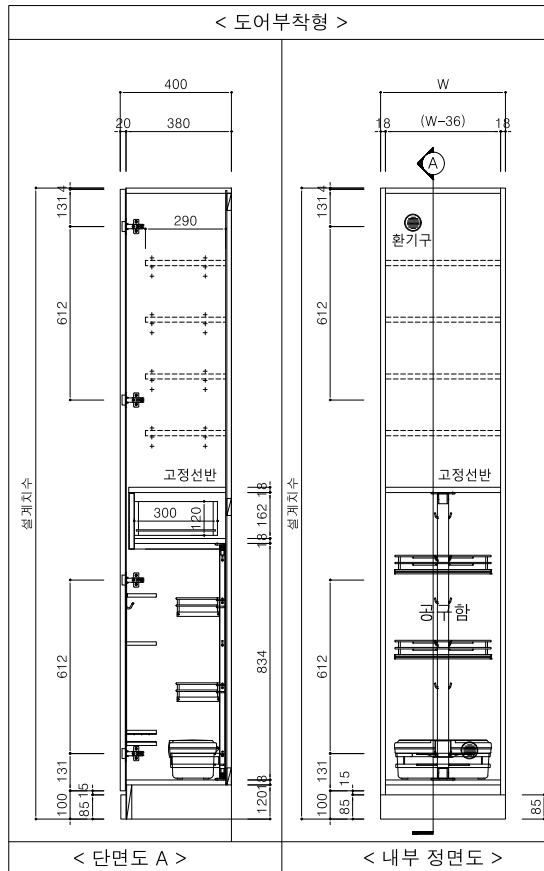

< 단면도 A >

< 내부 정면도 >

주 기


- * 서랍유효폭 300mm 이상
- * 분양지구(선반, 우산꽃이) 적용
- * 우산꽃이 적용시 선반과 간섭이 생기지 않도록 조정
- * 우산꽃이 설치위치는 선택하여 적용(도어부착 또는 측판부착)

신발장_기본형


none DA-90-110

개 정


관광주택기획처-6612(22.12.26)
유책개발단-1411(17.06.15)
민자주택사업처-6226(14.10.27)
주택디자인처-2781(13.11.26)
기술기준처-5780(12.12.27)

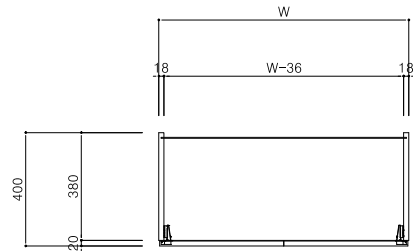

< 평면도 >

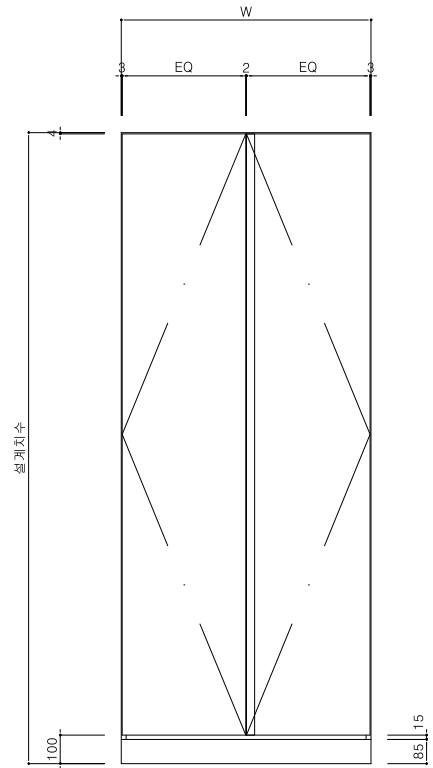


< 정면도 >

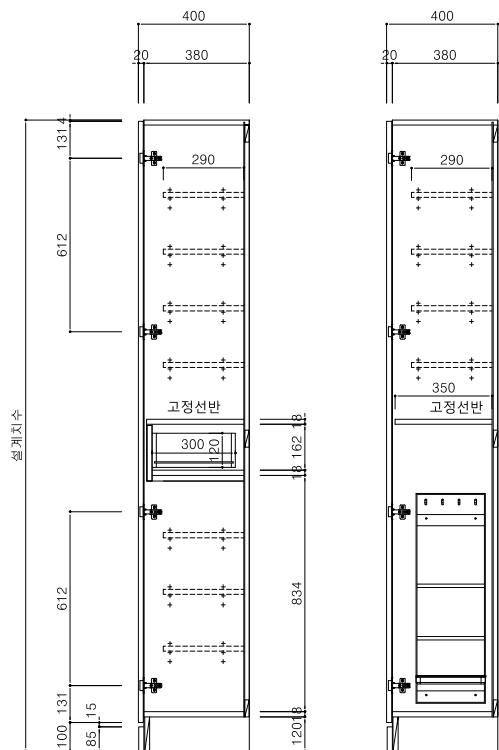

< 단면도 A >

< 단면도 B >

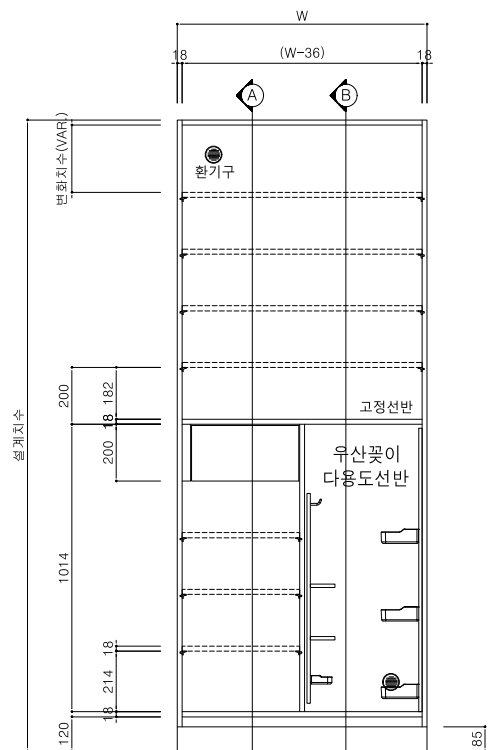


< 내부 정면도 >

주 기


- * 서랍유효폭 300mm 이상
- * 분양지구(선반, 우산꽃이) 적용
- * 우산꽃이 적용시 선반과 간섭이 생기지 않도록 조정
- * 우산꽃이 설치위치는 선택하여 적용(도어부착 또는 측면부착, DA-90-109,110 참조)

신발장_기본형


none	DA-90-111
개 정	공공주택기술표-0612(22.12.28) 주택계열-1411(17.06.15) 민자주택사업자-0226(14.10.27) 주택사업자-0781(13.11.20) 기술기준치-0780(12.12.27)

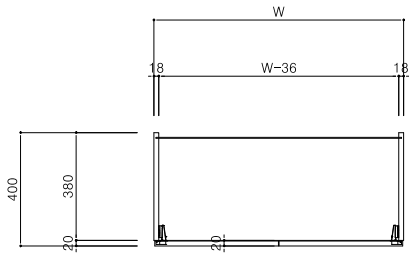

< 옆면도 >

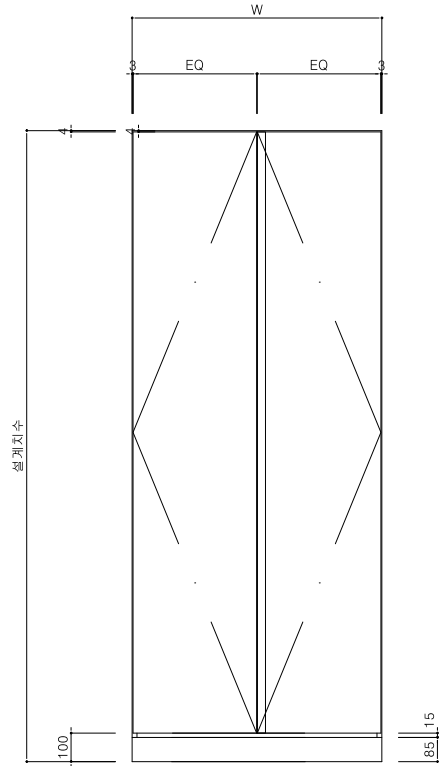


< 정면도 >

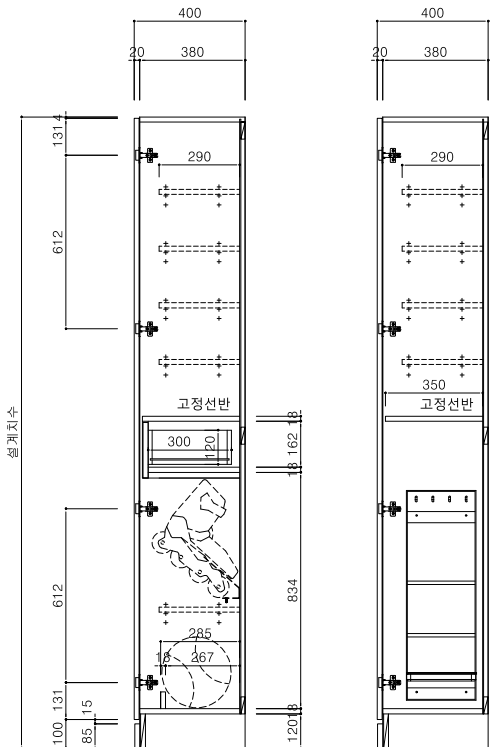

< 단면도 A >

< 단면도 B >

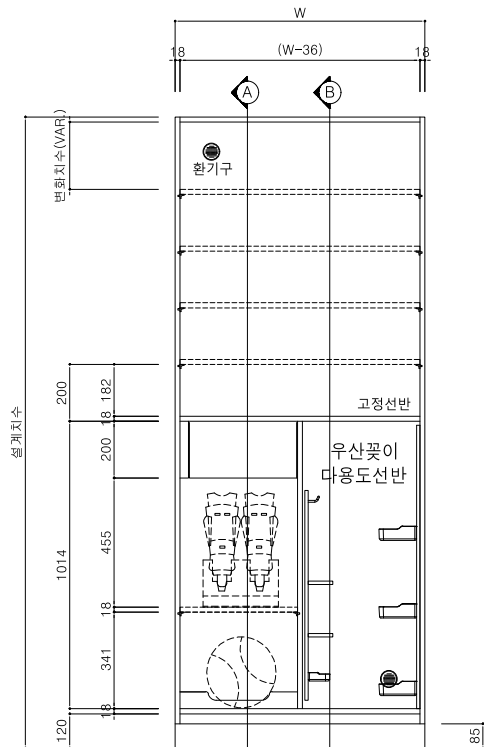

< 내부 정면도 >

주 기


- * 서랍유효폭 300mm 이상
- * 분양지구(선반, 우산꽂이) 적용
- * 우산꽂이 적용시 선반과 간섭이 생기지 않도록 조정
- * 우산꽂이 설치위치는 선택하여 적용(도어부착 또는 측판부착, DA-90-109,110 참조)

신발장_기본형


none DA-90-112

개 정


공공주택기획화-5612(22.12.26)
주택개발단-1411(17.06.15)
민자주택사업자-0226(14.10.27)
주택단지관리-2781(13.11.20)
기술기준서-5780(12.12.27)




< 평면도 >

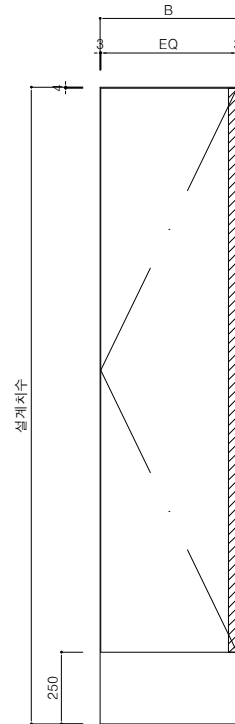

< 정면도 >

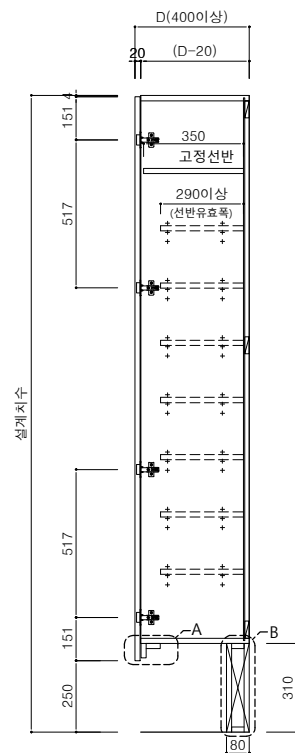

< 단면도 A >

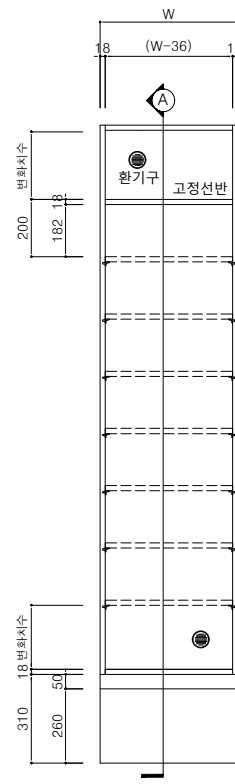

< 내부 정면도 >

주 기

- * 공간활용형은 분양지구 선택 적용 가능, 벽체 고정은 DA-90-212참조
- * 하부 보강판 A : 체대와 동일 마감, 하부 보강판 B : 도어와 동일 마감
- * 공간활용형 하부 깊이는 DA--90-132 참조


신발장_공간활용형

none


DA-90-113

개 정


공공주택민감도-28511(25.12.15)
공공주택민감도-18251(24.01.09)
주택디자인혁신단-258420(20.11.16)
주택개발단-14111(17.06.15)
민자주택사업자-62261(4.10.27)
주택디자인단-27811(13.11.20)




< 평면도 >

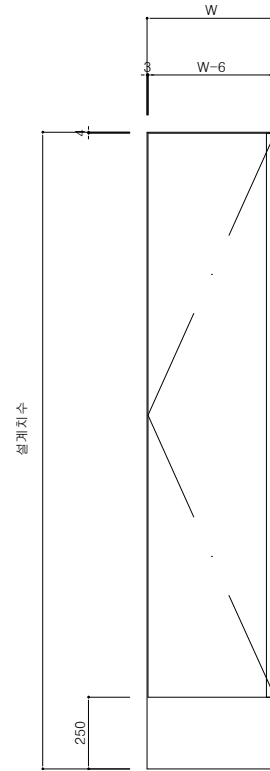

< 정면도 >

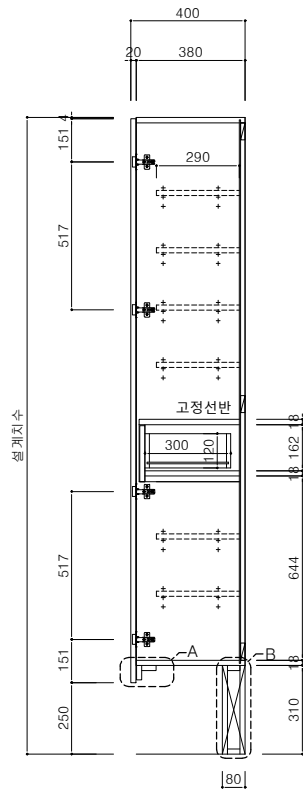

< 단면도 A >

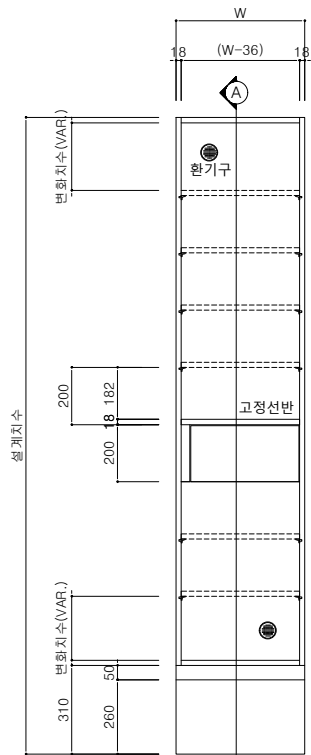

< 내부 정면도 >

주 기


- * 서랍유효폭 300mm 이상
- * 공간활용형은 분암지구 선택 적용 가능, 벽체 고정은 DA-90-212참조
- * 하부 보강판 A : 체대와 동일 마감, 하부 보강판 B : 도어와 동일 마감
- * 공간활용형 하부 깊이는 DA-90-132 참조

신발장_공간활용형


none DA-90-114

개 정


공공주택관리법-2851(25.12.15)
공공주택건설기준-1825(24.01.09)
주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개량단-1411(17.06.15)
민간주택사업자-6226(14.10.27)
주택디자인지침-2781(13.11.20)

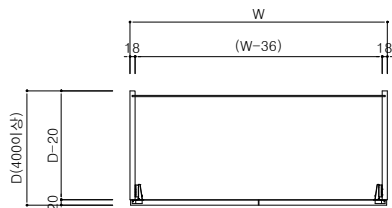


< 평면도 >

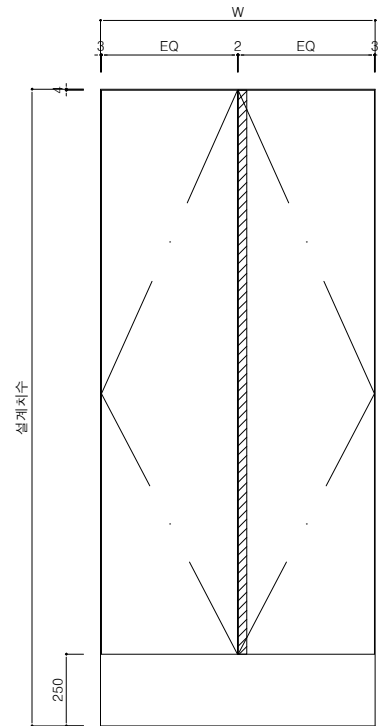

< 정면도 >

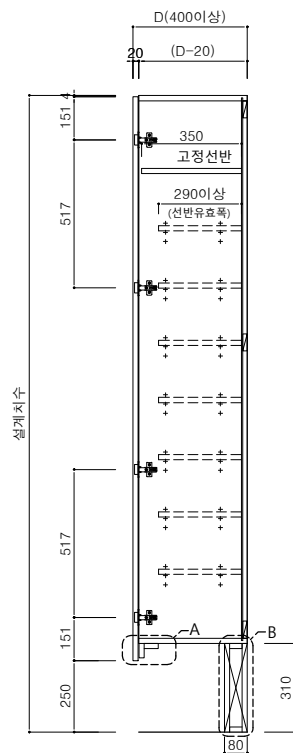

< 단면도 A >

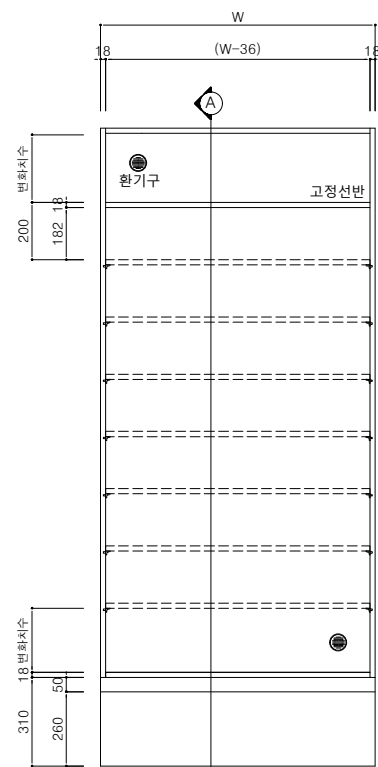

< 내부 정면도 >

주 기

- * 공간활용형은 분양지구 선택 적용 가능, 벽체 고정은 DA-90-212참조
- * 하부 보강판 A : 체대와 동일 마감, 하부 보강판 B : 도어와 동일 마감
- * 공간활용형 하부 깊이는 DA--90-132 참조


신발장_공간활용형

none


DA-90-115

개 정


공공주택전기화-285(17.12.15)
공공주택시공지침-152(17.01.09)
주택디자인혁신단-288(20.11.16)
주택과함께-411(17.06.15)
민간주택사업자-622(14.10.27)
주택디자인화-278(13.11.20)

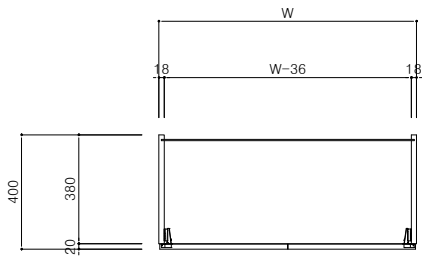


< 평 면 도 >

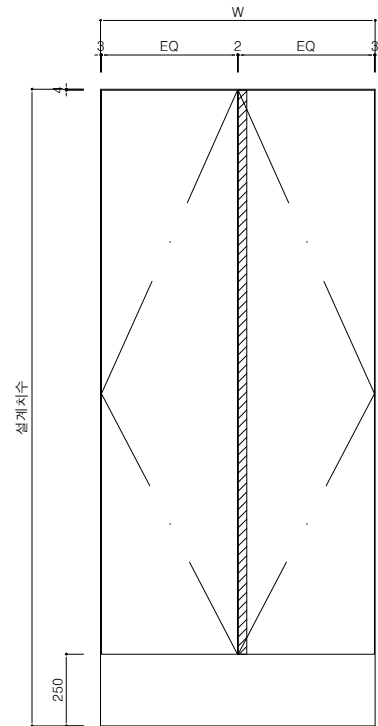

< 정 면 도 >

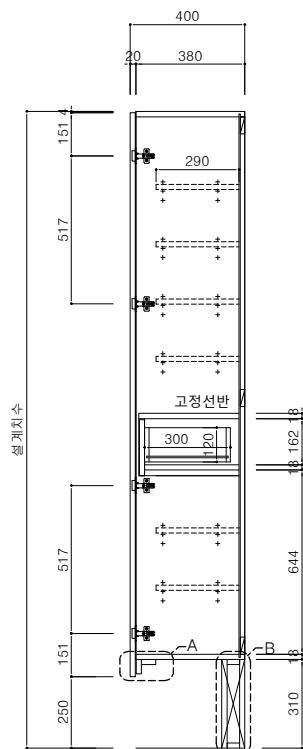

< 단면도 A >

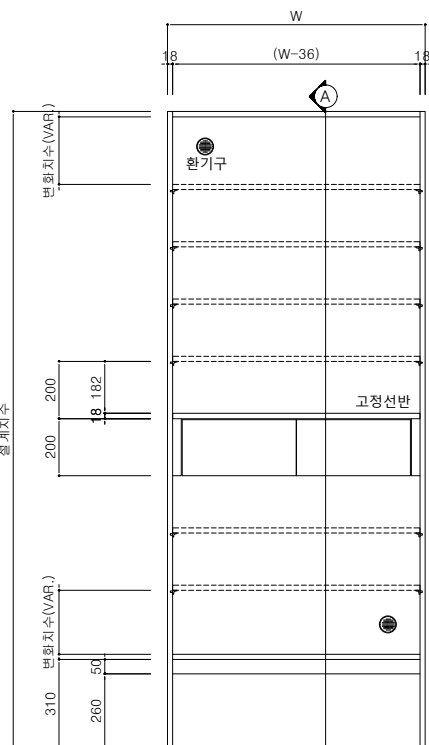

< 내부 정면도 >

주 기

- * 서랍유효폭 300mm 이상
- * 공간활용형은 분암지구 선택 적용 가능, 벽체 고정은 DA-90-212참조
- * 하부 보강판 A : 체대와 동일 마감, 하부 보강판 B : 도어와 동일 마감
- * 공간활용형 하부 깊이는 DA-90-132 참조


신발장_공간활용형

none


DA-90-116

개 정


공공주택건설기준-28511(25.12.15)
공공주택시설회-152(24.01.09)
주택(다)자녀혁신단-2584(20.11.16)
주택개발단-1411(17.06.15)
민자주택사업자-5226(14.10.27)
주택(다)자녀제-2781(13.11.20)




< 평 면 도 >

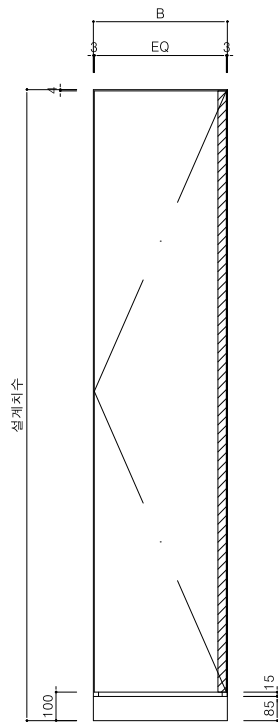

< 정 면 도 >

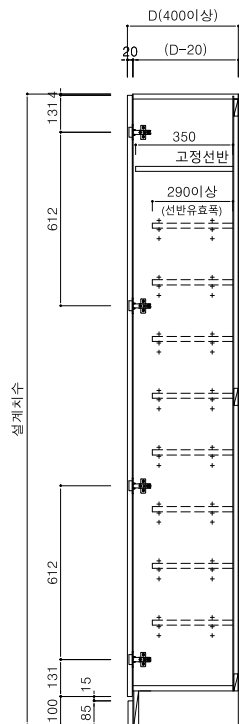

< 단면도 A>

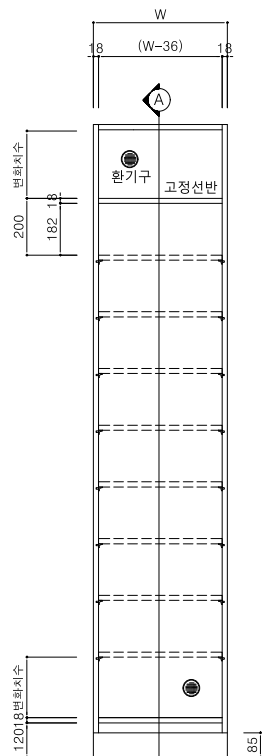

< 내부 정면도 >

주 기





신발장_기본형

none

DA-90-117

개 정

주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개발단-1411(17.06.15)
민자주택사업자-6226(14.10.27)
주택디자인단-2781(13.11.20)
기술기준자-5780(12.12.27)

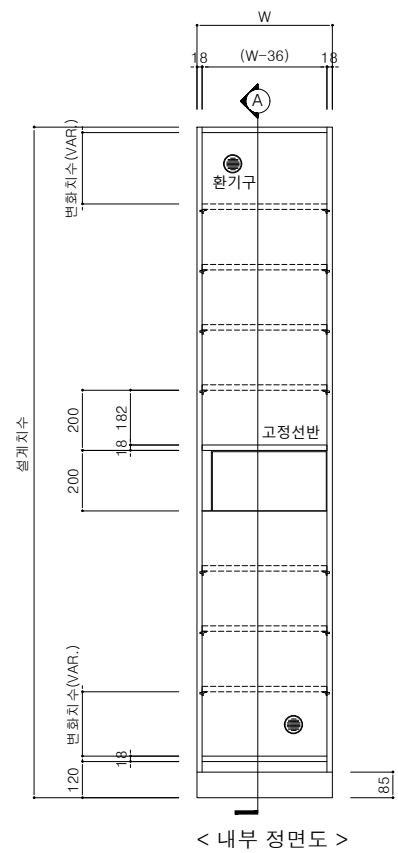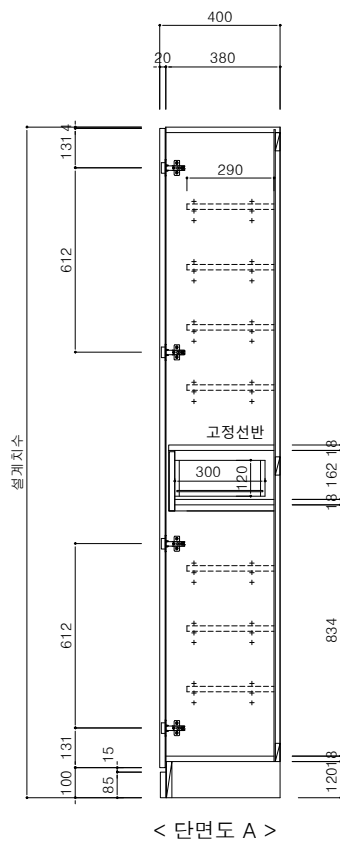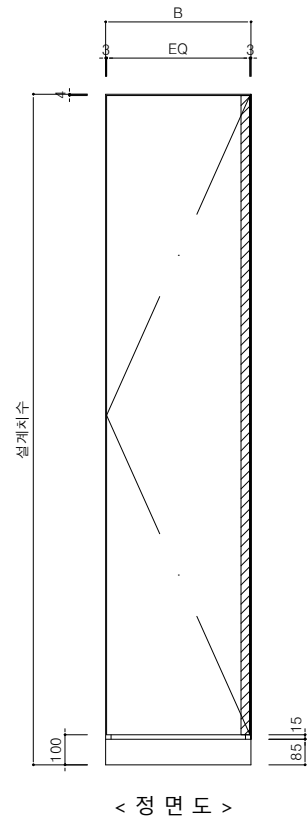

주기

* 서랍유효폭 300mm 이상





신발장_기본형

none

DA-90-118


개 정

공공주택기획처-4618(23.12.29)
주거디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개발단-1411(17.06.15)
민자주택사업처-6226(14.10.27)
주거디자인처-2781(13.11.20)
기술기준처-5780(12.12.27)

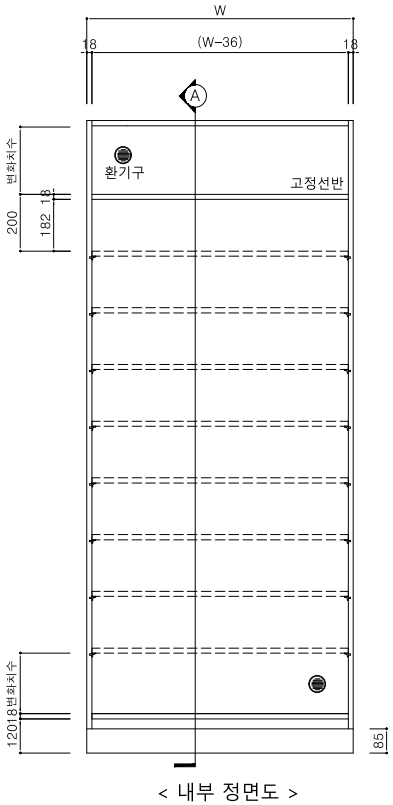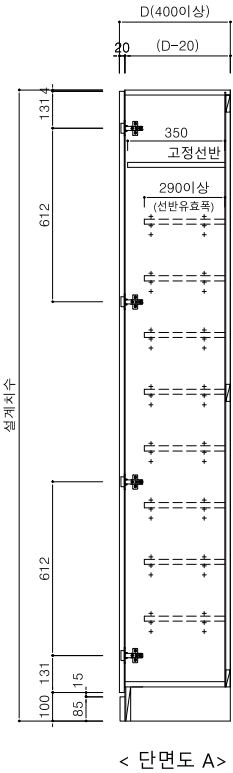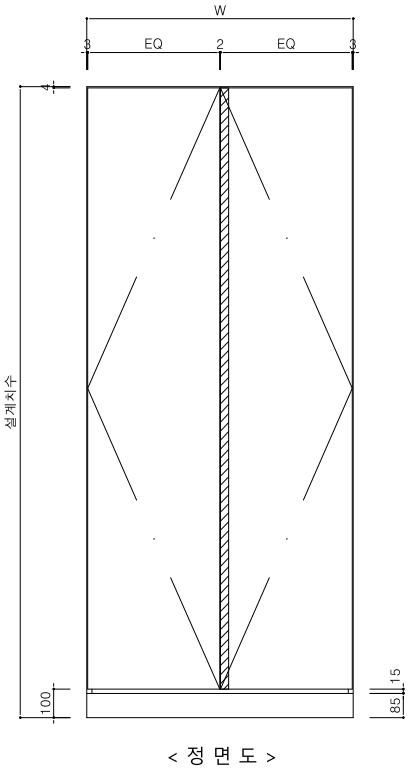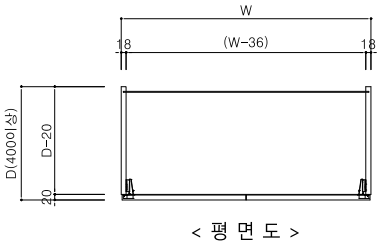


주 기


신발장_기본형	
none	DA-90-119
개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 민자주택사업처-6226(14.10.27) 주택디자인처-2781(13.11.20) 기술기준처-5780(12.12.27)

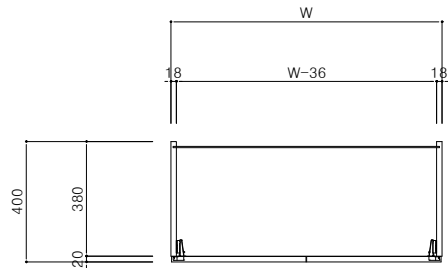


< 평면도 >

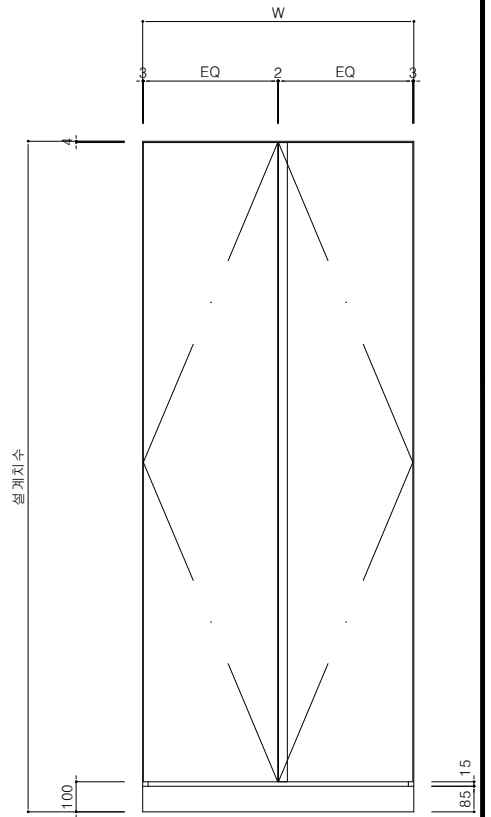

< 정면도 >

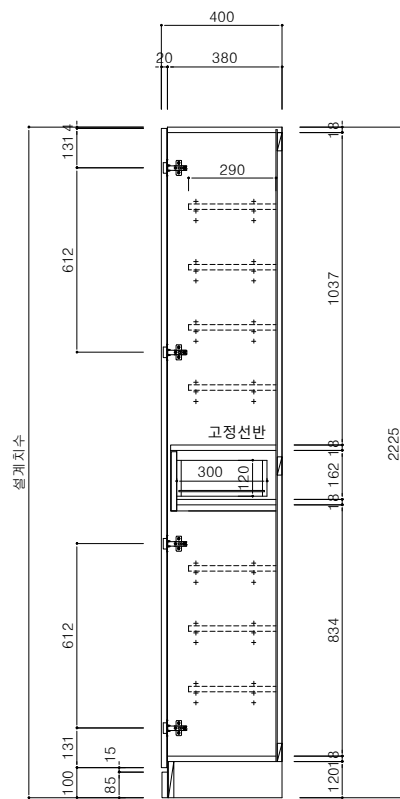

< 단면도 A >

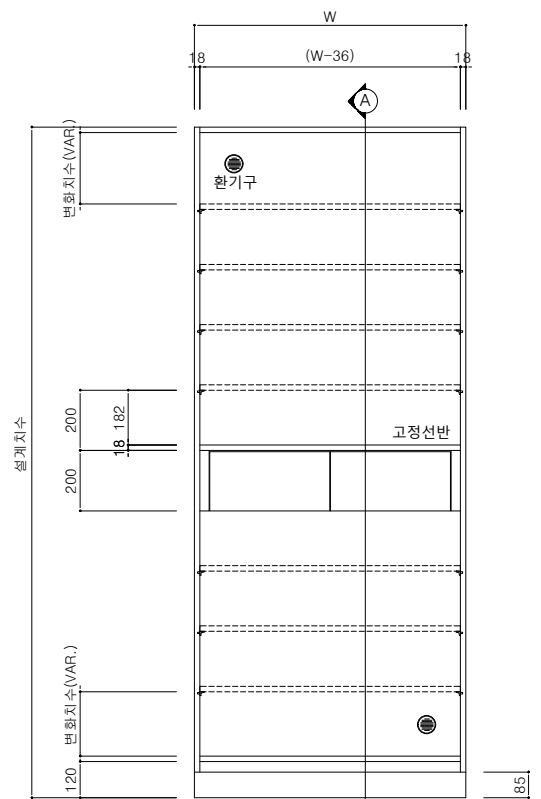

< 내부 정면도 >

주 기

* 서랍유효폭 300mm 이상

신발장_기본형

none






DA-90-120

개 정

공공주택기획처-4618(23.12.29)
주목디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개발단-1411(17.06.15)
민사주택사업처-6226(14.10.27)
주택디자인과-2781(13.11.20)
기술지원과-5780(12.12.27)



< 신발장 부위별 상세도 >

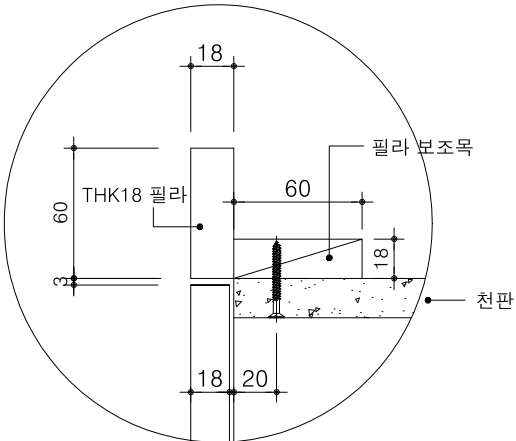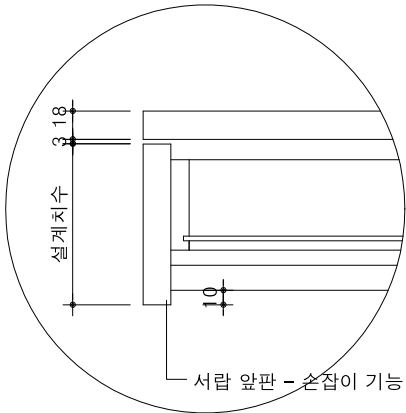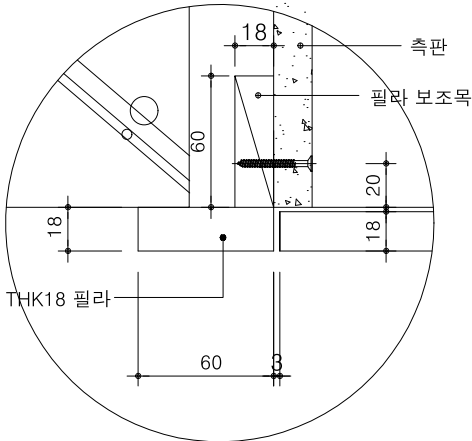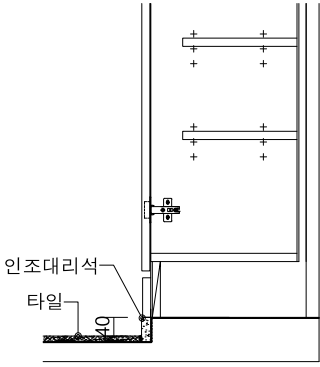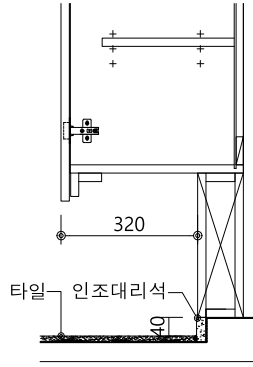
필라 세부가공도	신발장내 서랍 세부 가공도
 < 필라 천판부분 세부가공도 >	
 < 필라 측판부분 세부가공도 >	신발장 하부 공통도  <기본형>  <공간 활용형>

주기


- * 제조업체 사양에 따라 조정될 수 있음
- * 현관장 설치 후 양 옆에 남는 공간이 거의 없도록 폭을 조정
- * 필라 형태 및 치수는 제조업체 및 지역별 설계에 따라 조정 가능
- * 신발장 장식판(필라)은 주방가구 장식판(필라) 형태와 일치 가능(DA-91-116)

신발장 부위별 상세

none	DA-90-132
개 정	주목디자인핵심단-2584(20.11.16) 주목개발단-1411(17.06.15) 기술기준치-5780(12.12.17) 주목기술치-2117(09.07.24) 기계설계치-2575(08.09.22)

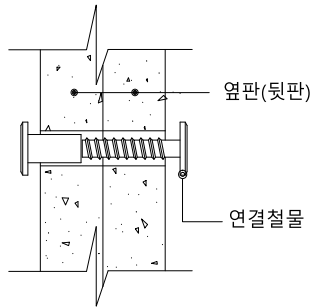

주기 * 연결철물의 형태는 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음	신발장 장-장 연결		주기		
	none	DA-90-133			
	개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 기술기준차-1196(13.03.22) 기술기준차-5780(12.12.17)		개 정	
주기			주기		
주기			주기		
				none	
	개 정			개 정	

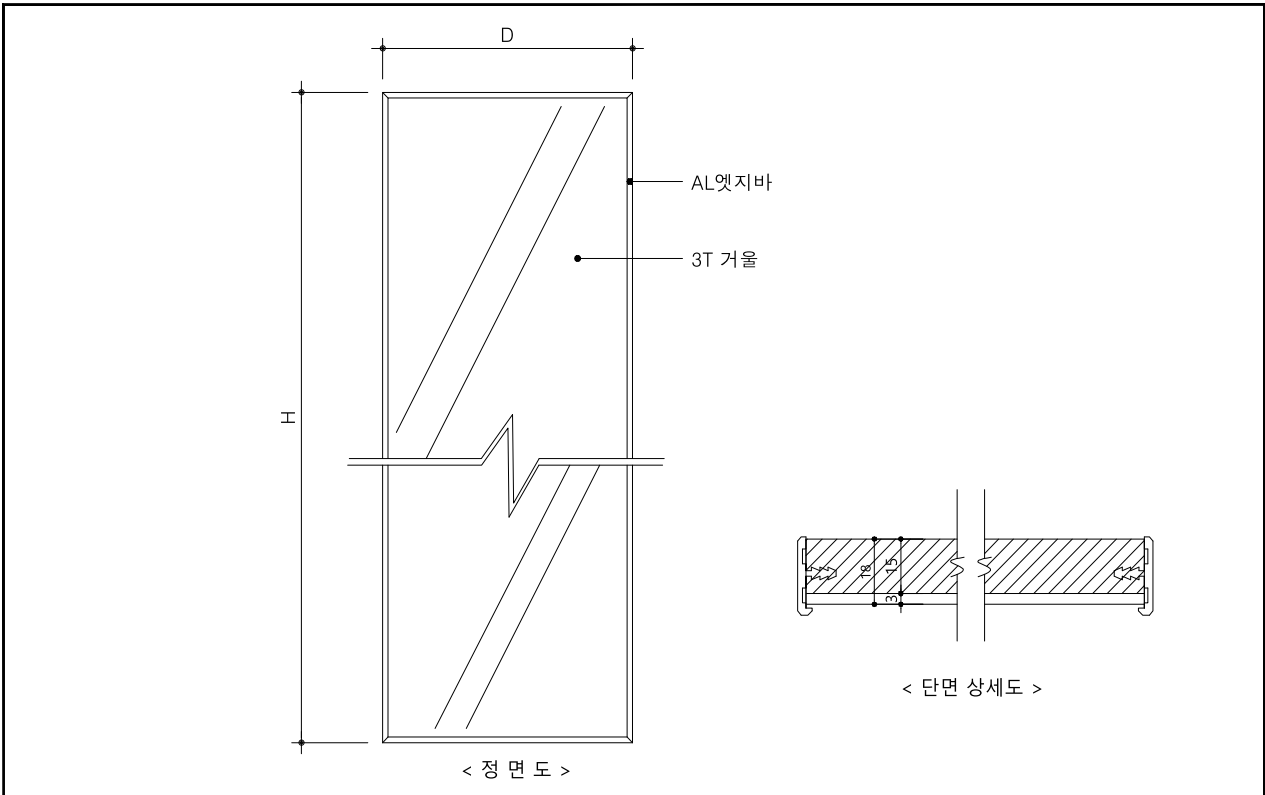


주 기

- * 신발장 도어에 거울을 부착하는 경우에 적용
- * 높이 및 폭은 문짝크기에 맞추어 설치
- * 거울후면 마감은 신발장 문짝마감과 동일 사양으로 제작

현관거울(신발장 부착형)

none	DA-90-141
개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발처-820('14.04.03) 기술기준처-5780('12.12.27)





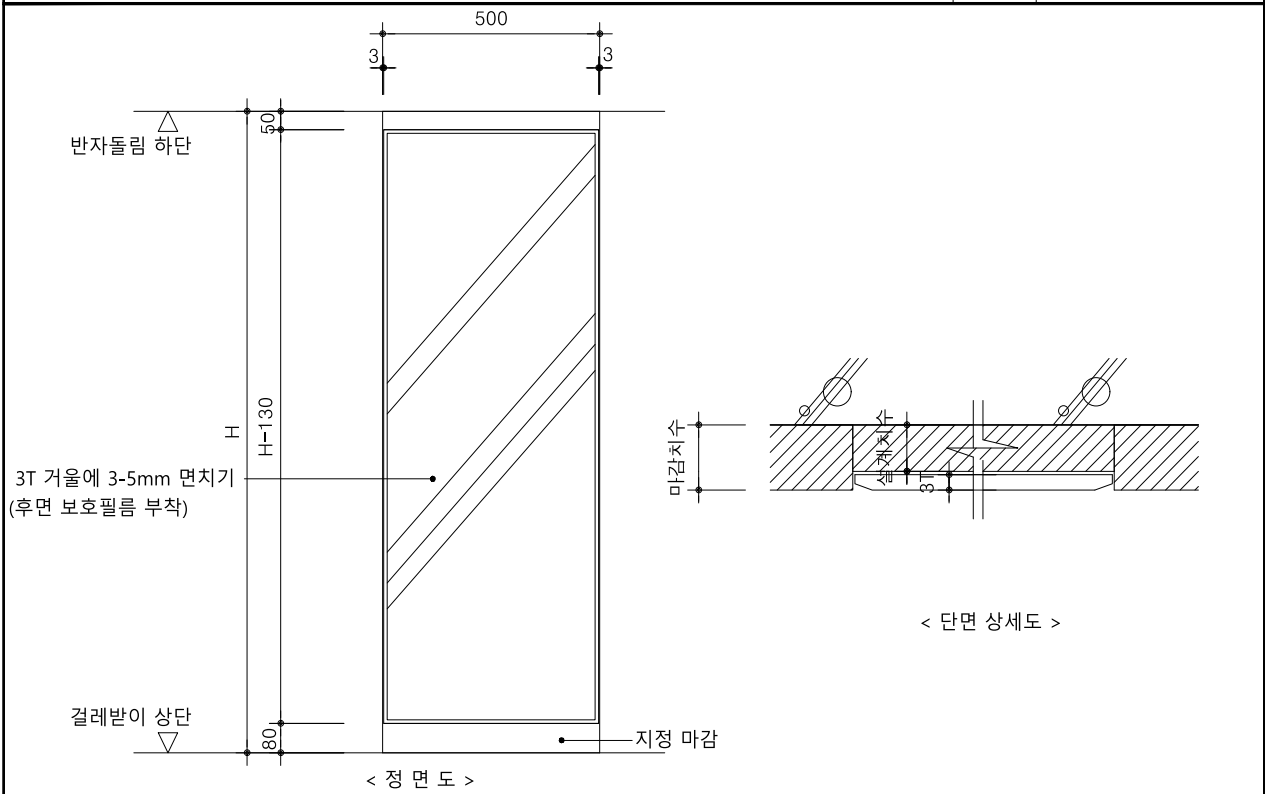


주 기

- * 설치위치는 신발장 맞은편 벽면의 중앙에 설치하는 것을 원칙으로하되 감독원과 상의
- * 거울후면 마감은 신발장 문짝마감과 동일 사양으로 제작
- * 설계치수는 현관거울과 접하는 벽체의 마감치수를 고려할 것

현관거울(분리형)

none	DA-90-142
개 정	주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)

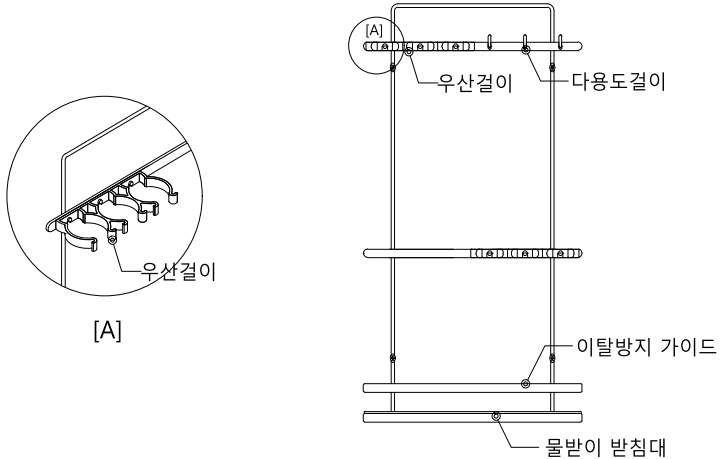
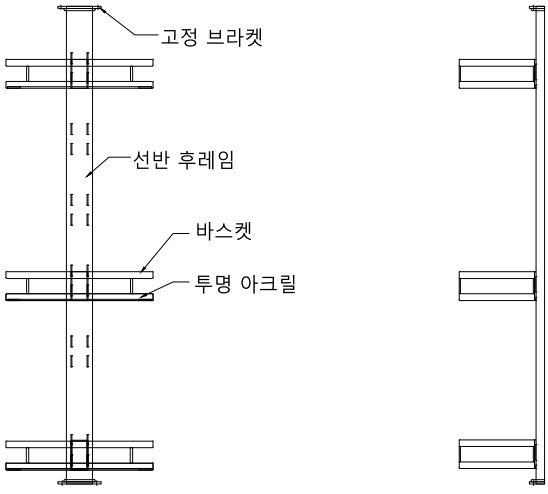

 [평면도]  [정면도]  [측면도]		
주 기 * 형태 및 세부치수 등은 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음	신발장 우산꽂이	
	none	DA-90-150
	개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택디자인처-2104(2012.10.18)
  		
주 기 * 형태 및 세부치수 등은 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음	신발장 이동형 선반	
	none	DA-90-151
	개 정	주택디자인처-2104(2012.10.18)



단면 상세도	심재	표면재	엣지재
1. HPL 마감 문짝 (엣지재의 적용시기는 주기 참조)			
	(1). HPL마감문짝(전후면HPL 마감 +4면 데커레이션시트(PET) 엣지)		
	THK18 PB	양면 HPL (THK 0.45)	상하좌우 1mm 이상의 데커레이션시트(PET) 엣지(PUR 접착)
	(2). HPL마감문짝(전후면HPL 마감 +상하 데커레이션시트 엣지)		
	THK18 PB	양면 HPL (THK 0.45)	상하 2mm 이상의 데커레이션시트(PVC) 엣지
3. 데커레이션시트 마감 문짝			
	(1). 데커레이션시트 양면부착형 마감 문짝		
	THK18 MDF	전면 PET 후면 P.P	상하좌우 1mm 이상의 데커레이션시트(PET) 엣지(PUR 접착)

단면 상세도	심재	표면재	엣지재
2. 도장 마감 문짝			
	(1). 도장 마감 문짝(LPL+U.V)		
	THK18 PB	전면 LPL+도장/후면 LPL	상하좌우 1mm 이상의 데커레이션시트(PET) 엣지(PUR 접착)
	(2). 도장 마감 문짝(U.V, 포리, 우레탄)		
	THK18 MDF	양면 도장	상하좌우 문짝전면과 동일마감


주기	가구류 문짝 마감 종류	
	none	DA-90-200
	개 정	공공주택기획처-5612(22.12.26)

문짝마감	HPL(HPDL) 마감문짝 / 데커레이션시트 마감문짝	도장 마감문짝
돌출형 손잡이		
자체손잡이		AL 압출손잡이
		MDF 자체손잡이 흡파기
은경/패턴유리 적용시	THK15 PB 또는 MDF AL 엿지바(4면) AL 압출손잡이 3T 은경 / 패턴유리	THK15 PB 또는 MDF AL 엿지바(4면) AL 압출손잡이 3T 은경 / 패턴유리

주기	문짝 손잡이 예시	
	none	DA-90-201
	개 정	공공주택기획처-5612(22.12.26)

주기 * 벽부형 및 매입형의 경우 * 양면형은 전도방지를 위해 측판을 벽체에 고정	신발장 뒷판 고정 1		주기 * 시스템가구 서랍장	서랍장 뒷판 고정	
	1/3	DA-90-211			DA-90-211-1
	개 정	기술기준치-1196('13.3.22)		개 정	주택기술처-4277('21.12.27)

주기 * 분양지구 공간활용형의 경우 적용 * 장 고정간격[Ø4x22(머리Ø9이상)] : 양끝단 @50이내, 중앙부위 @250~300이내 (등분할) * 시공목고정은 양끝단 @50에서 시작하고 @300 간격으로 한다.	신발장 뒷판 고정 2		주기 * 시스템가구 서랍장	서랍장 뒷판 고정	
	1/3	DA-90-212			DA-90-211-1
	개 정	기술기준치-1196('13.3.22)		개 정	주택기술처-4277('21.12.27)

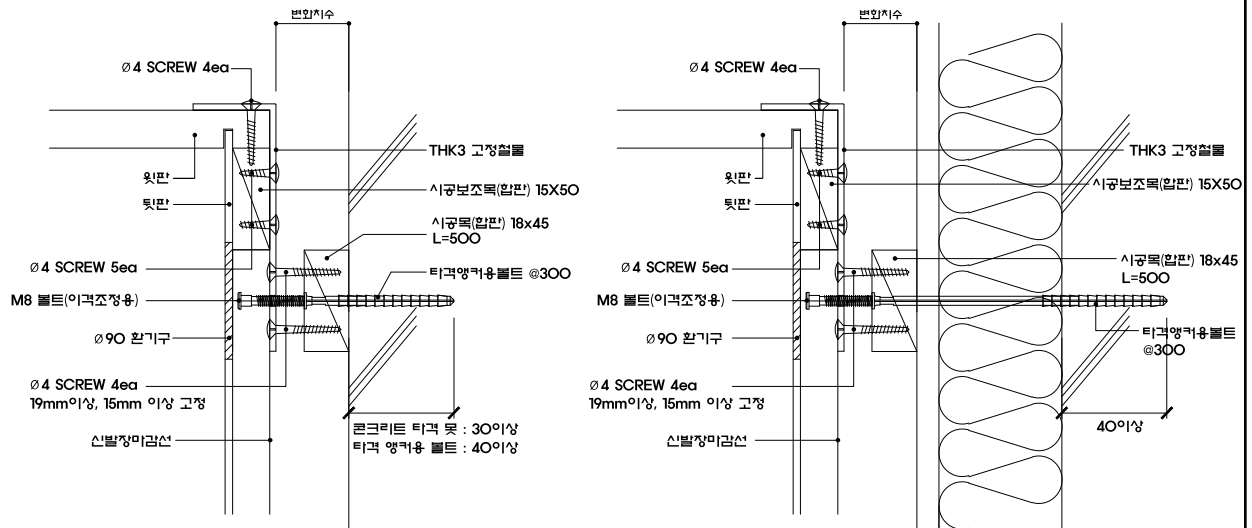

주기

* 벽체고정(전기,통신 분전반 미설치) 적용



* Ø90 환기구는 이격조정용 볼트 및 직결나사못 시공이 가능한 위치(신발장 상단 중앙부)에 타공

신발장 고정 3

1/3

DA-90-213

개 정

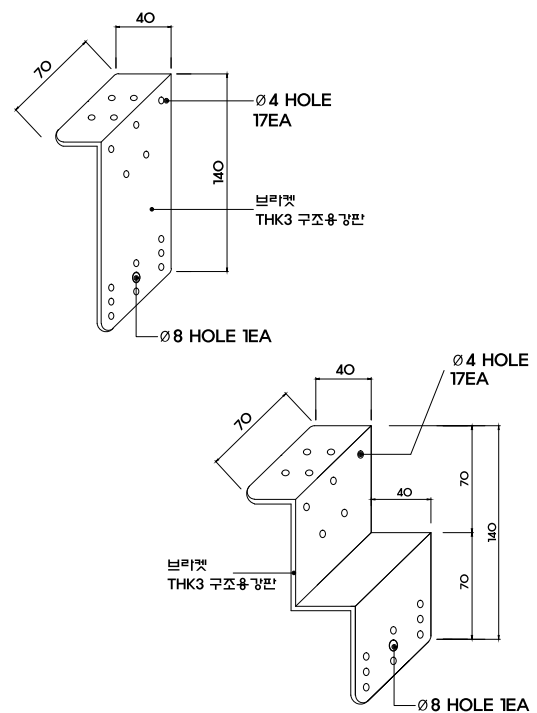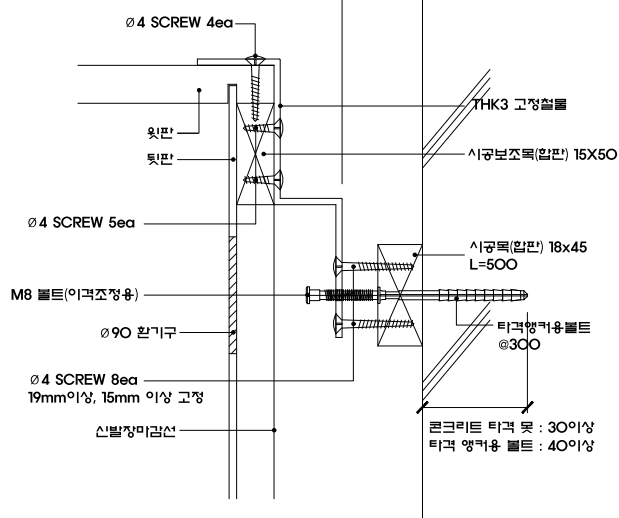

주기

* 벽체이격(전기,통신 분전반 설치) 적용

* Ø90 환기구는 이격조정용 볼트 및 직결 나사못 시공이 가능한 위치(신발장 상단 중앙부)에 천공

신발장 고정 4

 $\frac{1}{3}$

DA-90-214

개 정

주기

* KS D 3512 (냉간 압연 강판 및 강대)에 적합한 재료로 표면을 아연도금한 제품 사용


* 고정철물 Ø8 BOLT HOLE 내부
나사산 가공

신발장 고정철물

 $\frac{1}{3}$

DA-90-215

개 조

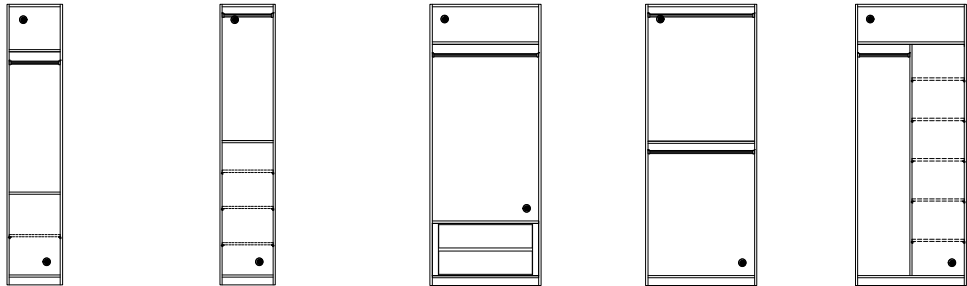


주 기
 * 문짝너비 : 350~600mm(최적규격350~450mm), 3Door : 1,050~1,350mm, 4Door : 1,400~1,800mm

반침장 내부 예시도


none	DA-90-300
개 정	공공주택기획처-5612('22.12.26) 주택개발처-116('14.1.8) 기술기준처-5780('12.12.27)

주 기


개 정

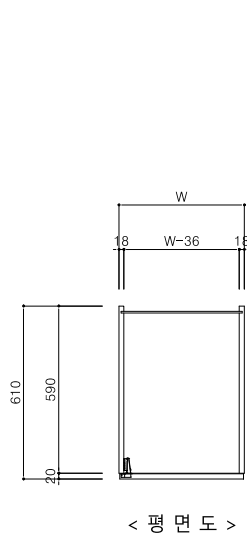


< 평 면 도 >

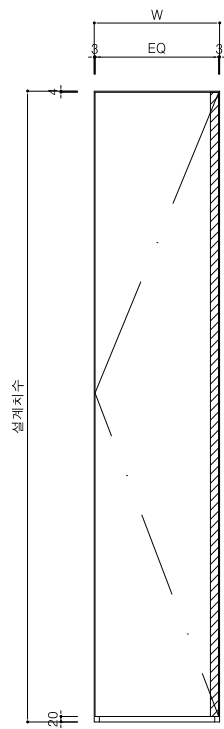

< 정 면 도 >

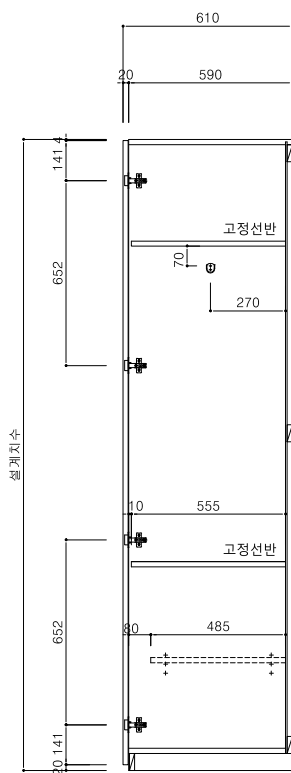

< 단면도 A >

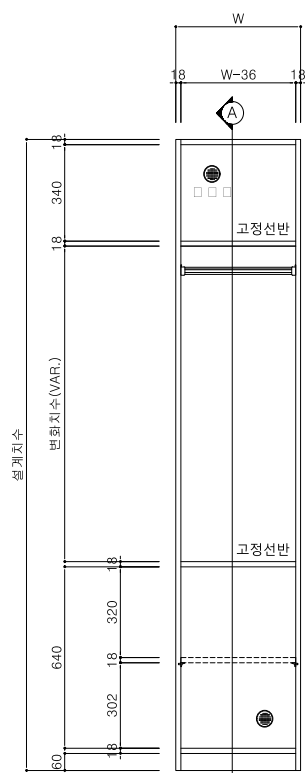

< 내부 정면도 >

주 기

* 넓이(W) 350~600 반침장에 적용





반침장

none

DA-90-301

개 정

주최(디자인협찬) 2011.11.16
주최(개발) 2011.11.16
주최(개발) 2011.11.16
주최(개발) 2011.11.16
주최(개발) 2011.11.16
주최(개발) 2011.11.16
주최(개발) 2011.11.16
주최(개발) 2011.11.16
주최(개발) 2011.11.16
주최(개발) 2011.11.16

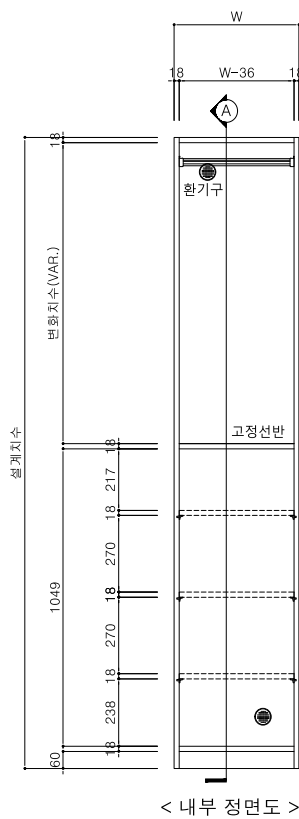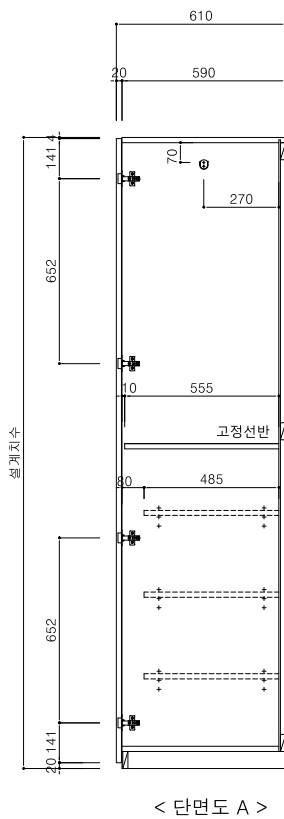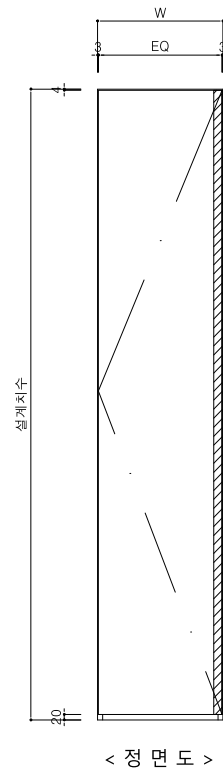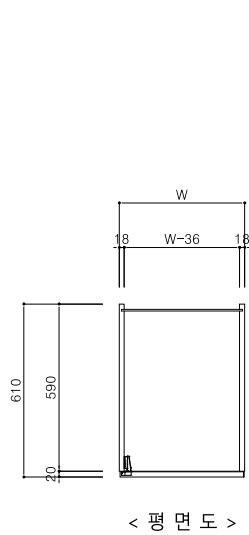

주 기

* 넓이(W) 350~600 반침장에 적용





반침장

none

DA-90-302

개 정

주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개발단-1411(17.06.15)
주택개발단-2558(15.11.27)
민자주택사업제-6226(14.10.27)
건축기준제-128(2017.12.27)
주택디자인혁신단-2584(20.11.16)

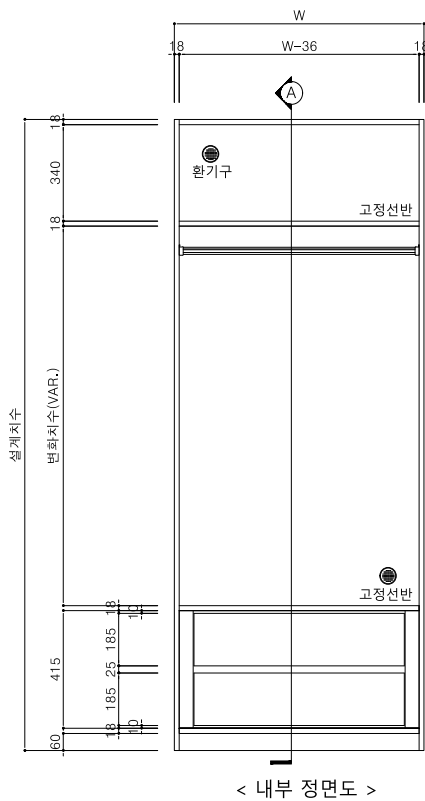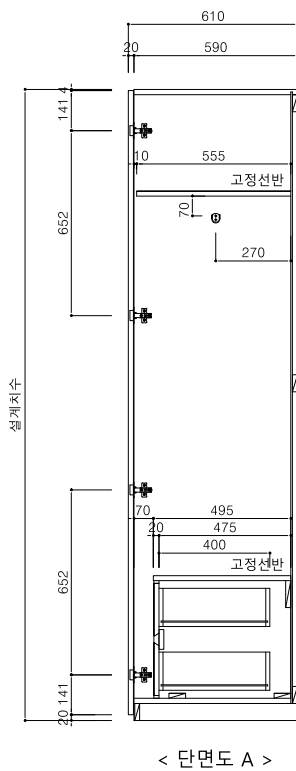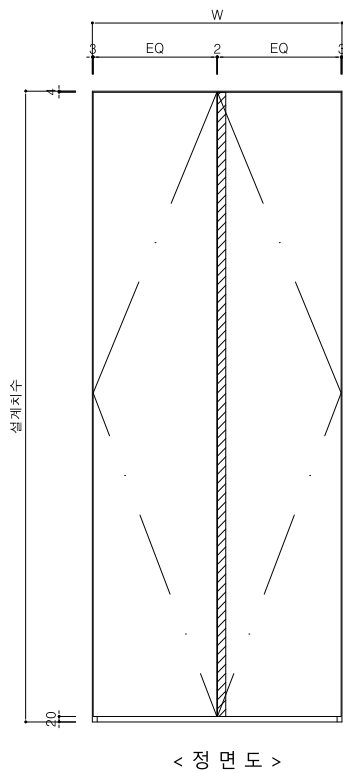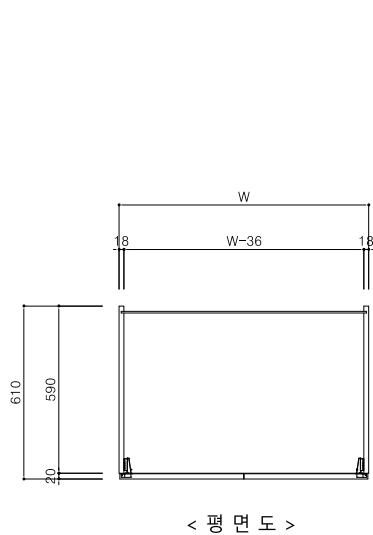


주 기


- * 넓이(W) 600~1100 반침장에 적용
- * 서랍유효폭 400mm 이상

반침장


none	DA-90-311
개 정	주방디자인혁신단-2584(20.11.16) 주방개방단-1411(17.06.15) 주방개방단-2584(15.11.27) 민자주택사업지-6226(14.10.27) 국유지(주거)지-2008(13.10.27) 주방디자인혁신단-2584(20.11.16)

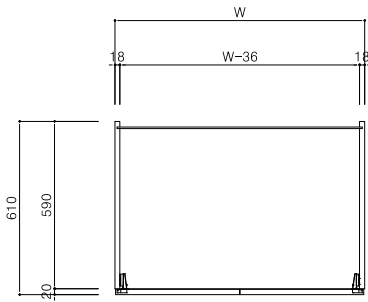


< 평면도 >

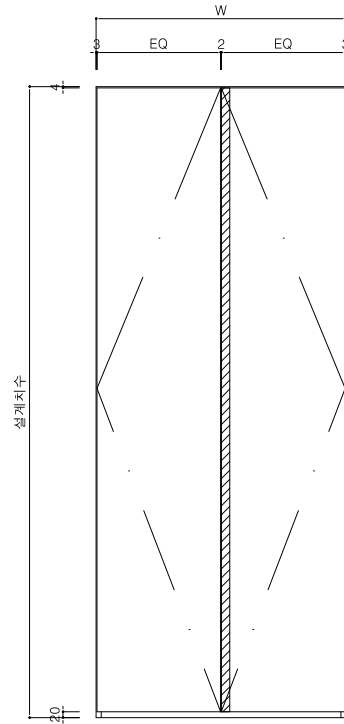

< 정면도 >

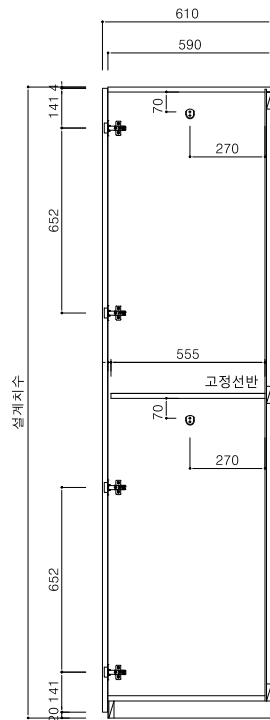

< 단면도 A >

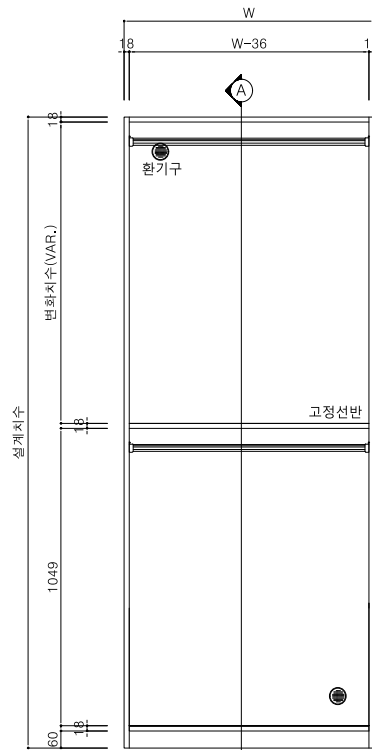

< 내부 정면도 >

주 기

* 넓이(W) 600~1100 반침장에 적용

반침장

none

DA-90-312


개 정

주방(디자인) 2584(20.11.16)
주방(개량) 1411(17.06.15)
주방(개량) 2584(15.11.27)
민간주택(디자인) 2226(14.10.27)
기공(디자인) 2106(2012.12.27)
주방(디자인) 2114(2012.10.18)




건구류


가구

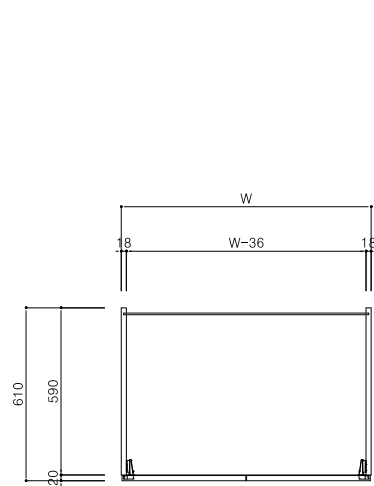


< 평 면 도 >

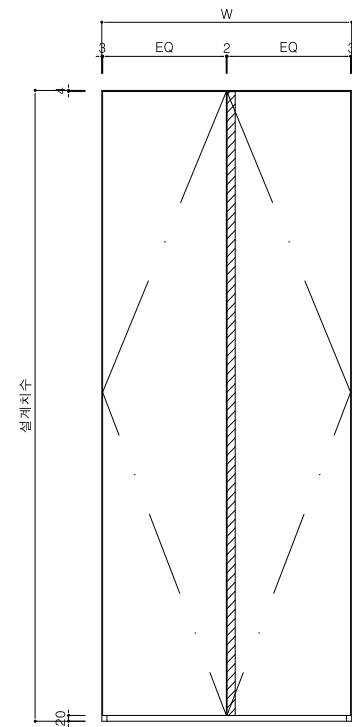


< 정 면 도 >

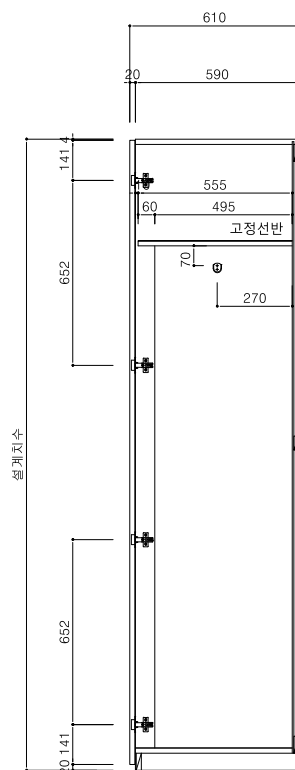

< 단면도 A >

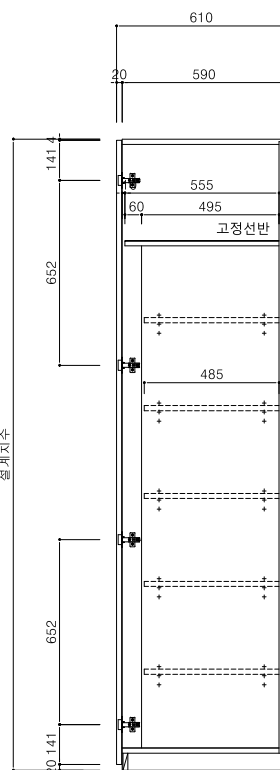

< 단면도 B >

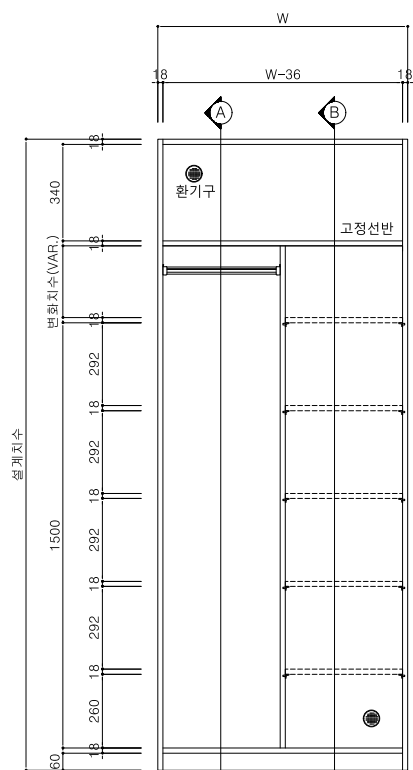

< 내부 정면도 >

주기

* 넓이(W) 750~1200 반침장에 적용


반침장

none


DA-90-321

개 정


주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개발단-1411(17.06.15)
주택개발단-2558(15.11.27)
민자주택사업처-6226(14.10.27)
기술지원처-5708(2012.12.27)
주택디자인처-2104(2012.10.18)

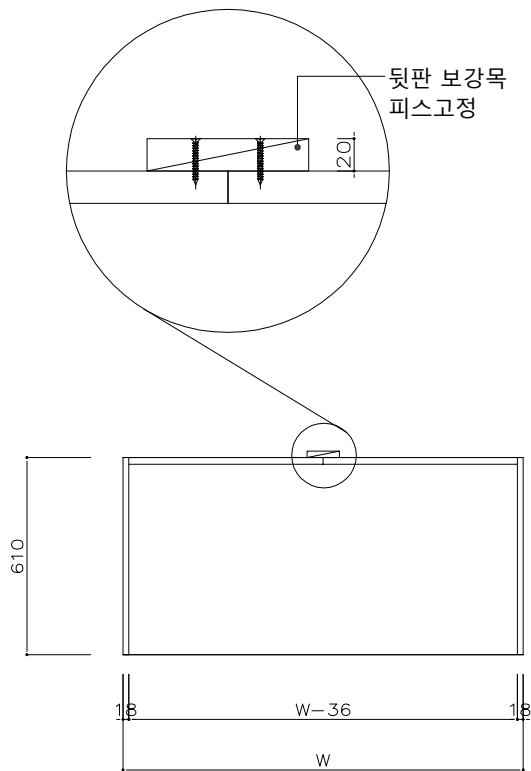


< 평 면 도 >

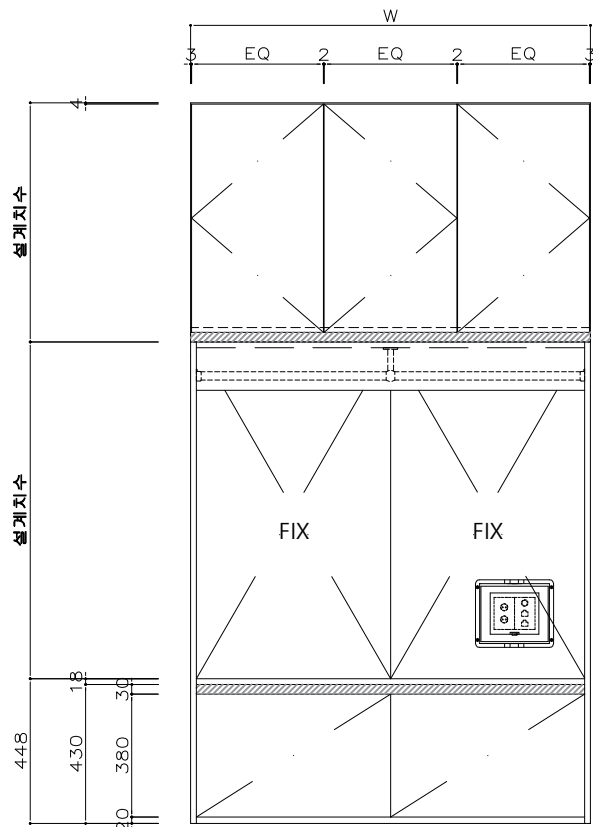

< 정 면 도 >

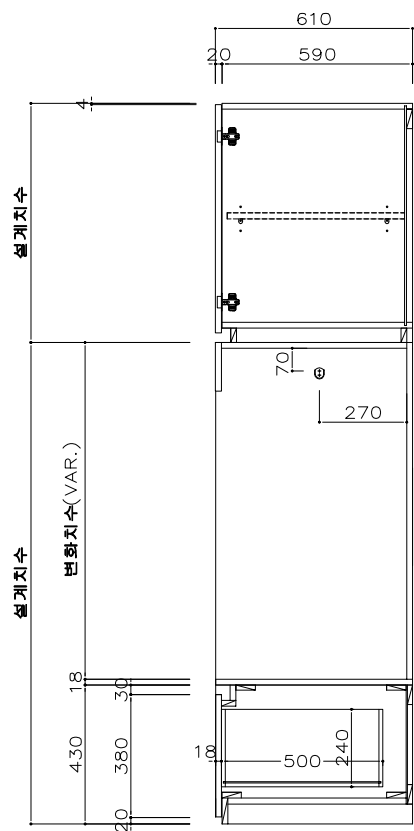

< 단면도 A >

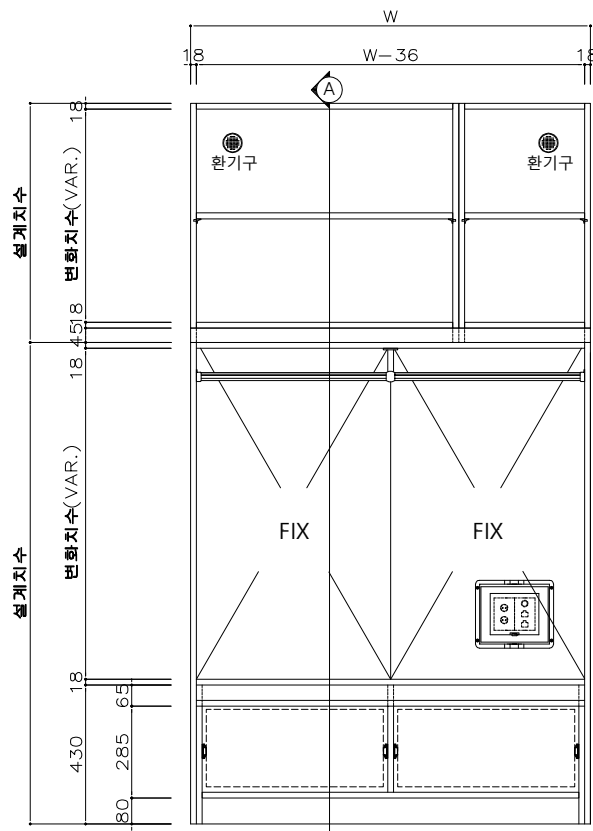

< 내부 정면도 >

주 기

- * 노출되는 부위의 마감은 설계도면에 의하되, 별도 명시가 없는경우는 전면 동일 자재·마감
- * 서랍장 규격이 (너비:W) 1500mm 이상 서랍3개 적용
- * 장 내부 규격(W-36)이 1200mm 이상일 경우 옷걸이 중간브라켓 적용
- * 서랍 레일은 서랍이 쉽게 빠지지 않는 구조이어야 하고, 수평·수직 등 조정이 용이한 구조로 하여야 한다



반침장(TV-옷장 겸용)


none

DA-90-322


개 정

주거혁신처-5267('24.12.12)

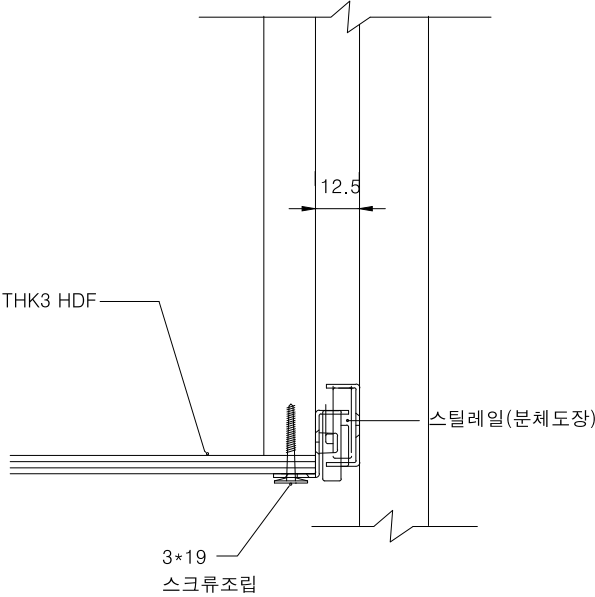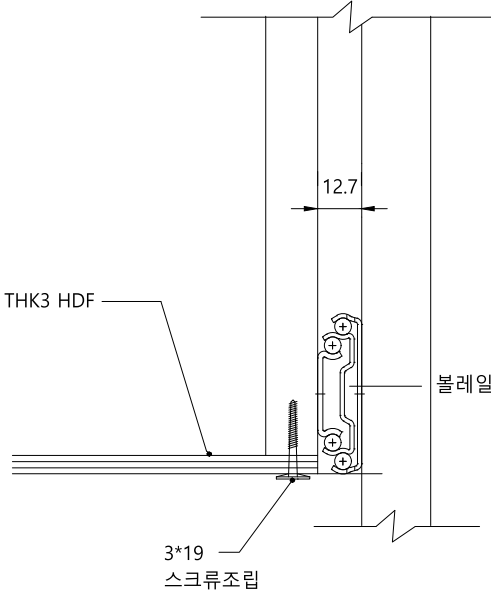					
주 기 * 레일의 형상은 제작사에 따라 상이할 수 있지만 수평으로 서랍을 열시 앞으로 빠지지 않도록 걸림장치가 있어야 한다	스틸 레일		주 기 * 레일의 형상은 제작사에 따라 상이할 수 있음 * 서랍을 열시 앞으로 빠지지 않도록 걸림장치가 있어야 함	볼레일	
		DA-90-351-1		1/3	DA-90-351-2
	개 정	공공주택기획처-5612('22.12.26)		개 정	공공주택기획처-5612('22.12.26) 주택기술처-2117('09.07.24)




[평면도]

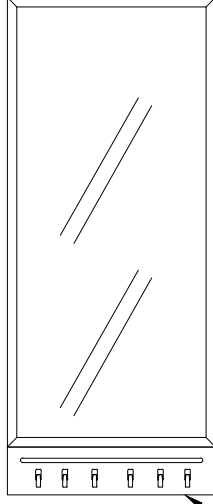

[정면도]




[측면도]



[다용도 걸이]

주 기 * 형태 및 세부치수 등은 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음 * 타이걸이는 ALUMINUM 소재를 사용하며, ABS 소재의 다용도 걸이는 6개를 적용한다 * 침실1 반침장 1개소에 적용	거울 타이걸이	
	none	DA-90-352
	개 정	기술기준처-5708(2012.12.27) 주택디자인처-2104(2012.10.18)

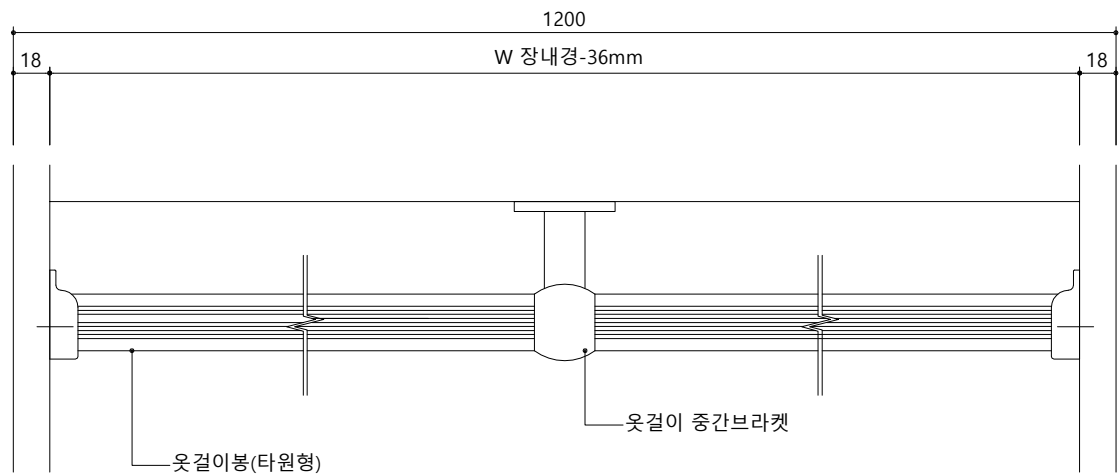

주 기

- * 장내부규격(W-36) 1200mm이상 일 경우 옷걸이 중간 브라켓 적용
- * 형태 및 세부치수 등은 기능에 지장이 없는 범위 내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음

옷걸이 중간브라켓

none

DA-90-353


개 정

주거혁신처-5267('24.12.12)


주 기

none

개 정

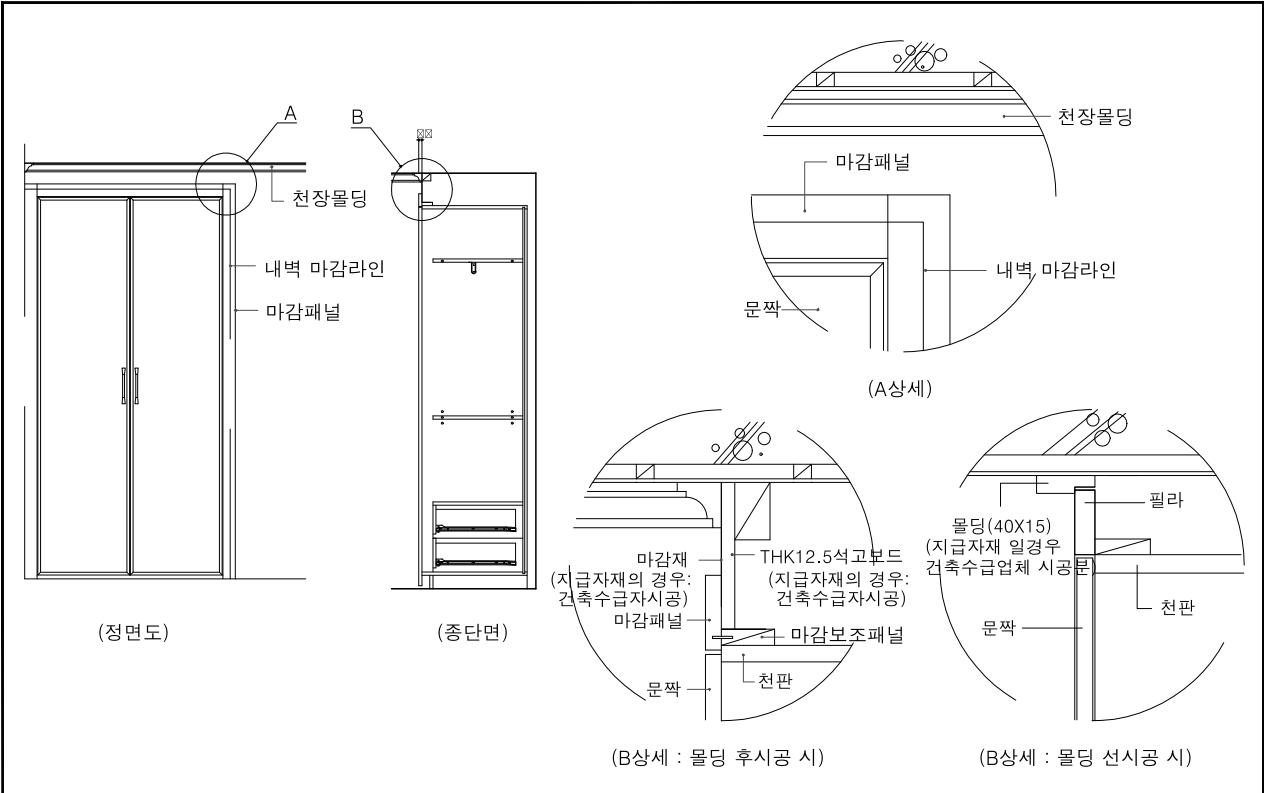

주기 * 반침장 주변마감(마감재, 석고보드 등) 시공전 반침장 제조업체와 협의	수납가구 부분상세도	
	1/8,40	DA-90-361
	개 정	주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27) 건축설계처-6035('04.12.30)


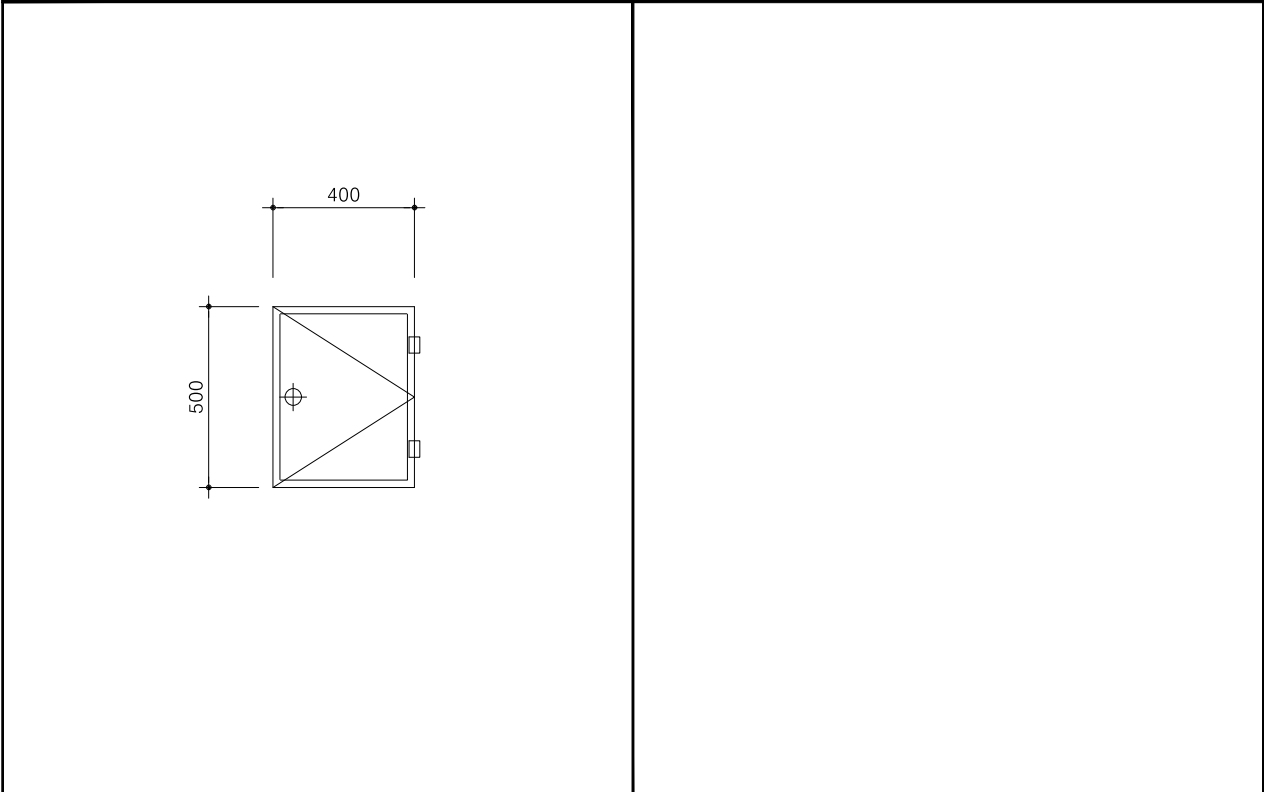


주기 * 벽체 PD점검구의 위치, 규격에 따라 수납가구 점검구의 위치, 크기를 제작시 반영	수납가구내부-PD점검구		주기		
	1/20	DA-90-362			
	개 정	기술기준처-5780('12.12.27) 건축설계처-6035('04.12.30)		개 정	

2 도어	
3 도어	
4 도어	

< 인도어 엇지손잡이 예시도 >

* 도어 : THK18 PB 위 HPL 마감 또는
THK18 MDF위 지정 마감

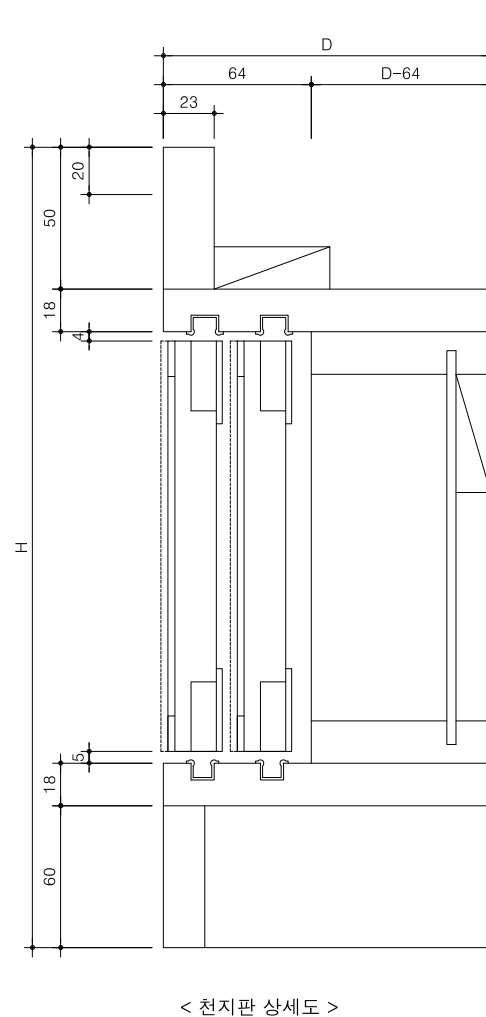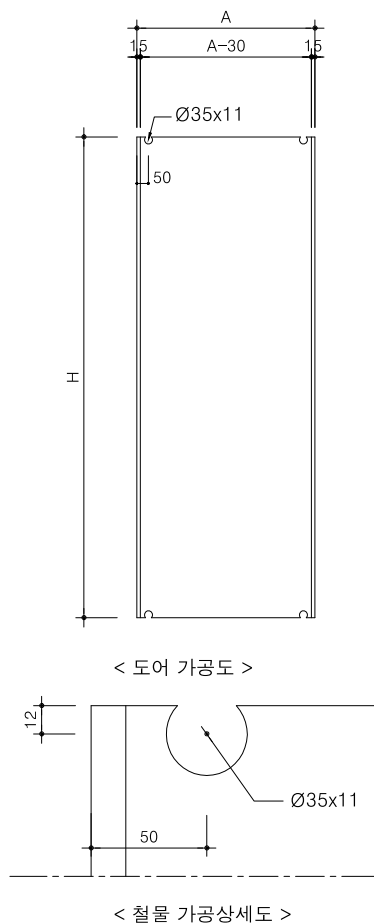




주 기

- * 제조업체 사양에 따라 상이할 수 있음
- * 반침장에 미서기문(인도어형) 적용 시



미서기문 예시도(인도어형)

none DA-90-371

개 정 주택개발단-1411(2017.06.15)
기술기준처-5708(2012.12.27)

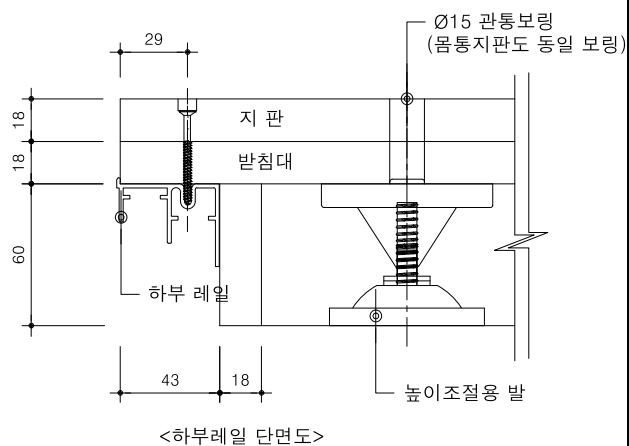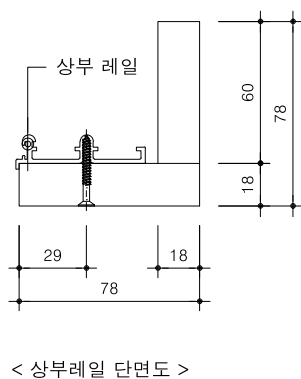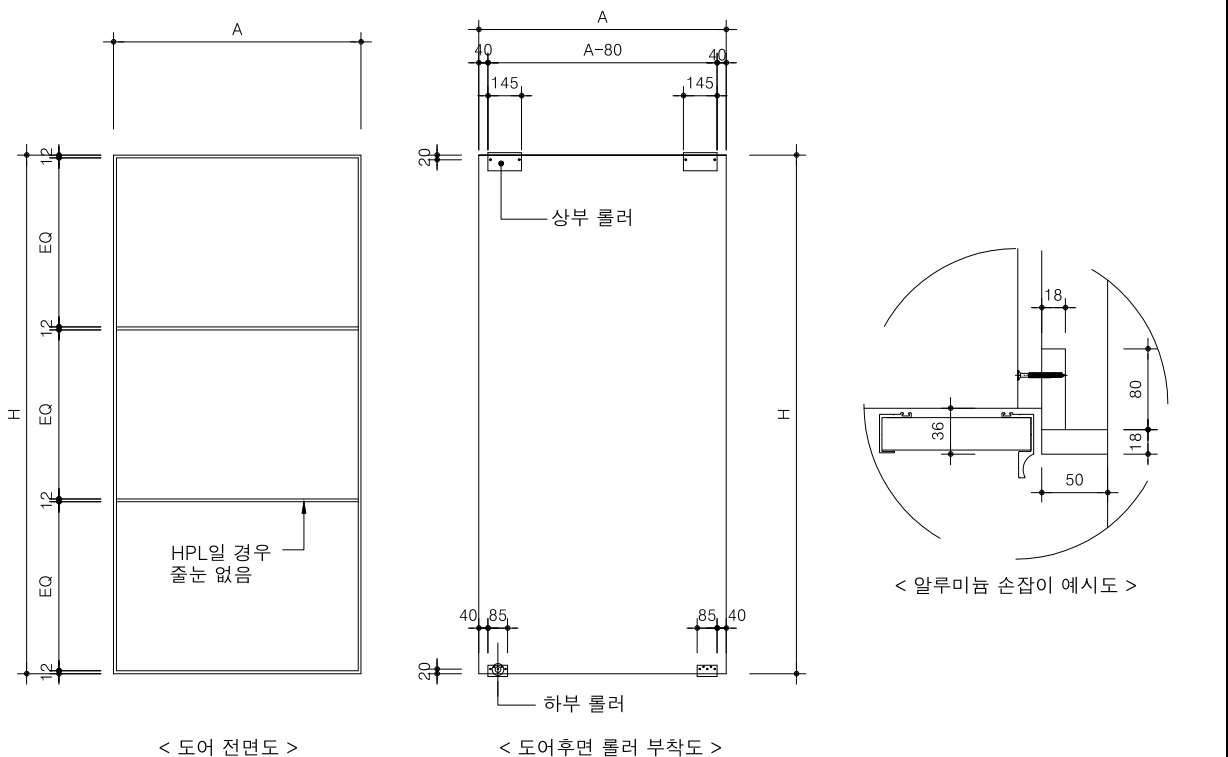

* 도어 : THK18 PB 위 HPL 마감 또는
THK18 MDF위 지정 마감

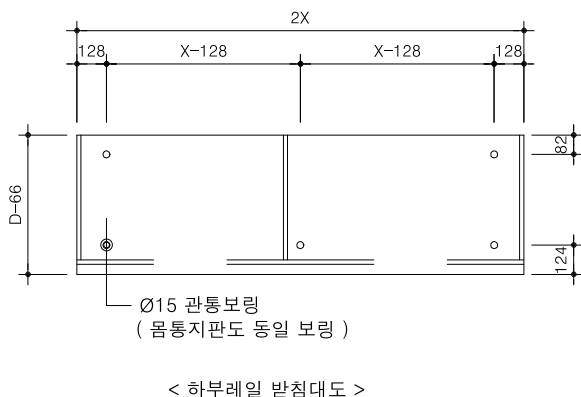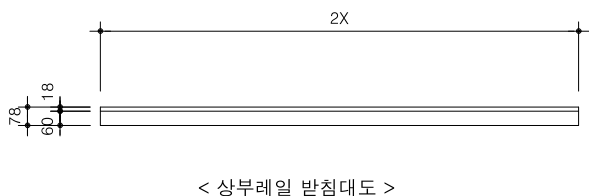

주 기



- * 제조업체 사양에 따라 상이할 수 있음
- * 받침장에 미서기문(아웃도어형) 적용 시

미서기문 예시도(아웃도어형)


none DA-90-372

개 정 주택개발단-1411(2017.06.15)
기술기준처-5708(2012.12.27)

* 도어 : THK18 PB 위 HPL 마감 또는
THK18 MDF 위 지정 마감

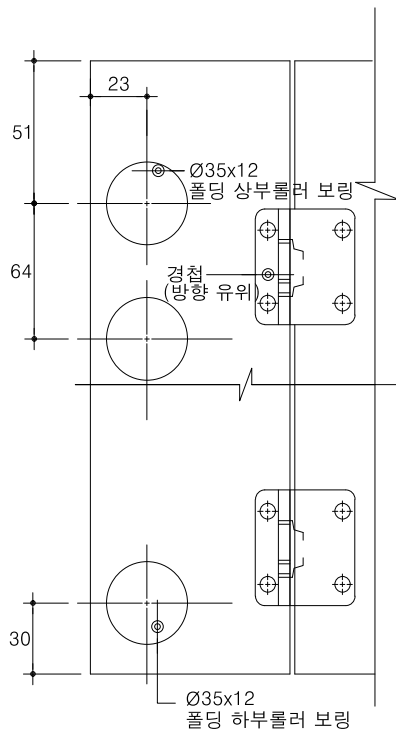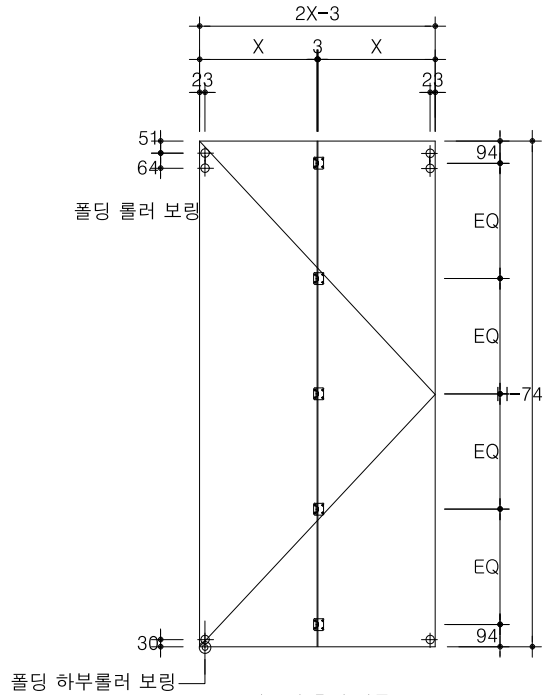

< 좌도어 후면 상세도 >

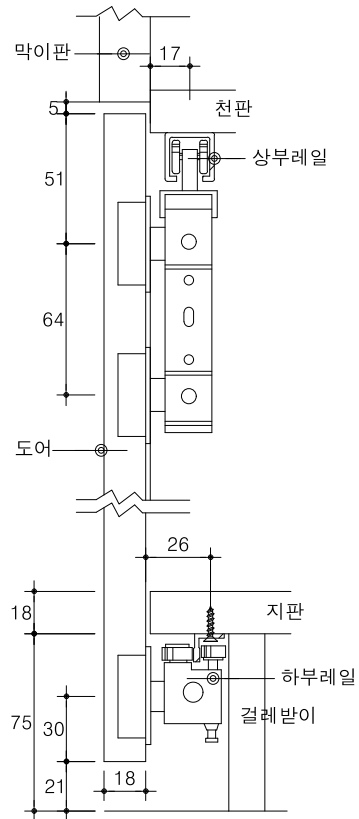

< 레일부착 위치도 >

주 기

- * 제조업체 사양에 따라 상이할 수 있음
- * 반침장에 미서기문(아웃도어형) 적용 시

폴딩도어 예시도

none DA-90-373

개 정 주택개발단-1411(2017.06.15)
기술기준지-5708(2012.12.27)
주택기술지-2117(2009.07.24)



기능분류

드레스장형	팬트리형	신발장형

형태·구조

一字형	ㄱ자형
ㄷ자형	11자형(대면형)

주 기


- * 마감 사양은 지구별 자체 마감에 따르며, 제조업체별로 형상은 상이할 수 있음
- * 위 표는 조합을 위한 예시로 설계 규격은 지역별 설계 참조

시스템가구 분류예시



none DA-90-400

개 정 공공주택기획처-5612(22.12.26)




- * 도어 : THK 18 PB 또는 MDF 위 지정마감
- * 내틀, 문틀 : THK 18 지정목
- * 필라 : THK 18 PB 또는 MDF 위 도어와 동일 마감

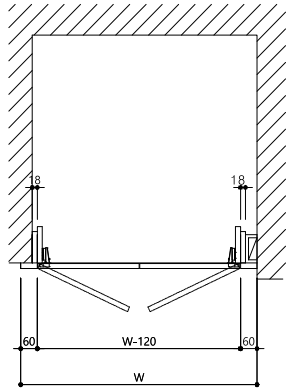

< 평면도 >

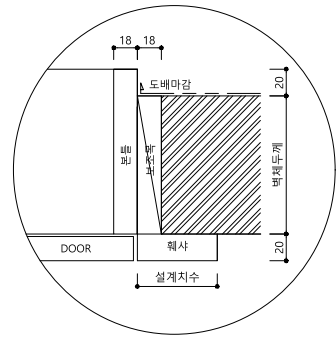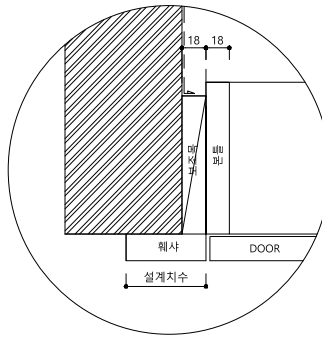


< 문틀 측면 >

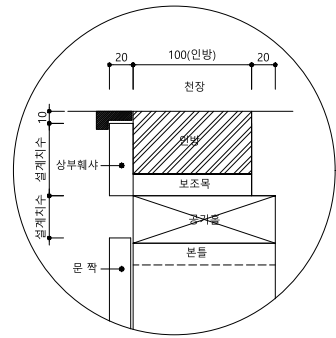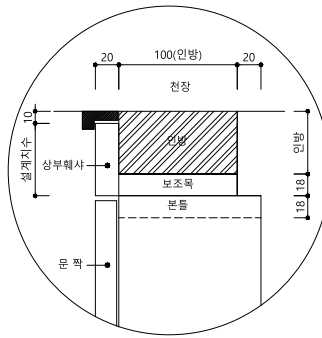


*상부 공기홀 적용시


< 문틀 상부 >

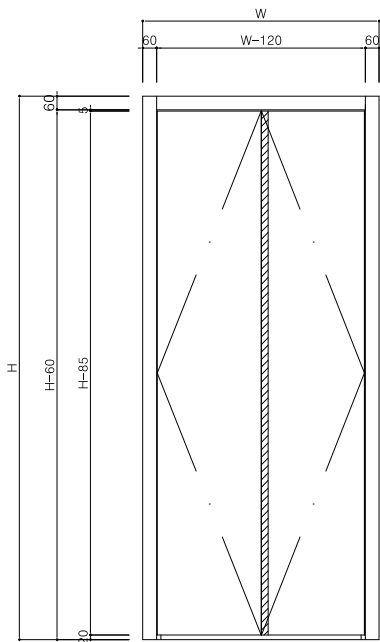

< 정면도 >

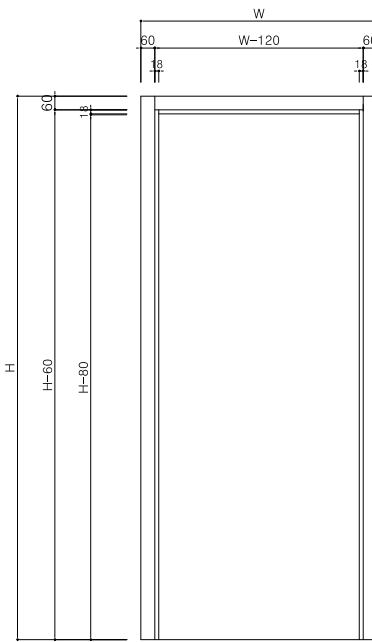

< 내부 정면도 >

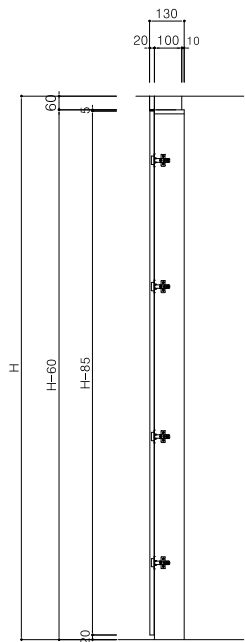

< 단면도 >

주기


- * 마감 사양은 지구별 자재마감에 따르며, 경첩(컵힌지)은 2개소당 뎀핑컵첩 1개 적용
- * 상부 공기홀은 팬트리 내 환기설비가 미설치되는 경우 반영, 그 외는 현장감독관과 협의 후 적용 (팬트리 문짝이 현관 마루귀틀 등과 충돌이 예상되는 경우 하단부를 바닥에서 40mm 가량 띄우며, 이 경우 상부 공기홀은 설치하지 않음)

팬트리문(1)



none	DA-90-401
개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 민자주택사업자-6226(2014.10.27)






- * 도어 : THK 18 PB 또는 MDF 위 지정마감
- * 내틀, 문틀 : THK 18 지정목
- * 필라 : THK 18 PB 또는 MDF 위 도어와 동일 마감

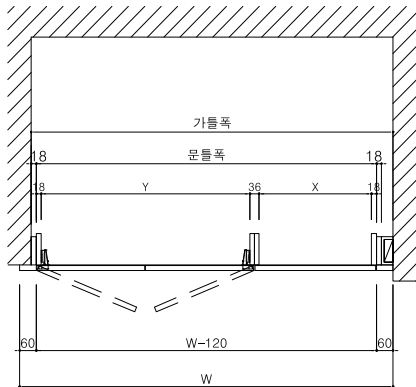

< 평면도 >

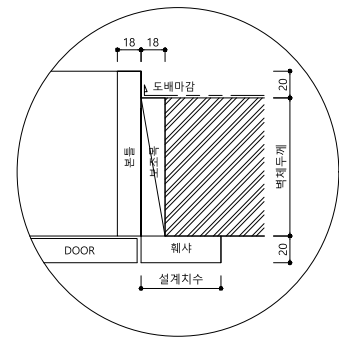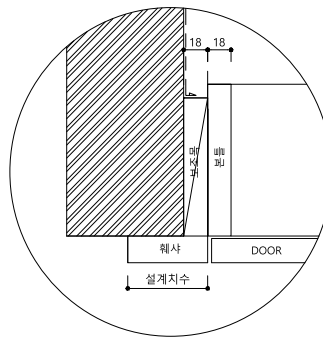


< 문틀 측면 >

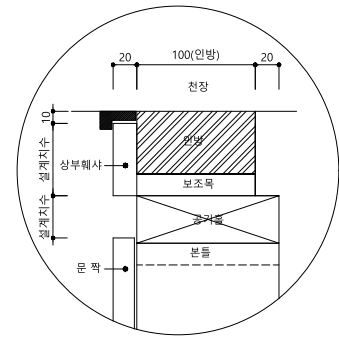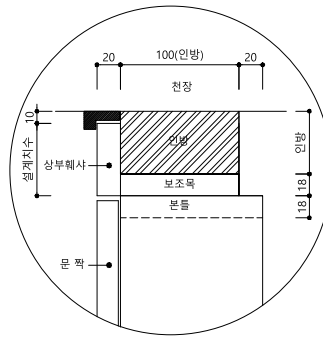


*상부 공기홀 적용시


< 문틀 상부 >

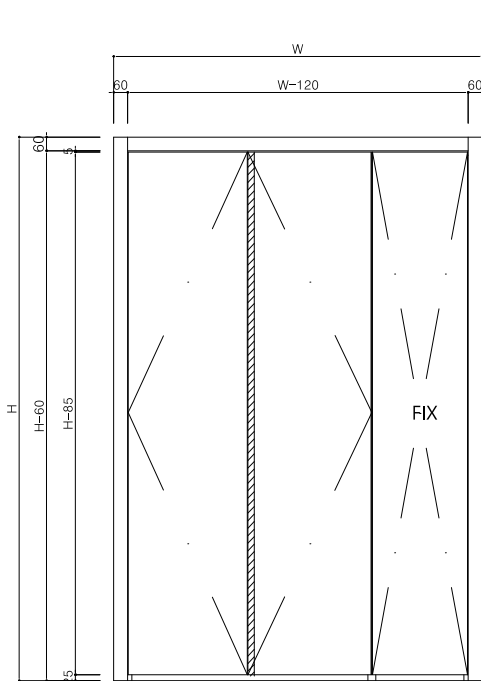

< 정면도 >

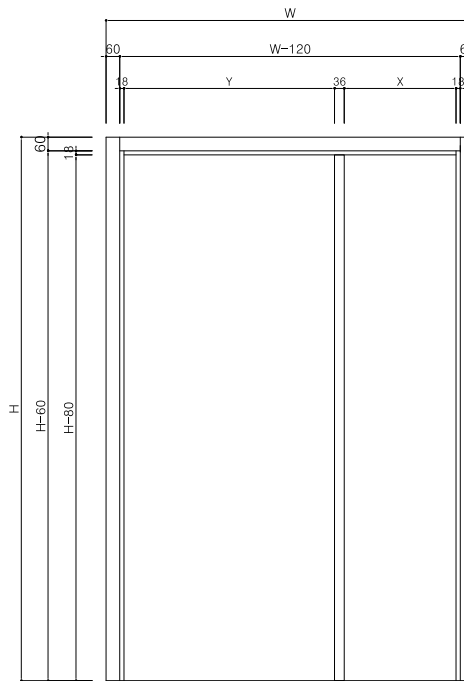

< 내부 정면도 >

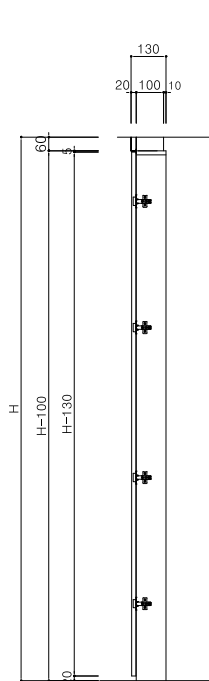

< 단면도 >

주기

- * 마감 사양은 지구별 자재마감에 따르며, 경첩(컵힌지)은 2개소당 뎀핑경첩 1개 적용
- * 상부 공기홀은 팬트리 내 환기설비가 미설치되는 경우 반영, 그 외는 현장감독관과 협의 후 적용 (팬트리 문짝이 현관 마루귀틀 등과 충돌이 예상되는 경우 하단부를 바닥에서 40mm 가량 띄우며, 이 경우 상부 공기홀은 설치하지 않음)

팬트리문(2)


none

DA-90-402

개 정

주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개발단-1411(17.06.15)
기술기준처-5780(12.12.27)



< 구성 유닛 >




*윗서랍



*아래서랍
:바지걸이(알루미늄봉)

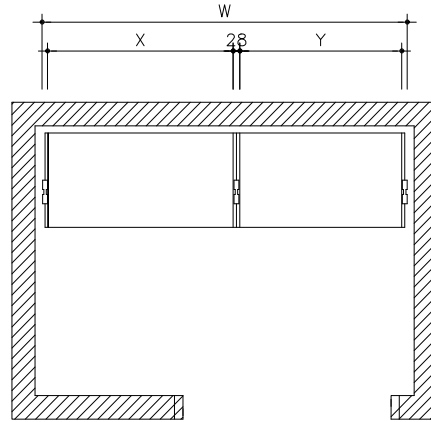

< 평 면 도 >

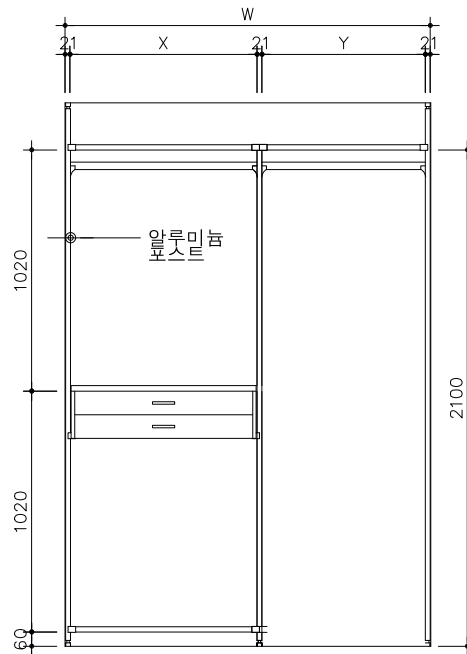

< 정 면 도 >

- * 포스트 및 구성부품은 지정업체 사양에 따라 상이할 수 있음
- * 기본 선반 : THK18 PB 위 데커레이션시트, THK 0.45mm 데커레이션시트 엣지 마감
- * 엣지부착기준 : 선반-2면, 서랍옆판-2면


주 기

- * 드레스 내부장 설치 후 양 옆에 남는 공간이 거의 없도록 폭을 조정
- * 조합은 DA-90-400참조하되 제조업체 사양에 따라 상이할 수 있음

드레스 내부장
(알루미늄 포스트1)


none DA-90-412

개 정 주택개발단-1411(2017.06.15)
기술기준처-5780('12.12.27)
주택기술처-2117('09.07.24)

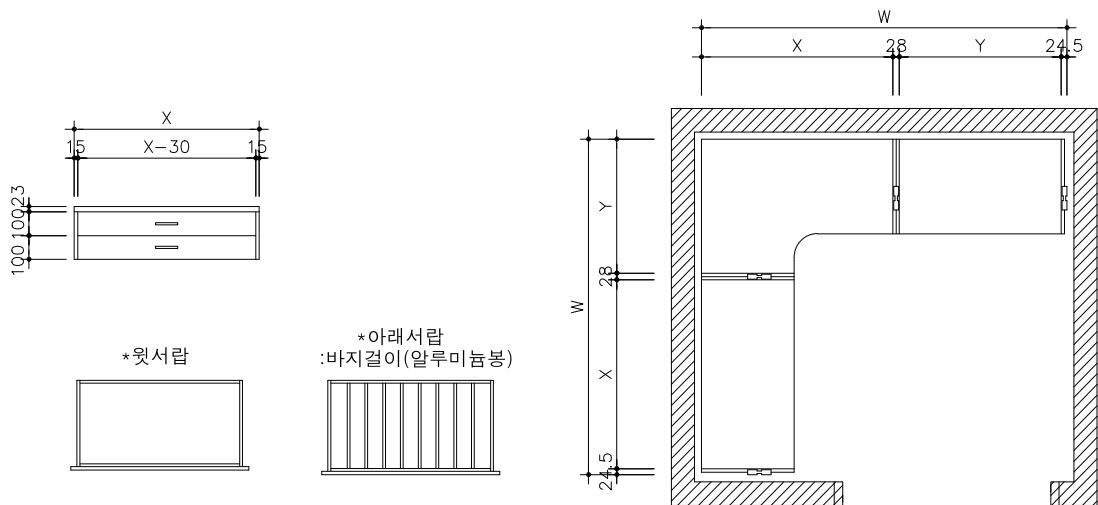


< 구성 유닛 >

< 평면도 >

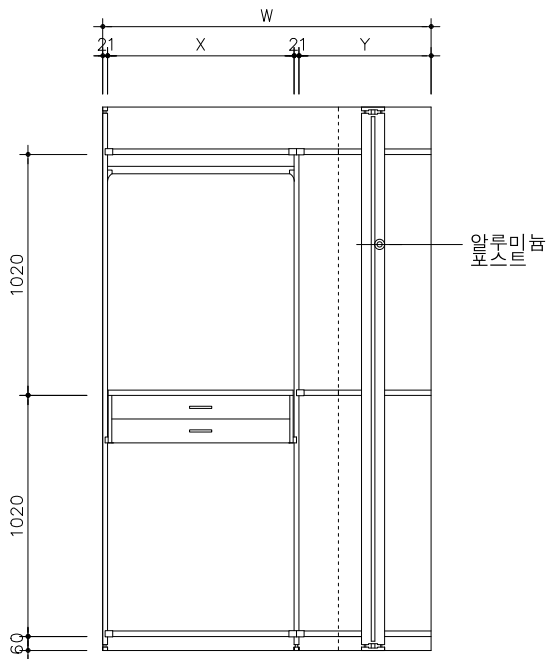

< 좌측 정단면도 >

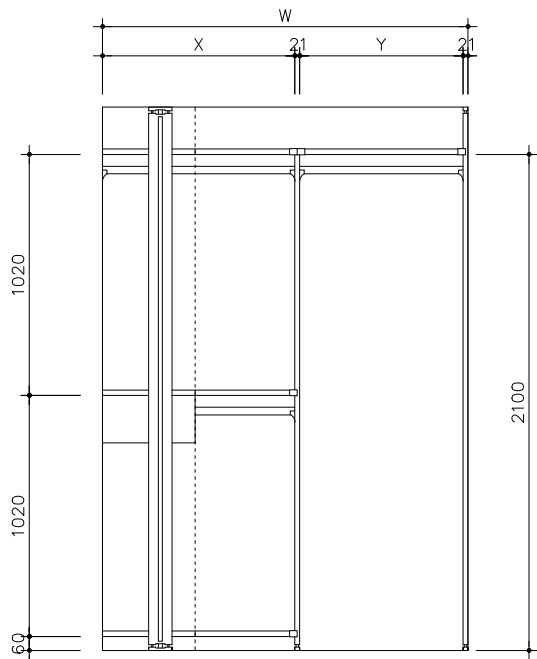

< 우측 정단면도 >

- * 포스트 및 구성부품은 지정업체 사양에 따라 상이할 수 있음
- * 기본 선반 : THK18 PB 위 데커레이션시트, THK 0.45mm 데커레이션시트 엷지 마감
- * 엷지부착기준 : 선반-2면, 서랍옆판-2면

주 기


- * 드레스 내부장 설치 후 양 옆에 남는 공간이 거의 없도록 폭을 조정
- * 조합은 DA-90-400참조하되 제조업체 사양에 따라 상이할 수 있음

드레스 내부장
(알루미늄 포스트2)


none DA-90-413

개 정 주택개발단-1411(2017.06.15)
기술기준처-5780(12.12.27)


- * 선반 : THK18 PB 위 데커레이션시트, THK 0.45mm 데커레이션시트 엣지 마감
- * 기본 선반 : THK18 PB 위 데커레이션시트, THK 0.45mm 데커레이션시트 엣지 마감
- * 엣지부착기준 : 선반-2면

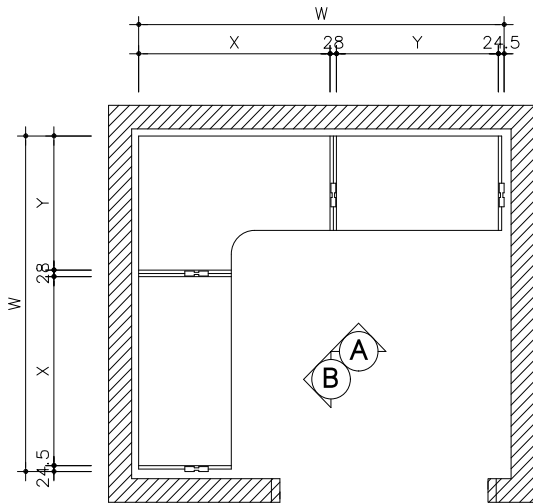

< 평면도 >

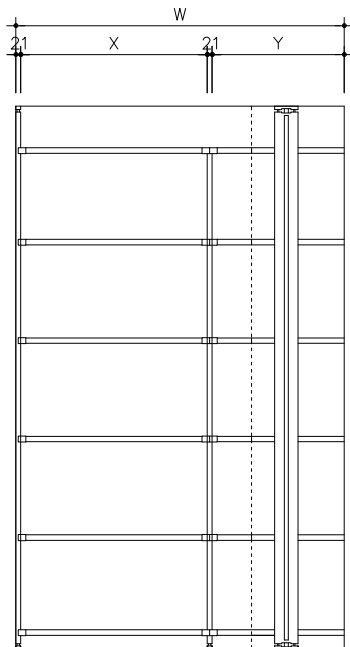

< A 정면도 >

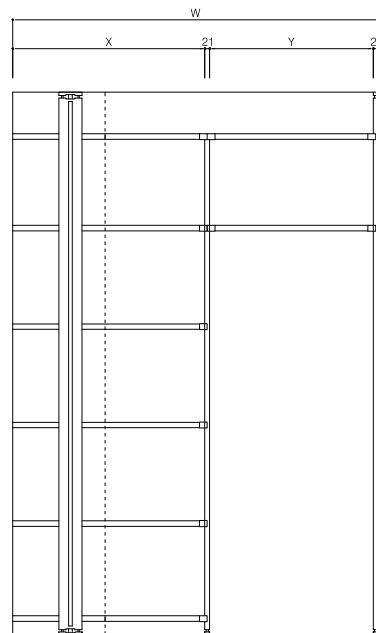

< B 정면도 >


주 기

- * 마감 사양은 지구별 자재마감에 따름
- * 형태, 치수 등은 기능에 지장 없는 범위 내에서 제작사 사양에 따라 상이할 수 있음
- * 조합은 제조업체 사양 및 현장여건에 따라 상이할 수 있음


팬트리[시스템(2)]

none DA-90-415


개 정 주택개발단-1411(2017.06.15)

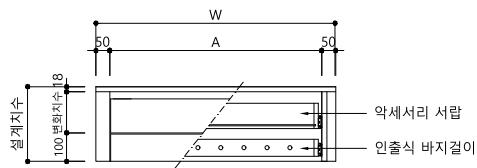

< 서랍 내부정면도 >

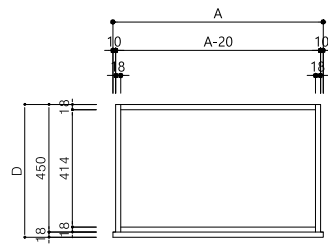

[악세서리 서랍]

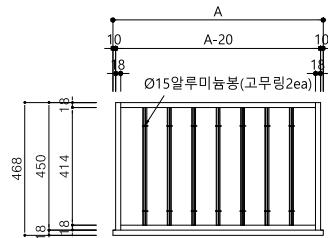

[인출식 바지걸이]

< 서랍 내부평면도 >

주 기

- * 설치 후 양 옆에 남는 공간이 거의 없도록 폭을 조정
- * 마감 사양은 지구별 자재마감에 따름

악세서리 서랍 등

none

DA-90-416

개 정


주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개발단-1411(17.06.15)
기술기준처-5780(12.12.27)
주택디자인처-2104(2012.10.18)

주 기

개 정

구 분	시스템가구	문틀/문짝
자재/마감	* 선반 : THK18 PB 위 지정 데커레이션시트 * 포스트 : 두께 2mm 이상의 알미늄, 표면은 아노다이징 또는 니켈도금, 불소수지코팅 마감 * 포스트 및 구성부품의 형태는 제작사에 따라 상이할 수 있음 * Edge 부착기준 : 기본선반-2면	* 도어,혜샤 : THK18 PB 또는 MDF 위 지정마감 (단, 은경도어 적용시 DA-90-000 참조) * 체대(내틀) : THK18 PB 위 양면 LPL, 직접인쇄 수성도료, 데커레이션시트 * 문짝 마감에 따른 손잡이 예시는 DA-90-000 참조 * 경첩(컵힌지) 2개소당 뎀핑경첩 1개 적용
제작/설치	* 상부몰딩, 커텐박스와 간섭여부 확인 후 양옆에 남는 공간이 없도록 폭을 조정 * 조합은 제조업체 사양 및 현장여건에 따라 상이할 수 있음 * 가구 조명특화 적용 시 전기공사와 협의 [시공한계 : (건축) 조명기구 설치 / (전기) 전원인입, 콘센트 설치]	* 상부 공기홀은 현장감독관과 협의 후 적용


주기	시스템가구 공통사항	
	none	DA-90-420
	개 정	공공주택전기처-2851('25.12.15) 공공주택기획처-5612('22.12.26)

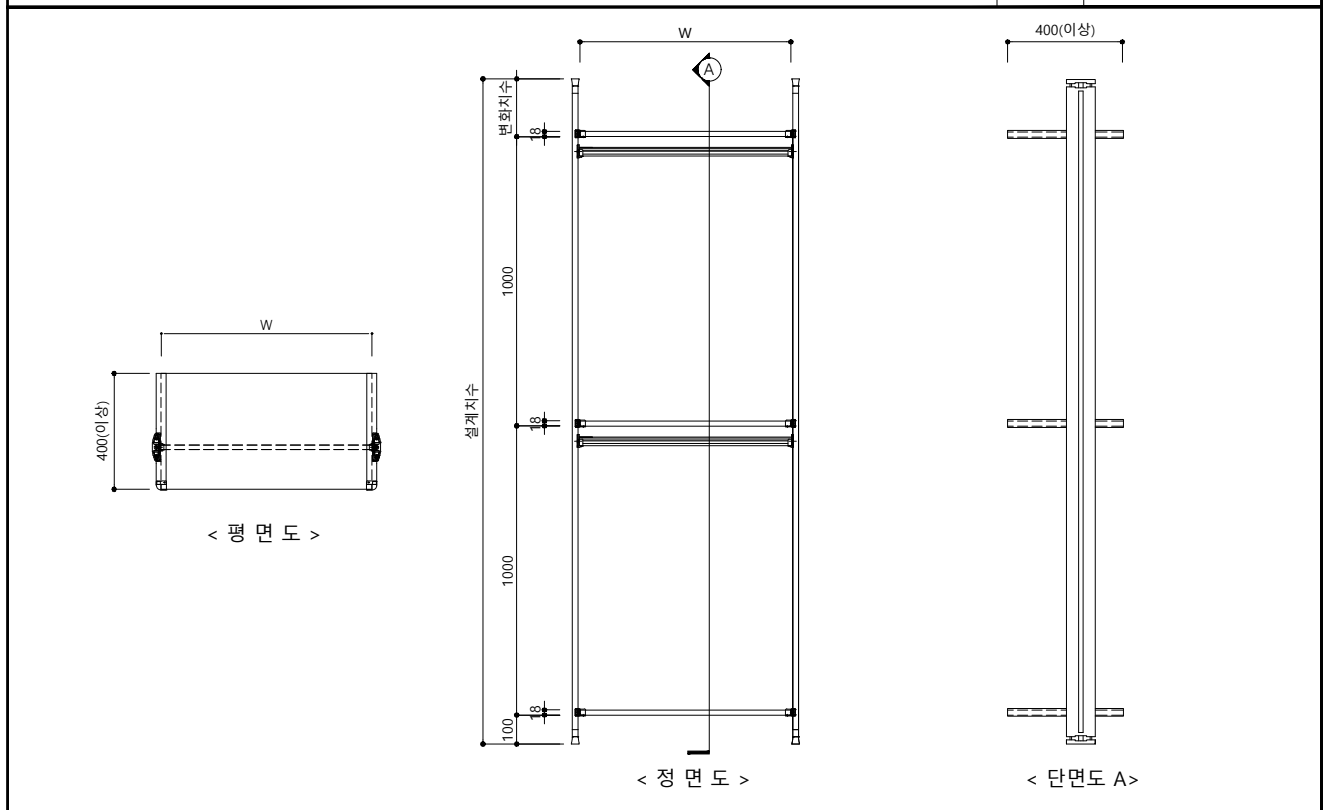


주기	드레스시스템_기본형	
	none	DA-90-421
	개 정	공공주택기획처-5612('22.12.26)




< 평 면 도 > < 정 면 도 > < 단면도 A>		주기 * 선반의 너비는 처짐방지를 위하여 400mm이상 850mm이하로 적용		드레스시스템_추가형 <table><tr><td>none</td><td>DA-90-422</td></tr><tr><td>개 정</td><td>공공주택기획처-5612('22.12.26)</td></tr></table>	none	DA-90-422	개 정	공공주택기획처-5612('22.12.26)
none	DA-90-422							
개 정	공공주택기획처-5612('22.12.26)							
< 평 면 도 > < 정 면 도 - A > < 정 면 도 - B >		주기 * 선반의 너비는 처짐방지를 위하여 400mm이상 850mm이하로 적용		드레스시스템_코너형 <table><tr><td>none</td><td>DA-90-423</td></tr><tr><td>개 정</td><td>공공주택기획처-5612('22.12.26)</td></tr></table>	none	DA-90-423	개 정	공공주택기획처-5612('22.12.26)
none	DA-90-423							
개 정	공공주택기획처-5612('22.12.26)							

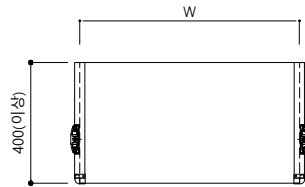

< 평 면 도 >

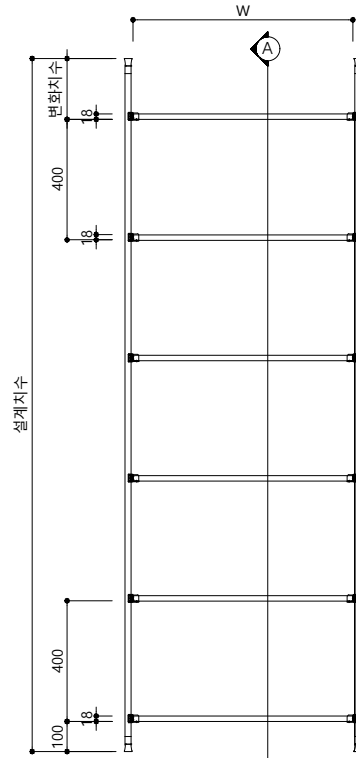

< 정 면 도 >

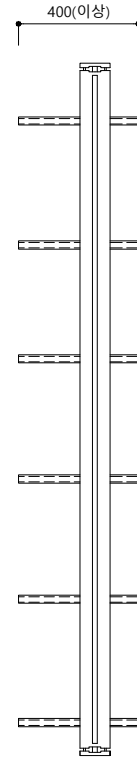

< 단면도 A>

주기

* 선반의 너비는 처짐방지를 위하여 400mm이상 850mm이하로 적용


팬트리시스템_기본형

none


DA-90-424

개 정


공공주택기획처-4618('23.12.29)
공공주택기획처-5612('22.12.26)

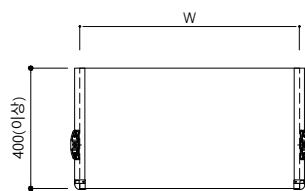

< 평 면 도 >

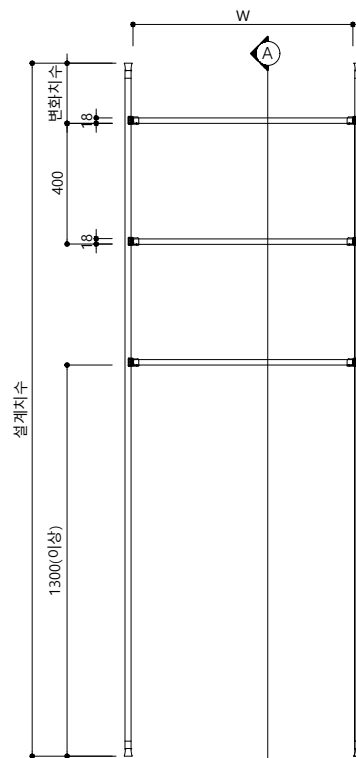

< 정 면 도 >

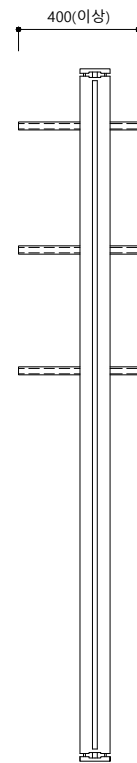

< 단면도 A>

주기

* 선반의 너비는 처짐방지를 위하여 400mm이상 850mm이하로 적용


팬트리시스템_추가형

none


DA-90-425

개 정


공공주택기획처-4618('23.12.29)
공공주택기획처-5612('22.12.26)

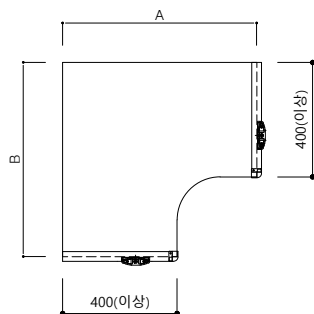

< 평 면 도 >

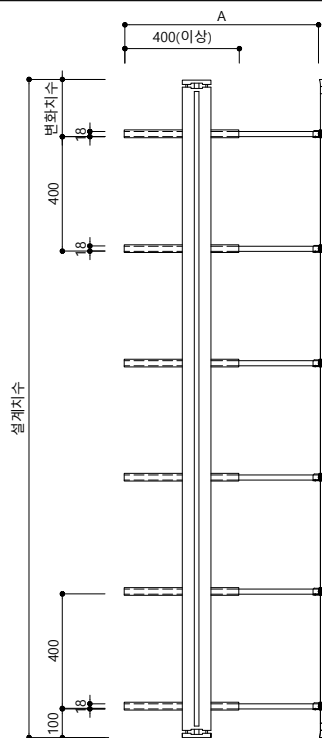

< 정 면 도 - A >

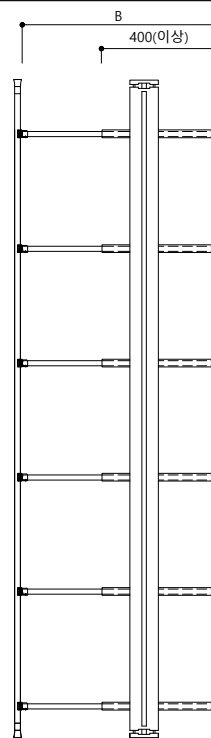

< 정 면 도 - B >

주 기


팬트리시스템_코너형

none


DA-90-426

개 정


공공주택기획처-5612('22.12.26)



< 평 면 도 >

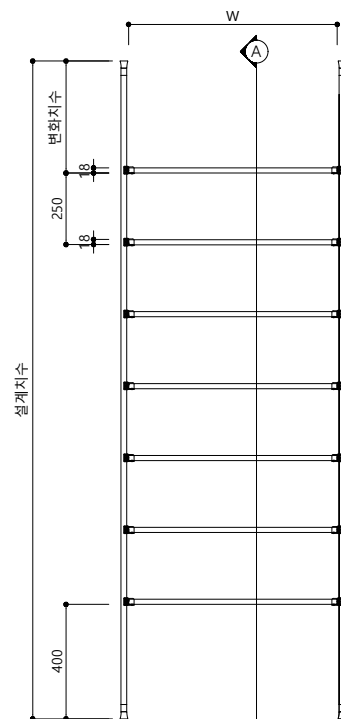

< 정 면 도 >

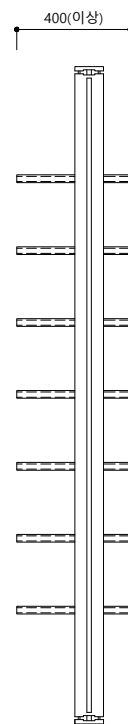

< 단면도 A >

주 기

* 선반의 너비는 처짐방지를 위하여 400mm이상 850mm이하로 적용


신발장시스템_기본형

none


DA-90-427

개 정


공공주택기획처-4618('23.12.29)
공공주택기획처-5612('22.12.26)



< 평 면 도 >

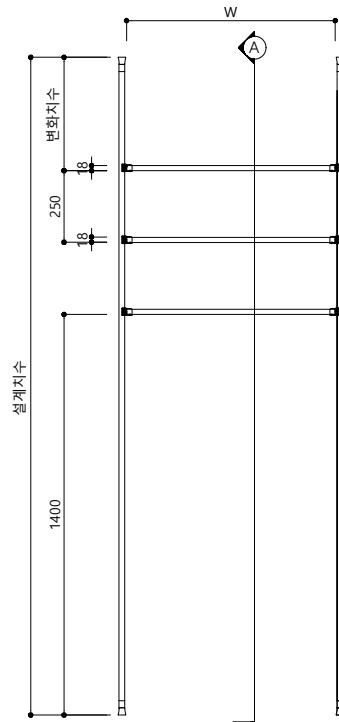

< 정 면 도 >

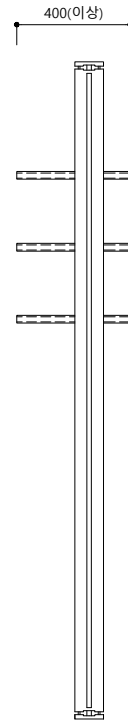

< 단면도 A >

주 기

* 선반의 너비는 처짐방지를 위하여 400mm이상 850mm이하로 적용


신발장시스템_추가형

none


DA-90-428

개 정


공공주택기획처-4618('23.12.29)
공공주택기획처-5612('22.12.26)

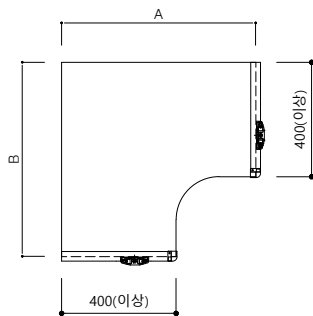

< 평 면 도 >

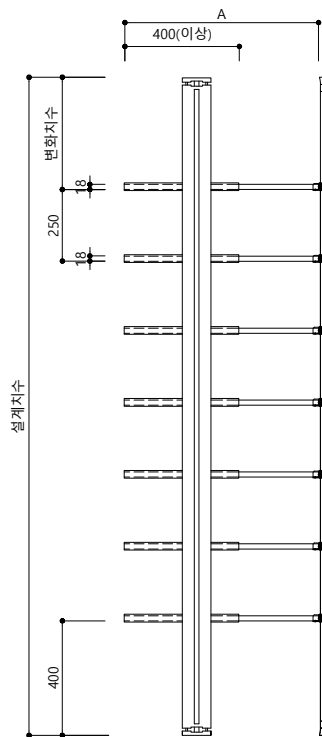

< 정 면 도 - A >

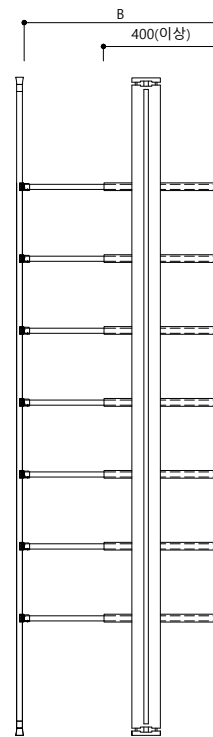

< 정 면 도 - B >

주 기


신발장시스템_코너형

none

DA-90-429

개 정

공공주택기획처-5612('22.12.26)

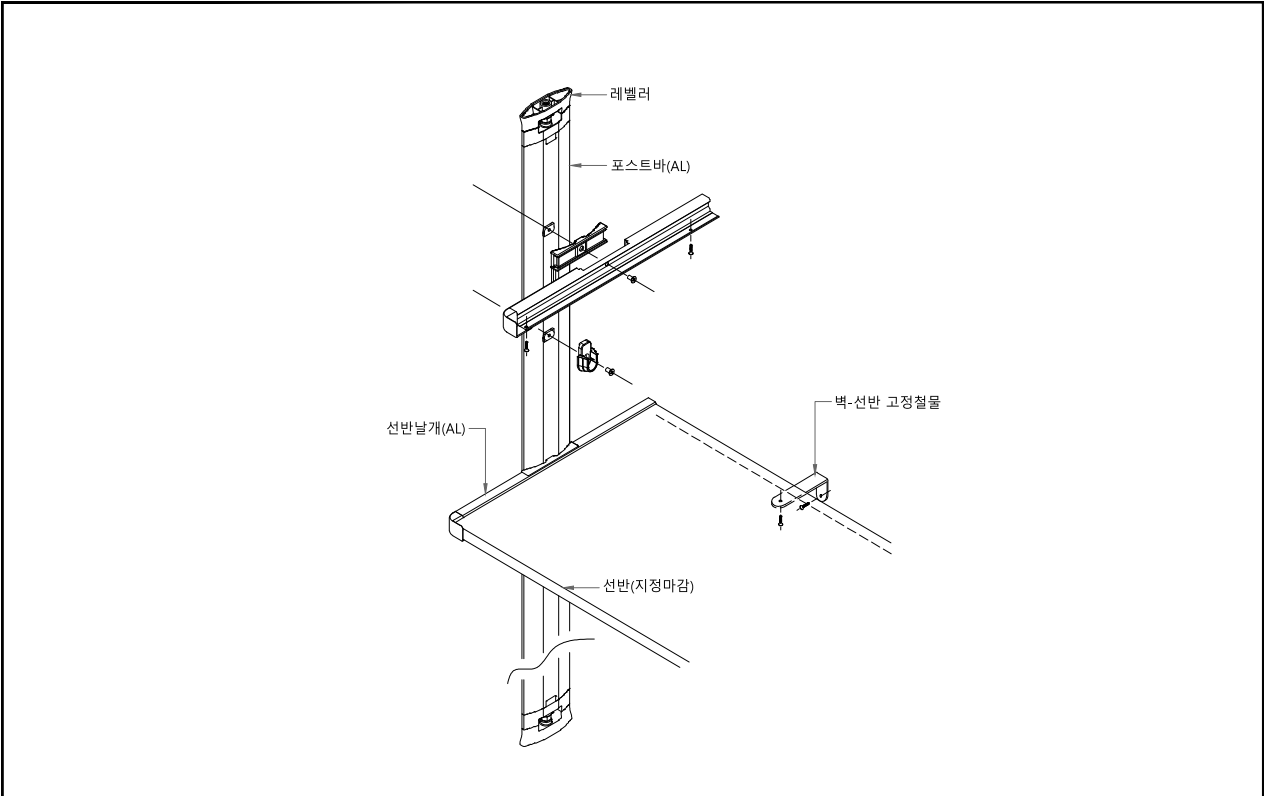


주기	시스템가구 조립 예시도	
	none	DA-90-430
	개 정	공공주택기획처-5612('22.12.26)




주기		
	개 정	

화장대 몸통 SYSTEM


(W)800~1000 장




(W)1000~1200 장

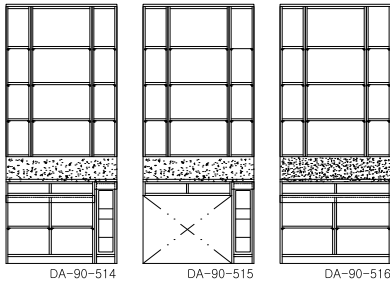


(W)1200이상 장

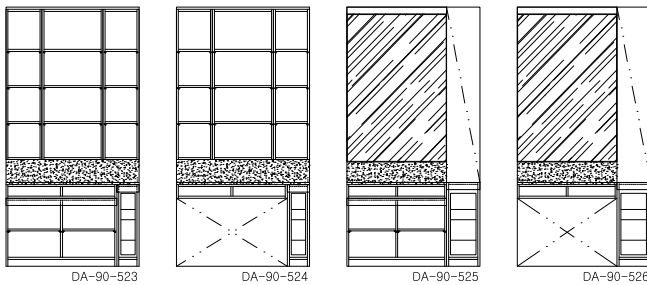


(W) 400~600 (입식)



(W) 600~1000 (입식)



(W) 1000~1200 (입식)




주 기


화장대 내부 예시도

none DA-90-500


개 정
공관주택기획처-5612(22.12.26)
주택디자인혁신단-2554(20.11.16)
주택개발단-1411(17.06.15)
민자주택사업처-6226(2014.10.27)

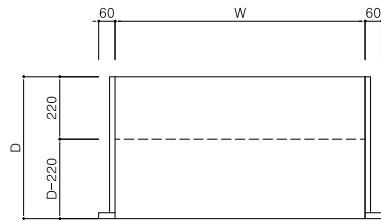


< 평면도 >

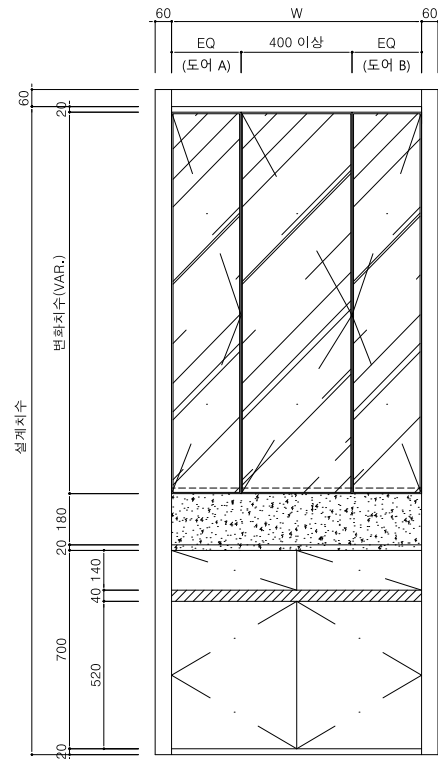

< 정면도 >

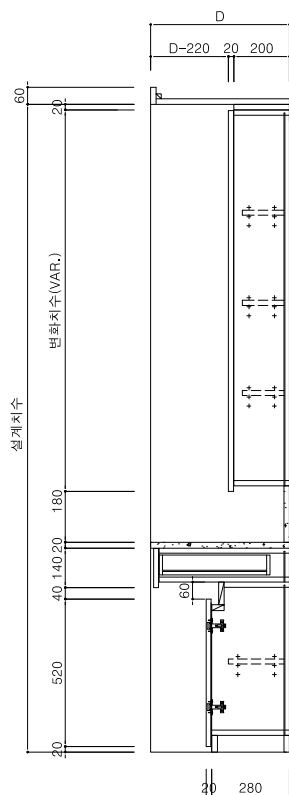

< 단면도 A >

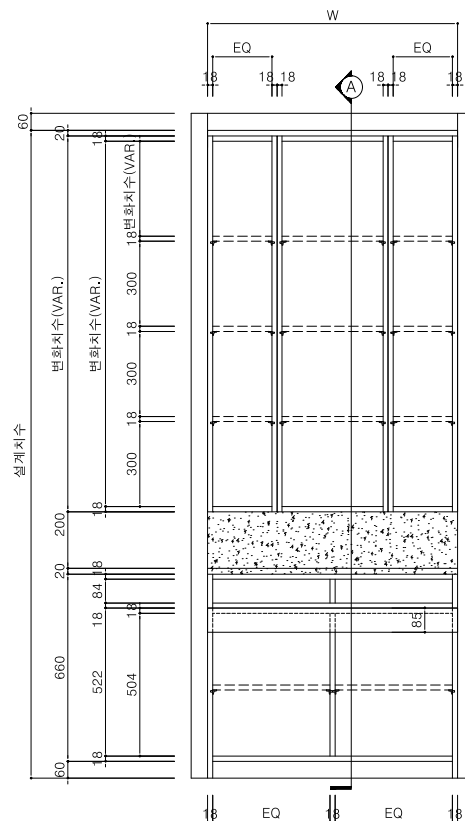

< 내부 정면도 >

주 기





- * 넓이(W) 800~1000 화장대에 적용
- * 은경도어 A와 B의 경첩(컵힌지)은 열림각도 조절을 위하여 무스프링경첩을 적용
- * 깊이(D)는 500mm를 기준으로 하며 현장여건에 따라 적용

화장대

none DA-90-503

개 정

주최(디자인) : 2584(2011.11.16)
주최(개발) : 1411(17.06.18)
주최(개발) : 0558(15.11.27)
인자주최(개발) : 0226(2014.10.27)
기술(개발) : 786(2012.12.27)
주최(디자인) : 2104(2012.10.18)

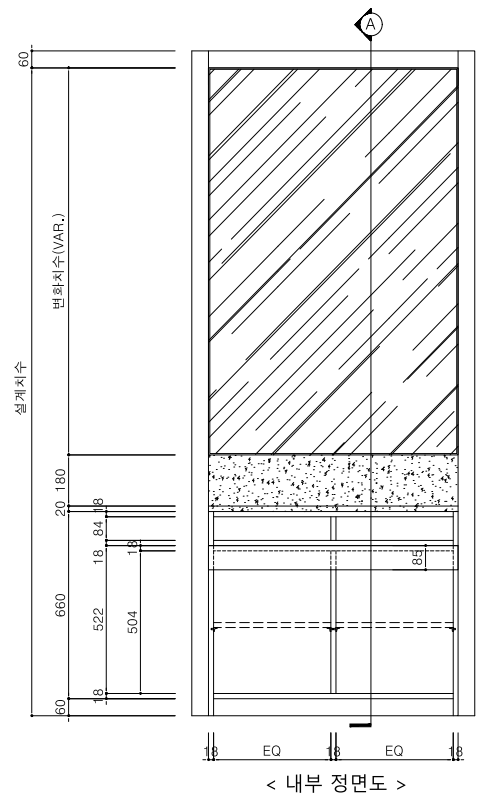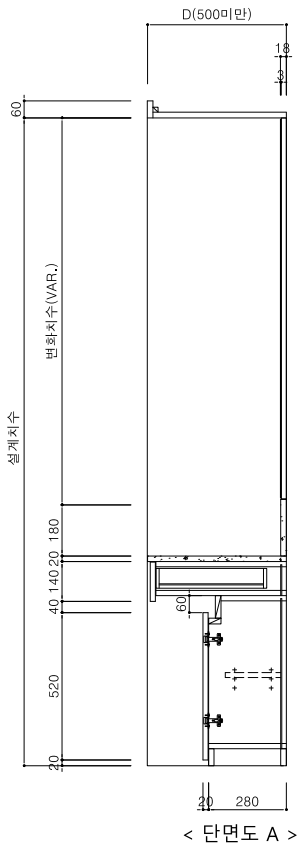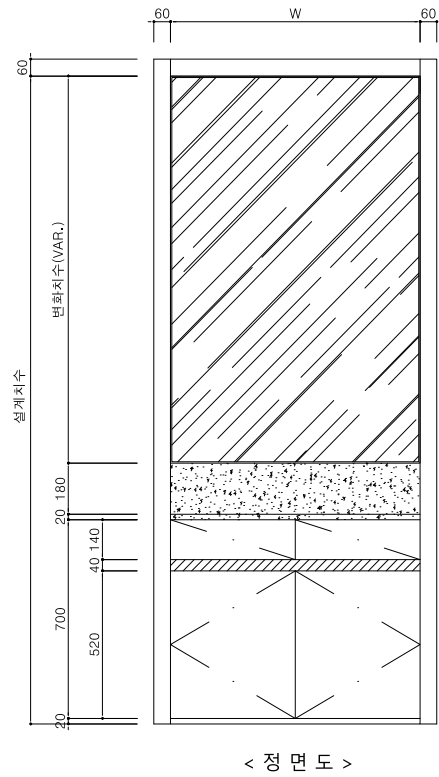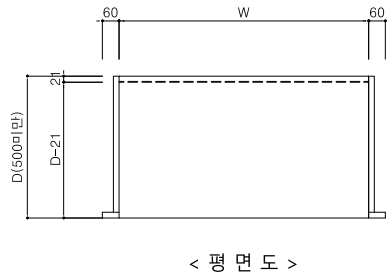

주기

* 넓이(W) 800~1000 화장대에 적용


화장대

none


DA-90-504

개정


주방디자인혁신단~2584(20.11.16)
주방개량단~1411(17.06.15)
주방개량단~2558(15.11.27)
민자주택사업단~5226(2014.10.27)
주방디자인단~2104(2012.10.18)

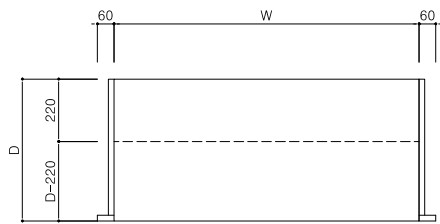

< 평면도 >

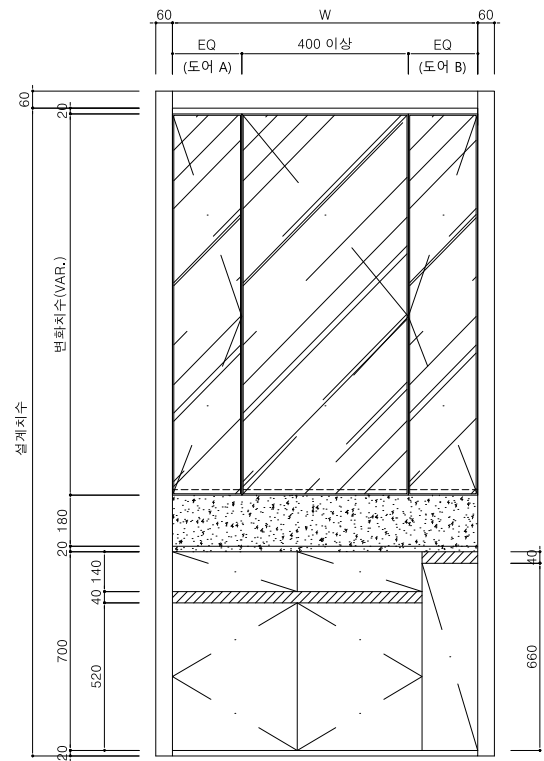


< 정면도 >

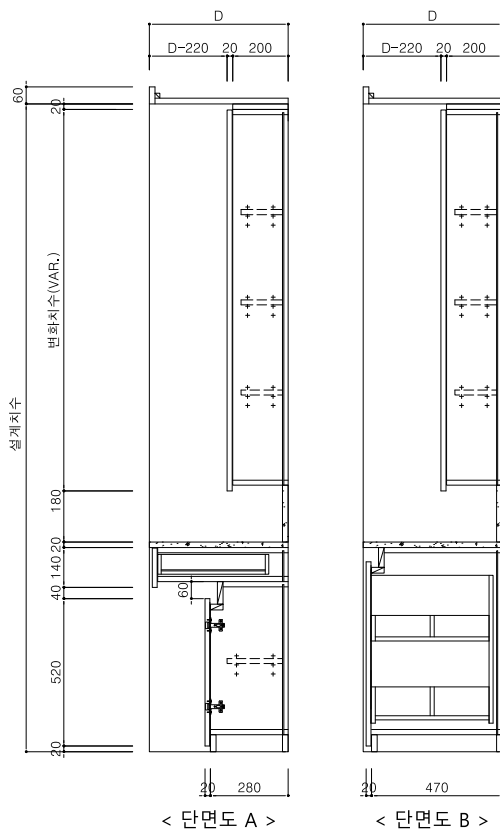

< 단면도 A >

< 단면도 B >

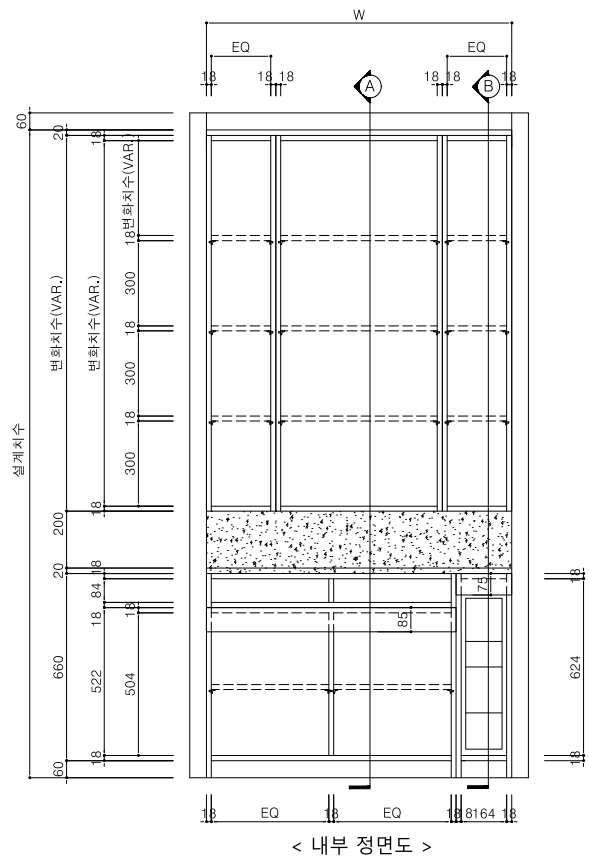

< 내부 정면도 >

주 기

- * 넓이(W) 1000~1200 화장대에 적용
- * 은경도어 A와 B의 경첩(컵힌지)은 열림각도 조절을 위하여 무스프링경첩을 적용
- * 깊이(D)는 500mm를 기준으로 하며 현장여건에 따라 적용


화장대

none

DA-90-514

개 정

주최 디자인혁신단-2584(20.11.16)
주최개발단-1411(17.06.15)
주최개발단-2584(18.11.27)
민자주택사업제-6226(2014.10.27)
기술기준서-3780(2012.12.29)
주택디자인지침-2104(2012.10.18)

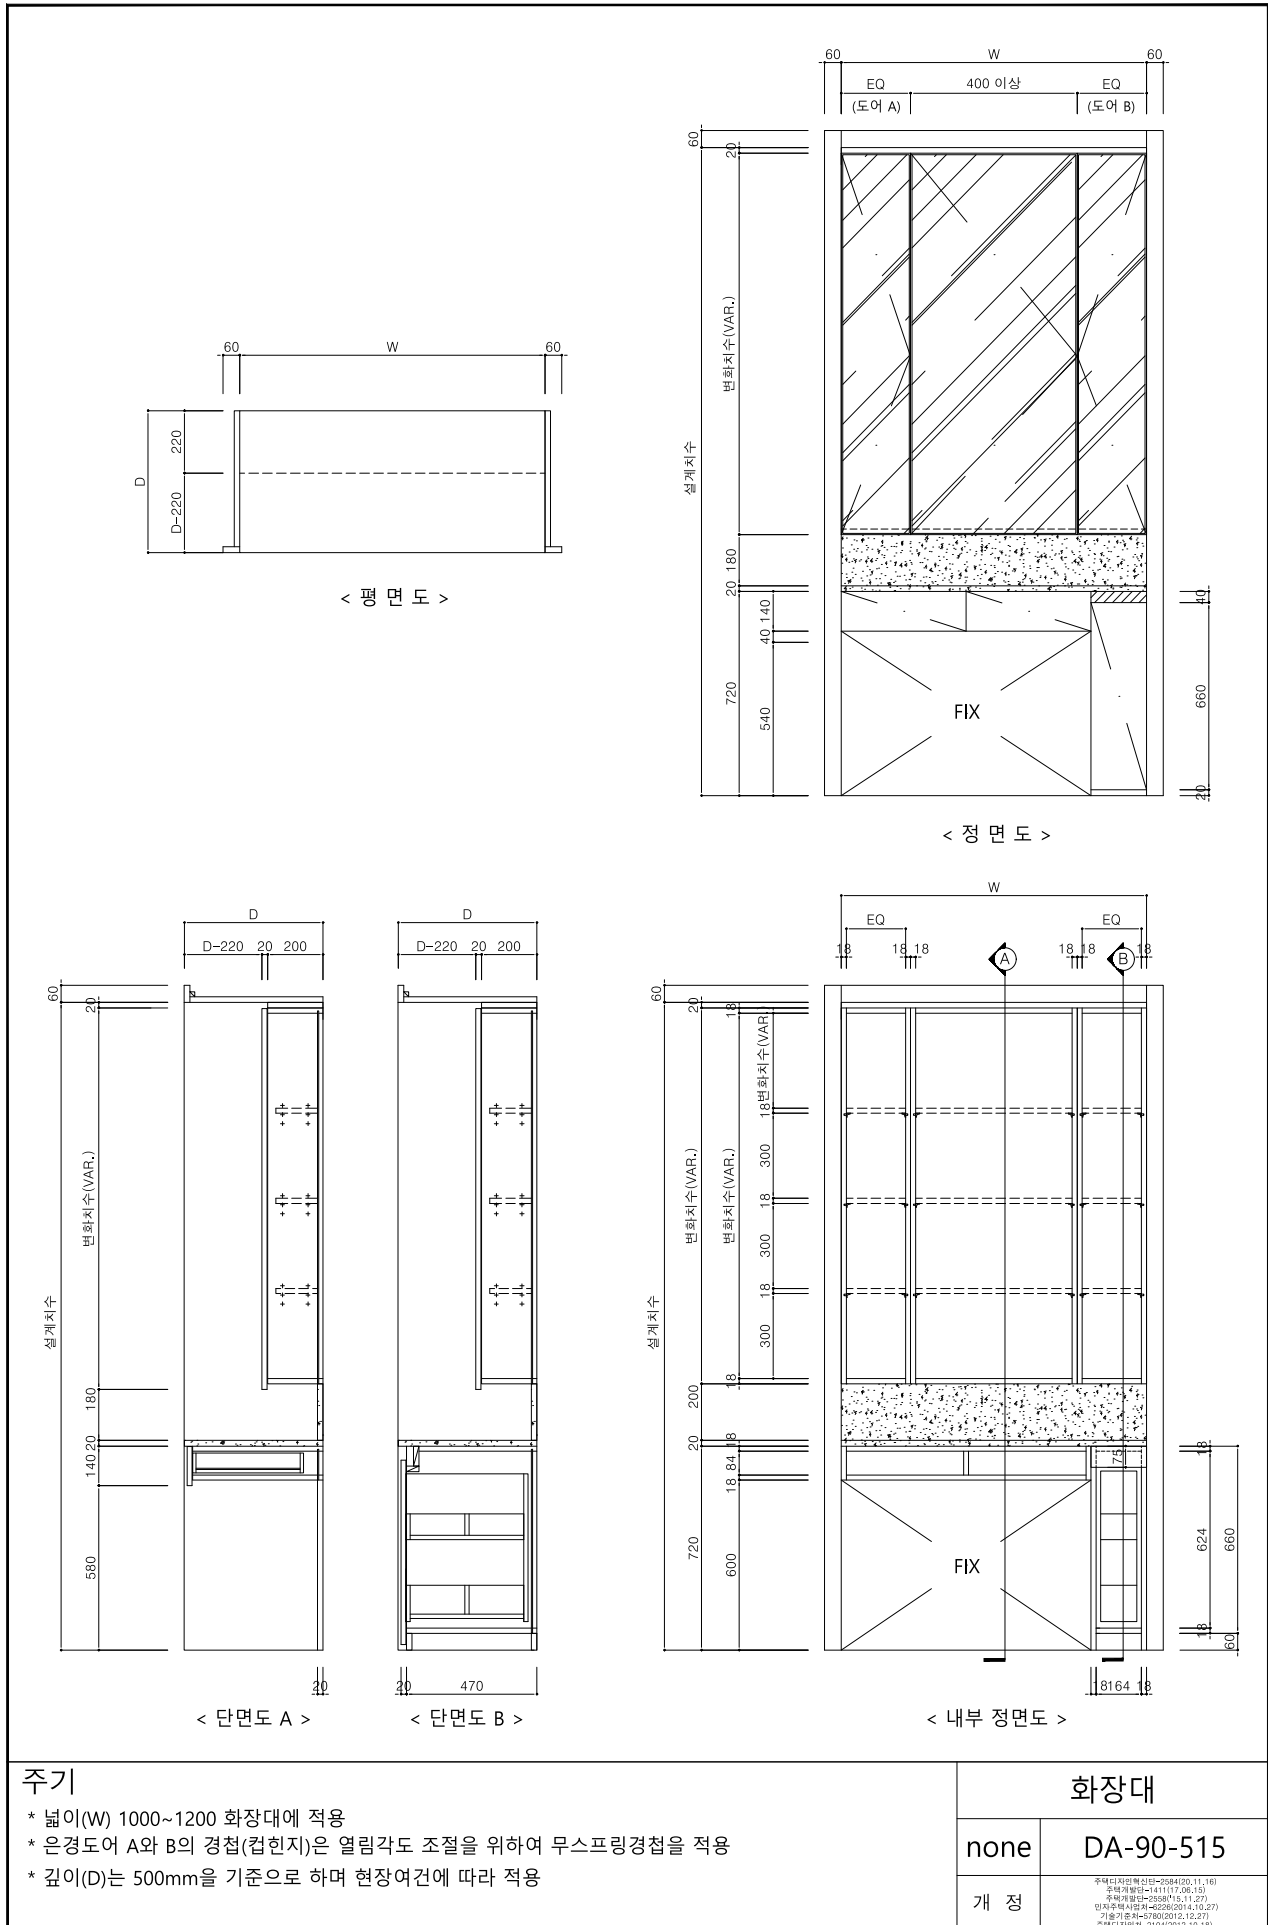


주 기

- * 넓이(W) 1000~1200 화장대에 적용
- * 은경도어 A와 B의 경첩(컵힌지)은 열림각도 조절을 위하여 무스프링경첩을 적용
- * 깊이(D)는 500mm를 기준으로 하며 현장여건에 따라 적용


화장대

none DA-90-515


개 정

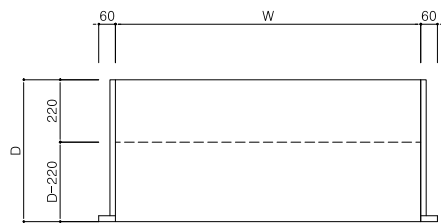


< 평면도 >

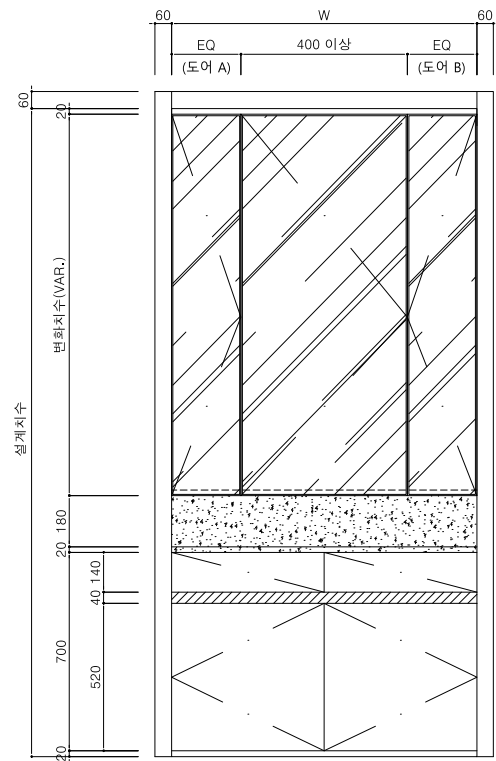

< 정면도 >

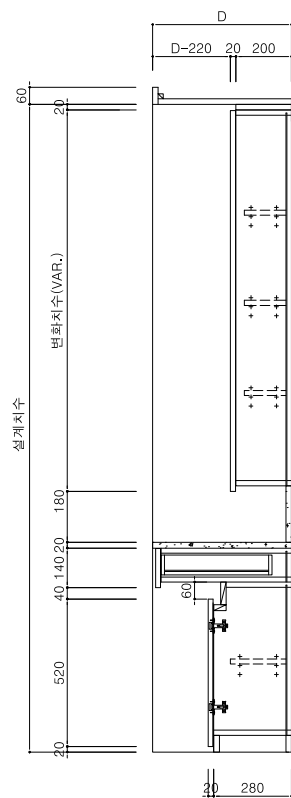

< 단면도 A >

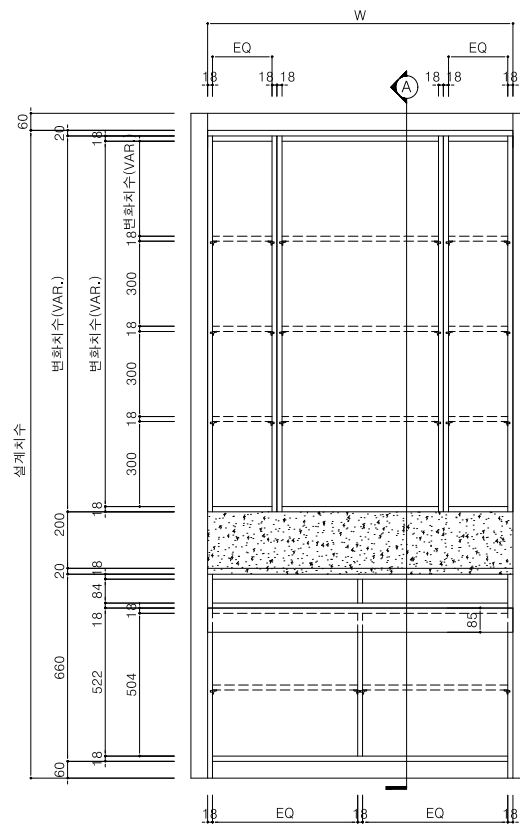

< 내부 정면도 >

주 기


- * 넓이(W) 1000~1200 화장대에 적용
- * 은경도어 A와 B의 경첩(컵힌지)은 열림각도 조절을 위하여 무스프링경첩을 적용
- * 깊이(D)는 500mm을 기준으로 하며 현장여건에 따라 적용

화장대


none DA-90-516

개 정


주최(디자인) : 2014.11.16
주최(개발) : 2014.11.16
주최(설계) : 2014.11.16
주최(제작) : 2014.11.16
주최(판매) : 2014.11.16

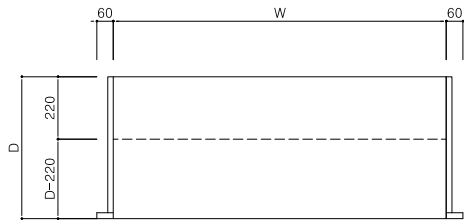

< 평면도 >

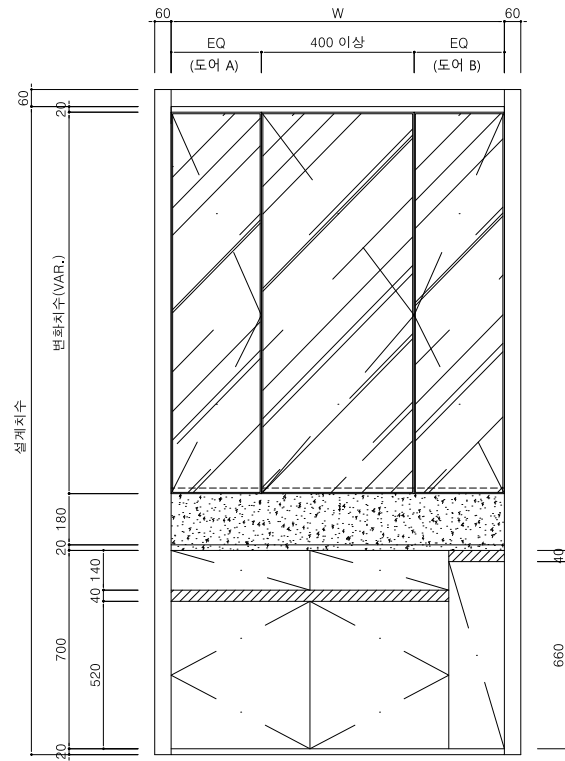


< 정면도 >

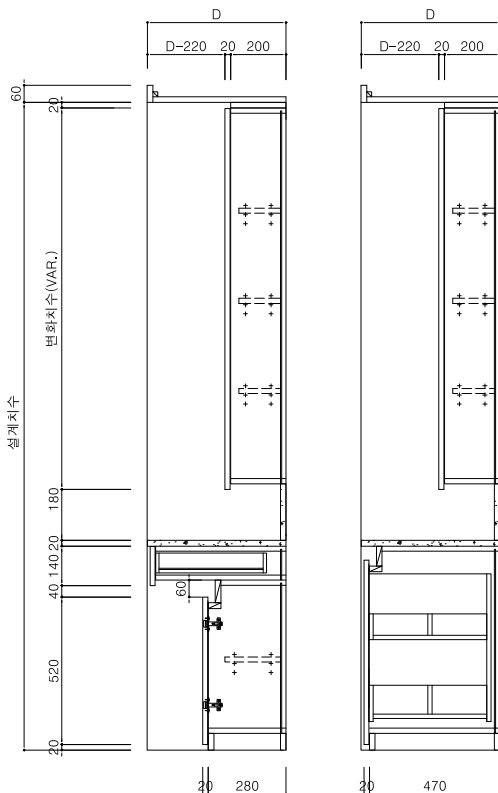

< 단면도 A >

< 단면도 B >

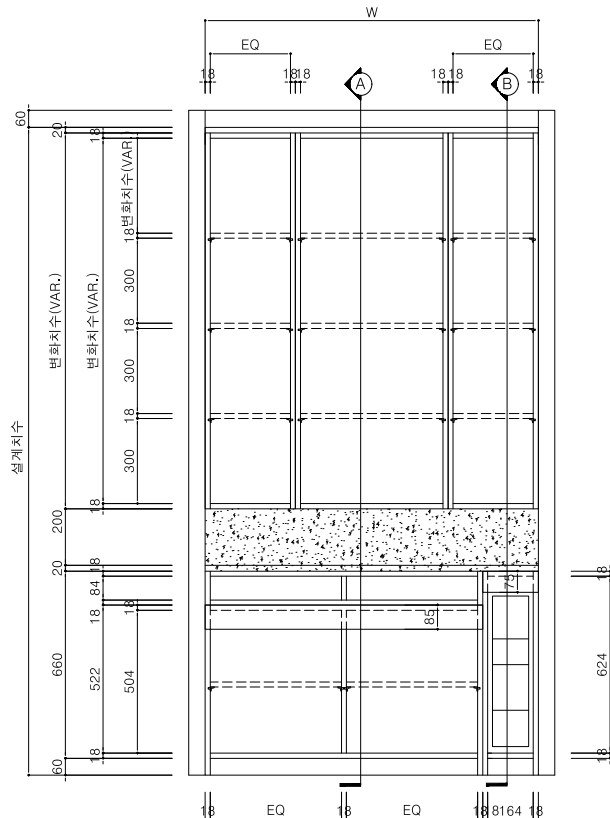

< 내부 정면도 >

주 기


- * 넓이(W) 1200이상 화장대에 적용
- * 은경도어 A와 B의 경첩(컵힌지)은 열림각도 조절을 위하여 무스프링경첩을 적용
- * 깊이(D)는 500mm를 기준으로 하며 현장여건에 따라 적용

화장대


none DA-90-523

개 정


주제(디자인혁신)~2018(20.11.18)
주제(개선)~1411(17.06.15)
주제(개선)~2018(18.11.27)
민자주택사업제~2020(2014.10.27)
기술기준서~780(2012.12.27)
주제(디자인혁신)~2104(2022.10.18)

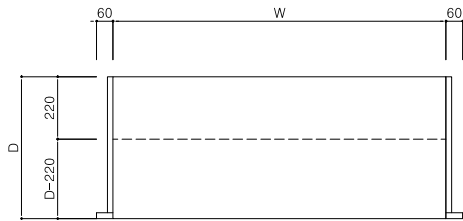

< 옆면도 >

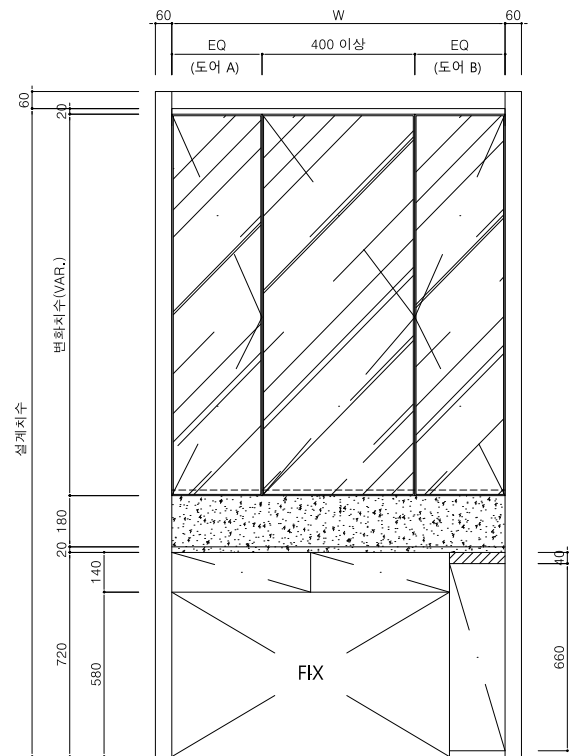


< 정면도 >

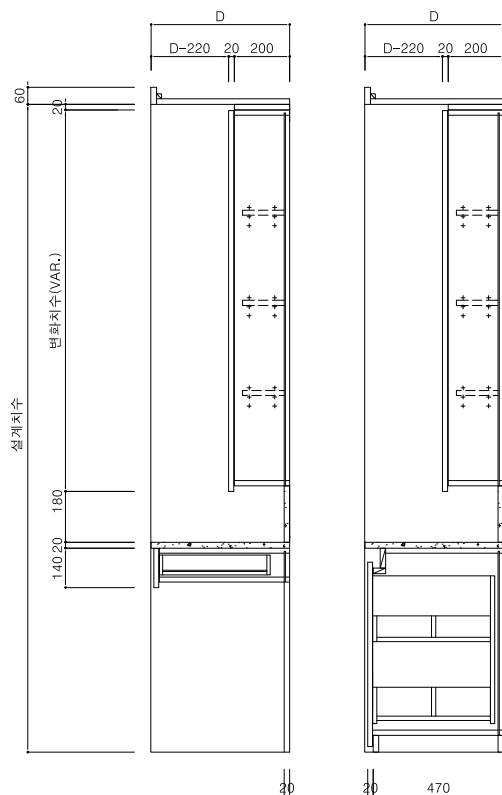

< 단면도 A >

< 단면도 B >

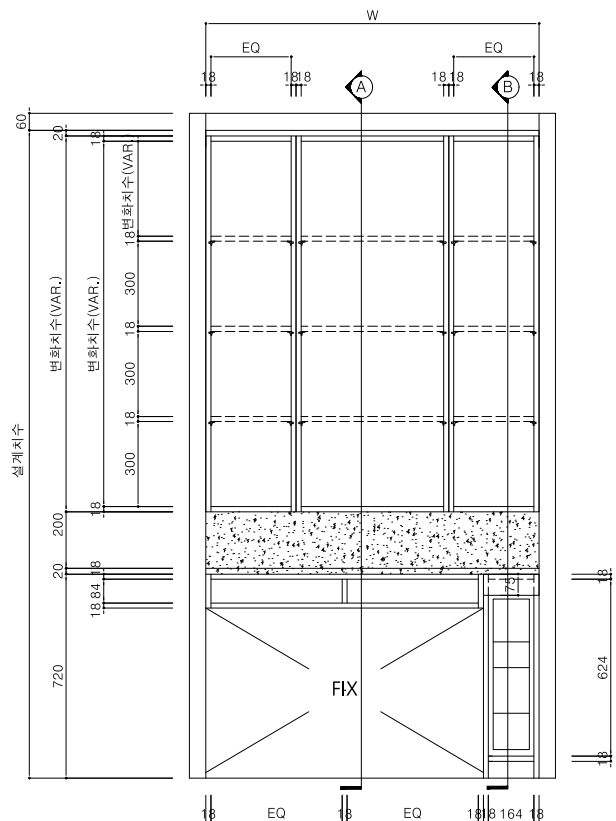

< 내부 정면도 >

주 기


- * 넓이(W) 1200이상 화장대에 적용
- * 은경도어 A와 B의 경첩(컵힌지)은 열림각도 조절을 위하여 무스프링경첩을 적용
- * 깊이(D)는 500mm를 기준으로 하며 현장여건에 따라 적용

화장대


none DA-90-524

개 정


주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개발팀-1411(17.06.15)
주택개발팀-2558(15.11.27)
민지주택사업부-5228(2014.10.27)
주택디자인처-2104(2012.10.18)

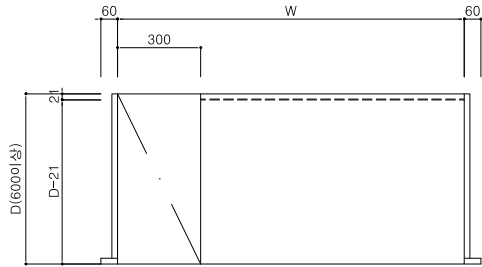


< 평면도 >

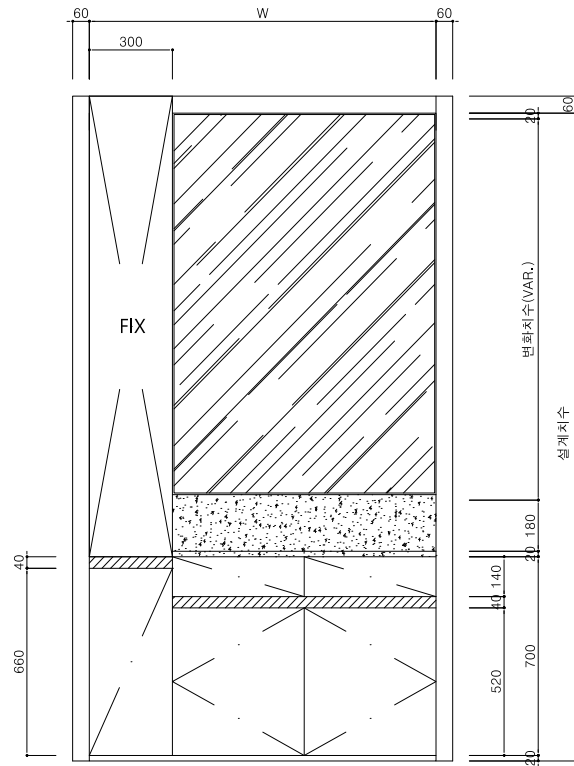


< 정면도 >

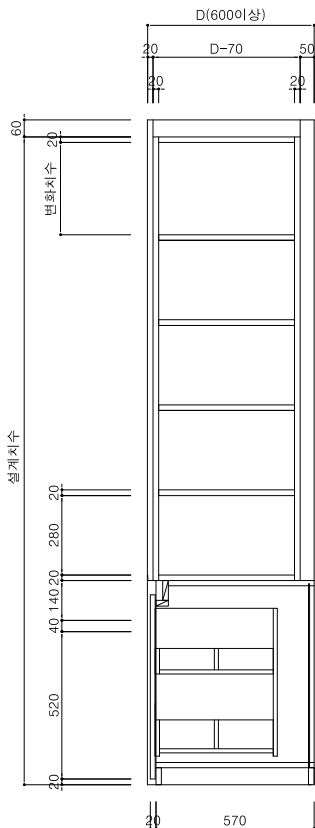

< 단면도 A >

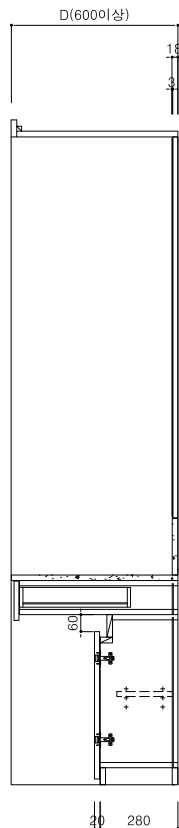

< 단면도 B >

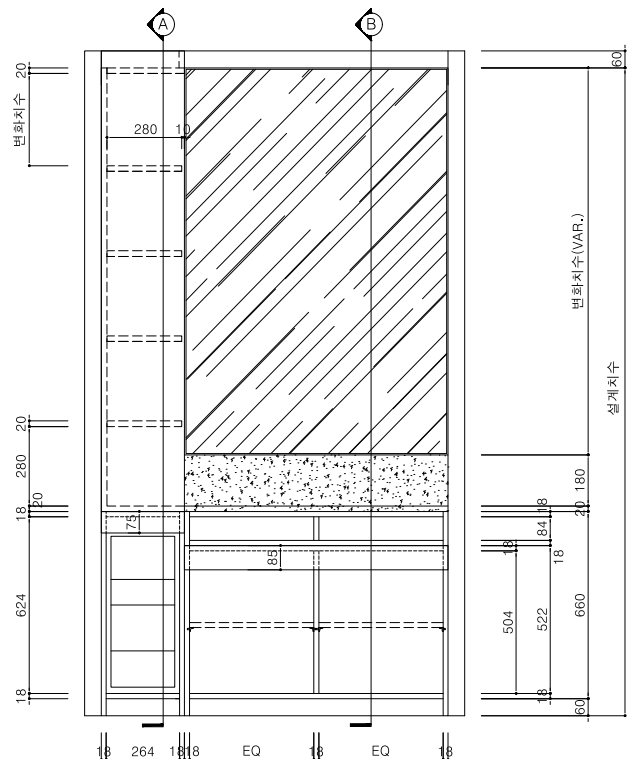

< 내부 정면도 >

주 기

- * 넓이(W) 1200이상 화장대에 적용
- * 측면장 깊이는 300mm를 기준으로 현장여건에 따라 적용


화장대

none


DA-90-525

개 정


주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개발단-1411(17.06.15)
주택개발단-2558(15.11.27)
민자주택사업자-6226(2014.10.27)
주택디자인과-2104(2012.10.18)

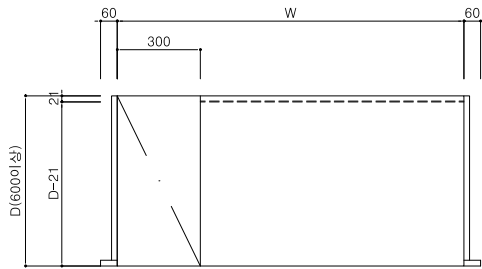

< 평면도 >

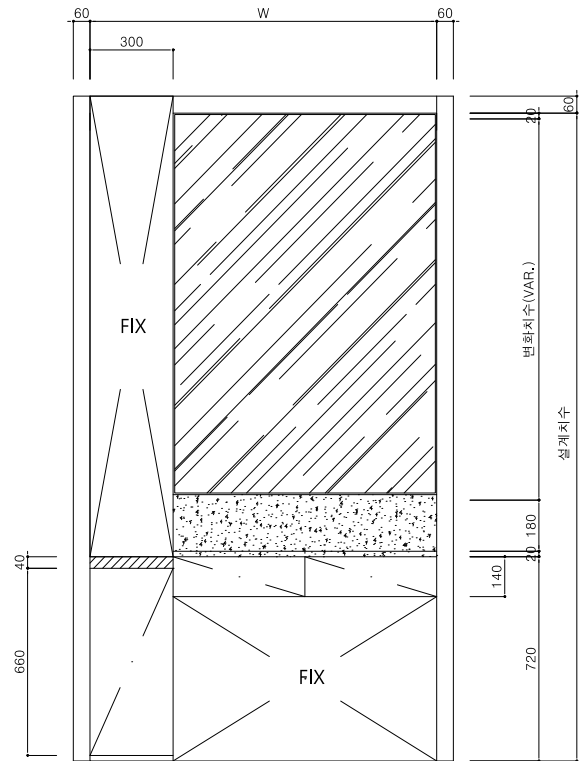


< 정면도 >

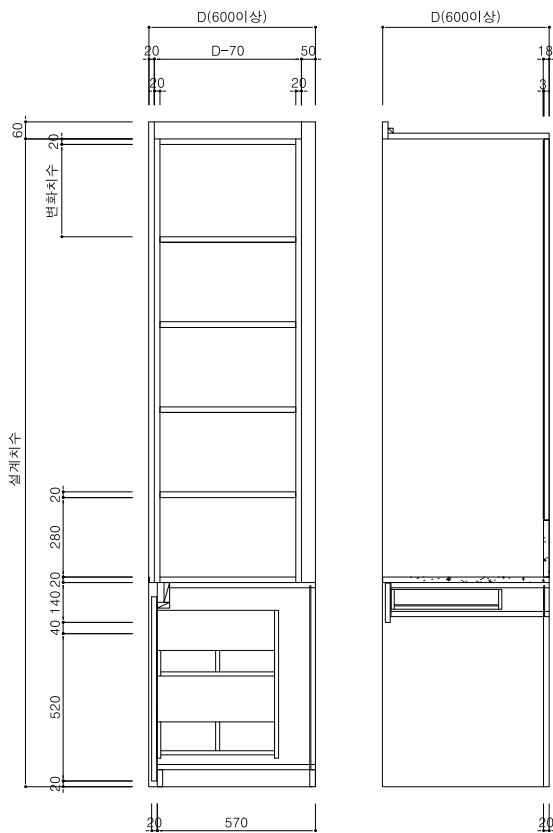

< 단면도 A >

< 단면도 B >

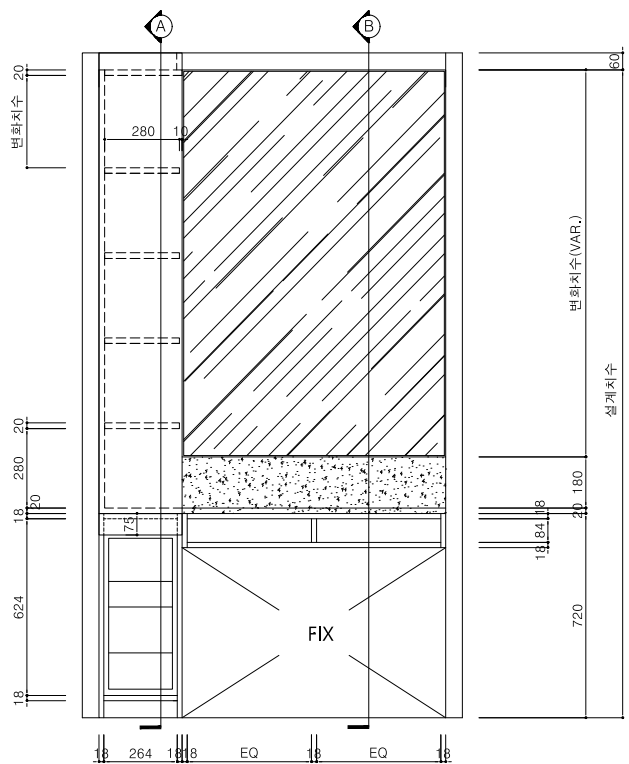

< 내부 정면도 >

주 기

- * 넓이(W) 1200이상 화장대에 적용
- * 측면장 깊이는 300mm를 기준으로 현장여건에 따라 적용


화장대

none


DA-90-526

개 정


주제다자양행선진-2008(20.11.16)
주제다자양행선진-1411(17.06.16)
주제다자양행선진-1411(17.06.16)
민자주거사업제-0206(2014.10.27)
기술기준서-180(2012.12.27)
주제다자양행선진-2104(2012.10.18)




< 평면도 >

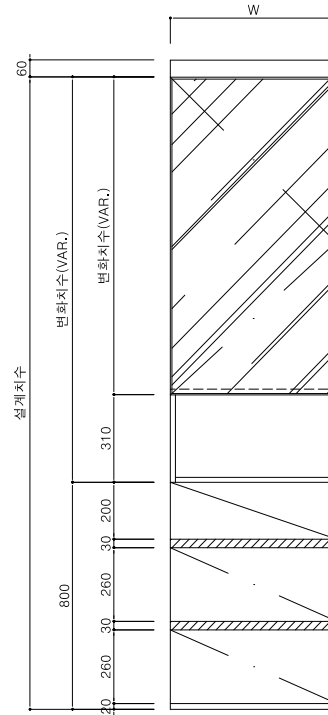

< 정면도 >

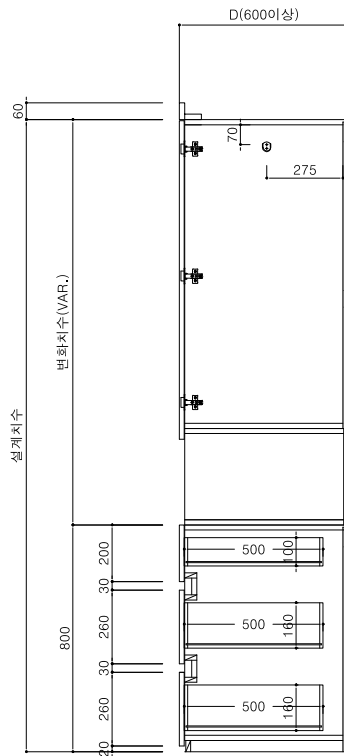

< 단면도 A >

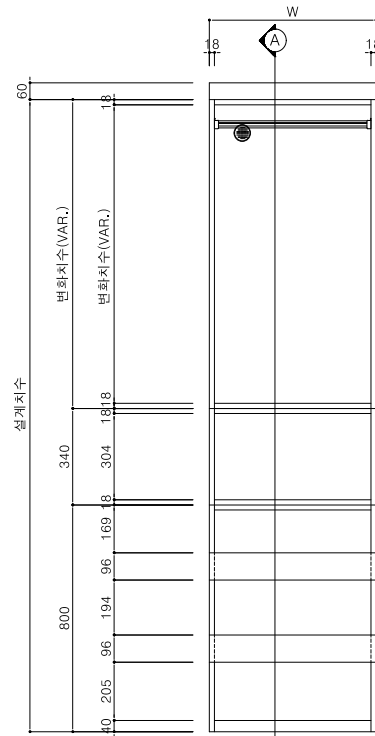

< 내부 정면도 >


주 기

- * 넓이(W) 400~600 화장대에 적용
- * 노출되는 부위의 마감은 설계도면에 의하되, 별도 명시가 없는 경우는 전면 동일 자재·마감


입식화장대

none DA-90-527


개 정 주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개발단-1411(17.06.15)
민자주택사업자-6226(2014.10.27)

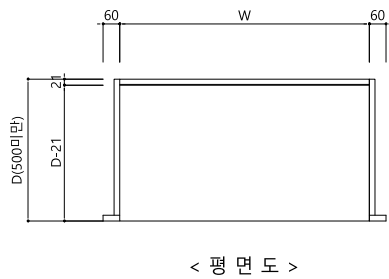


< 평면도 >

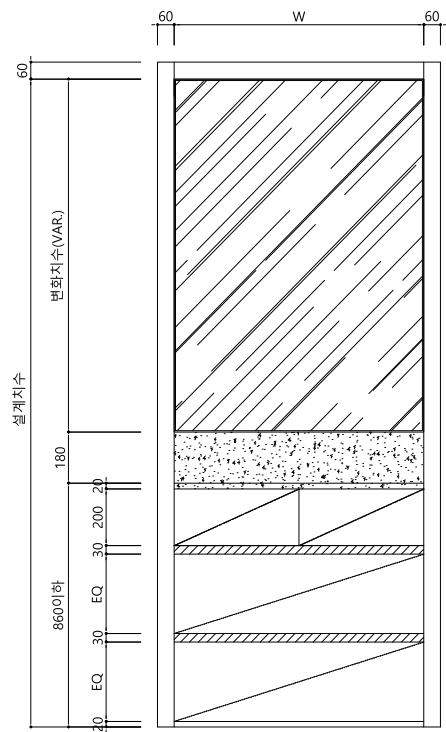

< 정면도 >

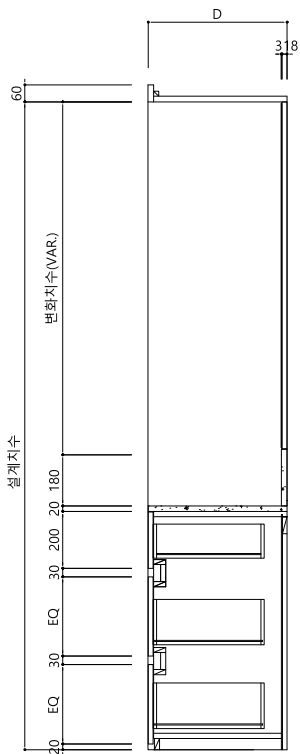

< 단면도 A >

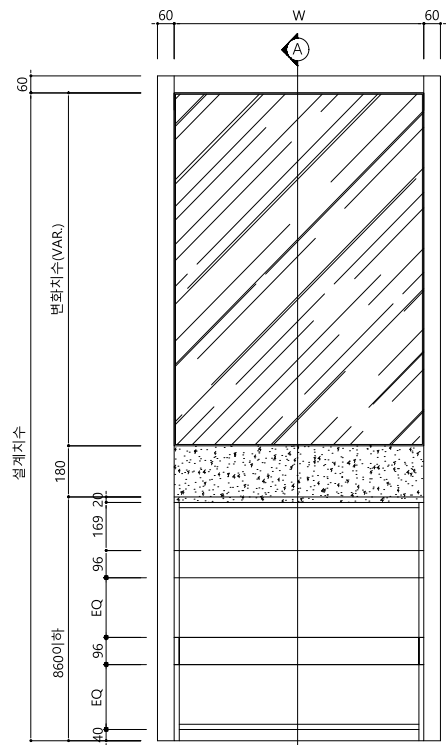

< 내부 정면도 >

주기

* 넓이(W) 600~1,000 화장대에 적용


화장대

none


DA-90-528

개 정


공공주택기획처-5612('22.12.26)

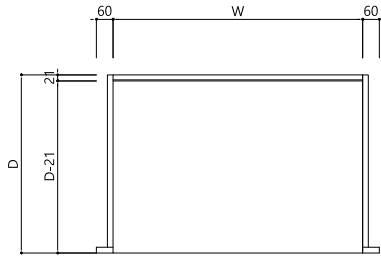

< 평면도 >

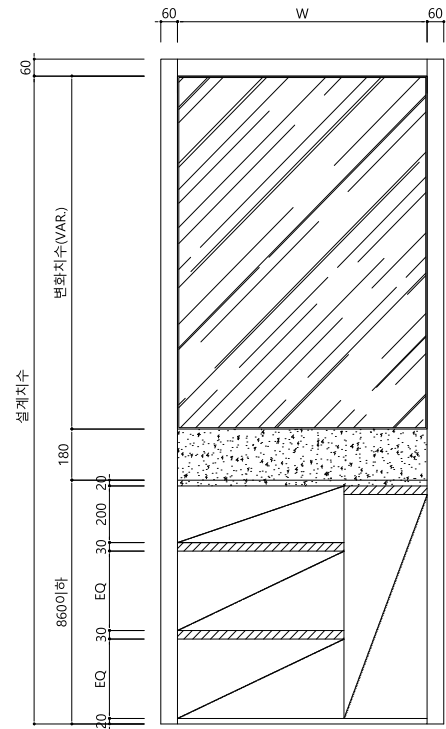


< 정면도 >

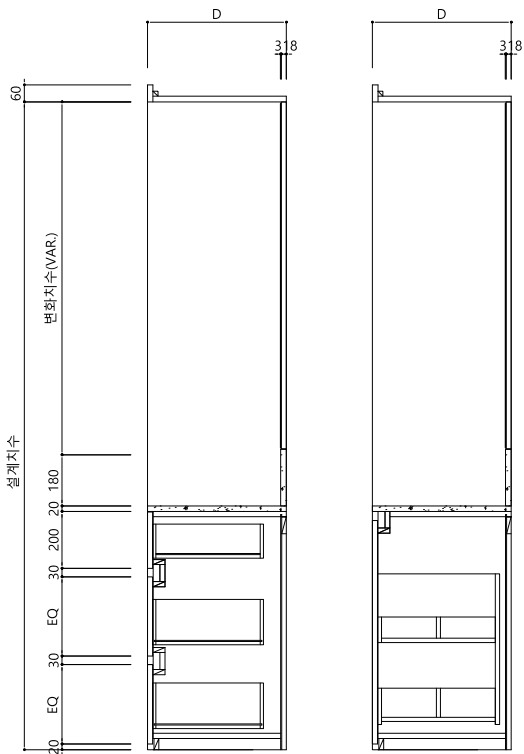

< 단면도 A >

< 단면도 B >

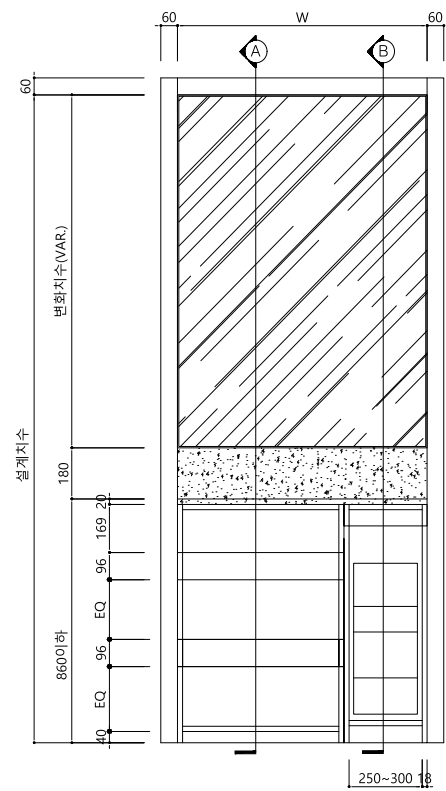

< 내부 정면도 >

주 기

* 넓이(W) 1,000~1,200 화장대에 적용


화장대

none

DA-90-529

개 정

공공주택기획처-5612('22.12.26)

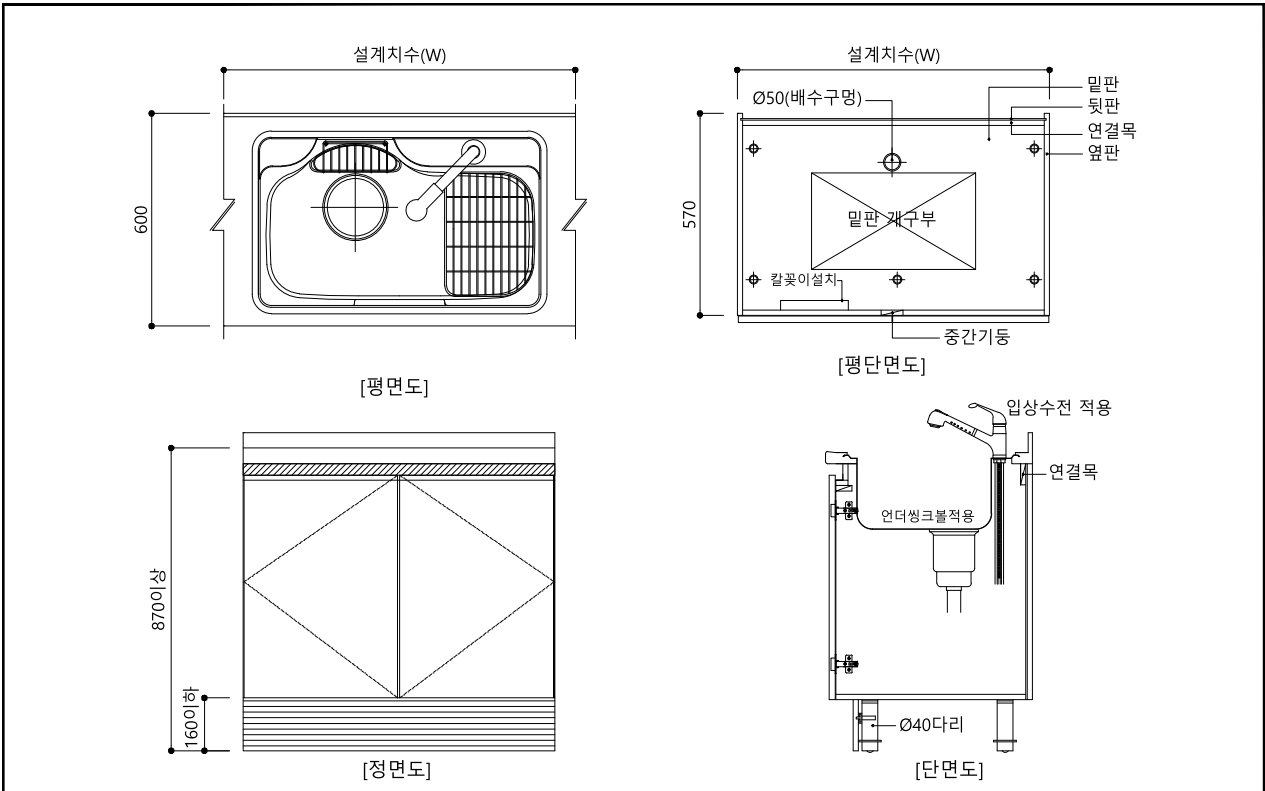


주 기

- * 밀판개구부는 온수분배기가 설치되는 경우 적용. 기계감독과 사전 협의하여 온수분배기가 뒷판과 간섭되지 않도록 위치 및 크기 결정
- * 온수분배기 따내기는 공장가공을 원칙으로 함(단, 특이사항 발생시 현장가공)
- * 물버림대 다리개소 : W1200 이상-6개소, W1200 미만-5개소
- * 물버림대 규격에 따라 싱크볼 규격 변경 가능(물버림대:600(싱크볼:450), 물버림대:800(싱크볼:630,750))

물버림대

1/20	DA-91-001
개 정	주택기술처-3783(21.11.24) 주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-2558(15.11.27) 기술기준치-5780(12.12.27) 건축설계처-1940(06.05.16) 건축설계처-416(05.02.01)




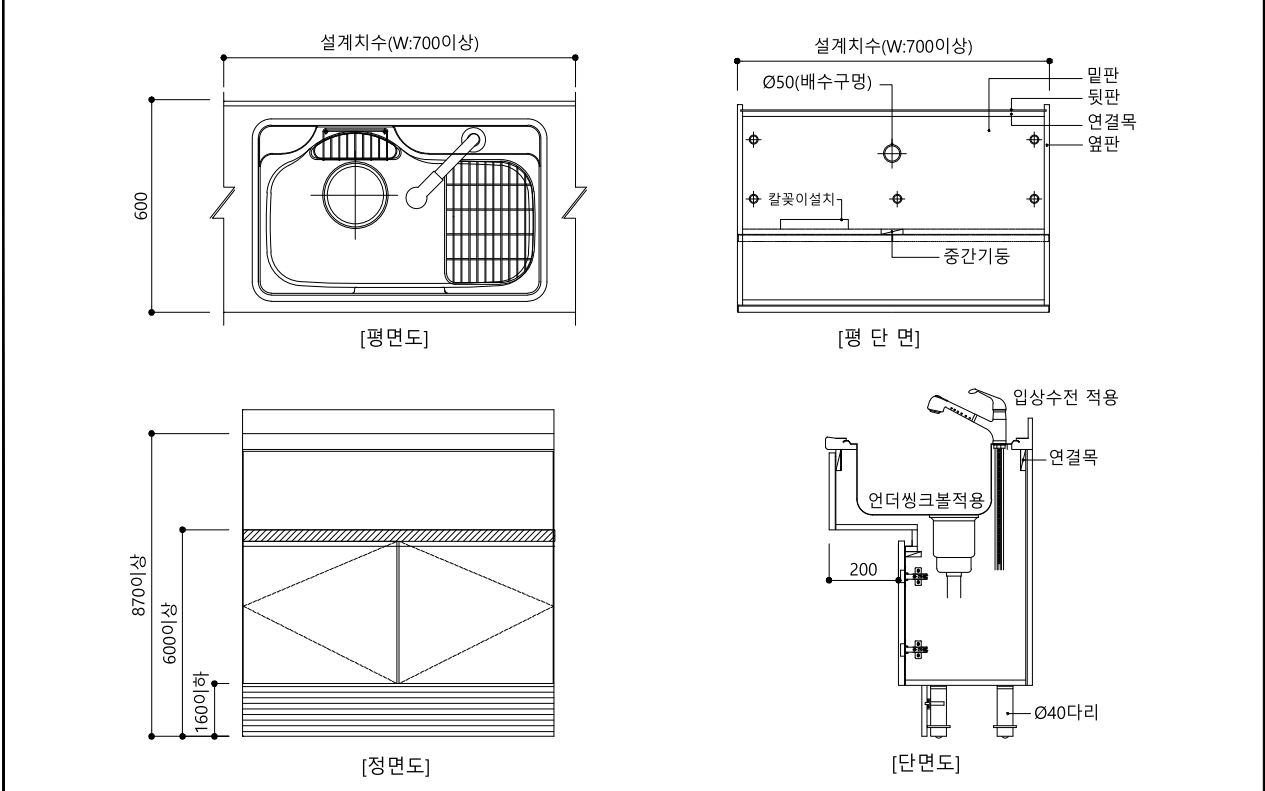


주 기





- * 물버림대 다리개소 : W1200 이상-6개소, W1200 미만-5개소
- * 물버림대 규격에 따라 싱크볼 규격 변경 가능(물버림대:600(싱크볼:450), 물버림대:800(싱크볼:630,750))




물버림대(주거약자형)

1/20	DA-91-001-1
개 정	주택기술처-3783(21.11.24) 주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-2558(15.11.27) 기술기준치-5780(12.12.27) 건축설계처-1940(06.05.16) 건축설계처-416(05.02.01)

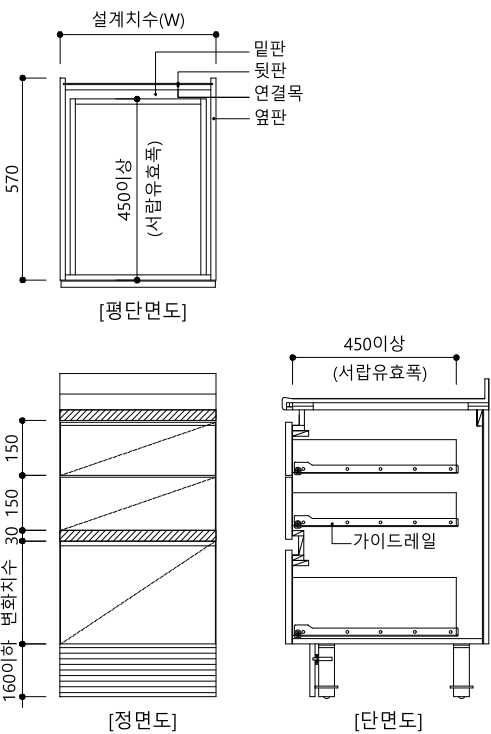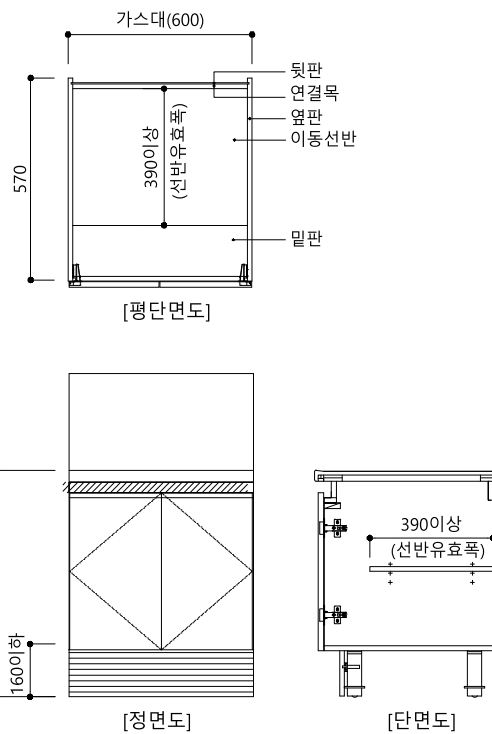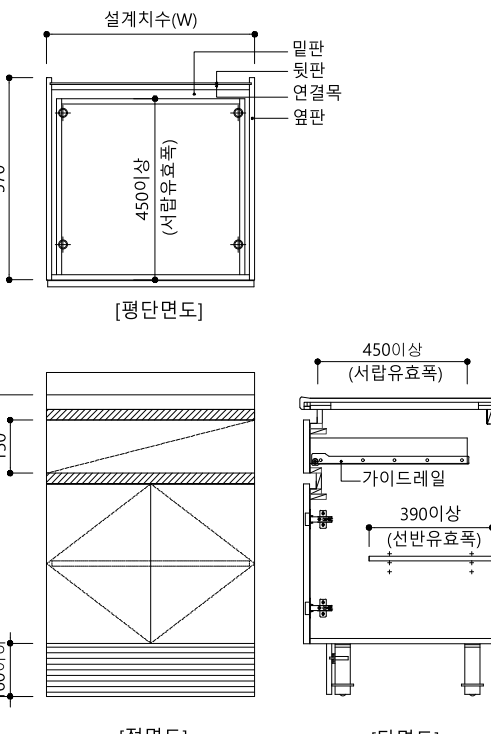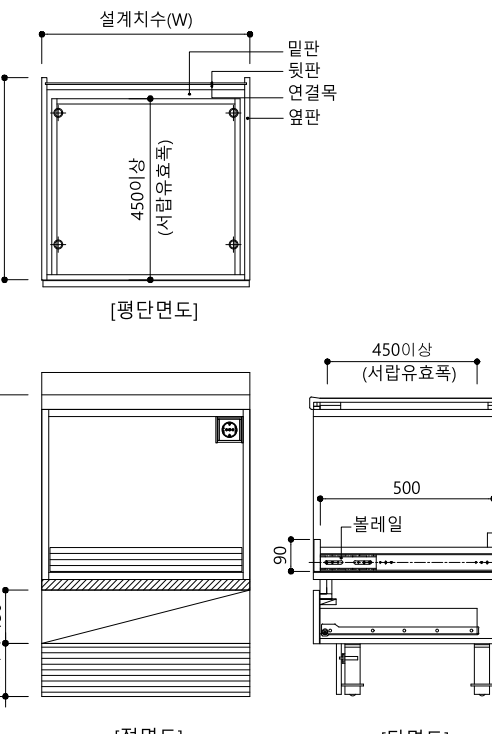 [평단면도] [정면도] [단면도]	 [평단면도] [정면도] [단면도]						
주기 * 서랍재의 높이는 서랍문짝 높이의 1/2이상 크기로 제작 * 서랍요판 Edge부착기준 : 2면	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">조리대(서랍장)</th></tr> <tr> <td>1/20</td><td>DA-91-002</td></tr> <tr> <td>개 정</td><td>주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 기술기준처-5780(12.12.27) 건축설계처-1940(06.05.16)</td></tr> </table>	조리대(서랍장)		1/20	DA-91-002	개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 기술기준처-5780(12.12.27) 건축설계처-1940(06.05.16)
조리대(서랍장)							
1/20	DA-91-002						
개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 기술기준처-5780(12.12.27) 건축설계처-1940(06.05.16)						
 [평단면도] [정면도] [단면도]	 [평단면도] [정면도] [단면도]						
주기 * 서랍재의 높이는 서랍문짝 높이의 1/2이상 크기로 제작	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">가스대(쿡탑형)</th></tr> <tr> <td>1/20</td><td>DA-91-003-1</td></tr> <tr> <td>개 정</td><td>주택기술처-3783(21.11.24) 주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15)</td></tr> </table>	가스대(쿡탑형)		1/20	DA-91-003-1	개 정	주택기술처-3783(21.11.24) 주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15)
가스대(쿡탑형)							
1/20	DA-91-003-1						
개 정	주택기술처-3783(21.11.24) 주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15)						
주기 * 서랍재의 높이는 서랍문짝 높이의 1/2이상 크기로 제작 * 콘센트 부착위치 등은 전기감독과 협의	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">하부 인출식밥통장</th></tr> <tr> <td>1/20</td><td>DA-91-003-2</td></tr> <tr> <td>개 정</td><td>공공주택기획처-5612(22.12.26)</td></tr> </table>	하부 인출식밥통장		1/20	DA-91-003-2	개 정	공공주택기획처-5612(22.12.26)
하부 인출식밥통장							
1/20	DA-91-003-2						
개 정	공공주택기획처-5612(22.12.26)						

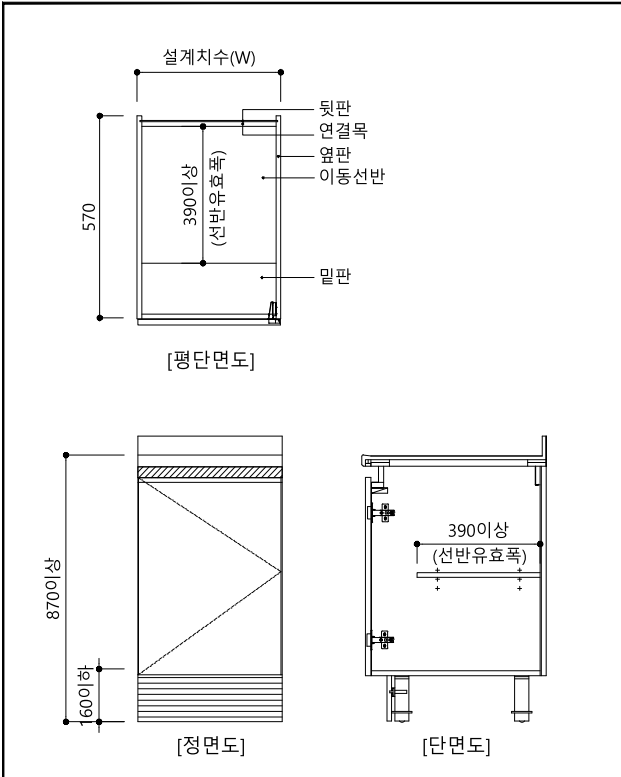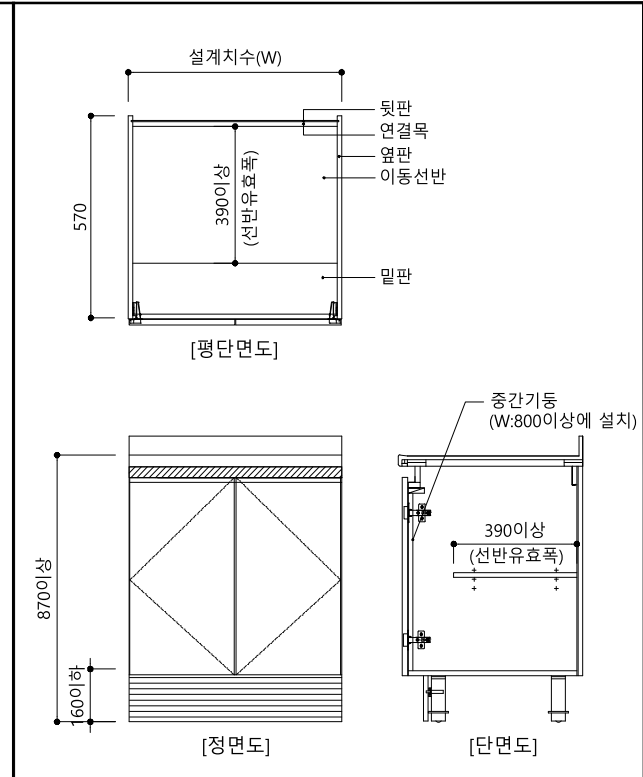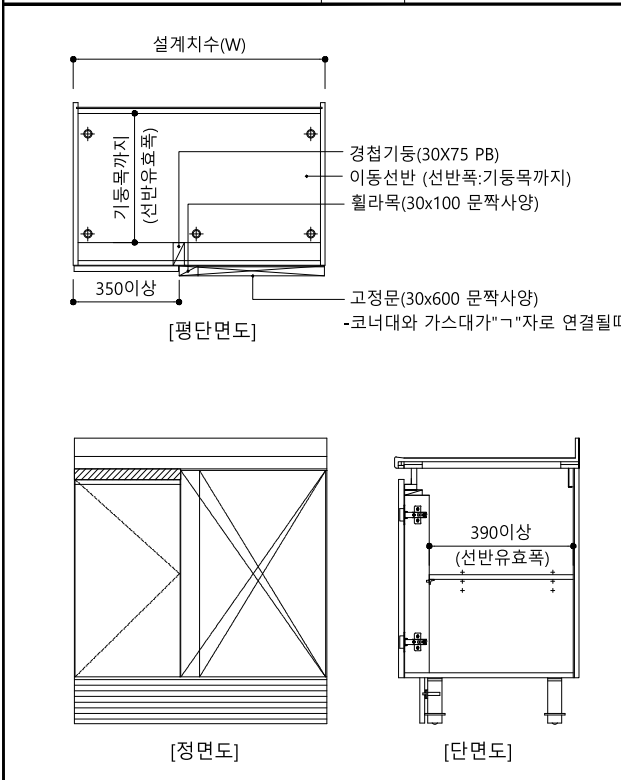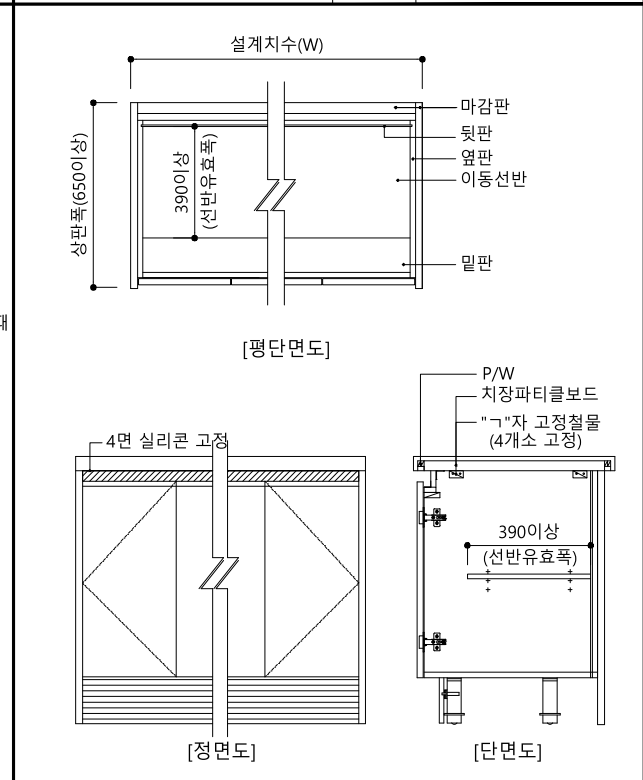

 [평단면도] [정면도] [단면도]		 [평단면도] [정면도] [단면도]			
주 기 * 장 규격(W) 600mm미만 적용	조리대(1)		주 기 * 장 규격(W) 600mm 이상 적용 * 장 규격(W) 800mm이상일경우 선반유효폭을 조정하고 기둥목에 다보를 추가하여 선반처짐방지	조리대(2)	
	1/20	DA-91-004		1/20	DA-91-005
	개 정	건축설계처		개 정	건축설계처
 [평단면도] [정면도] [단면도]		 [평단면도] [정면도] [단면도]			
주 기 * 선반유효폭을 조정하고 기둥목에 다보를 추가하여 선반처짐방지	코너대		주 기 * 상판후면은 치장파티클보드(PB) 로 보강하여야 한다. * 장 규격(W) 800mm이상일경우 선반유효폭을 조정하고 기둥목에 다보를 추가하여 선반처짐방지	아일랜드장	
	1/20	DA-91-006		1/20	DA-91-006-1
	개 정	기술기준처-5780('12.12.27)		개 정	

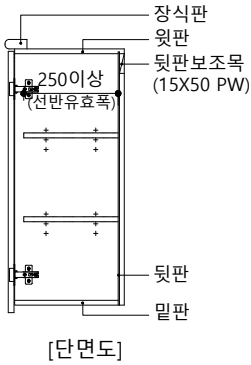
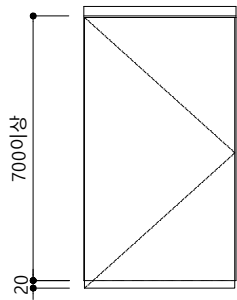
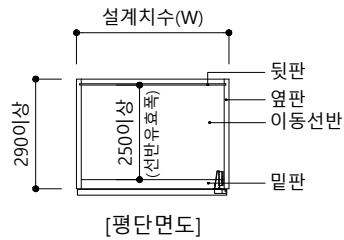


* 높이는 디렉스형(H:700) 후드 적용지구 기준
* 창문 위치 등 현장여건에 따라 700이하로 적용될 수 있음

주 기
* 장 규격(W) 600mm미만 적용

상부장(1)

1/20	DA-91-007
개 정	공공주택기획처-4618(23.12.29) 기술기준처-5780(12.12.27) 건축설계처-1940(06.05.16) 건축(제)8121-31406(03.12.12)

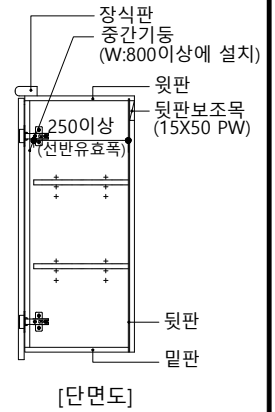
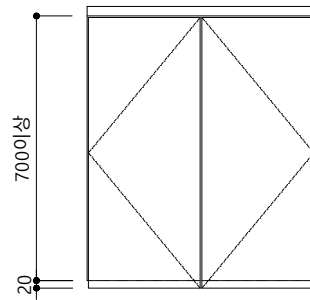
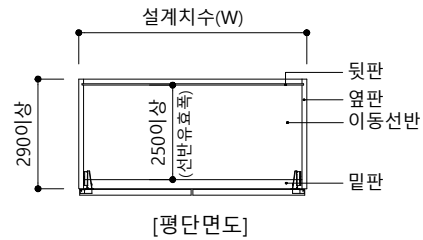


* 높이는 디렉스형(H:700) 후드 적용지구 기준
* 창문 위치 등 현장여건에 따라 700이하로 적용될 수 있음

주 기
* 장 규격(W) 600mm이상 적용
* 장 규격(W) 800mm이상일경우
선반유효폭을 조정하고 기둥목에
다보를 추가하여 선반처짐방지

상부장(2)

1/20	DA-91-008
개 정	공공주택기획처-4618(23.12.29) 기술기준처-5780(12.12.27) 건축설계처-1940(06.05.16) 건축(제)8121-31406(03.12.12)

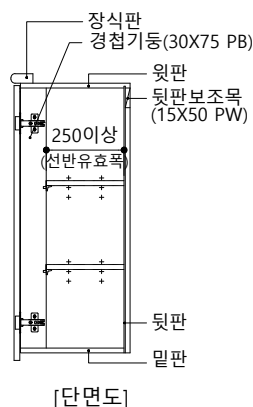
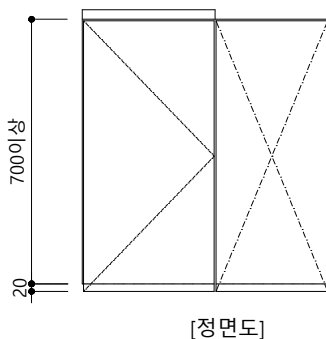
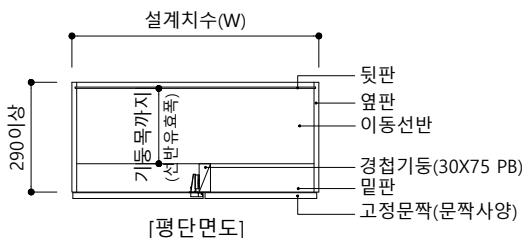


* 높이는 디렉스형(H:700) 후드 적용지구 기준
* 창문 위치 등 현장여건에 따라 700이하로 적용될 수 있음

주 기
* 선반유효폭을 조정하고 기둥목에
다보를 추가하여 선반처짐방지

코너상부장

1/20	DA-91-009
개 정	공공주택기획처-4618(23.12.29) 기술기준처-5780(12.12.27) 임대사업3처-3494(08.12.26)

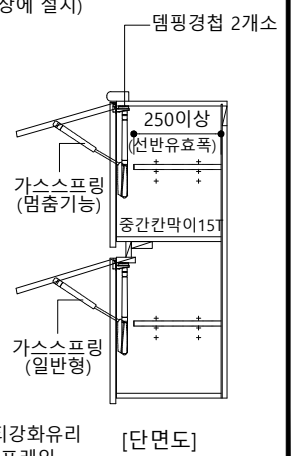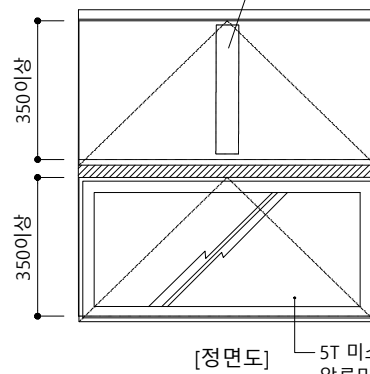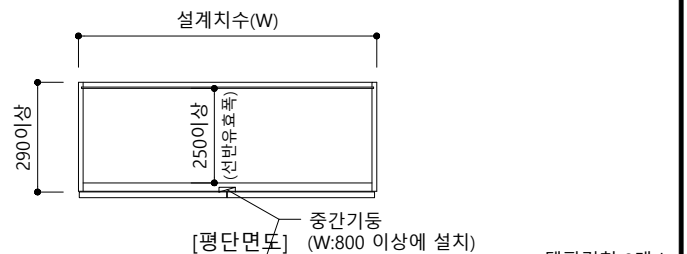

주 기
* 상부:멈춤기능의 가스스프링 2개소
하부:일반 가스스프링 2개소
* 데мп핑 경첩(컹힌지) 2개소 적용
* 상부장에 유리문이 적용될 경우
중간기둥목 삭제

상하개폐벽장(1)

1/20	DA-91-010
개 정	기술기준처-5780(12.12.27)









주 기 * 일반 가스스프링 2개소 * 상하개폐문짝은 댐핑 경첩(컵힌지) 2개소 적용		상하개폐벽장(2) <table><tr><td>1/20</td><td>DA-91-011</td></tr><tr><td>개 정</td><td>주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)</td></tr></table>		1/20	DA-91-011	개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)
1/20	DA-91-011						
개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)						
주 기 * 상하개폐문짝 적용시 멈춤기능의 가스스프링 2개소, 댐핑 경첩(컵힌지) 2개소 적용		냉장고 상부장(1) <table><tr><td>1/20</td><td>DA-91-012</td></tr><tr><td>개 정</td><td>주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)</td></tr></table>		1/20	DA-91-012	개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)
1/20	DA-91-012						
개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)						

주 기 * 상하개폐문짝 적용시 멈춤기능의 가스스프링 2개소, 댐핑 경첩(컵힌지) 2개소 적용		냉장고 상부장(2) <table><tr><td>1/20</td><td>DA-91-012-1</td></tr><tr><td>개 정</td><td>주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15)</td></tr></table>		1/20	DA-91-012-1	개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15)
1/20	DA-91-012-1						
개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15)						

[평단면도] [상하개폐 문짝] [정면도] [단면도] [좌우개폐 문짝] [정면도] [단면도]	[정면] * 멤브레인문짝+AL손잡이의 경우 - 문짝길이만큼 ㄱ자 알루미늄바 보강 [정면] * 멤브레인문짝+일반손잡이의 경우 - 문짝길이, 폭만큼 ㄱ자 알루미늄바 보강						
주 기 * 위 상세는 슬림후드 적용시 해당 * 디럭스형 레인지후드 적용시 후드장 미적용. 벽면과 후드사이에 적절한 가구판재 설치(기계도면 참조) * 상하개폐문짝을 기본형으로 하며 가스배관 등의 사유로 상향식 개폐가 불가능할경우 감독관과 협의 후 개폐방향 수정가능 * 상하개폐문짝 적용시 멈춤기능의 가스스프링 2개소, 멤핑 경첩(컵힌지) 2개소 적용	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">후드 상부장(1)</th></tr> <tr> <td>1/20</td><td>DA-91-013</td></tr> <tr> <td>개 정</td><td>주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술계획처-1921(09.6.25)</td></tr> </table>	후드 상부장(1)		1/20	DA-91-013	개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술계획처-1921(09.6.25)
후드 상부장(1)							
1/20	DA-91-013						
개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술계획처-1921(09.6.25)						
[평단면도] [정면도] [단면도] [밀판 오픈형]	[평단면도] [정면도] [단면도] [일반형]						
주 기 * 침니후드 적용시 * 상하개폐문짝 적용시 멈춤기능의 가스스프링 2개소, 멤핑 경첩(컵힌지) 2개소 적용	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">후드 상부장(2)</th></tr> <tr> <td>1/20</td><td>DA-91-014</td></tr> <tr> <td>개 정</td><td>주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-2558('15.11.27) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)</td></tr> </table>	후드 상부장(2)		1/20	DA-91-014	개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-2558('15.11.27) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)
후드 상부장(2)							
1/20	DA-91-014						
개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-2558('15.11.27) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)						

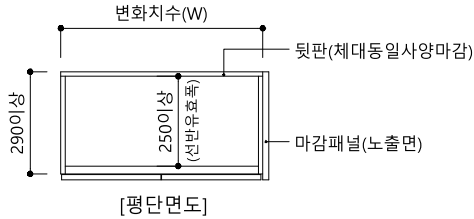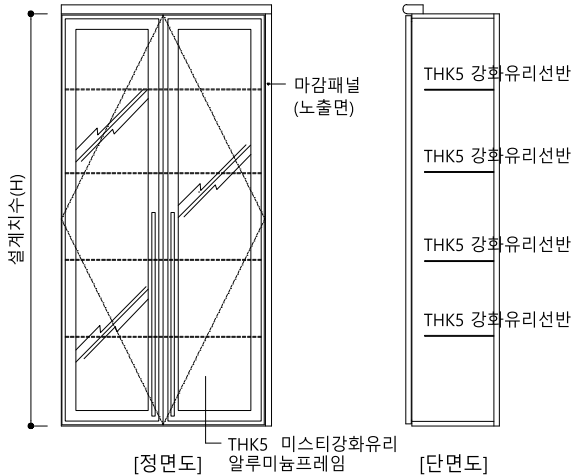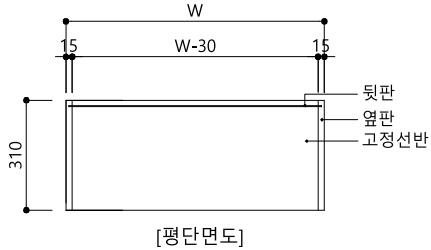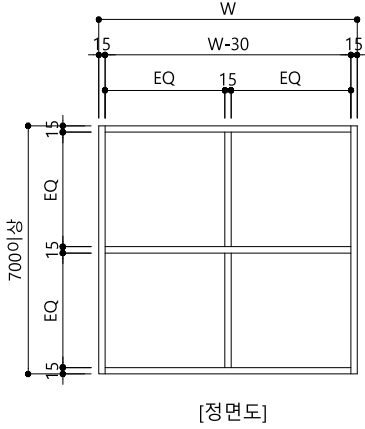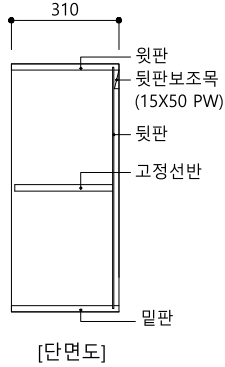

 [평단면도]  [정면도]  [단면도]		 [평단면도]  [정면도]  [단면도]			
주기 * 손잡이는 AL급으로 감독과 협의 * 너비(W) 800 이상인 경우 THK8 강화유리선반	상부장 장식장		주기 * 상부장 오픈형태는 현장여건에 따라 협의 가능.	상부장(오픈형)	
	1/20	DA-91-015		1/20	DA-91-015-1
	개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)		개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15)
주기			주기		
	개 정			개 정	

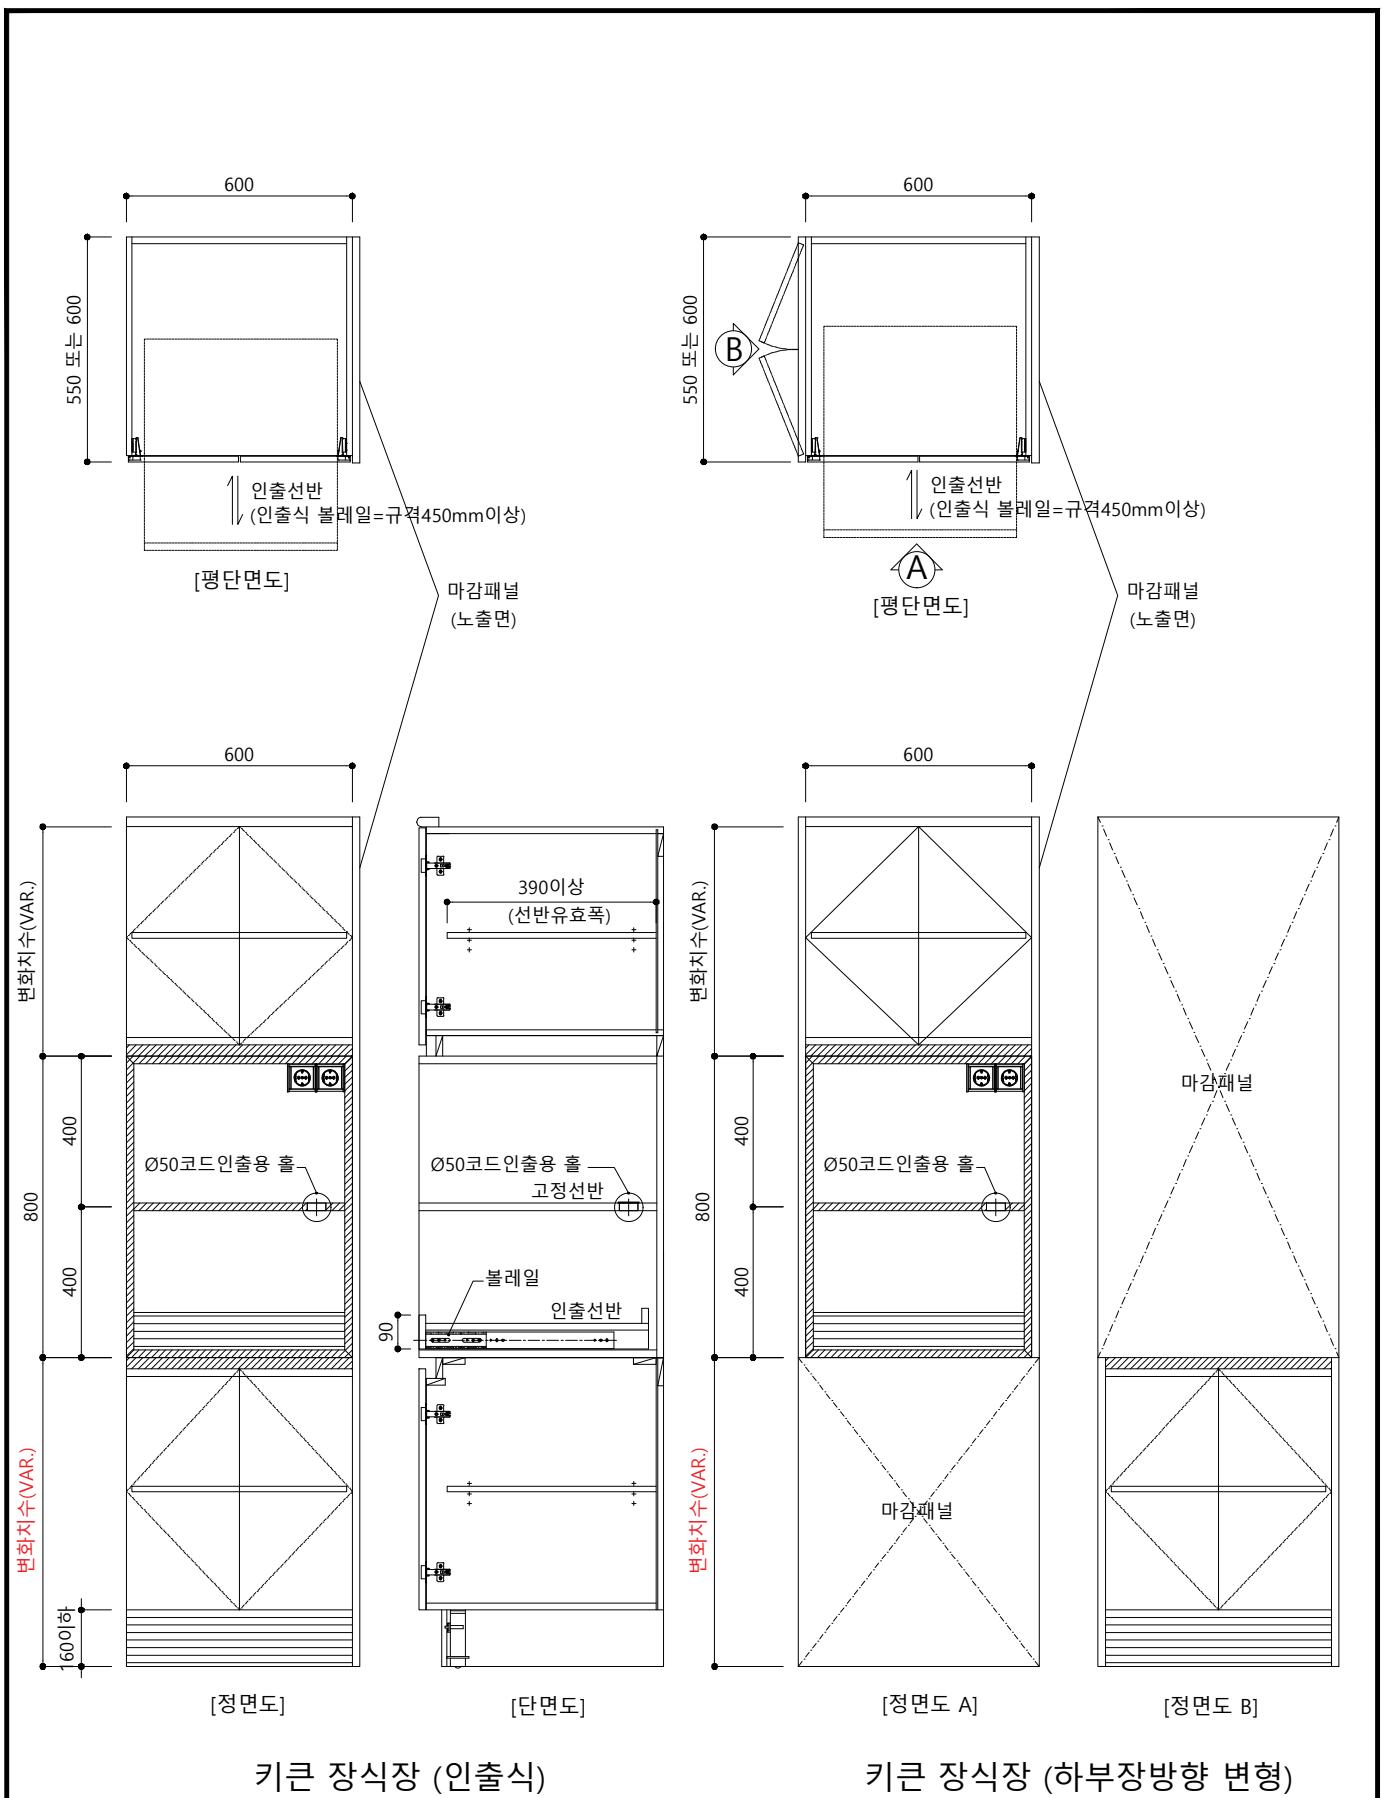

키큰 장식장 (인출식)

키큰 장식장 (하부장방향 변형)

주 기

- * 노출되는 부위의 마감(오픈장)은 도어동일 마감
- * 전자렌지, 밥통 수납 예지면-AL 틀 부착
- * 인출선반 : 레일-볼레일 적용, 옆판-2면 엡지부착
- * 콘센트 부착위치 등은 전기감독과 협의
- * 지구별 여건에 따라 상하부장 변화치수(VAR.)는 주방가구 상부장 높이 또는 하부장 높이에 맞춰 제작



키큰 장식장(1)

1/20

DA-91-016

개 정

공공주택기밀관리-4618(23.12.29)
주요디자인변경사항-2558(20.11.16)
주요개량사항-1411(17.06.15)
주요개량사항-2558(15.11.27)
주요개량사항-1708(14.05.15)
건축물규제-1840(06.05.18)

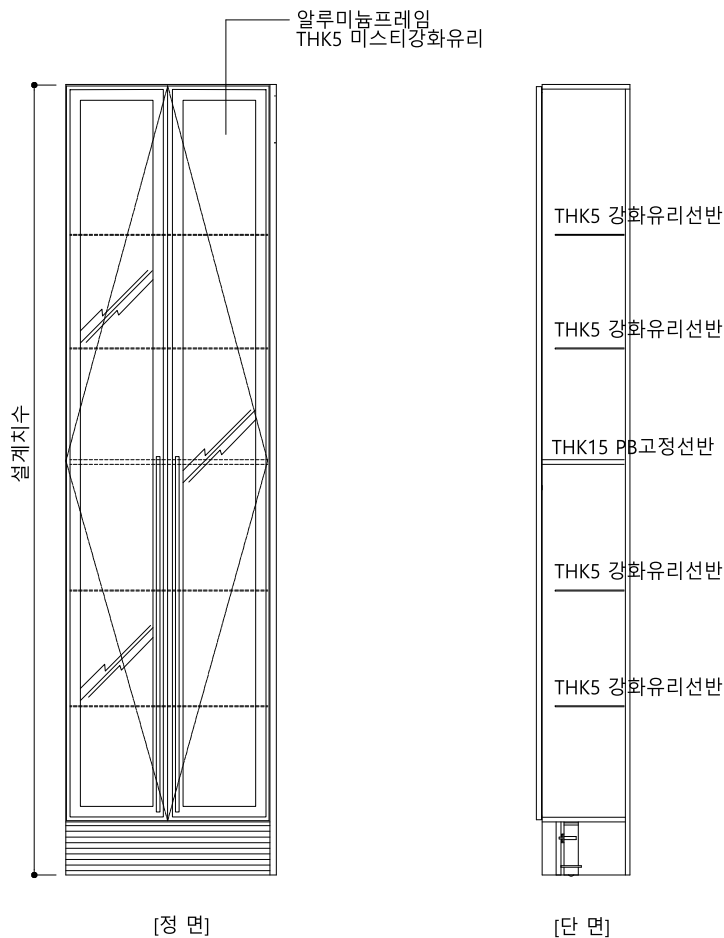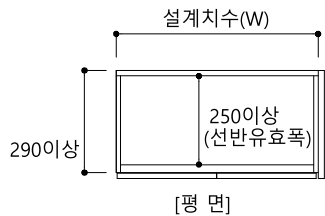

키 큰 장식장 (A/L문짝)


주기

- * 노출되는 부위의 마감(오픈장)은 도어동일 마감
- * 유리선반용 선반지지구 사용
- * 너비(W) 800이상인 경우 THK8 강화유리선반

키 큰 장식장(2)

1/20 DA-91-016-1

개 정 주택디자인혁신단-2584('20.11.16)

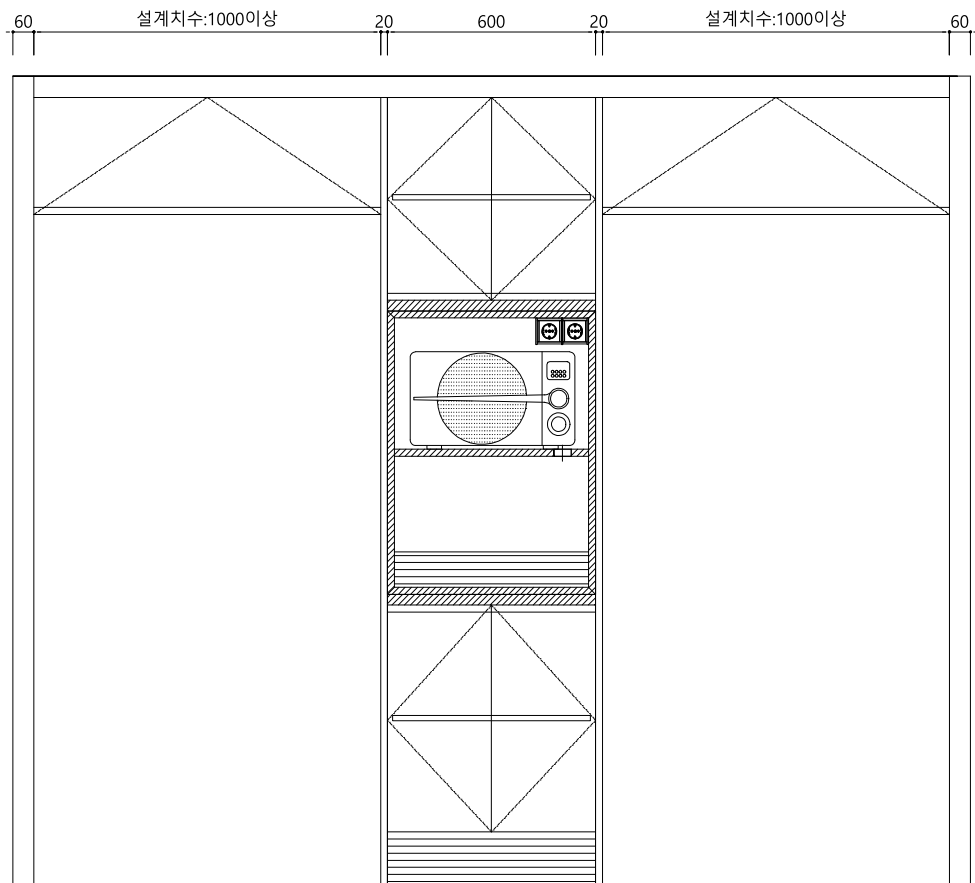

냉장고장
DA-91-012-1참조

키친장식장(인출식)
DA-91-016참조

김치냉장고장
DA-91-012-1참조


주 기

* 조합은(장 배치) 현장여건에 따라 변경가능


냉장고장 등 조합예시

1/20	DA-91-017
개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 주택기술기준-1709(14.05.15) 기술기준-5780(12.12.27)

26 m²

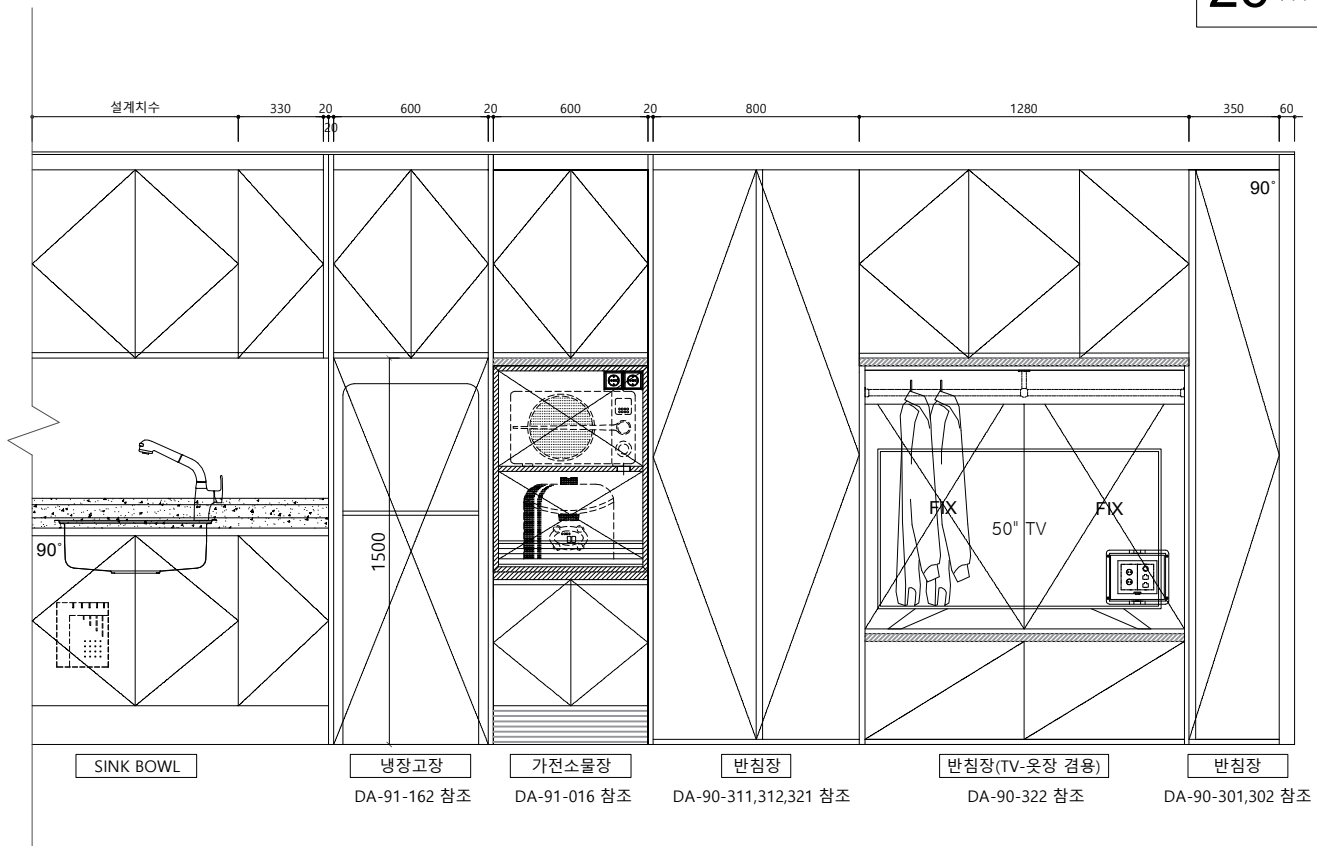

31 m²

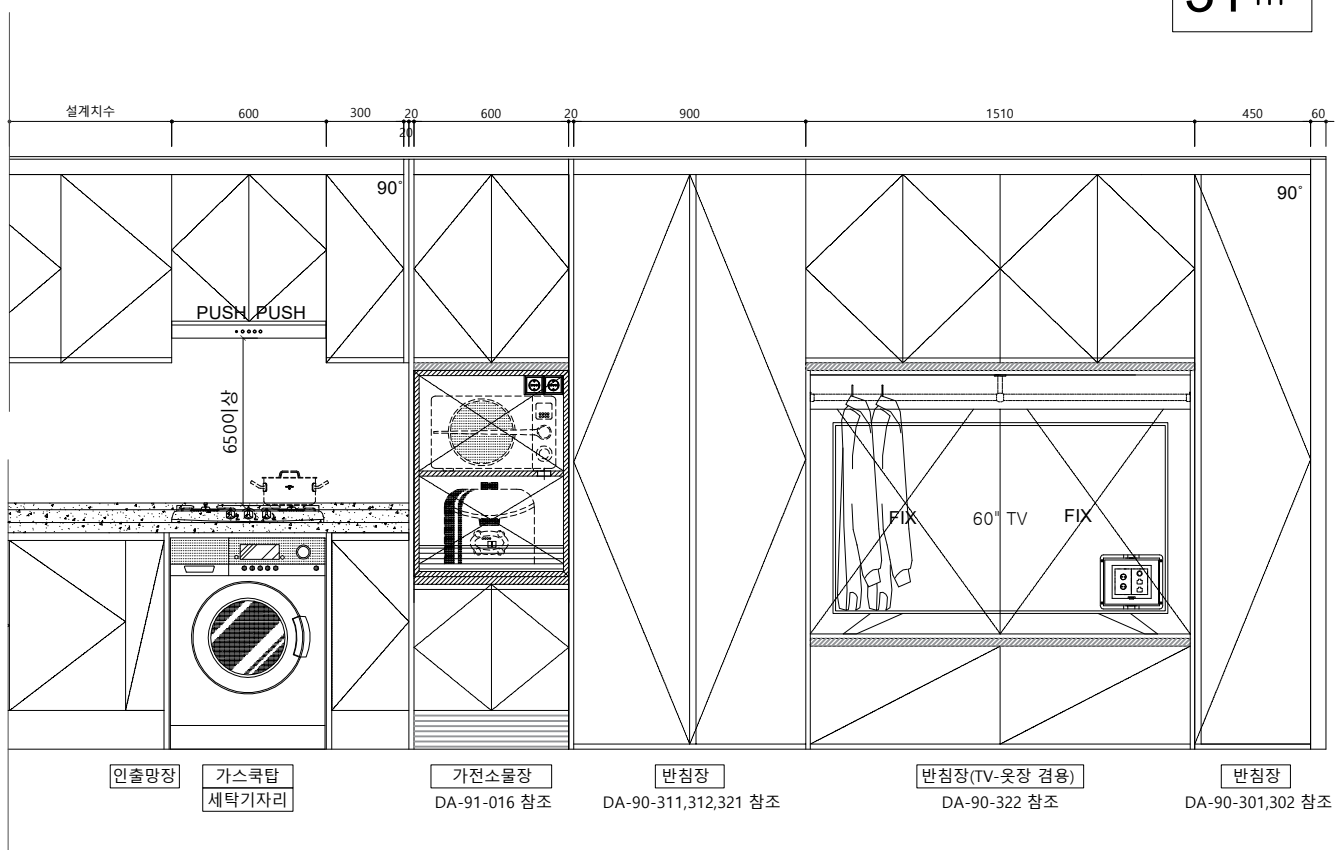

주 기


- * 통합공공임대 1인가구(빌트인 설치 세대)에 적용
- * 조합(장배치)은 현장여건에 따라 변경 가능
- * 지급자재 발주 시 이색에 유의할 것

빌트인 가구 조합예시


none	DA-91-018
개 정	주거혁신처-5267('24.12.12)




주기	옆판-밑판 연결		주기	옆판-윗판 연결		
	1/3	DA-91-101		1/3	DA-91-102	
	개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 주택기술기준지-1709(14.05.15) 기술기준지-5780(12.12.27)		개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 주택기술기준지-1709(14.05.15) 기술기준지-5780(12.12.27)	
주기					윗판,옆판-시공보조목 연결	
					1/3	DA-91-103
					개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 주택기술지-4056(16.10.19) 주택기술기준지-1709(14.05.15) 기술기준지-5780(12.12.27)

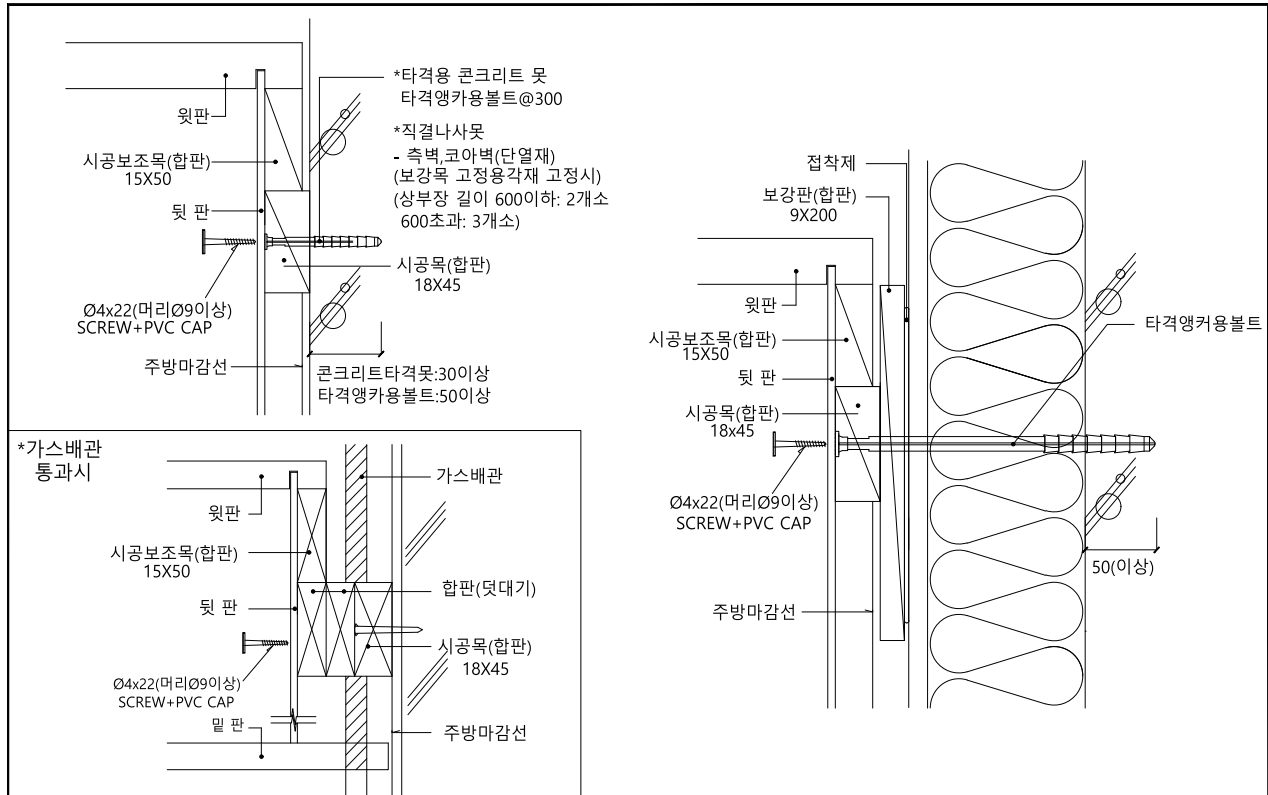


주기 * 가스배관이 통과하는 장애만 적용 * 가스배관으로 인한 합판 덧대기의 조립은 제작사별로 상이할수 있으나 SCREW로 견고하게 조립되어야 함	상부장 연결	
	1/3	DA-91-104
	개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발팀-1411(17.06.15) 주택기술처-4056(16.10.19) 주택기술지원-1709(14.05.15) 주택기술처-2117(09.07.24)

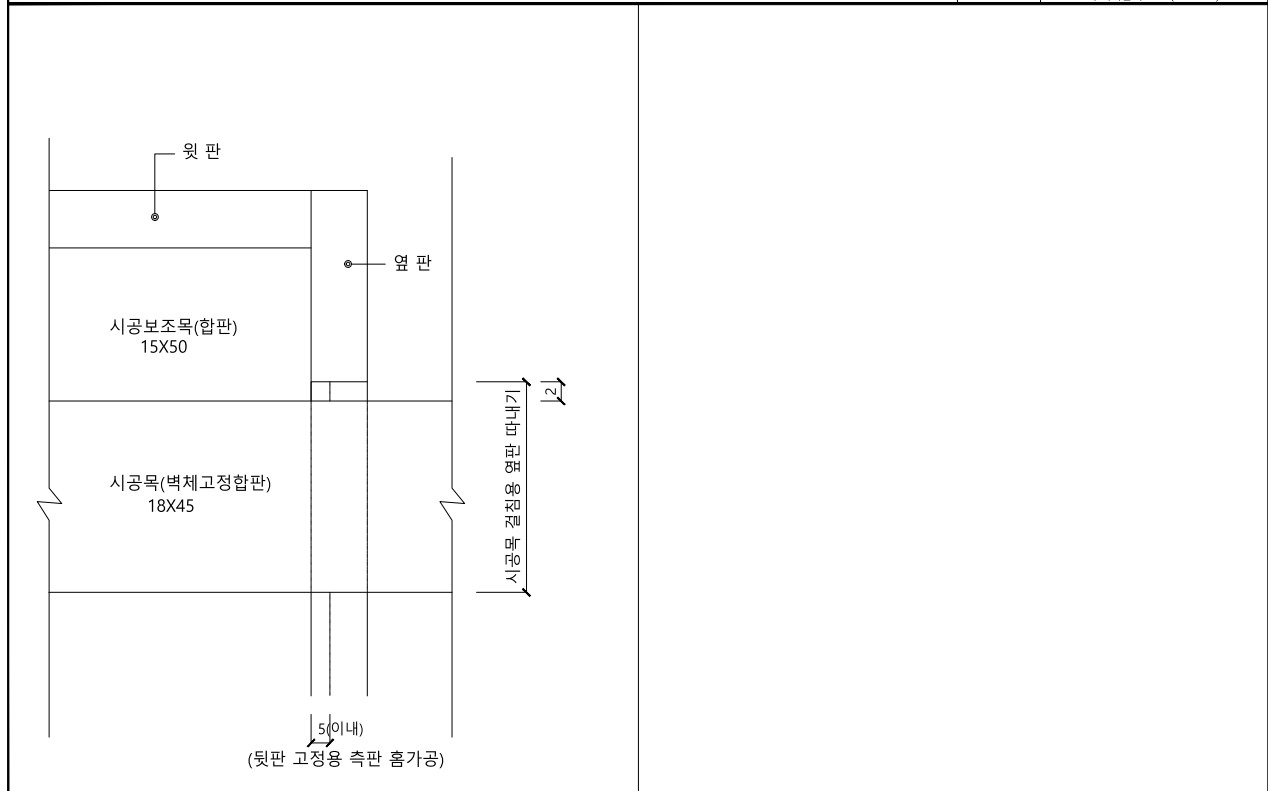

주기	상부장 후면 전개도		주기		
	1/3	DA-91-104-1			
	개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택기술처-4056(16.10.19)		개 정	




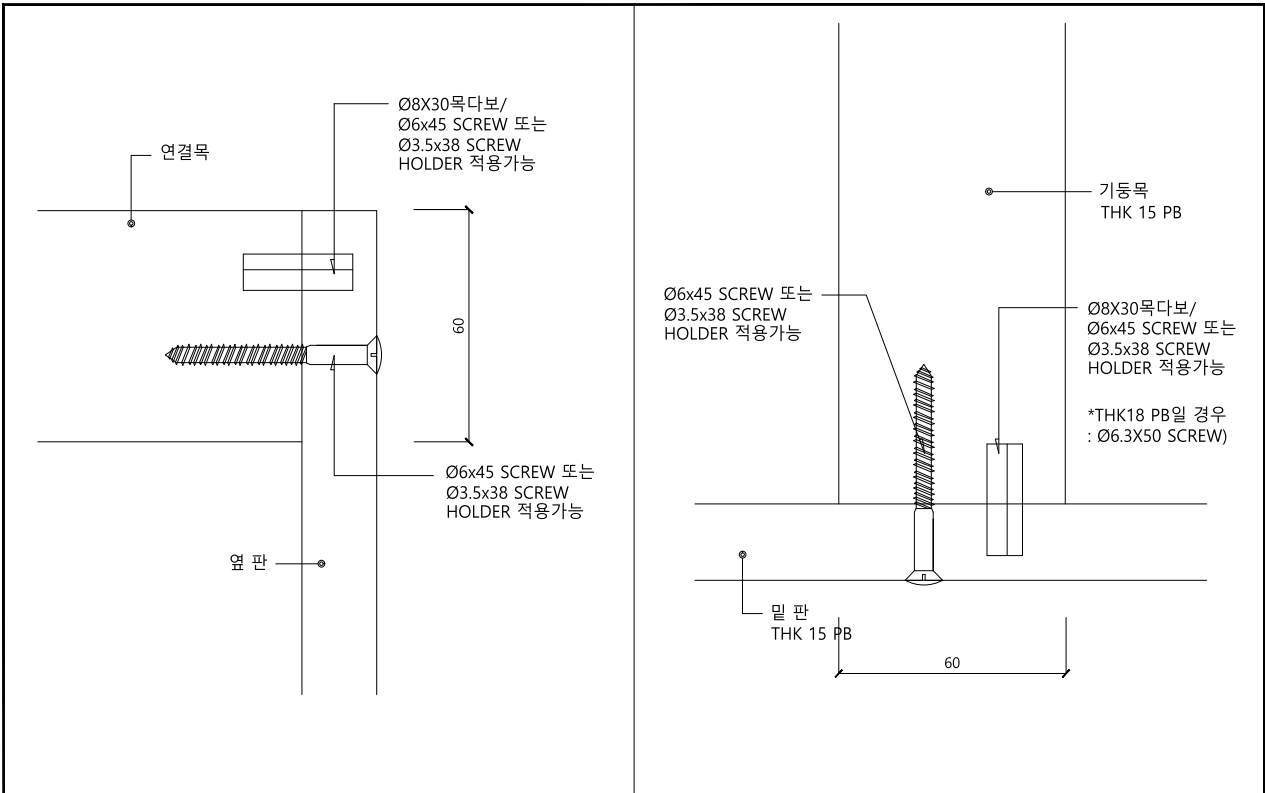


주 기	옆판-연결목		주 기	밀판-기동목	
	1/3	DA-91-105		1/3	DA-91-106
	개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 주택기술기준자-1709(14.05.15) 기술기준자-5780(12.12.27)		개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 주택기술기준자-1709(14.05.15) 기술기준자-5780(12.12.27)



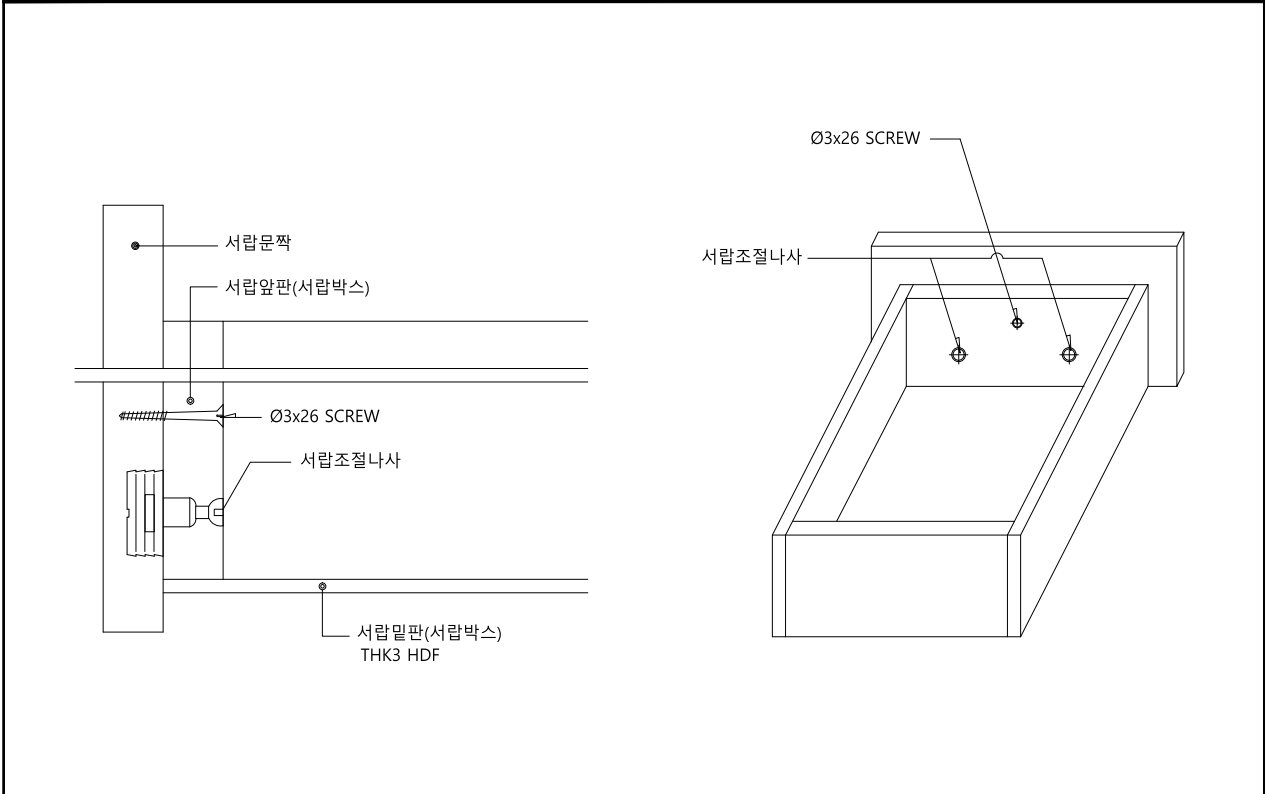







주 기	서랍 접합	
	1/3	DA-91-107
	개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 주택기술기준자-1709(14.05.15) 기술기준자-5780(12.12.27)


- * 서랍문짝 접합과 서랍박스의 조립방법, 서랍조절나사의 형태 및 구조는 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음
- * 서랍재 높이는 서랍문짝 높이의 1/2 이상 크기로 제작할 것.
- * 서랍옆판 Edge부착기준 : 2면

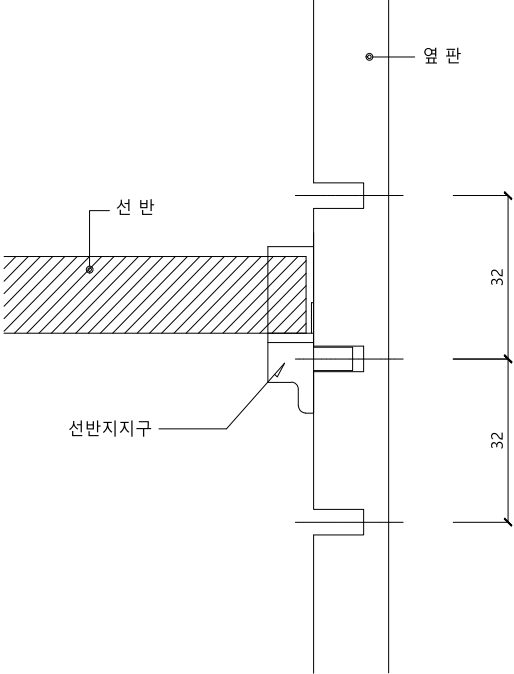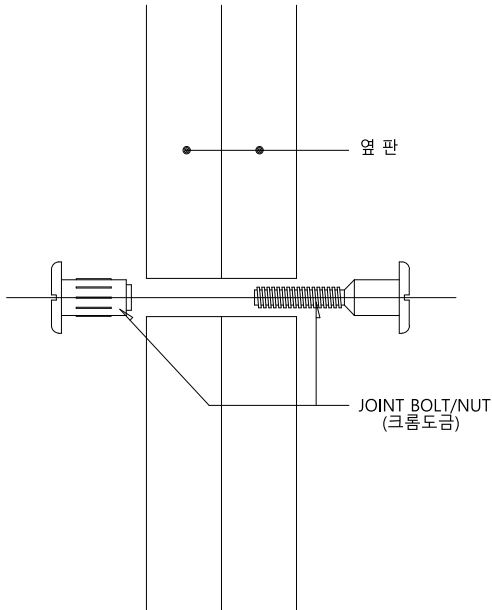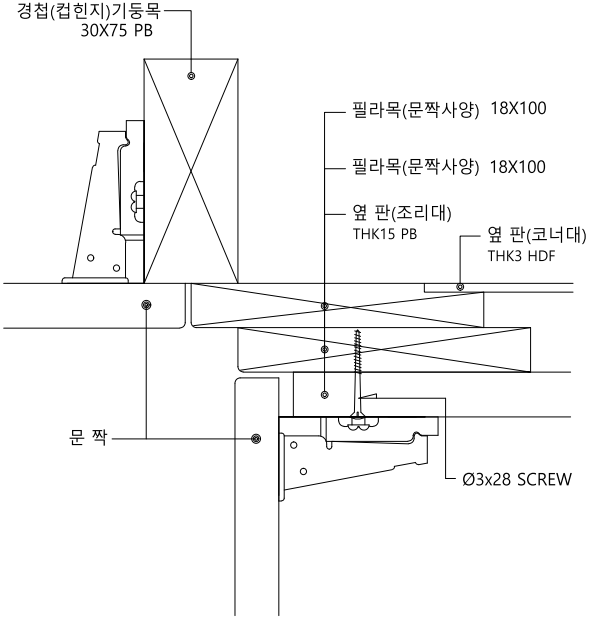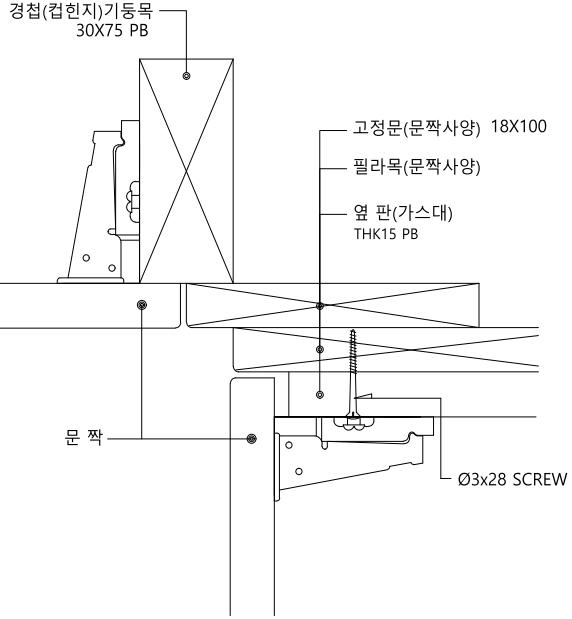			
주기 * 선반지지구는 선반이 빠지지않는 구조로 기능에 지장이 없는 범위 내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음	선반 연결		장-장 연결
	1/3	DA-91-108	
	개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 주택기술기준지-1709(14.05.15) 기술기준지-5780(12.12.27)	개 정
			
주기 * 필라목의 규격과 형태는 장 및 상판의 연결구조에 따라 다르게 적용	코너대-조리대 연결		코너대-가스대 연결
	1/3	DA-91-110	
	개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 주택기술기준지-1709(14.05.15) 기술기준지-5780(12.12.27)	개 정
	코너대-가스대 연결		코너대-가스대 연결
	1/3	DA-91-111	
	개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 주택기술기준지-1709(14.05.15) 기술기준지-5780(12.12.27)	개 정

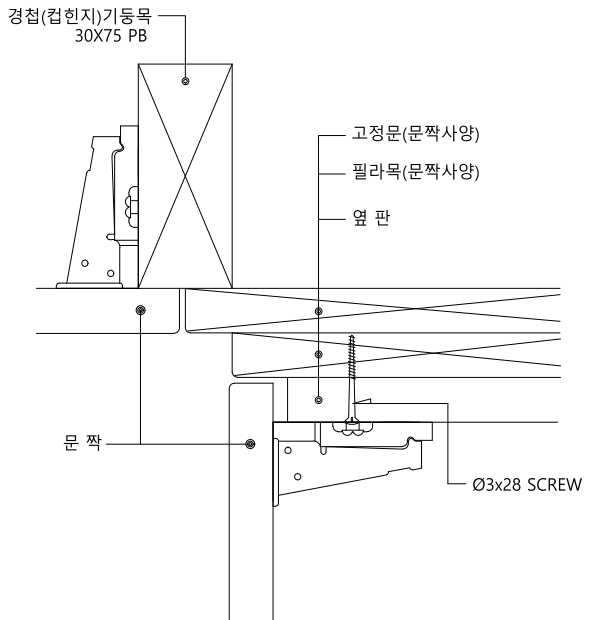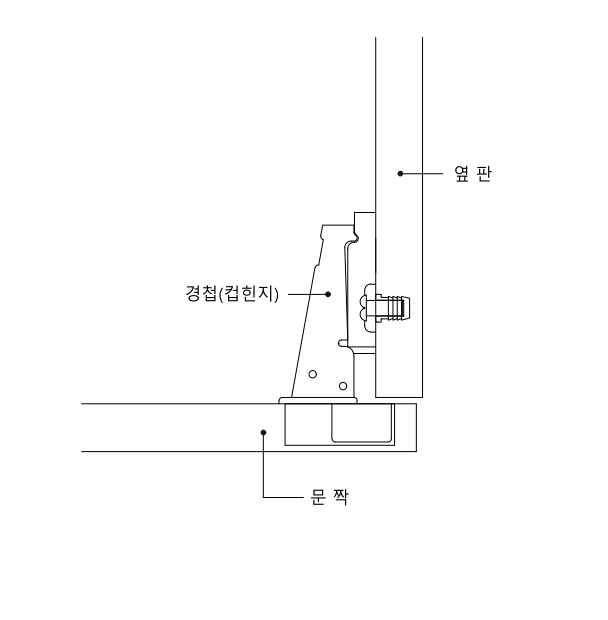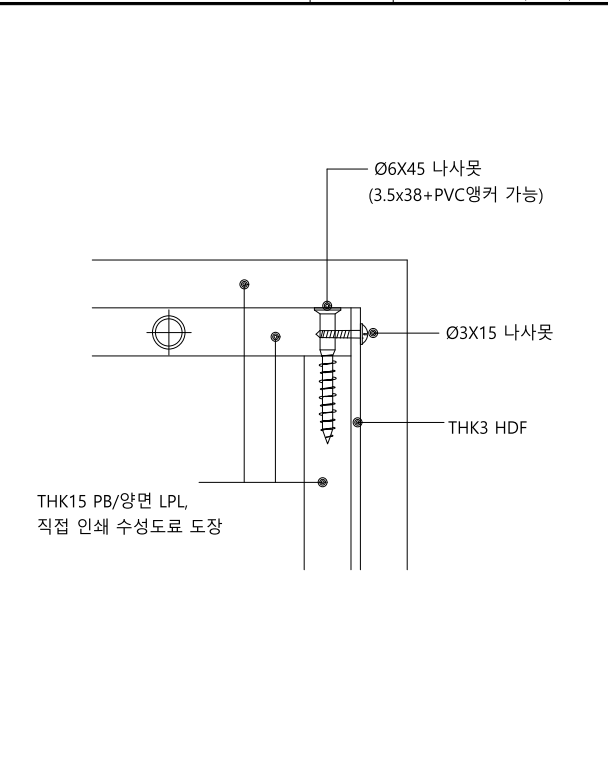

					
주기	코너장-벽장 연결		주기	문-체대 문짝 연결	
	1/3	DA-91-112		1/3	DA-91-113
	개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택기술기준자-1709(14.05.15) 기술기준자-5780(12.12.27)		개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 주택기술기준자-1709(14.05.15) 기술기준자-5780(12.12.27)
					
주기			주기	'ㄱ'자코너장 뒷판연결	
				1/3	DA-91-115
	개 정			개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15) 주택기술기준자-1709(14.05.15) 기술기준자-5780(12.12.27)

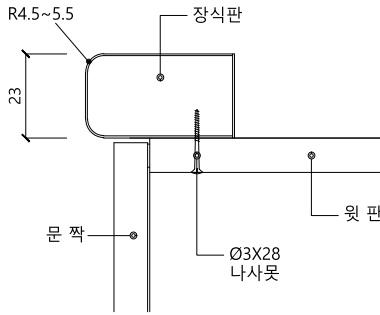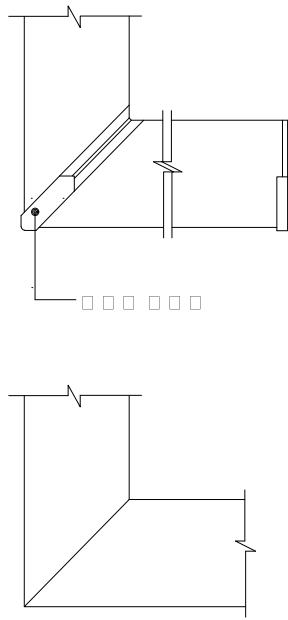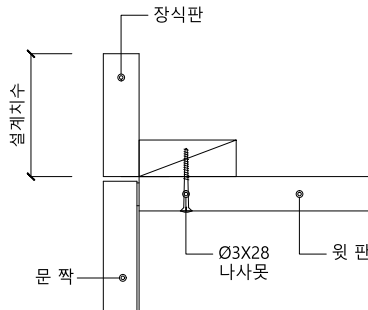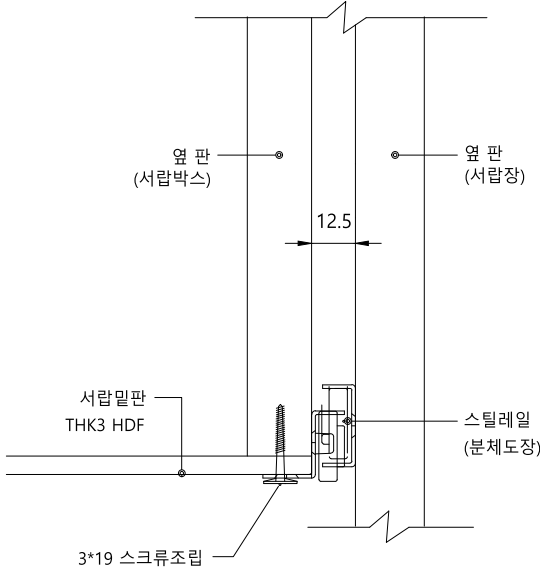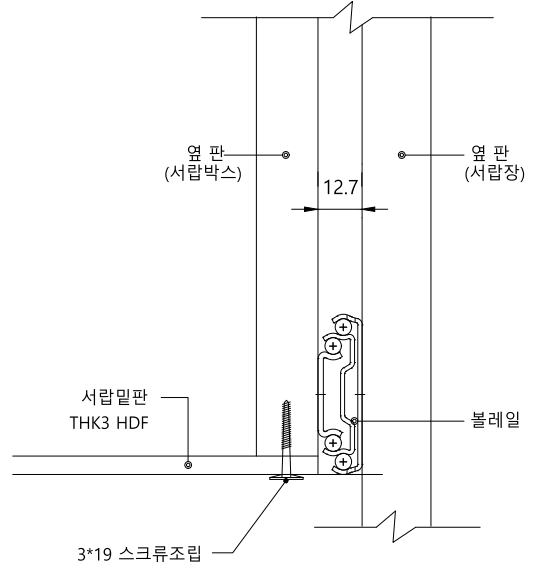					
					
주기 * 장식판은 문짝 동일마감 * 전체길이 2400이하일 경우 일체식	장식판		주기 * 주방라디오(통신공사) 설치시 위치는 전기감독과 협의하여 주방가구 제조업체에서 절단	장식판마감 및 연결	
	1/3	DA-91-116		1/3	DA-91-117
	개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 기술기준처-5780('12.12.27)		개 정	기술기준처-5780('12.12.27) 주택기술처-2117('09.07.24)
					
주기 * 레일의 형상은 제작사에 따라 상이할 수 있지만 수평으로 서랍을 열시 앞으로 빠지지 않도록 걸림장치가 있어야 한다	스틸 레일		주기 * 레일의 형상은 제작사에 따라 상이할 수 있지만 수평으로 서랍을 열시 앞으로 빠지지 않도록 걸림장치가 있어야 한다	볼레일	
	1/3	DA-91-118		1/3	DA-91-119
	개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15)		개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)

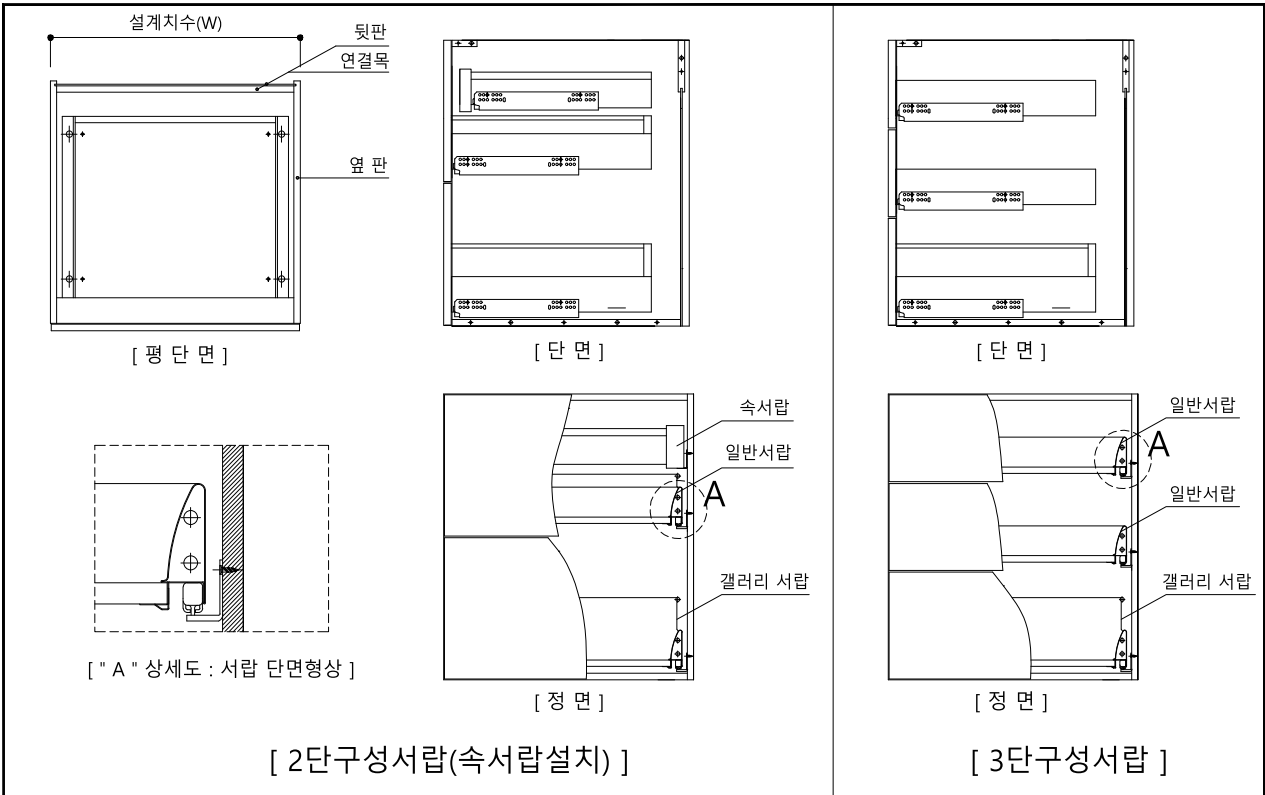


주 기

- *세부치수 등은 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음
- *서랍레일은 DETAIL "A"의 형상을 가지고 있어야 한다
- *충격완충(Damping)기능 자동닫힘(Self-Closing)기능이 있어야 함
- *서랍문짝과 서랍재(옆판)은 수직,수평 조절이 용이하고 쉽게 탈,부착 가능한 구조이어야 한다
- *속서랍은 Aluminium Front panel 사용 하여야 한다
- *서랍장 규격이 (너비:W) 600mm 이상 지수 적용

기능성서랍재 예시도

none	DA-91-120
개 정	기술기준처-5780('12.12.27) 주택디자인처-38('11.1.7)

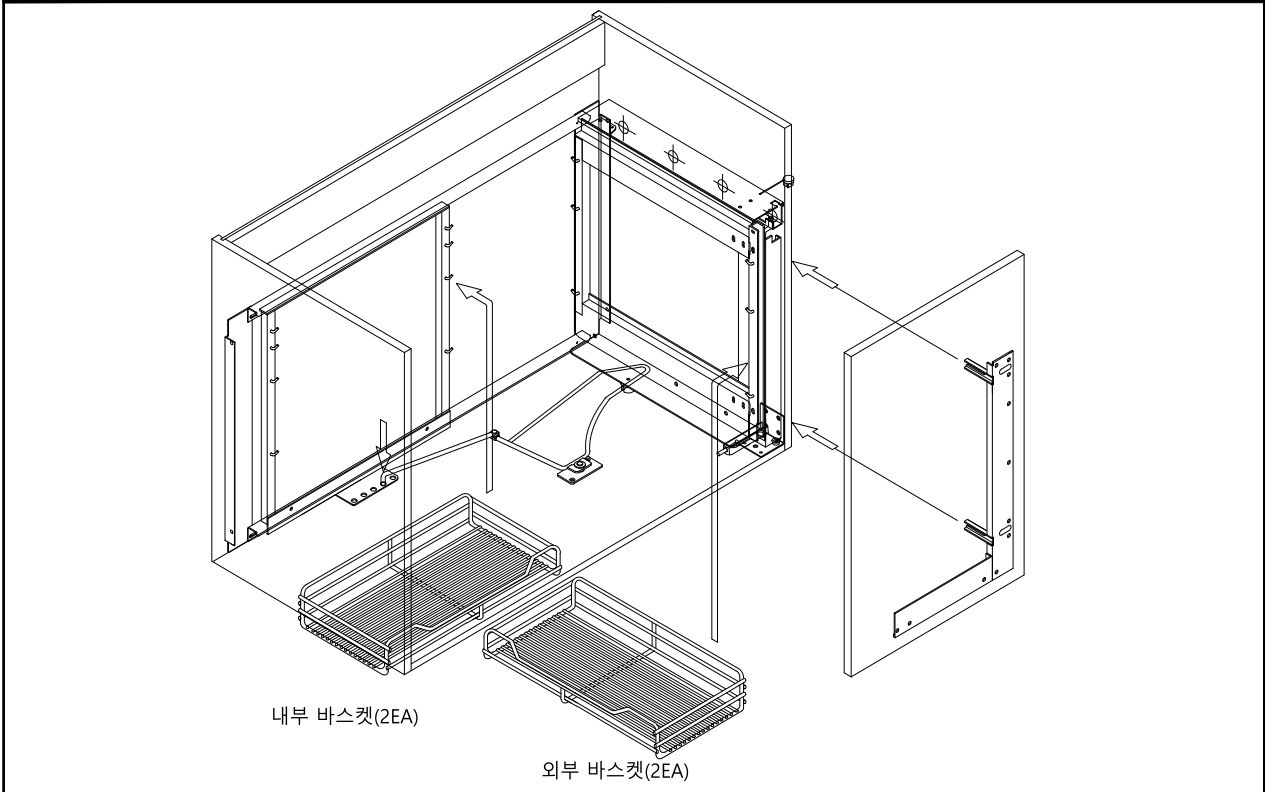


주 기

- * 철물류의 세부치수 등은 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음.


코너인출망 예시도

1/20	DA-91-121
개 정	기술기준처-5780('12.12.27)


주기 * 형태 및 세부치수 등은 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음	조리기구걸이 세트(일반형) <table border="1"> <tr> <td>1/20</td><td>DA-91-122</td></tr> <tr> <td>개 정</td><td>기술기준처-5780('12.12.27)</td></tr> </table>	1/20	DA-91-122	개 정	기술기준처-5780('12.12.27)
1/20	DA-91-122				
개 정	기술기준처-5780('12.12.27)				

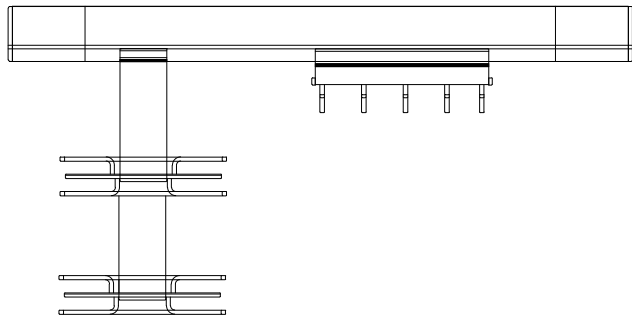

[정면도]




[측면도]



[평면도]




[정면도]




[측면도]


[조리대 조명]



[평면도]




[정면도]



[측면도]

[2단 선반]



[정면도]



[측면도]

[다용도 걸이]

주 기

- * 형태 및 세부치수 등은 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음
- * 조명은 전기공사


조리기구걸이 세트(고급형)
(조명일체형)

none

DA-91-123

개 정

주택개발단-1411('17.06.15)
기술기준처-5780('12.12.27)

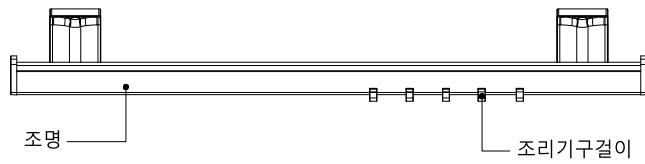


[정면도]




[측면도]

[조리기구걸이 일체형 조명]

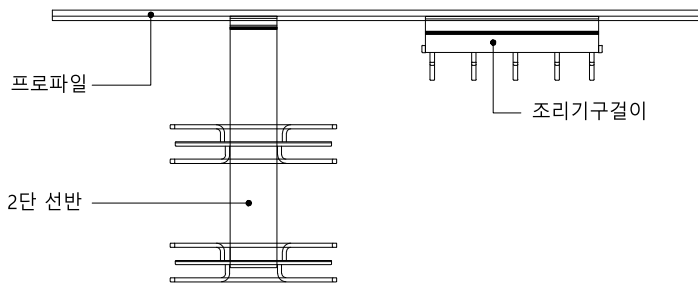

[정면도]



[측면도]

[조리기구걸이 세트 분리형]

주 기

- * 형태 및 세부치수 등은 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음
- * 조리기구걸이는 조명일체형 또는 프로파일 중 1개소 설치
- * 조명은 전기공사

조리기구걸이 세트(고급형)
(조명분리형)

none DA-91-123-1

개 정 주택개발단-1411('17.06.15)




상부장		하부장	
[부착형손잡이(돌출형)]	[자체손잡이(문짝내리기)]	[부착형 손잡이(돌출형)]	[부착형 손잡이(매입형)]
	*부착형 손잡이 예시		
[A/L프레임(패턴유리문짝)]		[자체손잡이(C채널적용)]	[자체손잡이(목채널적용)]

주 기		손잡이 예시도	
* 손잡이는 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음		none	DA-91-124
		개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 기술기준처-5780(12.12.27)

 [언더싱크볼]		 [수세미망]	 [물걸음바구니]
 싱크볼후면		 [싱크볼후면 보강판]	


주 기		언더싱크볼	
* 싱크볼의 구조는 수전을 부착할 수 있는 구조가 되도록 하며, 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음		none	DA-91-125
* 싱크볼후면 보강판은 싱크볼과 동일재질로 두께는 THK1 mm 이상 사용하며, 기능에 지장이 없는 범위 내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음		개 정	기술기준처-5780(12.12.27) 임대사업3차-3494(08.12.26) 건축설계처-1940(06.05.16)

유리완충재 [일반형] [손잡이 일체형] </	
--	--

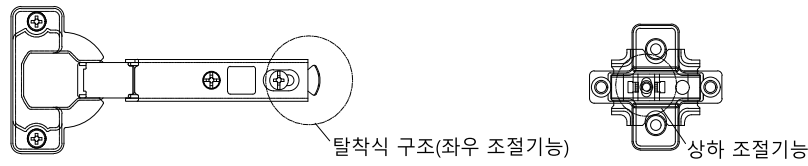


[Cup Hinge]

[Mounting Plate]

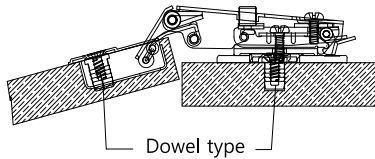

[경첩 조립도(일반형)]

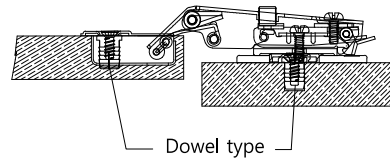

[경첩 조립도(90°형)]


- * 문짝과 Cup의 고정방법은 Dowel타입으로 한다.
- * 몸체와 Mounting Plate의 고정은 Dowel타입으로써 Mounting Plate는 상하높이 조절기능이 있어야 한다.
- * Cup Hinge와 Mounting Plate의 결합구조는 나사가 풀리는 등으로 인하여 분리되지 않는구조로써, 쉽게 결합, 분리가 가능한 탈착식 구조이어야 한다.
- * Dowel은 Anchor 타입으로 스크류 삽입시 벌어지는 구조이어야 한다.
- * 댐핑장치 부착개수는 경첩(컵힌지) 2개소당 1개소로 부착하되, 부착위치와 부착압력은 문짝 길이와 하중을 고려 조절가능
- * 문짝개폐시 간섭되는 부위에 90° 경첩을 적용하여 간섭을 최소화 하도록한다.

주 기


- * 형태는 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음.
- * 경첩은 안전사고 예방을 위하여 개방각 120° 이하의 것을 사용

경첩(컵힌지) 예시도


none	DA-91-130
개 정	공공주택사업처-5101('16.18.10) 건축설계처-1940('06.05.16)

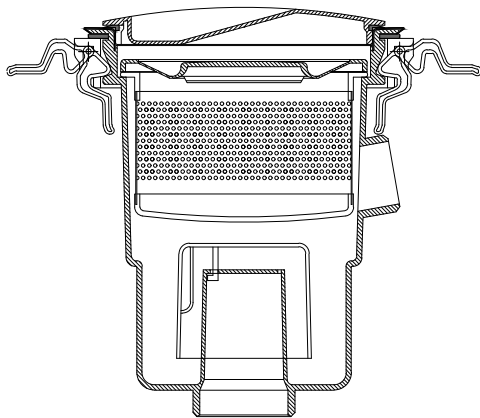

[배수구(일반형)]

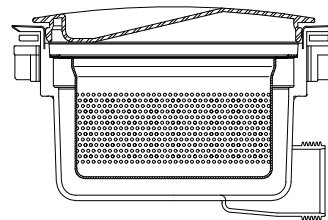

[배수구(슬림형)]

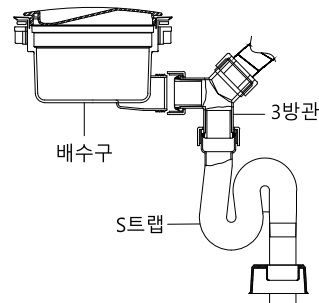


[배수구(슬림형) S트랩 조합 예시도]

주 기

- * 배수구 설치 시 기계·설비와 간섭되는 경우 현장 여건에 따라 일반형 또는 슬림형 선택하여 적용
- * 형태 및 세부치수 등은 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음

후크 배수구

none	DA-91-131
개 정	공공주택기획처-5612('22.12.26) 건축설계처-1940('06.05.16)

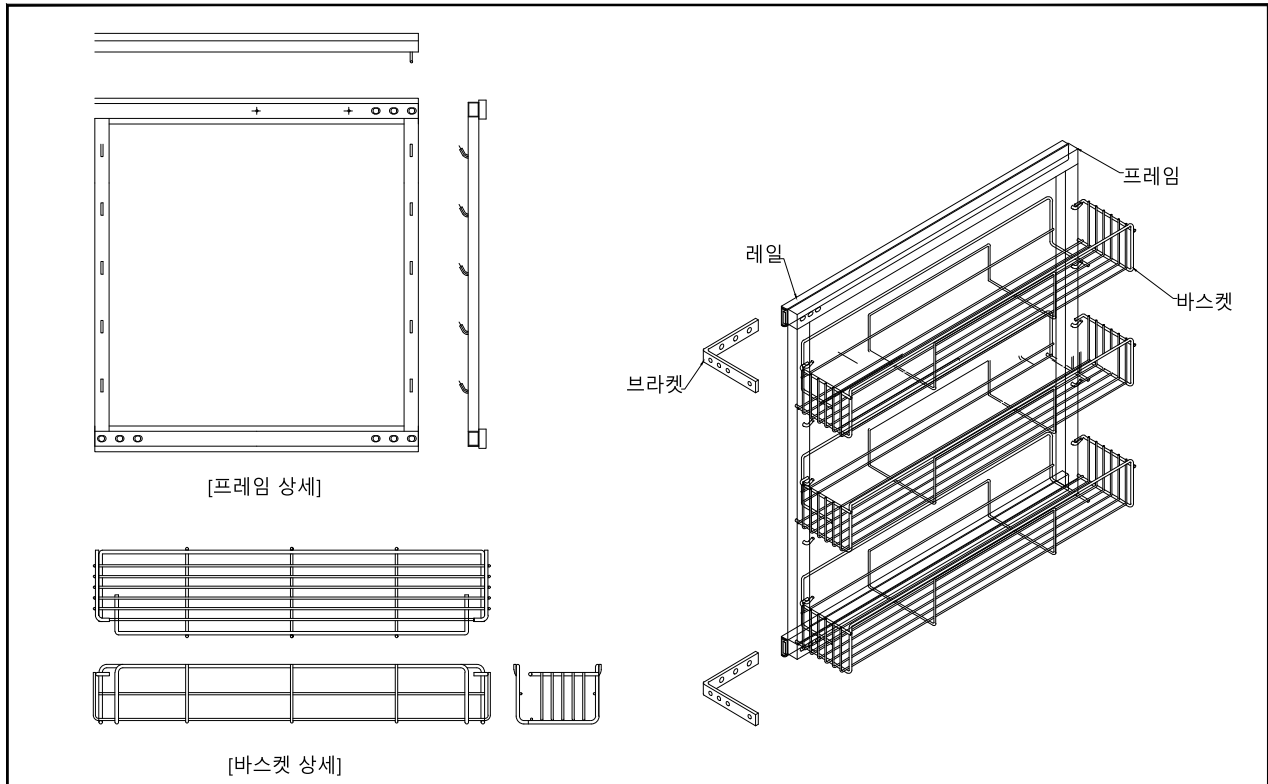


주 기

- * 세부치수 등은 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음.
- * 완성 후 뒤틀림이 없을 것

인출망 (일반형)

1/20	DA-91-132
개 정	기술기준처-5780('12.12.27)

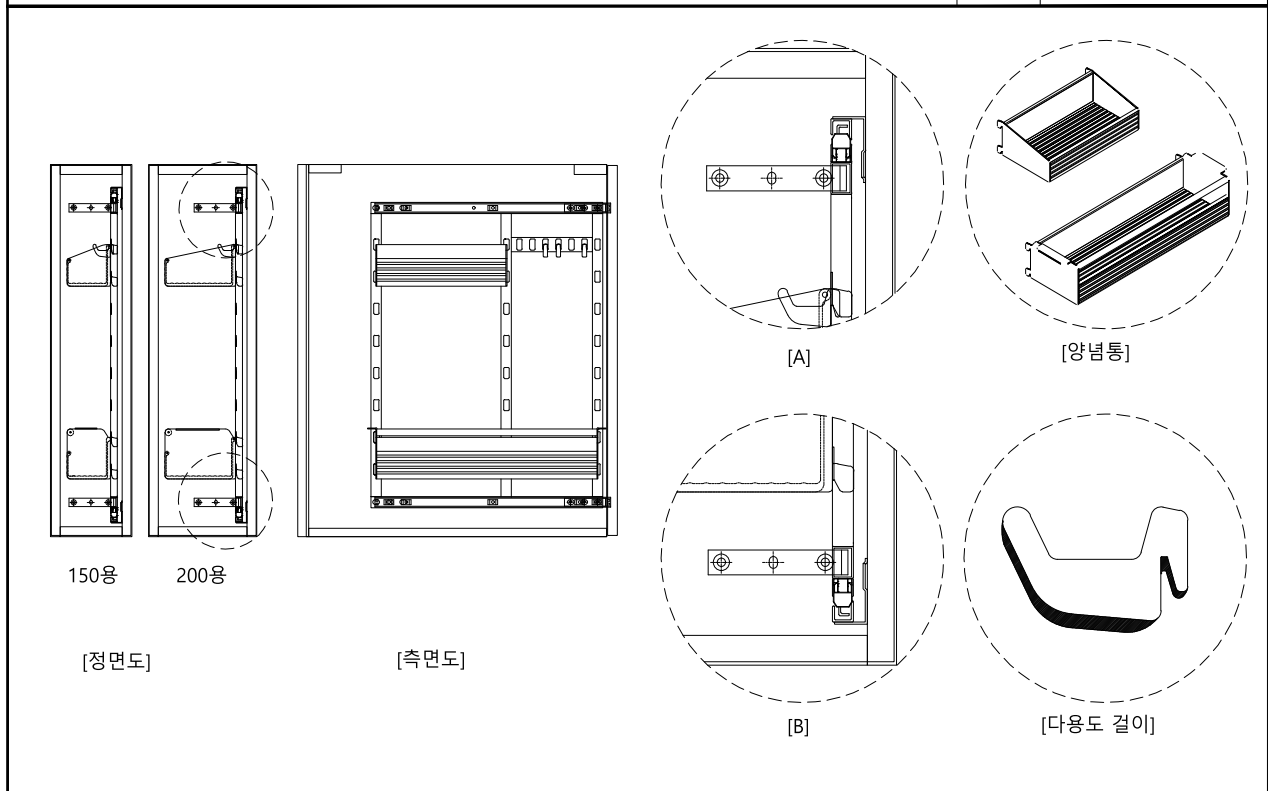


주 기

- * 인출망의 구조는 측면 부착을 할 수 있는 구조가 되도록 하며, 제작사의 사양에 따라 150용과 200용을 적용토록 한다
- * 인출식 타공프레임 측면에 언더레일을 사용하며, 댄핑기능과 이동형 고리기능이 있어야 한다
- * 인출식 타공프레임은 STEEL PIPE를 도장하여 탈부착이 가능한 선반을 사용하여야 한다
- * 양념통은 ALUMINUM 소재의 바스켓을 사용하며, ABS 소재의 다용도 걸이는 3개를 적용한다

인출망(고급형-1)

none	DA-91-133
개 정	주택개발단-1411('17.06.15)

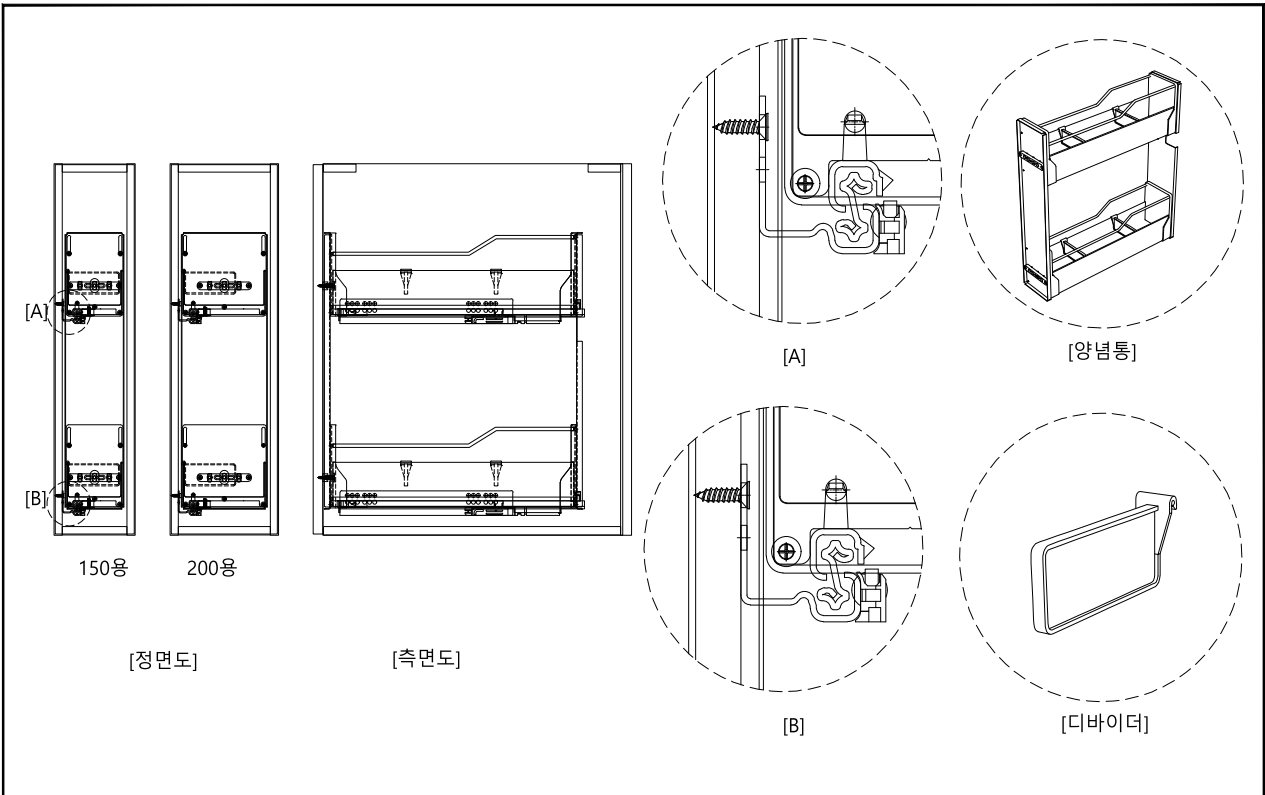

주 기


- * 인출망의 구조는 측면 부착을 할수 있는 레일을 적용하고, 제작사의 사양에 따라 150용과 200용 적용 토록 한다.
- * 측면 부착하는 레일의 경우 FULL인출형 언더레일을 위쪽과 아래쪽에 사용하며 댐핑기능이 있어야 한다.
- * 양념통은 ALUMINUM소재의 바스켓을 사용하며, ABS소재의 디바이더를 양념통당 2개 적용한다.

인출망(고급형-2)

none	DA-91-134
개 정	주택개발단-1411('17.06.15)


주 기

개 정

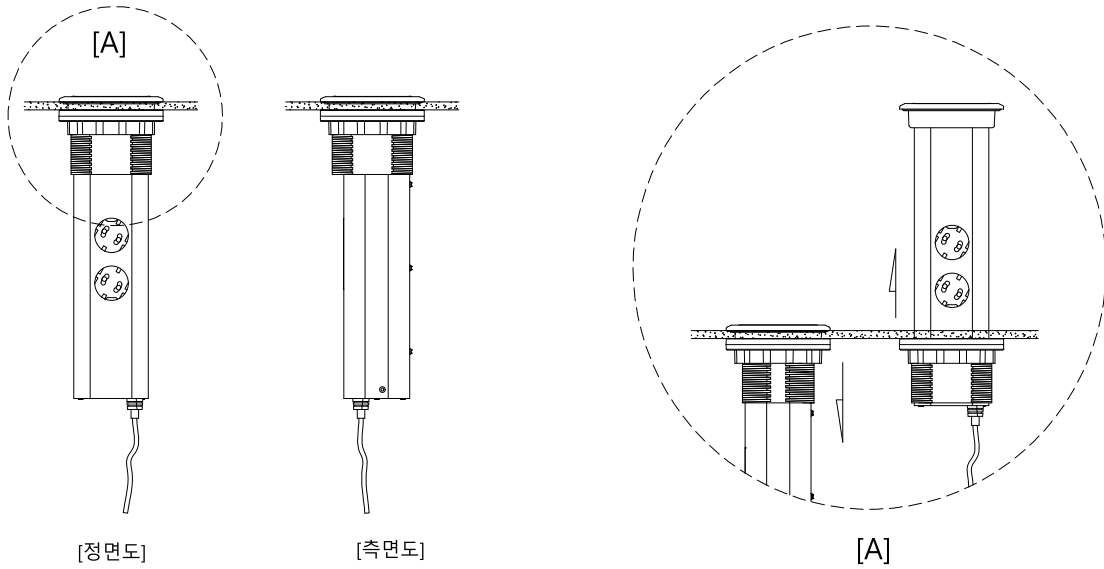

[엽다운 콘센트]


- * 엽다운 콘센트는 상판에 매립하여 사용되어야 하며, 터치방식으로 상부로 인출되어 사용할 수 있어야 한다
- * 인출 후 2개의 콘센트(접지식)가 있어야 하며, 하부에는 콘센트 플러그가 설치 되어야 한다
- * 발주도면 포함된 경우만 적용(아일랜드장)

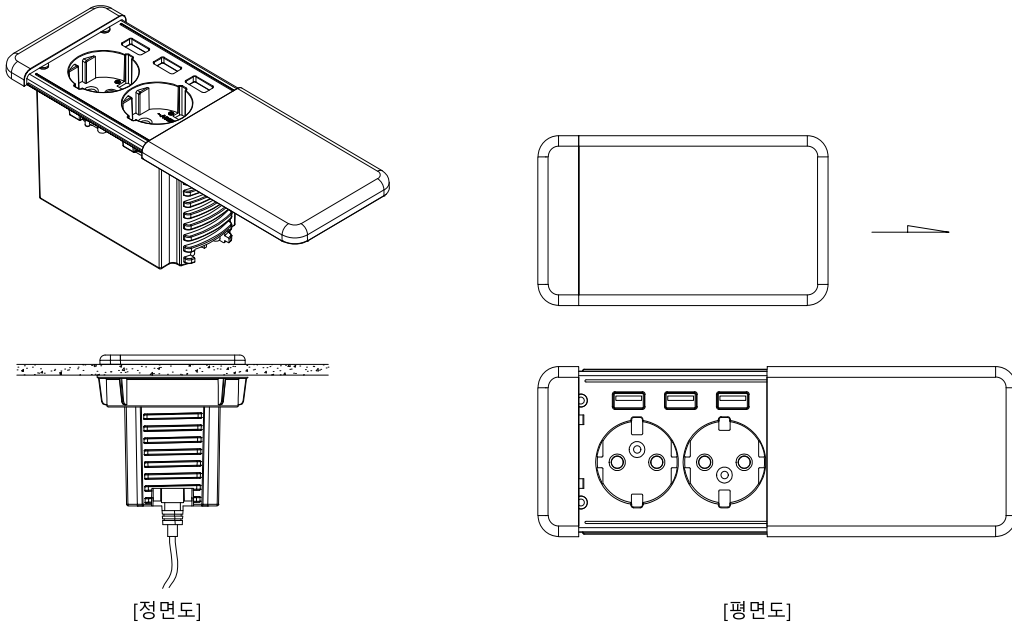

[멀티 콘센트]

- * 멀티 콘센트는 슬라이딩 커버(재질:ABS, 분체도장)를 사용으로 부드럽게 사용할 수 있어야 한다
- * 2개의 콘센트와 3개의 USB 충전부로 구성되어야 한다
- * 누전차단 기능이 있어야 한다

주 기	콘센트	
	none	DA-91-135
	개 정	주택디자인혁신단-2584(20.11.16) 주택개발단-2558(15.11.27) 기술기준서-5780(12.12.27)

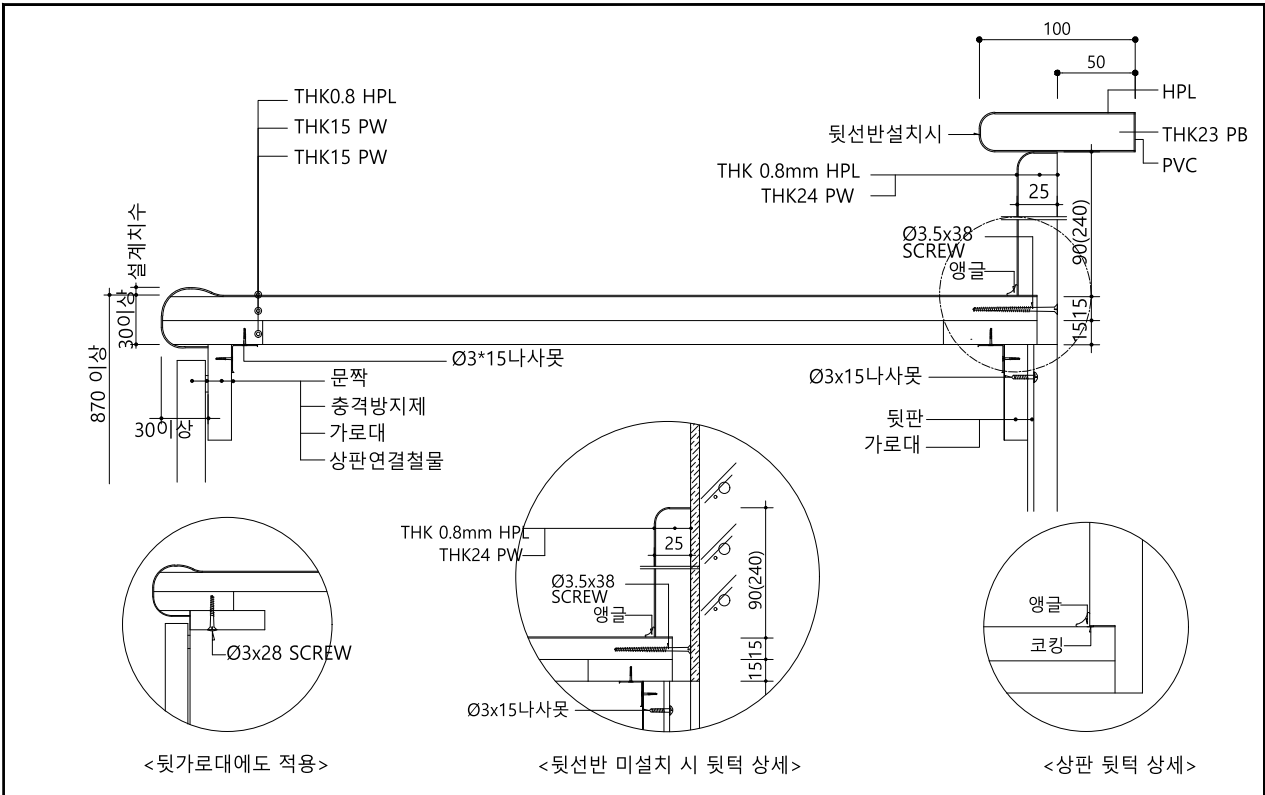


주 기

- * 앞뒤 가로대의 구조와 상판과의 고정방법은 제작사별로 상이할 수 있음
- * 상판 전면의 형태 및 치수, 가공방법등은 제작사의 사양에 따름
- * 가스대 상판 뒷턱 PW사용시 뒷면 HPL 미접착 가능

HPL 상판상세

1/10	DA-91-136
개 정	주택기술처-3783('21.11.24) 주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)

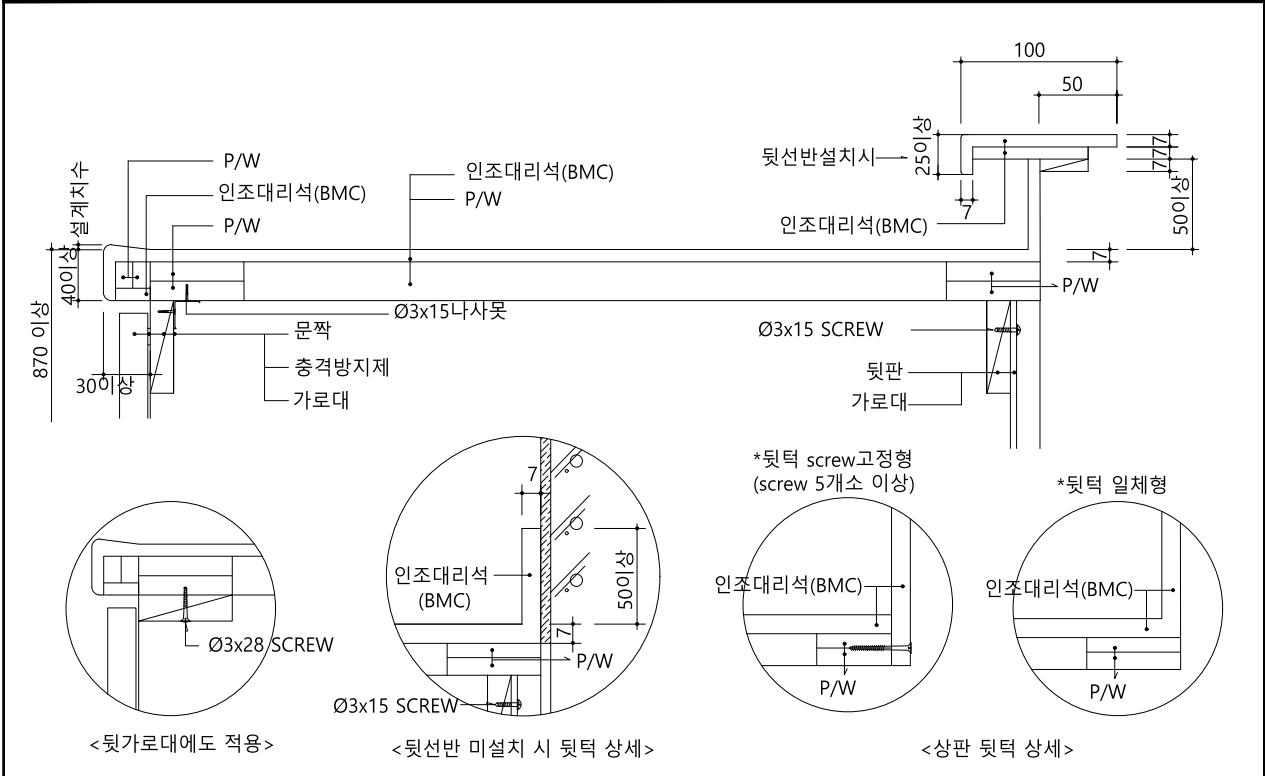


주 기

- * 상판 전면의 형태 및 치수, 가공방법등은 제작사의 사양에 따름

BMC 인조대리석 상판상세

1/10	DA-91-137
개 정	주택기술처-3783('21.11.24) 주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 기술기준처-5780('12.12.27) 건축설계처-4795('07.09.18)

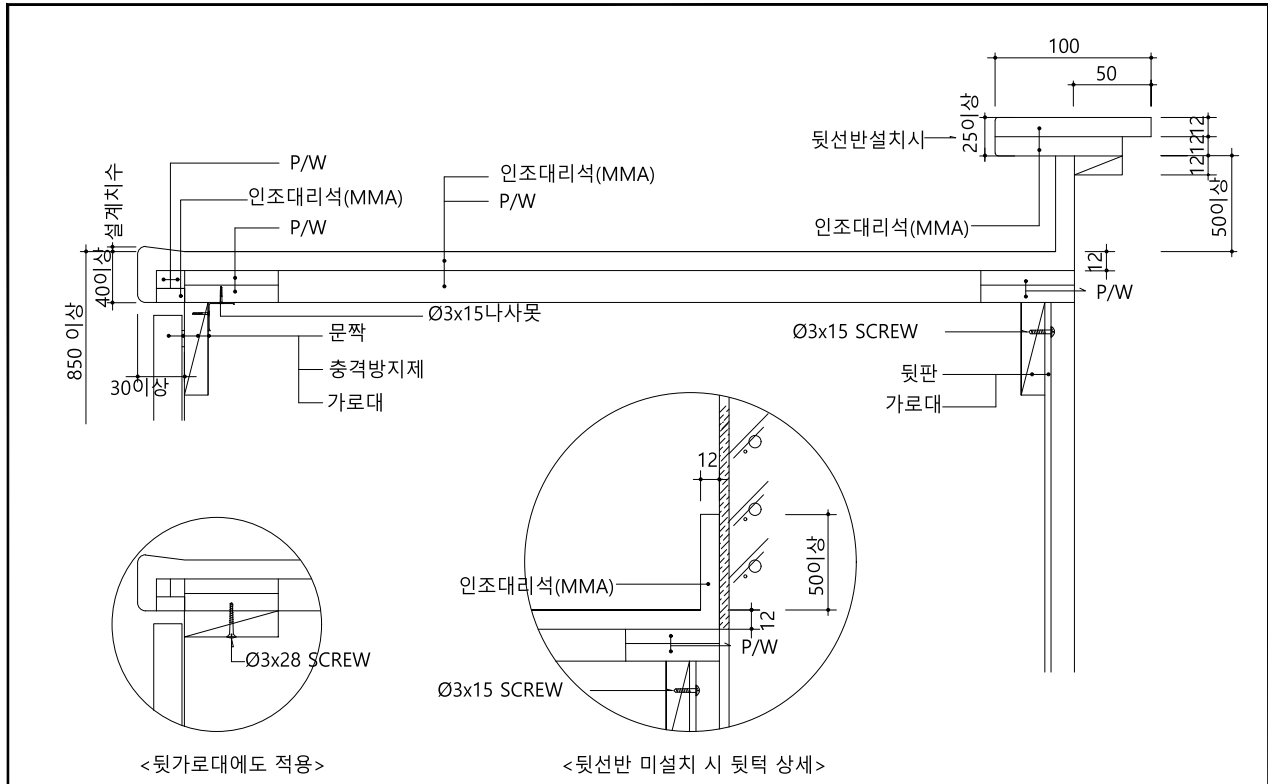

주 기

* 상판 전면의 형태 및 치수, 가공방법등은 제작사의 사양에 따름


MMA 인조대리석 상판상세

1/10

DA-91-138

개 정

주택기술처-3783(21.11.24)
주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개발단-2558(15.11.27)
기술기준처-5780(12.12.27)
건축설계처-4795(07.09.18)

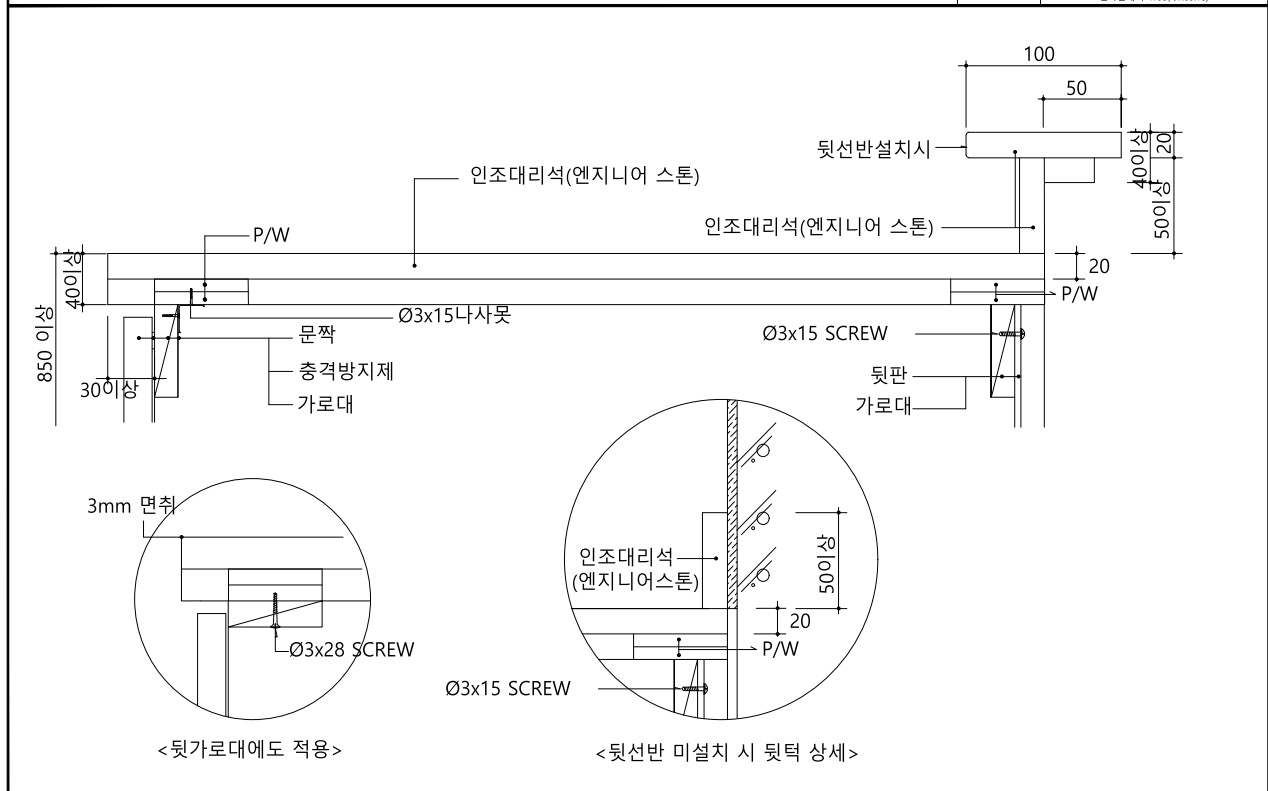

주 기

* 상판 전면의 형태 및 치수, 가공방법등은 제작사의 사양에 따름
* 인조대리석 - 엔지니어 스톤의 재질은 실리카 계열이어야 한다.


엔지니어 스톤 인조대리석 상판상세

1/10

DA-91-139



개 정

주택기술처-3783(21.11.24)
주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
기술기준처-5780(12.12.27)
건축설계처-4795(07.09.18)

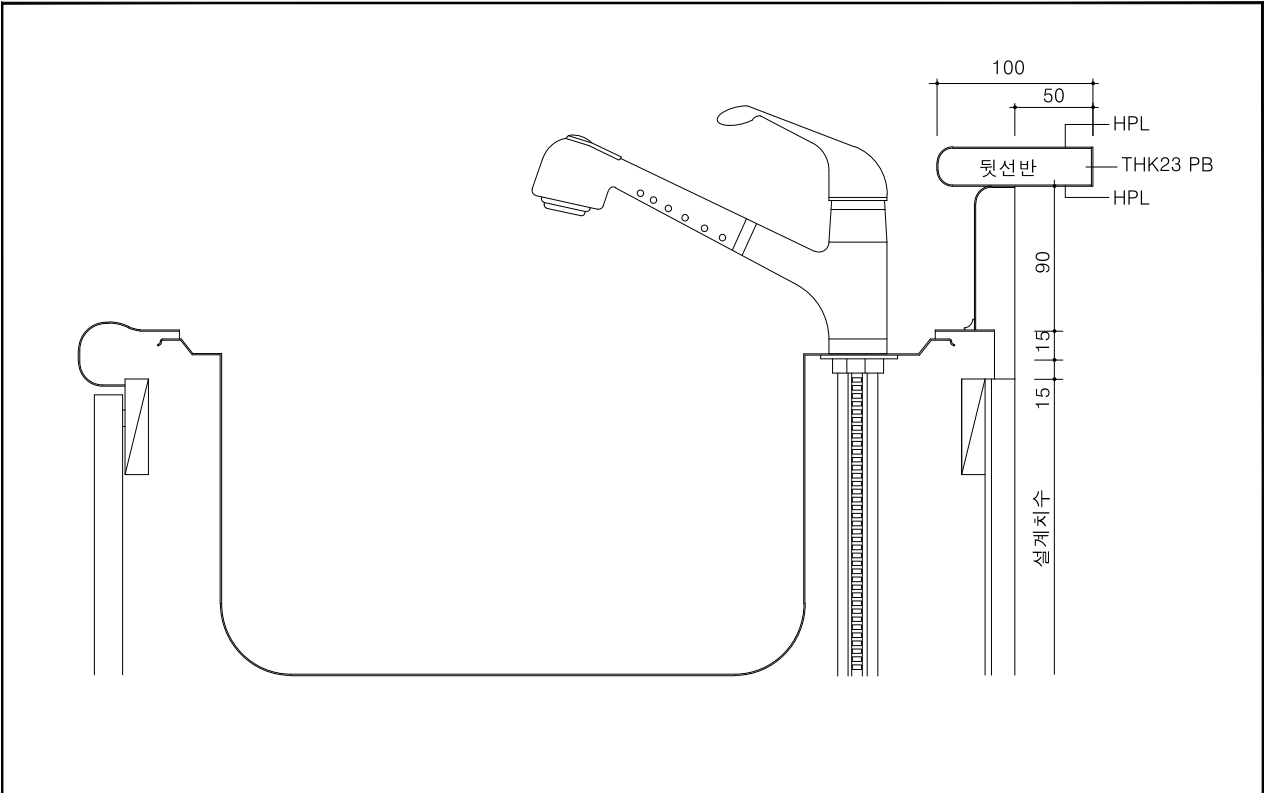

주기	싱크볼/언더상판(HPL)1	
	1/10	DA-91-140
	개 정	주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)

주기		

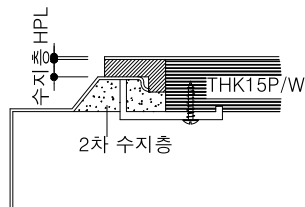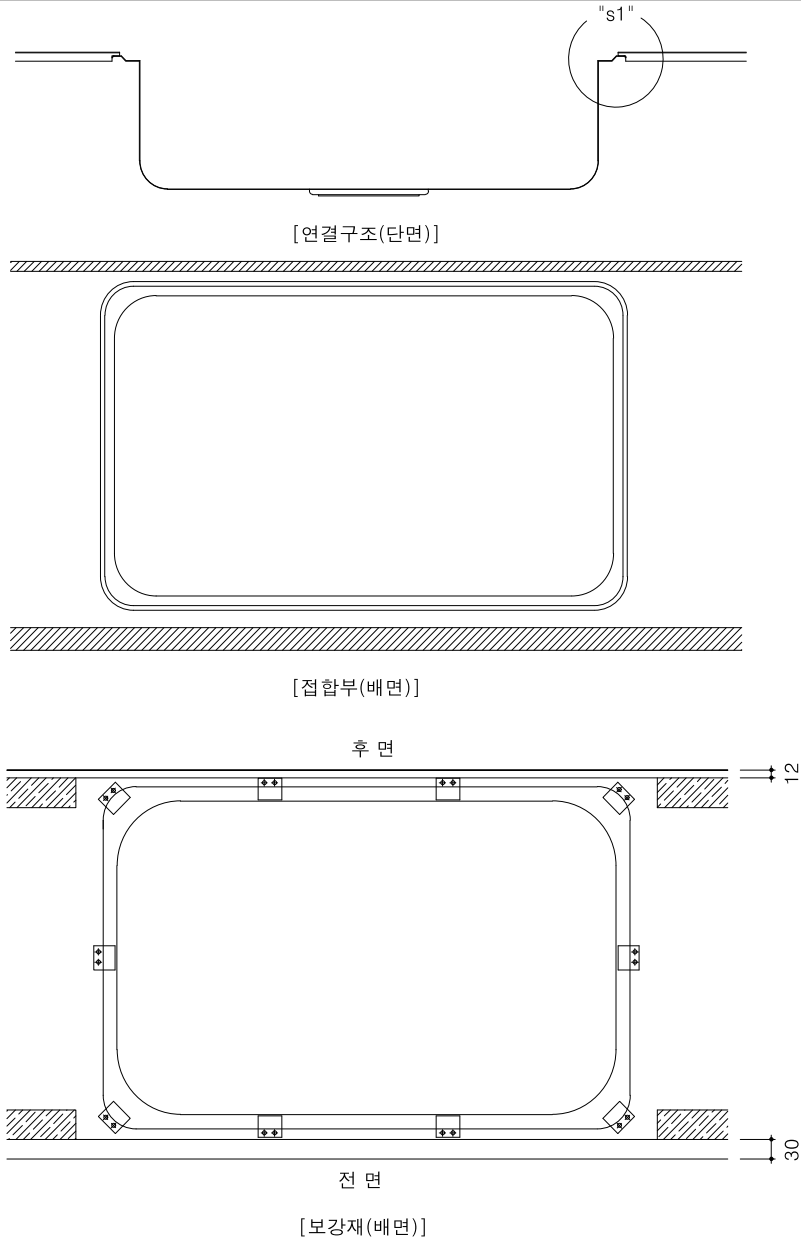

["s1"보강상세]

* 주기


- 1.상판(언더형식)은 이음매가 없는 것을 원칙으로 하되, 단, 가스대, 코너대와의 접합부위와 2400mm를 초과하는 길이는 예외로 한다.
- 2.상판의 마감면은 평활도가 유지되도록 하며, 세부형태 및 치수는 제작사의 사양에 따른다.
- 3.상판과 싱크볼의 연결
 - 접합재료 : 수지층을 형성하는 재료로, 물 및 습기에 견디도록 내수성이 고려된, 인체에 무해한 접착제여야 한다.
 - 보강구조 : 내수성이 고려된 구조로, 상판밀면 및 캐비닛안으로 물이 스며들지 않도록 하며, 만수위 하중에 충분히 견딜수 있어야한다.
 - 연결구조 : 상판과 볼의 연결은 "S1"구조의 언더형식을 적용할 수 있다.

주기

* 각종 부속철물 및 보강재는 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작업체별로 상이할 수 있음

싱크볼/언더상판(HPL)2

none	DA-91-141
개 정	주택개발단-1411('17.06.15) 기술기준처-5780('12.12.27)

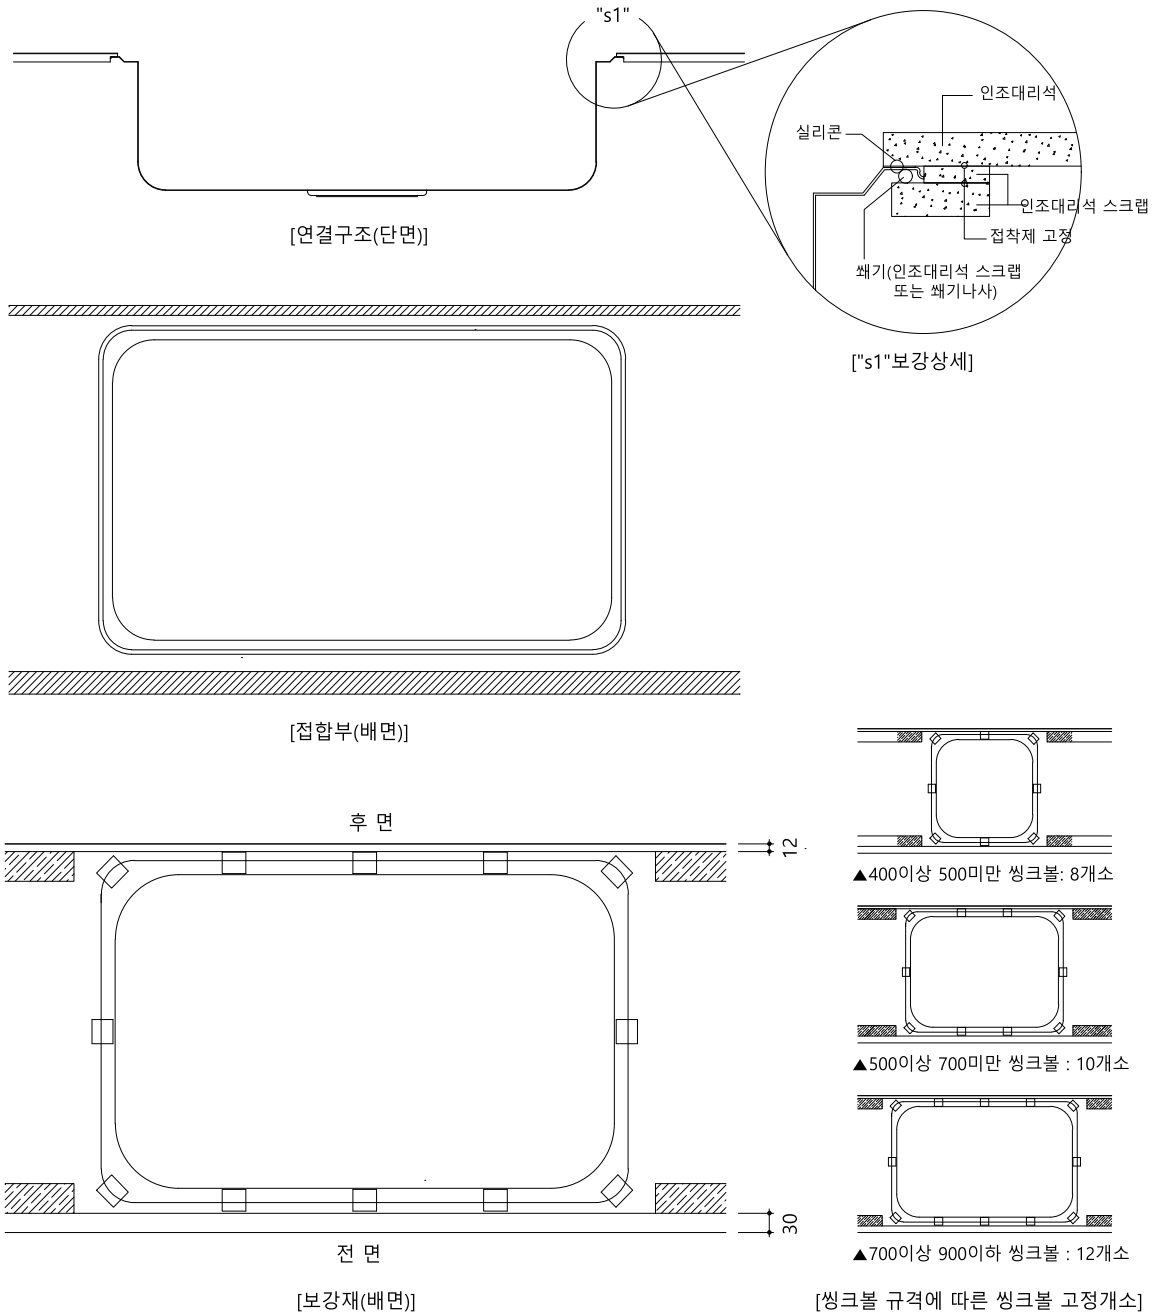

* 주기

1. 상판(언더형식)은 이음매가 없는 것을 원칙으로 하되, 단, 가스대, 코너대와와의 접합부위는 예외로 한다.
2. 상판의 마감면은 평활도가 유지되도록 하며, 세부형태 및 치수는 제작사의 사양에 따른다.
3. 상판과 싱크볼의 연결
 - 접합재료 : 수지층을 형성하는 재료로, 물 및 습기에 견디도록 내수성이 고려된, 인체에 무해한 접착제여야 한다.
 - 보강구조 : 내수성이 고려된 구조로, 상판밀면 및 캐비넷 안으로 물이 스며들지 않도록 하며, 만수위 하중에 충분히 견딜수 있어야 한다.
 - 연결구조 : 상판과 볼의 연결은 "S1"구조의 언더형식을 적용할 수 있다.






주기


- * 각종 부속철물 및 보강재는 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작업체별로 상이할 수 있음
- * 싱크볼 고정 개소는 싱크볼의 규격에 따라 적용(상세도 참고)

싱크볼/언더상판(인조대리석)


none DA-91-142

개정 주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
기술기준처-5780(12.12.27)

문짝마감	단면 상세도	심재	표면재	엣지재
1. HPL 마감 문짝 (엣지재의 적용시기는 주기 참조)				
(1). HPL마감문짝 (전후면HPL 마감 + 4면 데커레이션시트(PET) 엣지)		THK18 PB	양면 HPL (THK 0.45)	상하좌우 1mm 이상의 데커레이션시트(PET) 엣지(PUR 접착)
(2). HPL마감문짝 (전후면HPL 마감 + 상하 데커레이션시트 엣지)		THK18 PB	양면 HPL (THK 0.45)	상하 2mm 이상의 데커레이션시트(PVC) 엣지
2. 도장 마감 문짝				
(1). 도장 마감 문짝 (LPL+U.V)		THK18 PB	전면 LPL+도장/ 후면 LPL	상하좌우 1mm 이상의 데커레이션시트(PET) 엣지(PUR 접착)
(2). 도장 마감 문짝 (U.V, 포리, 우레탄)		THK18 MDF	양면 도장	상하좌우 문짝전면과 동일마감
3. 데커레이션시트 마감 문짝				
(1). 데커레이션쉬트 양면부착형 마감 문짝		THK18 MDF	전면 PET / 후면 P.P	상하좌우 1mm 이상의 데커레이션시트(PET) 엣지(PUR 접착)
주기			주방가구 문짝	
* 엣지재는 문짝색상과 조화되어야 하며 인쇄문양의 경우 사용중 벗겨짐이 없도록 투명코팅 처리가 되어야 한다. * 2022 공공주택 주요마감재 설계기준 시행(2022.06.22.) 이후 사업계획 수립(변경) 및 확정 지구는 (1) HPL(4면PET엣지) 적용			none	DA-91-143
			개 정	공공주택기획처-5612('22.12.26) 주택개발단-1411('17.06.15) 민자주택사업처-6226('14.10.27)

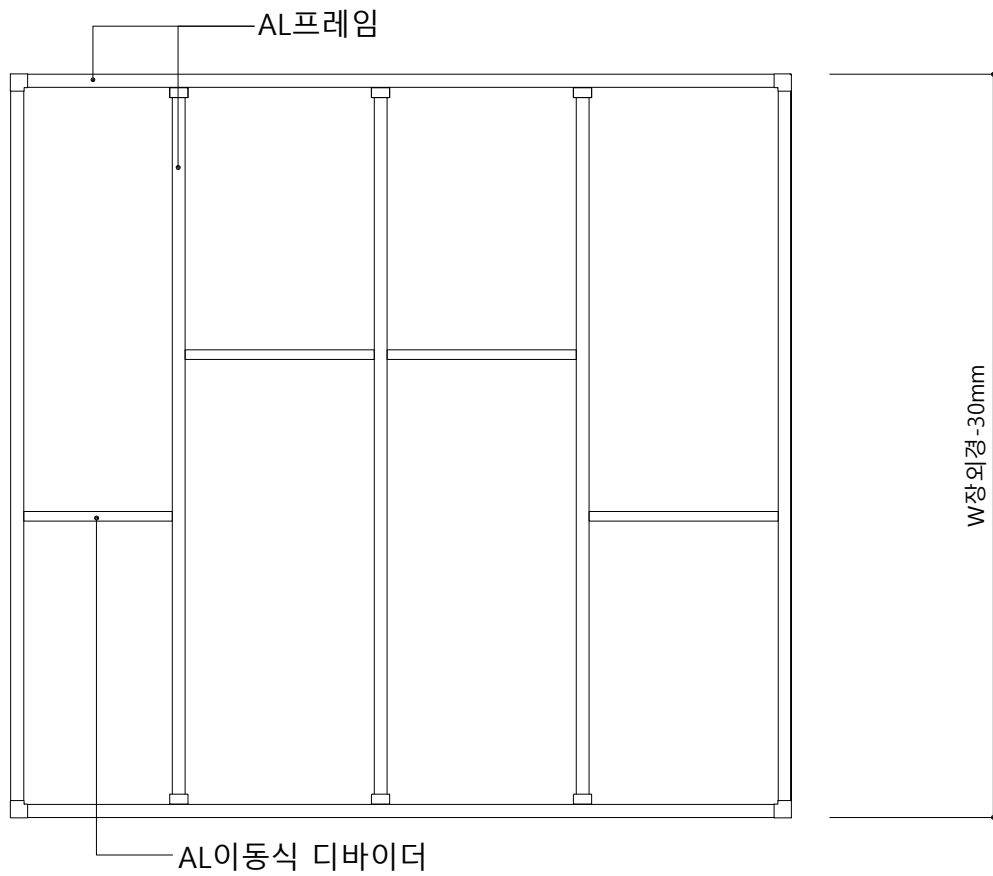

[현장 예시 상세도(1)]

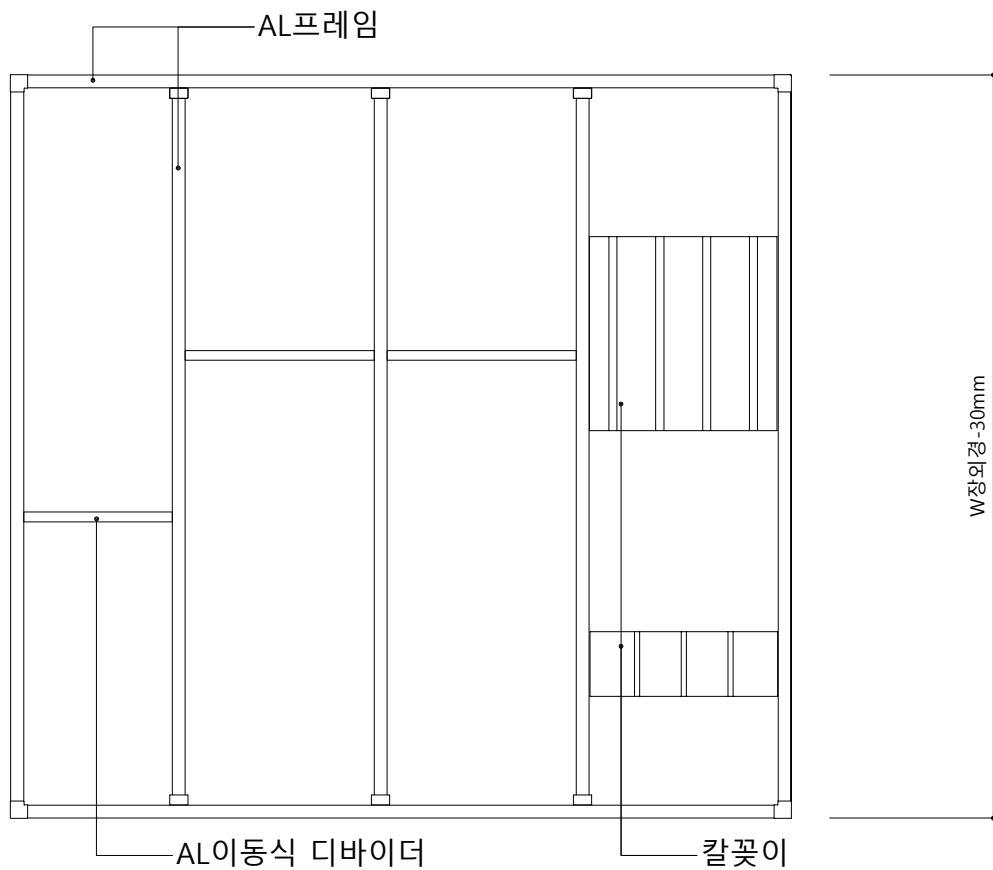

[현장 예시 상세도(2)]

주 기

* 장 규격(W) 300~900mm이상일 경우 적용가능

* 형태 및 세부치수 등은 기능에 지장이 없는 범위 내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음

수저분리함 예시도

none	DA-91-144
개 정	주거혁신처-5267('24.12.12)



주기 * 바닥재 시공한계 - 하부장 다리 : 다리전면 - 하부장 기타 : 다리중심 * 수성페인트 시공한계 - 가구끝선까지	건축마감 시공한계-1 (주방가구 하부장 걸레받이) <table border="1"> <tr> <td>none</td><td>DA-91-150</td></tr> <tr> <td>개 정</td><td>주택기술처-4999('22.11.17) 주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 디자인센터-3924('15.08.21)</td></tr> </table>	none	DA-91-150	개 정	주택기술처-4999('22.11.17) 주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 디자인센터-3924('15.08.21)
none	DA-91-150				
개 정	주택기술처-4999('22.11.17) 주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 디자인센터-3924('15.08.21)				
주기 * 주방가구 상판은 자재유형에 따라 규격 및 치수가 상이 (DA-91-136~139) 참고 * 은폐부위 벽면: 골조노출 경우도 동일하게 "마감없음"	건축마감 시공한계-3 (주방가구 하부장 뒷선반 미설치) <table border="1"> <tr> <td>none</td><td>DA-91-152</td></tr> <tr> <td>개 정</td><td>주택기술처-4999('22.11.17) 주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 디자인센터-3924('15.08.21)</td></tr> </table>	none	DA-91-152	개 정	주택기술처-4999('22.11.17) 주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 디자인센터-3924('15.08.21)
none	DA-91-152				
개 정	주택기술처-4999('22.11.17) 주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 디자인센터-3924('15.08.21)				
	주기 건축마감 시공한계-4 (주방가구 상부장) <table border="1"> <tr> <td>none</td><td>DA-91-153</td></tr> <tr> <td>개 정</td><td>주택기술처-4999('22.11.17) 주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 디자인센터-3924('15.08.21)</td></tr> </table>	none	DA-91-153	개 정	주택기술처-4999('22.11.17) 주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 디자인센터-3924('15.08.21)
none	DA-91-153				
개 정	주택기술처-4999('22.11.17) 주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 디자인센터-3924('15.08.21)				

568_ 한국토지주택공사



[평면도] [정면도] [측면도] < 벽면 고정형 >	[평면도] [정면도] [측면도] < 책상 고정형 >
--	--

주 기

- * 옆판, 밀판, 천판, 선반, 뒷판 (책상 고정형 구조): THK18 PB 또는 MDF 위 지정마감
- * 뒷판(벽면 고정형 구조): THK3 HDF 위 양면 직접 인쇄 수성도료 도장, 데커레이션시트 또는 피니싱 포일
- * Edge 부착기준: 옆판-3면, 밀판, 천판, 선반-1면
- * 책상 후면 보조목(합판)은 3개 이상 적용
- * 상부장 오픈형태는 현장여건에 따라 협의 가능.
- * 기타 사양은 표준상세도 및 가구시방서의 주방가구 상부장 고정방법 참조

책상(행복주택)

none	DA-91-160
개 정	공공주택기획처-5612(22.12.26) 주택개발단-1411(17.06.15)


[평면도] [정면도]	[측면도]
---------------------------	--------------

주 기


- * 옆판, 상판: THK 23 PB 위 양면 THK 0.45mm HPL, THK 2mm PVC 옻지 마감
- * 뒷판: THK15 PB 위 양면 THK 0.45mm HPL마감, THK 2mm PVC 옻지 마감
- * Edge 부착기준: 상판, 뒷판-4면, 옆판-4면
- * 상판과 옆판, 상판과 뒷판 고정은 미니픽스(3개소 이상), 목다보(2개소 이상)로 한다.

책상(행복주택)


none	DA-91-161
개 정	주택디자인혁신단-2584('20.11.16) 주택개발단-1411(17.06.15)

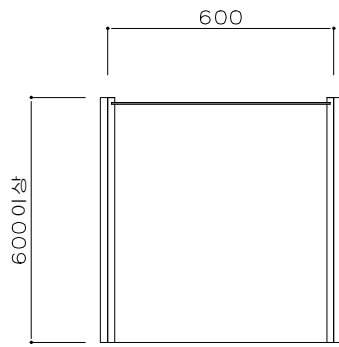

[평면도]

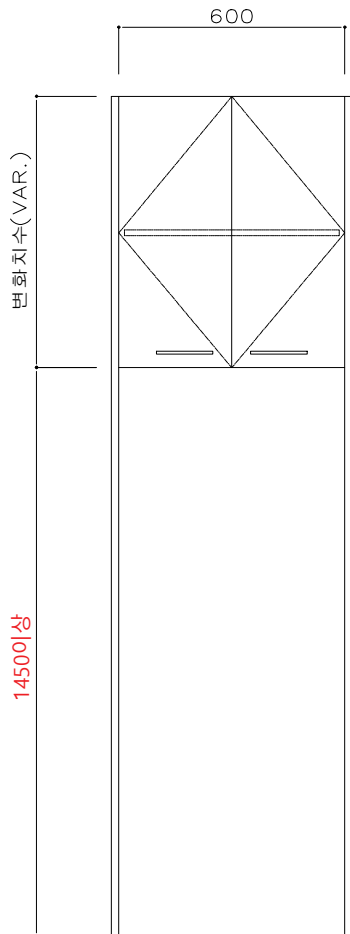

[정면도]

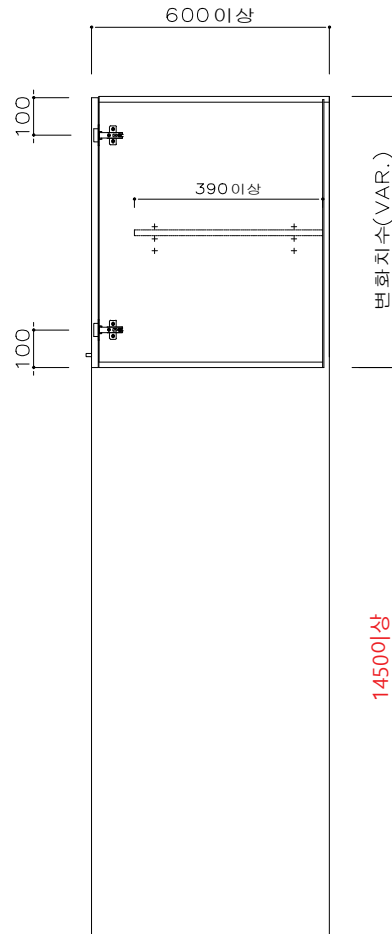

[단면도]

주 기

* 고정선반과 옆판 고정은 미니픽스로 한다.

* 경첩 2개소당 뎀핑경첩 1개 적용

* 높이 1,450mm 이하(180L~210L) 냉장고 반영 시 적용(빌트인 생활가전 설계기준 개선-공공주택설비처-3449('22.11.09))

* 냉장고장의 상부장 높이는 주방가구 상부장 높이와 동일한 치수 적용

키 큰장(냉장고장)

none


DA-91-162

개 정

공공주택기획처-4618(23.12.29)
공공주택기획처-5612(22.12.26)
주택디자인혁신단-2584(20.11.16)
주택개발단-1411(17.06.15)



주 기 * 도어 : THK18 PB 위 양면 THK 0.45mm HPL 마감(DA-91-143 참조) * 옆판, 밀판, 이동선반, 걸레받이 : THK15 PB 위 양면 LPL 또는 직접 인쇄 수성도료 도장 * 연결목, 중간기둥 : THK15 PB 위 양면 LPL, 직접 인쇄 수성도료 도장 또는 데커레이션시트 마감 * 뒷판, 서랍밀판 : THK3 HDF 위 양면 LPL, 직접 인쇄 수성도료 도장, 데커레이션시트 또는 피니싱 포일 * 각종 부속철물 및 보강재는 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작업체별로 상이할 수 있음 * Edge부착기준 : 옆판, 밀판-3면, 선반-1면, 연결목-2면, 서랍옆판-2면 * 콘센트점검용개구부(190X200)를 절단하여 납품하되 그 설치 위치는 전기감독과 협의 * 경첩 2개소당 뎀핑힌지 1개 적용	가스대(행복주택)	
	none	DA-91-163
	개 정	주택개발단-1411(17.06.15)
주 기 * 옆판, 밀판, 천판, 선반 : THK15 PB 위 양면 LPL, THK0.45mm 데커레이션시트(PVC계인 경우, 0.6mm 이상) 엡지 마감 * 뒷판 : THK3 HDF 위 양면 LPL, 직접 인쇄 수성도료 도장, 데커레이션시트 또는 피니싱 포일 * Edge 부착기준 : 옆판-3면, 밀판, 천판, 선반-1면 * 상부장 오픈형태는 현장여건에 따라 협의 가능.	상부장(행복주택)	
	none	DA-91-164
	개 정	주택개발단-1411(17.06.15)

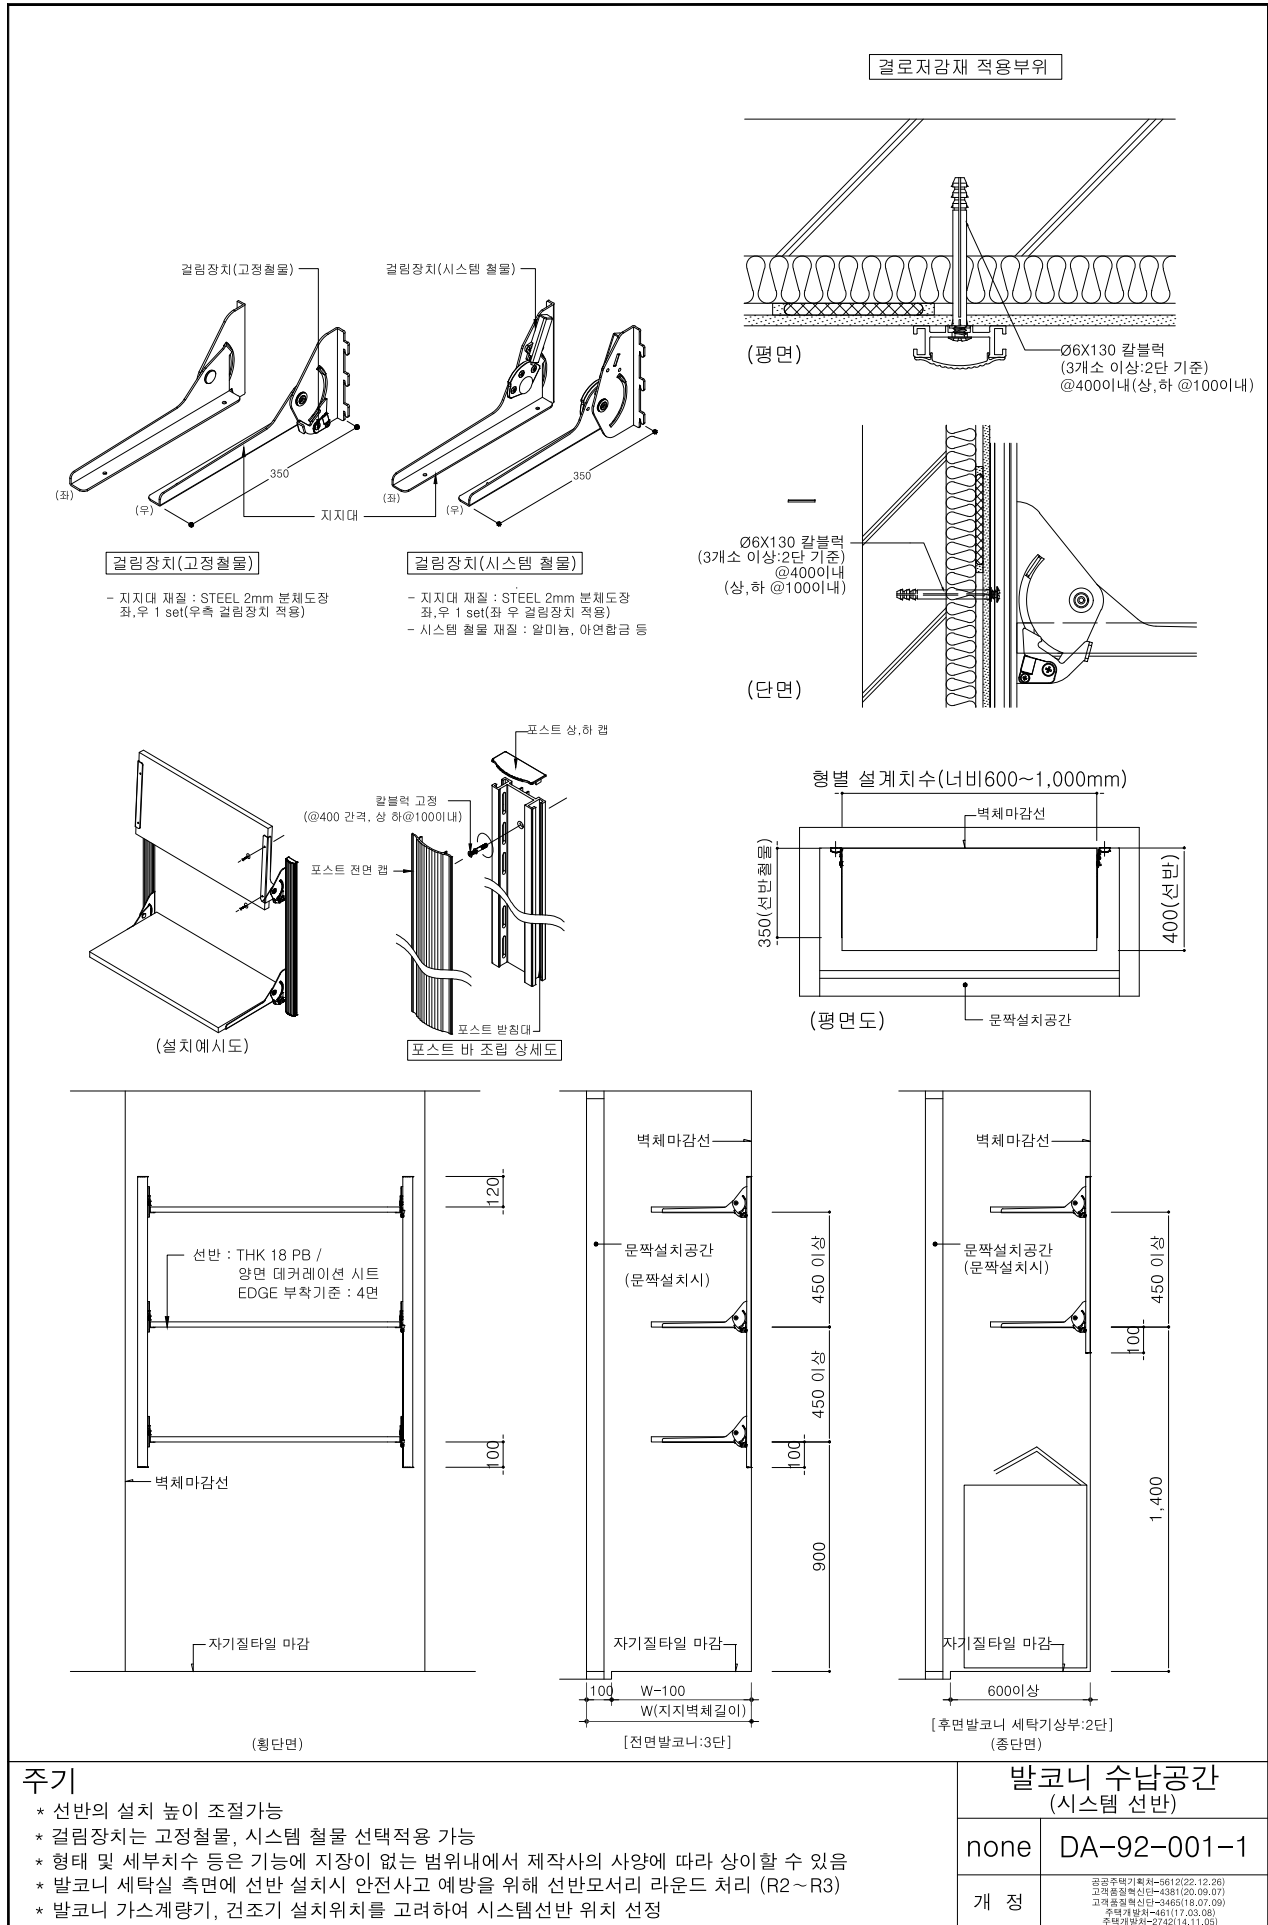


주 기

- * 선반의 설치 높이 조절가능
- * 걸림장치는 고정철물, 시스템 철물 선택적용 가능
- * 형태 및 세부치수 등은 기능에 지장이 없는 범위내에서 제작사의 사양에 따라 상이할 수 있음
- * 발코니 세탁실 측면에 선반 설치시 안전사고 예방을 위해 선반모서리 라운드 처리 (R2~R3)
- * 발코니 가스계량기, 건조기 설치위치를 고려하여 시스템선반 위치 선정

발코니 수납공간 (시스템 선반)

none	DA-92-001-1
개 정	공공주택기화-561(22.12.26) 고객품질혁신단-4381(20.09.07) 고객품질혁신단-3465(18.07.09) 주택개발처-461(17.03.08) 주택개발처-2742(14.11.05)

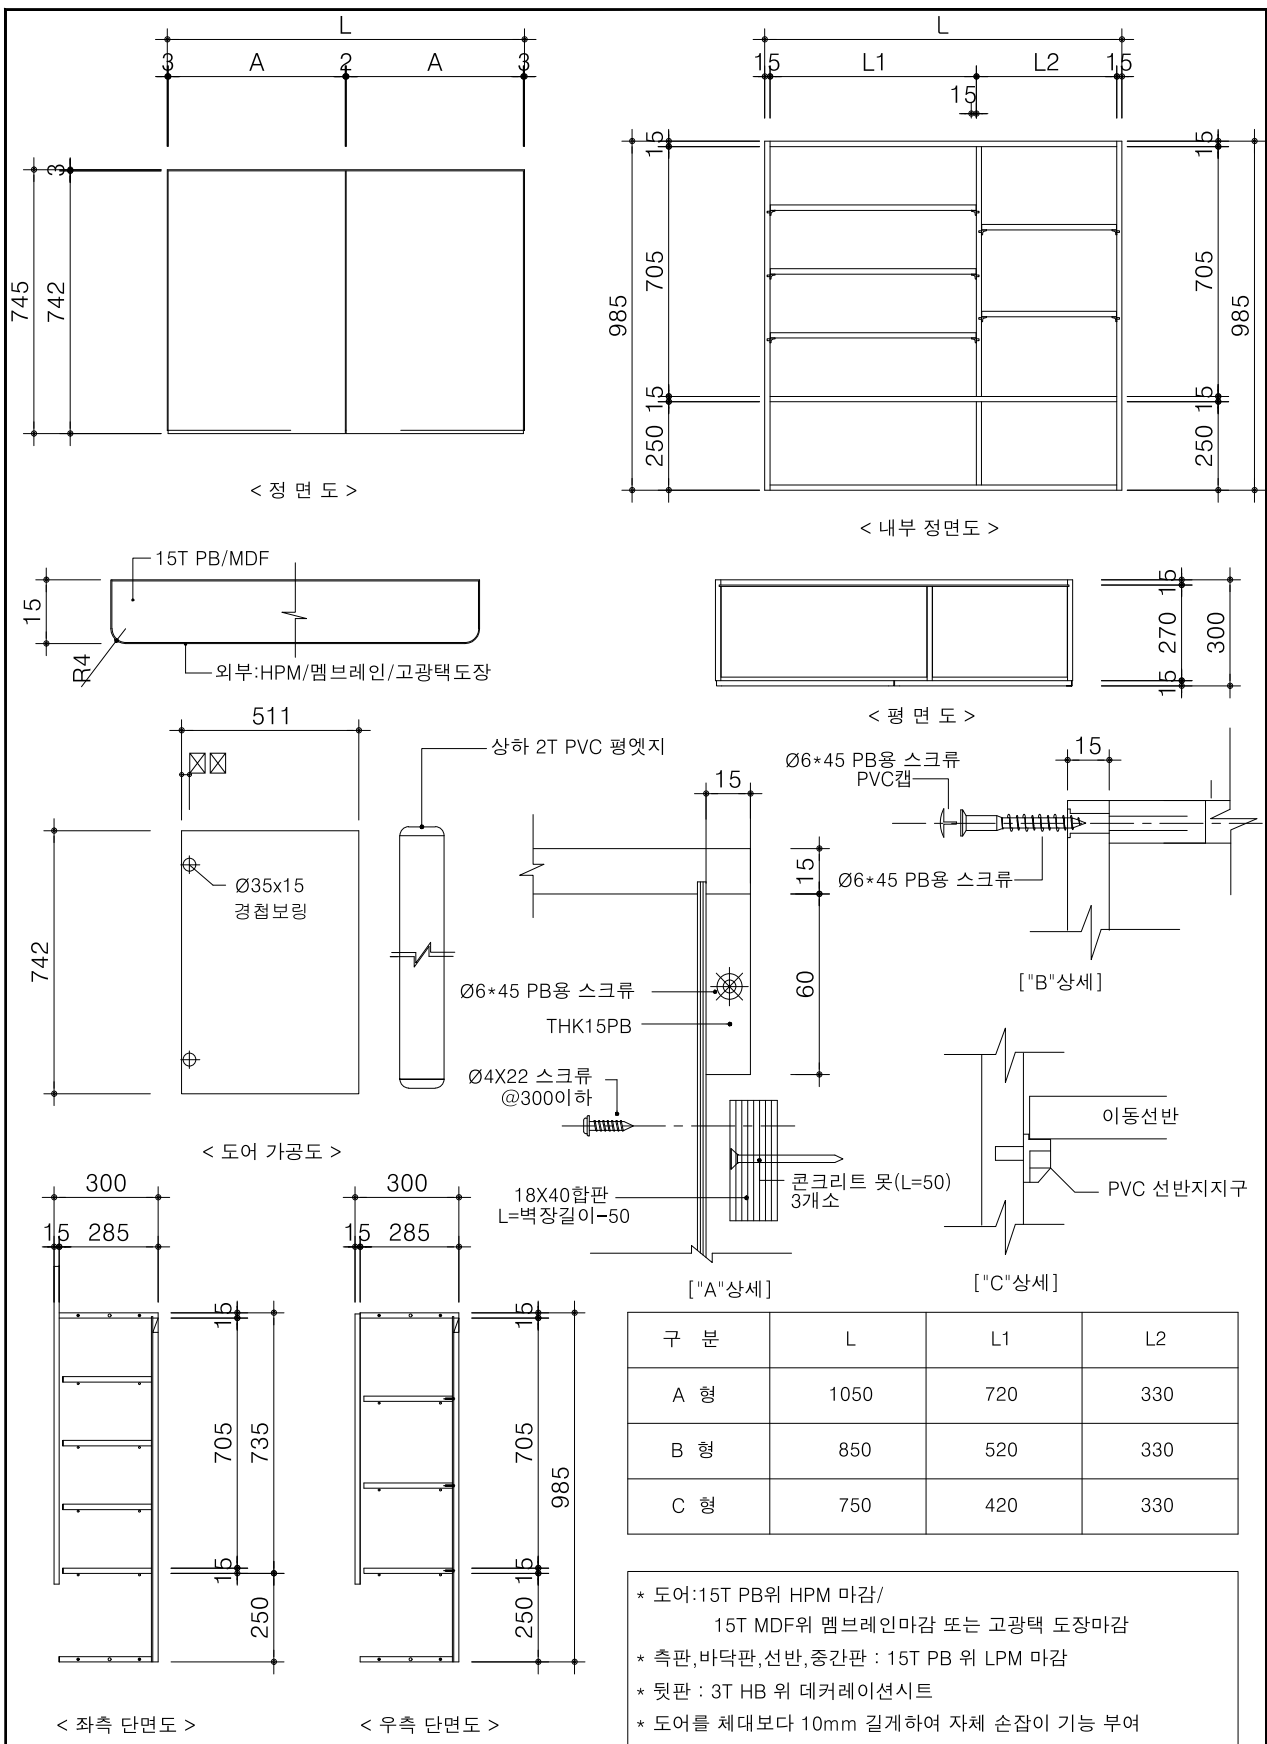


주 기

- * 길이는 현장 여건에 따라 발코니 선홈통이 걸리지 않는 범위에서 최대한 크게 제작
- * 수납장 후면판(THK3 HB)의 고정은 볼트고정을 원칙 (업체사양에 따름)
- * 마감 사양은 지구별 자재마감에 따름

발코니 수납장 1

none DA-92-003

개 정 주택개발단-461('17.03.08)
기술기준처-5780('12.12.27)
주택기술처-2117('09.07.24)

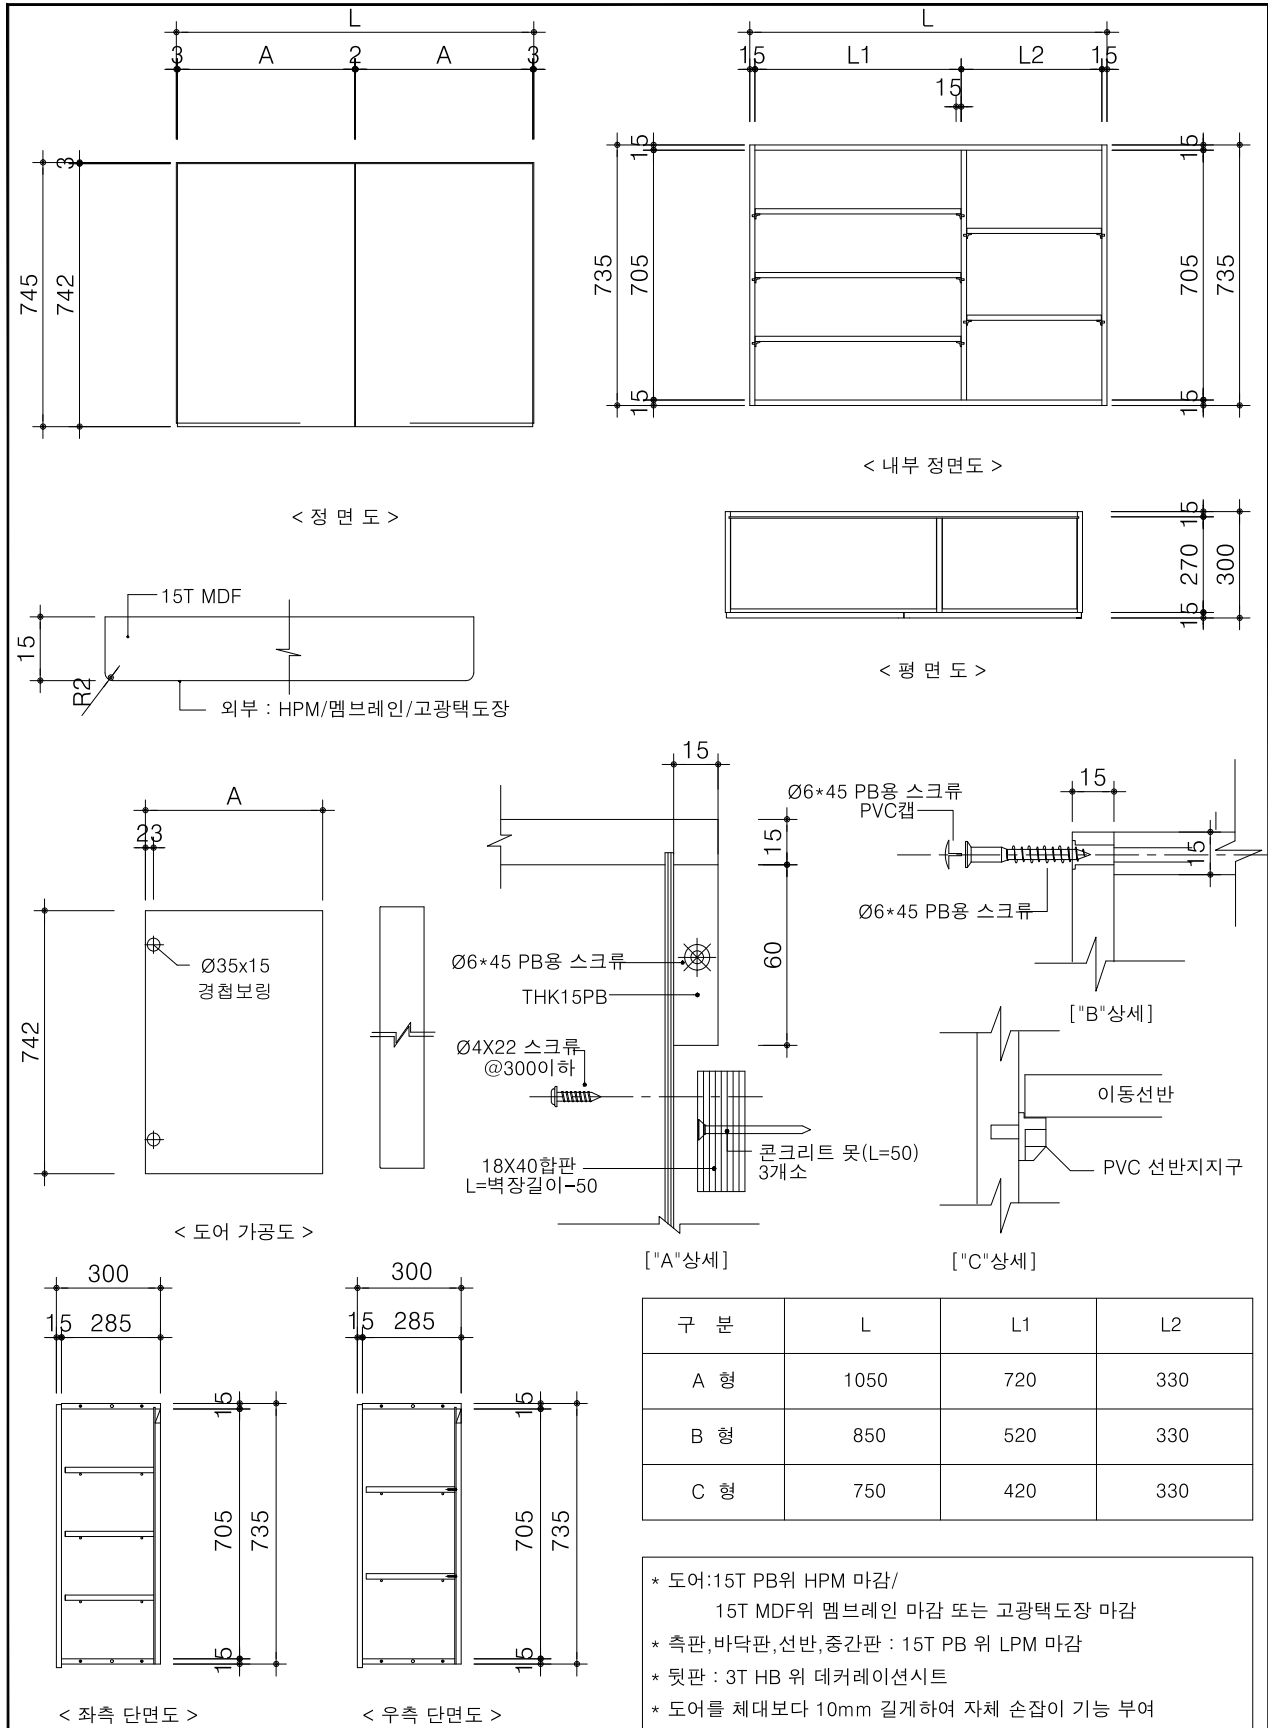

주 기



- * 설치위치 및 적용형은 단위세대 평면 참조
- * 길이는 현장 여건에 따라 발코니 선출통이 걸리지 않는 범위에서 최대한 크게 제작
- * 수납장 후면판(THK3 HB)의 고정은 볼트고정을 원칙 (업체사양에 따름)
- * 마감 사양은 지구별 자재마감에 따름

발코니 수납장 2



none DA-92-004

개 정 주택개발단-461('17.03.08)
기술기준처-5780('12.12.27)
주택기술처-2117('09.07.24)

- * 도어 : 18T PB 위 HPM 마감
- * 필라 : 23T PB 또는 MDF 위 도어와 동일 마감
- * 선반 : 지정 사양에 따름

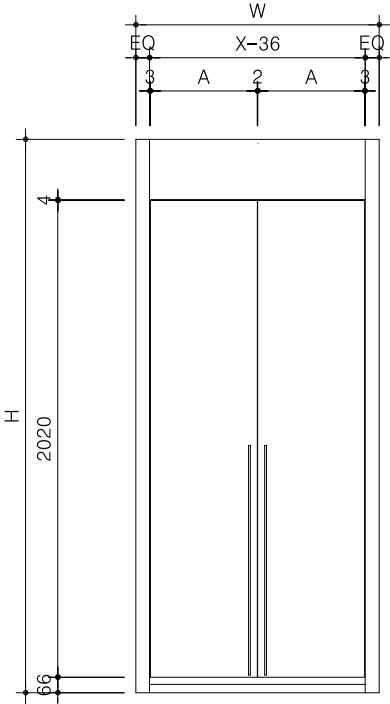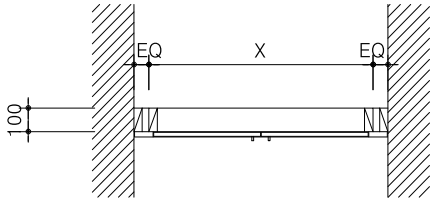




< 정 면 도 >

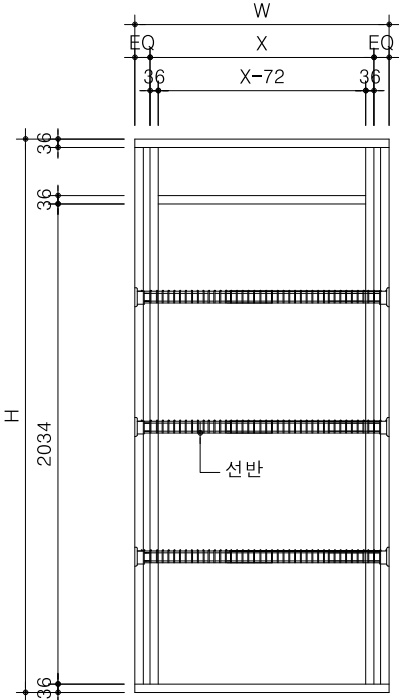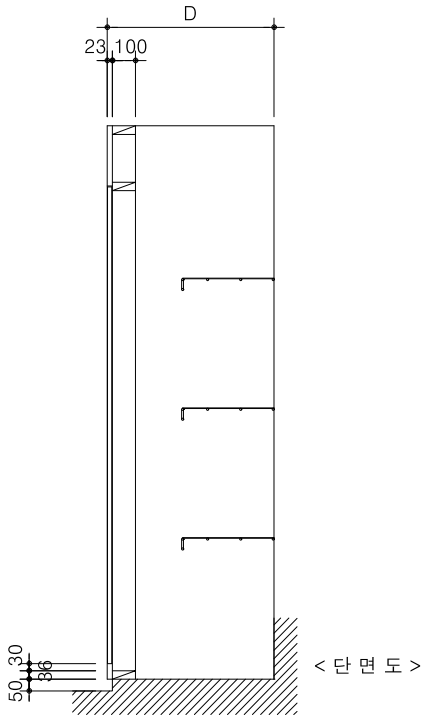


주기
* 설치 위치 및 적용형은 단위세대 평면 참조

발코니 수납문짝-1	
none	DA-92-005
개 정	기술기준처-5780('12.12.27) 주택기술처-2117('09.07.24)


- * 도어 : 18T MDF 위 지정 멤브레인 시트 마감 또는 18T MDF 위 하이그로시 도장
- * 필라 : 23T PB 또는 MDF 위 도어와 동일 마감
- * 선반 : 지정 사양에 따름

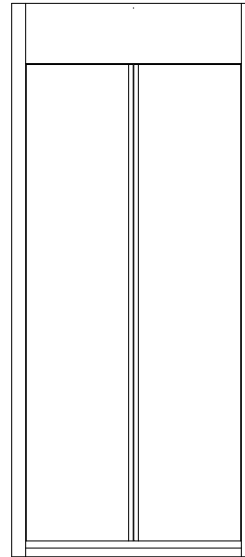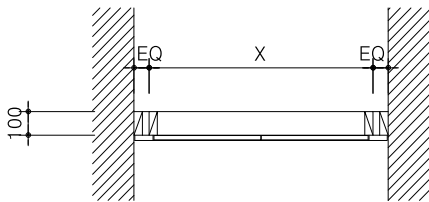

< 정 면 도 >

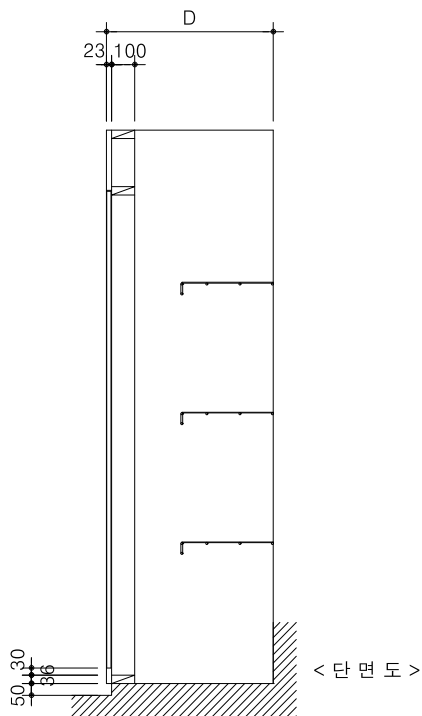

< 단 면 도 >

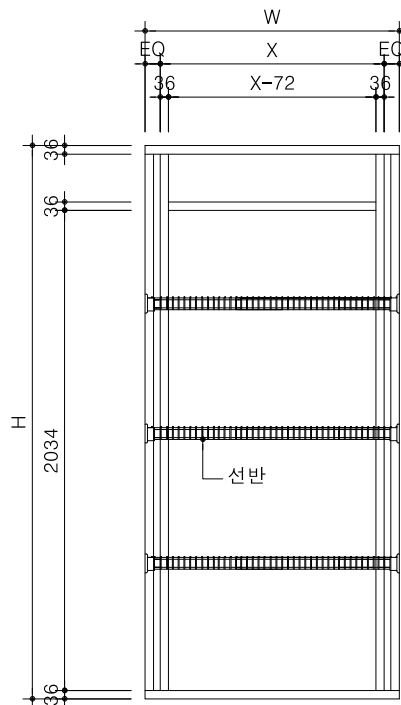

< 내부 정면도 >


주 기


* 설치 위치 및 적용형은 단위세대 평면 참조



발코니 수납문짝-2

none DA-92-006

개 정 기술기준처-5780('12.12.27)

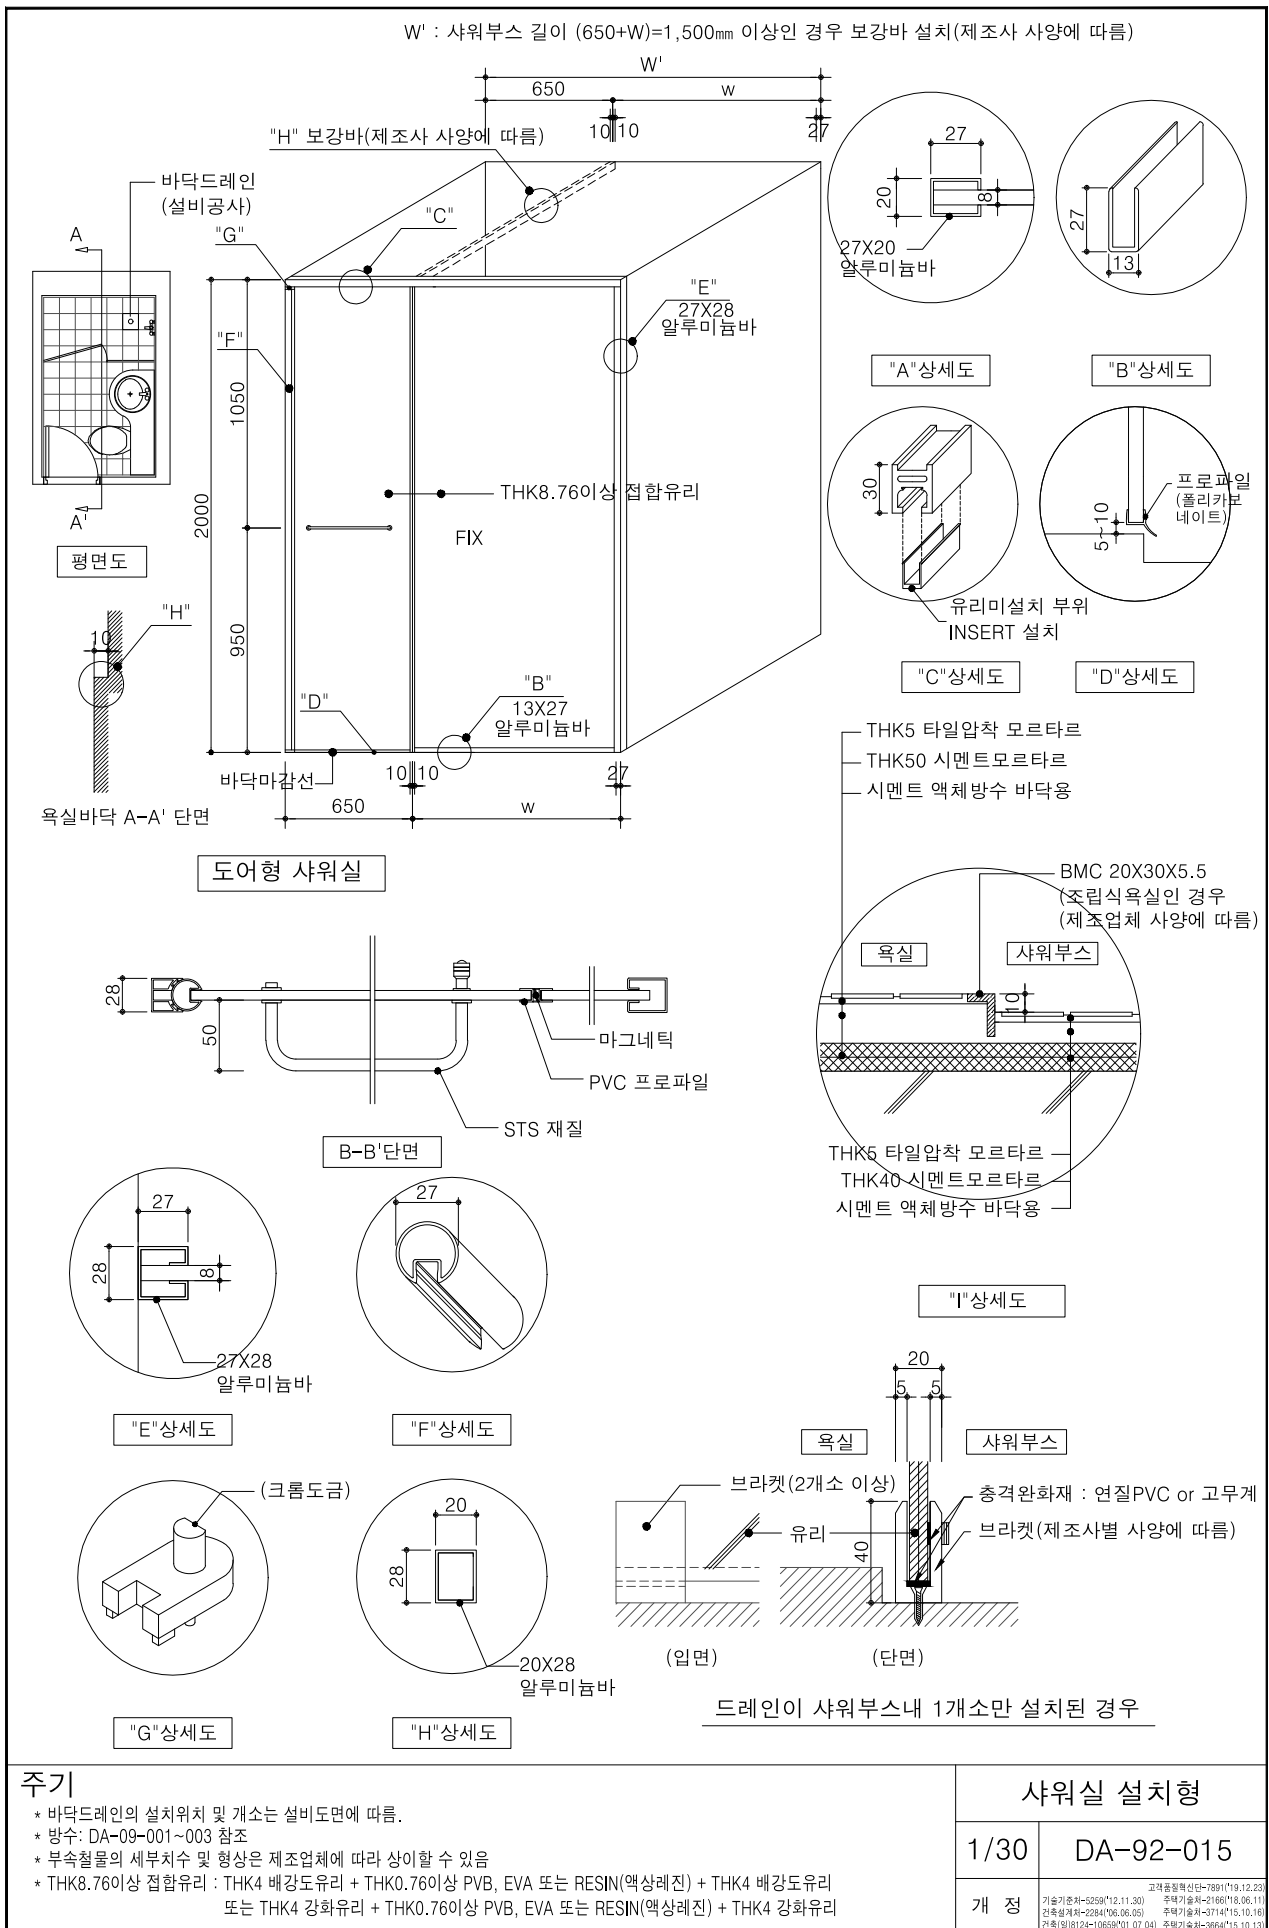

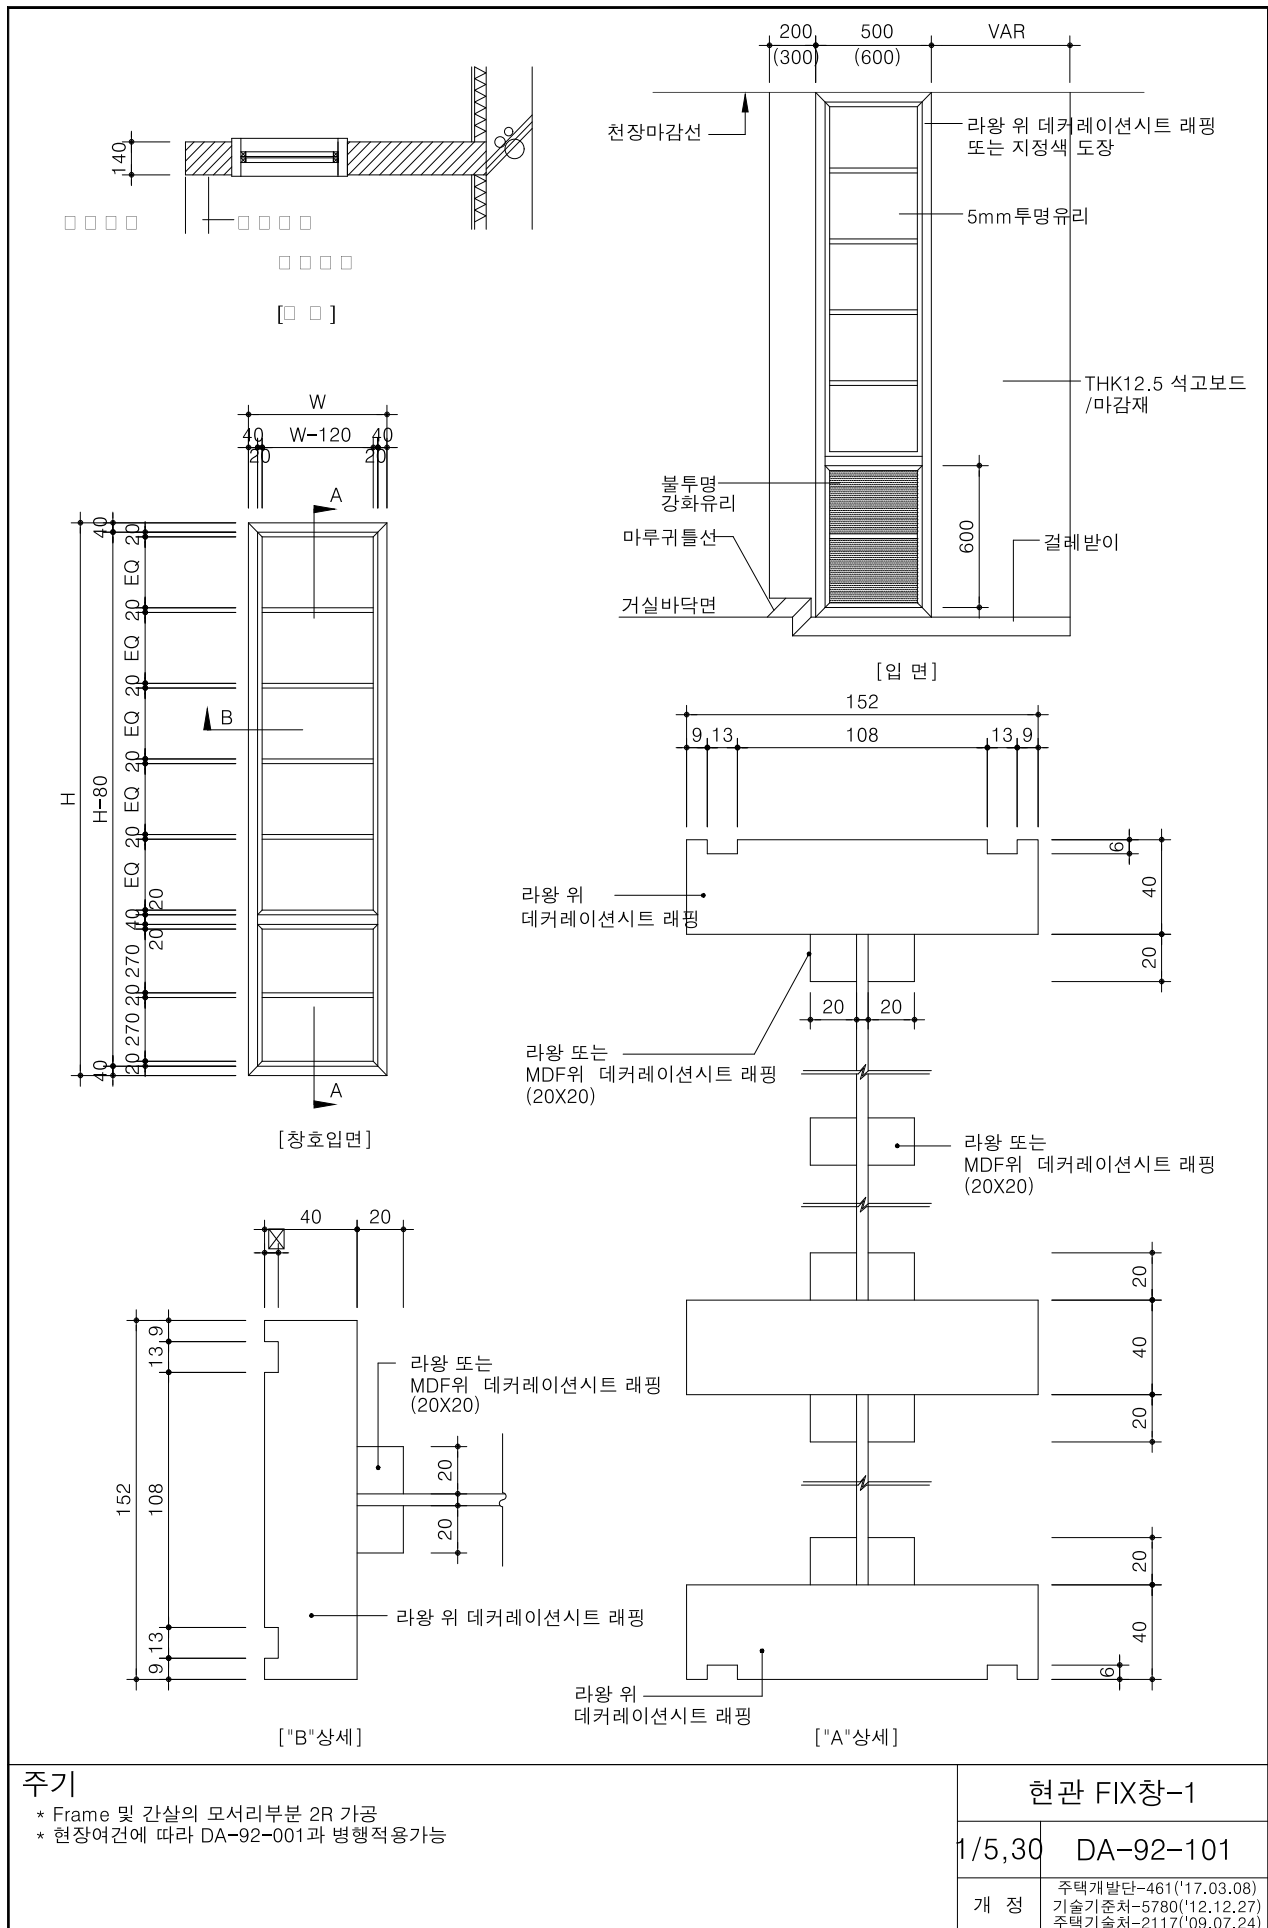

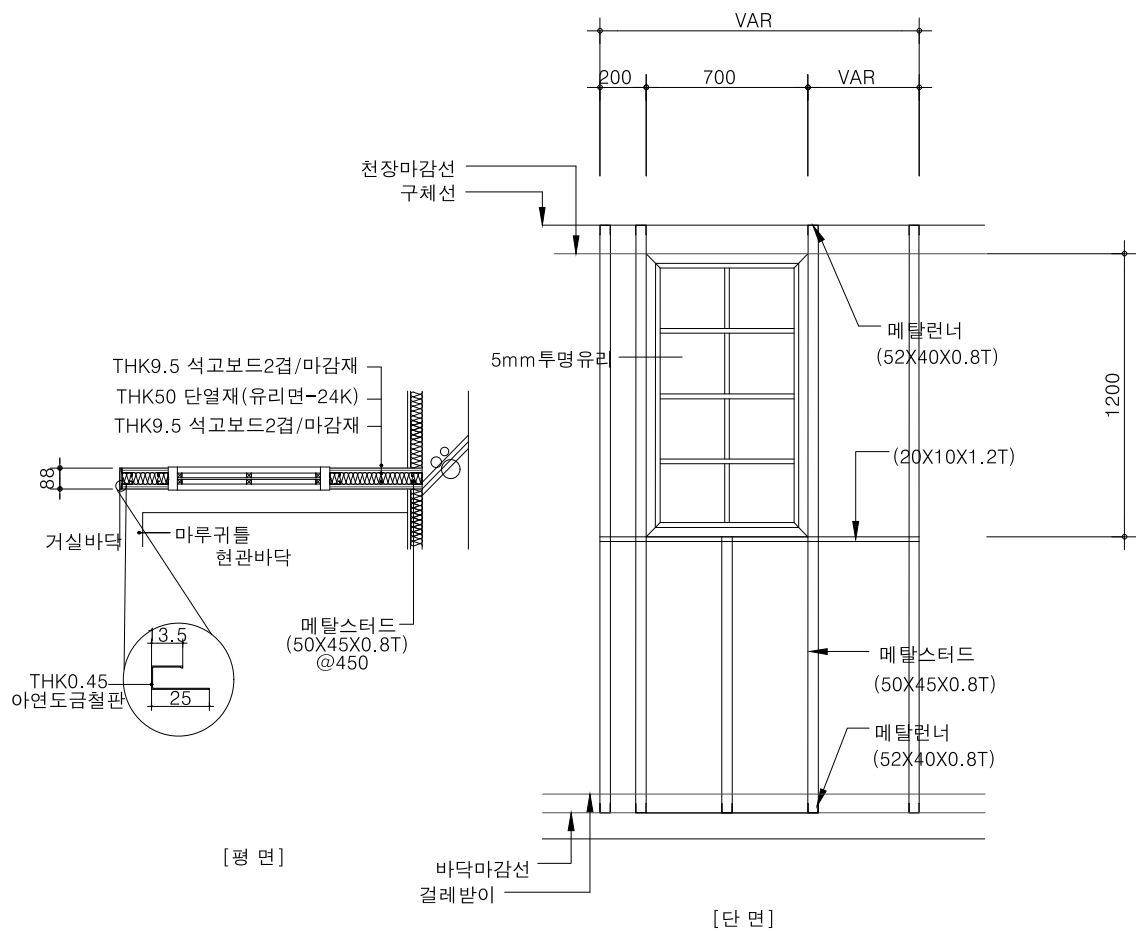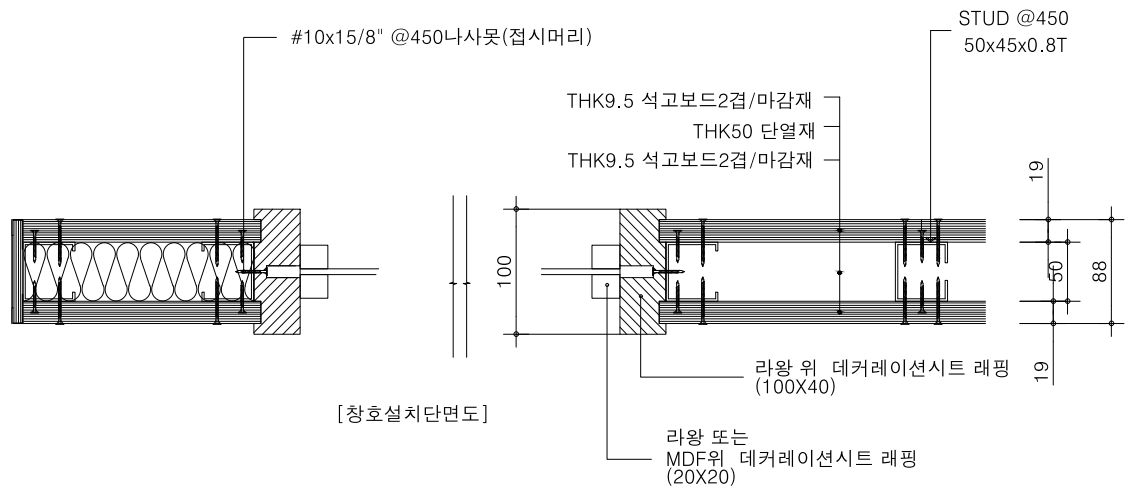


주기

현관 FIX창-2

1/3,30 DA-92-102

개 정

주택개발단-461('17.03.08)
기술기준처-5780('12.12.27)
주택기술처-2117('09.07.24)

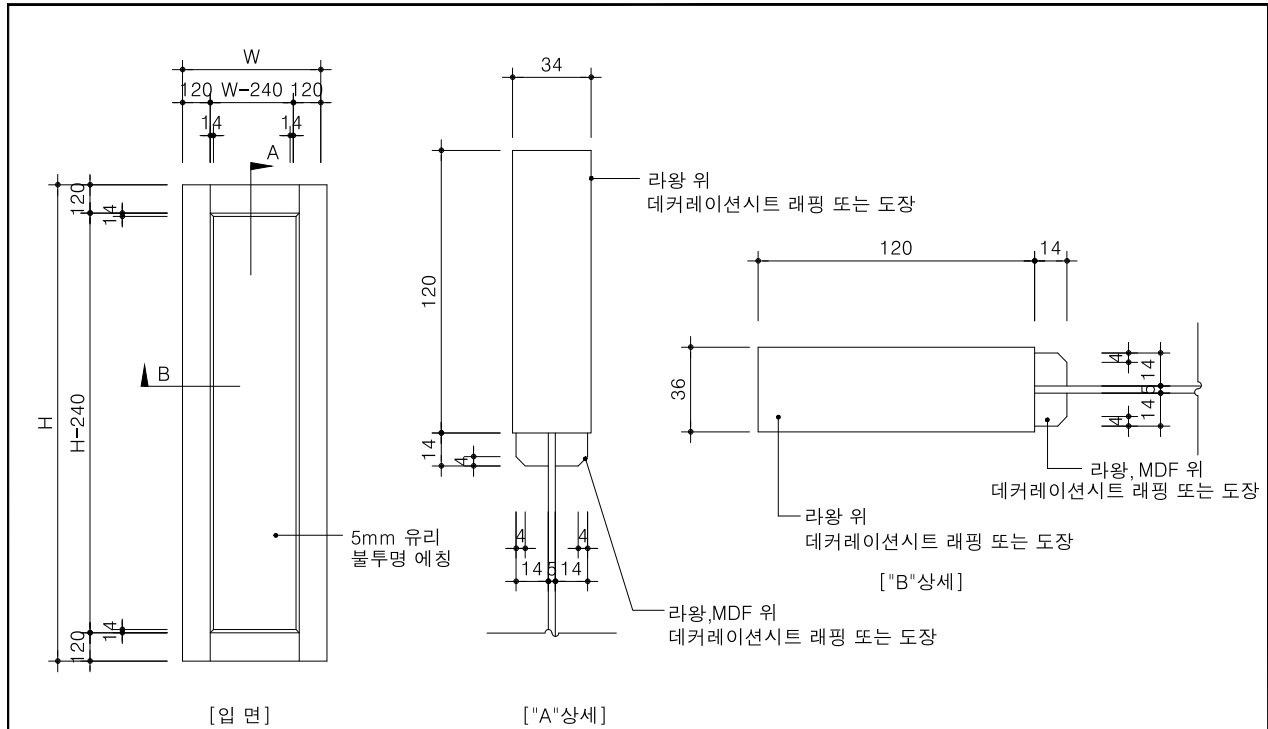


주 기

- * 파우더룸이나 드레스룸 등 욕실 전이공간이 있는 부부욕실에 적용
- * 실에서 욕실이 바로 면하는 경우의 문은 침실문 디자인과 동일하게 적용
- * Frame 및 간살의 모서리부분 2R 가공

욕실문-1

1/3,30	DA-92-103
개 정	주택개발단-461('17.03.08) 기술기준처-5780('12.12.27) 주택기술처-2117('09.07.24)

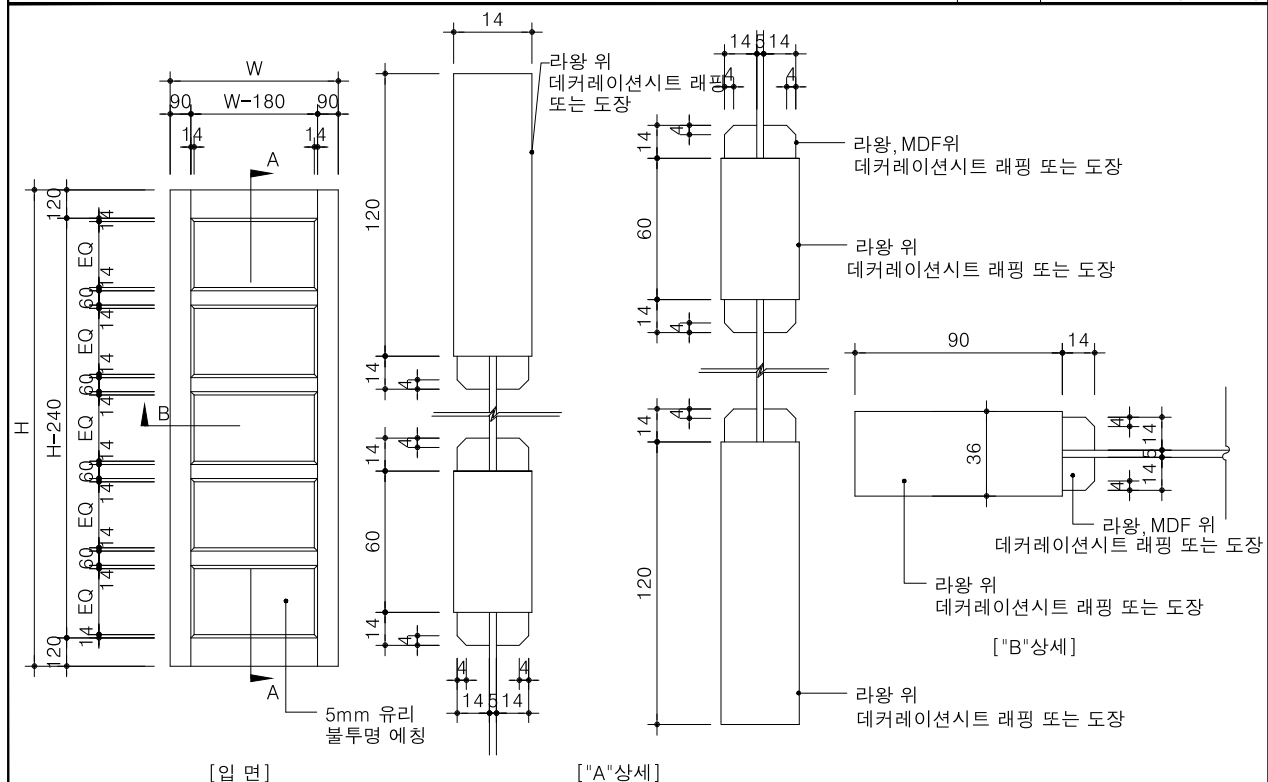


주 기

- * 파우더룸이나 드레스룸 등 욕실 전이공간이 있는 부부욕실에 적용
- * 실에서 욕실이 바로 면하는 경우의 문은 침실문 디자인과 동일하게 적용
- * Frame 및 간살의 모서리부분 2R 가공

욕실문-2

1/3,30	DA-92-104
개 정	주택개발단-461('17.03.08) 기술기준처-5780('12.12.27) 주택기술처-2117('09.07.24)

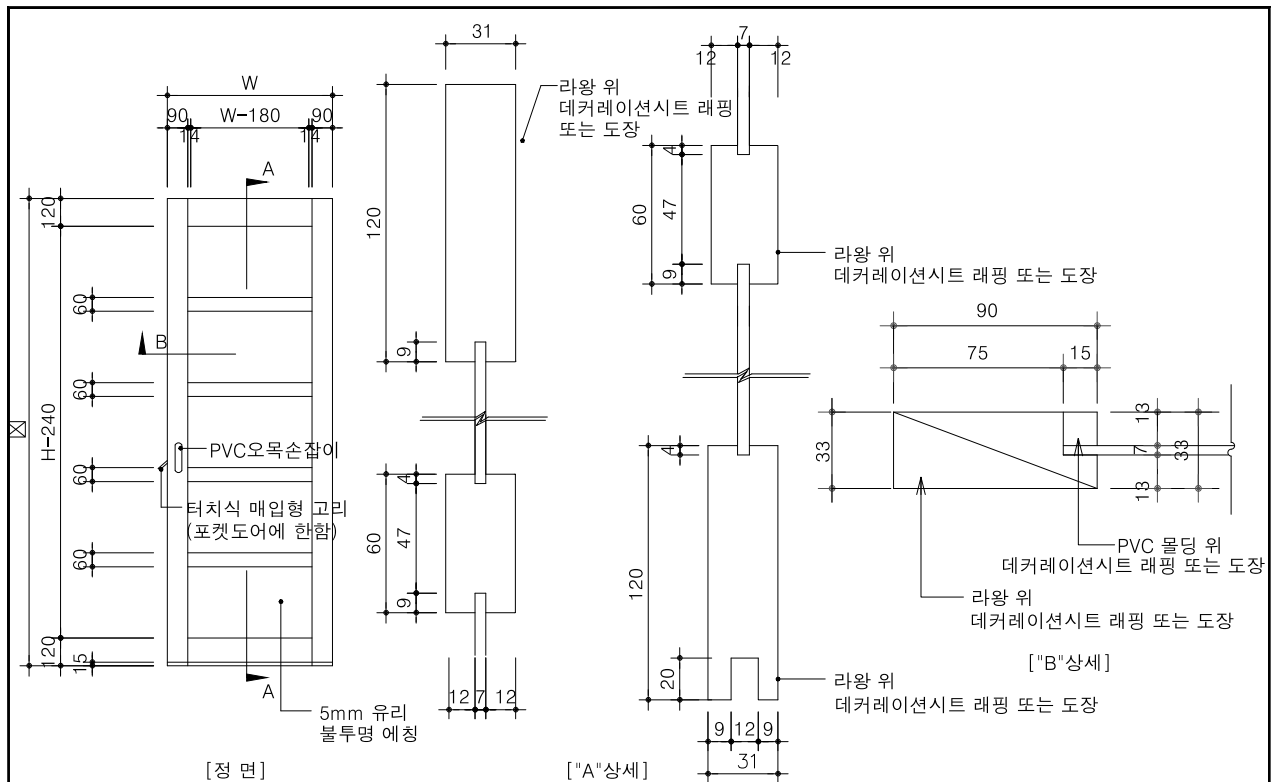


주기

* Frame 및 간살의 모서리부분 2R 가공

미서기문-1
(포켓도어,행거도어)

1 / 3,30	DA-92-105
----------	-----------

개 정	주택개발단-461('17.03.08)
	기술기준처-5780('12.12.27)
	주택기술처-2117('09.07.24)
	건축설계처-2182('04.06.03)

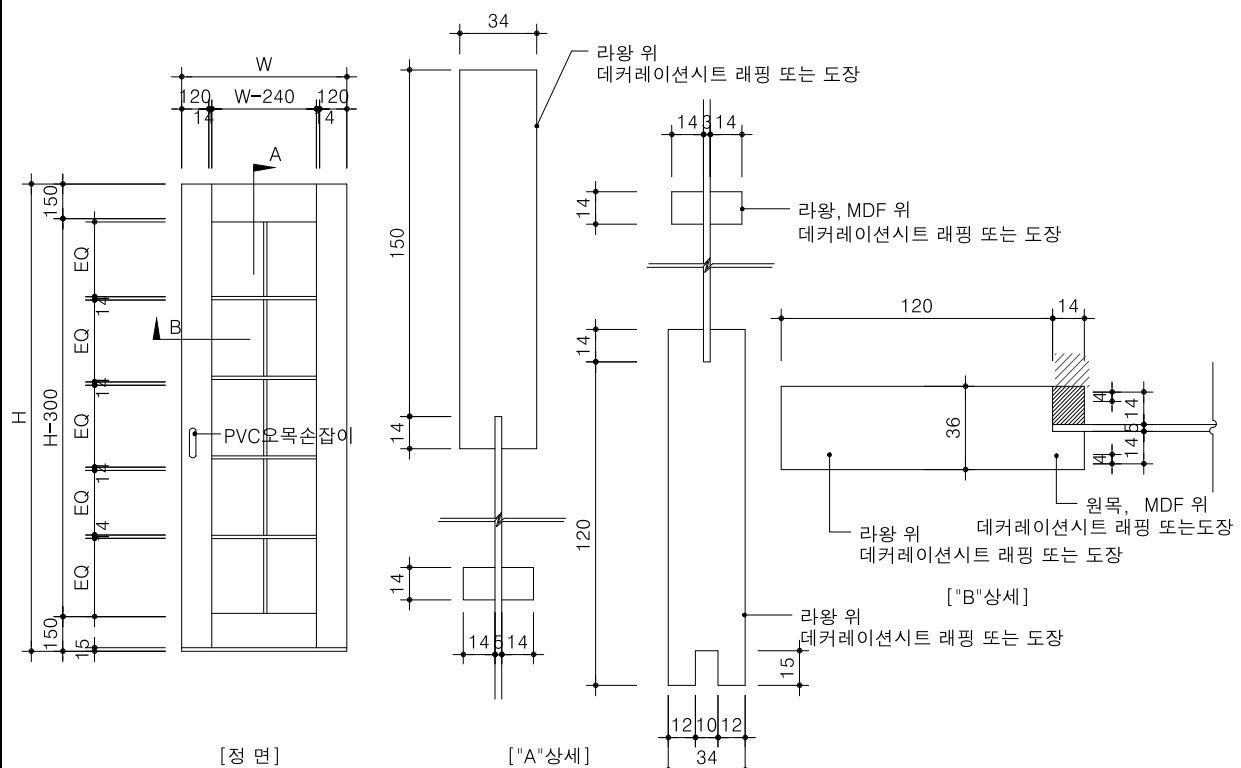


주기

* Frame 및 간살의 모서리부분 2R 가공



미서기문-2(행거도어)

1/3,30	DA-92-106
--------	-----------


개 정	주택개발단-461('17.03.08)
	기술기준처-5780('12.12.27)
	주택기술처-2117('09.07.24)
	건축설계처-2182('04.06.03)

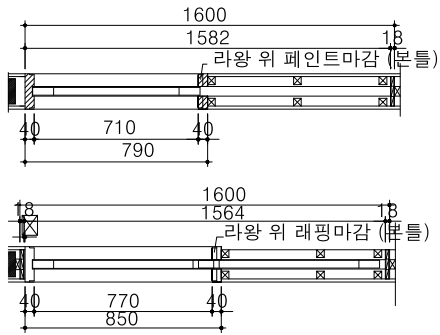


[평면]

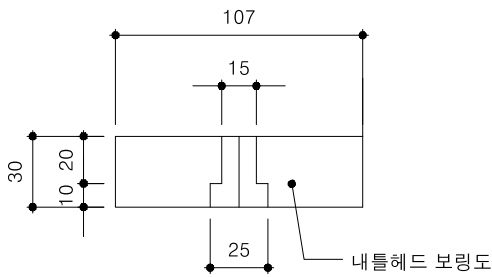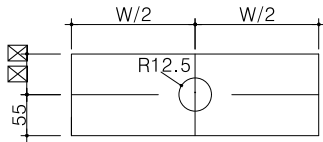


[내틀헤드상세]

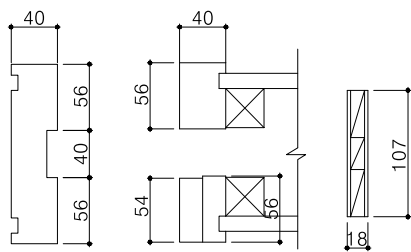


["B"상세 (도장마감)]

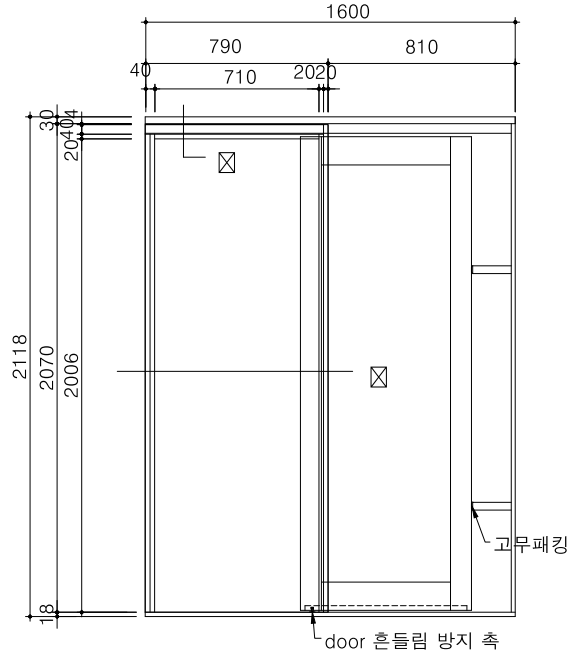

[창호입면]

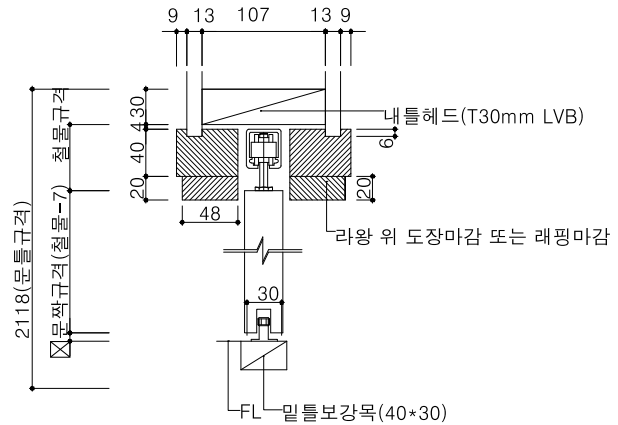

["A"상세]

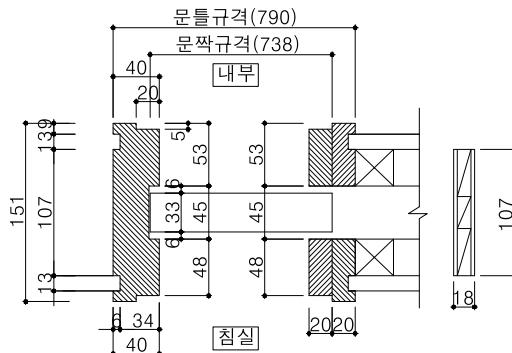

["B"상세(래핑마감)]


주 기

- * Frame 및 간살의 모서리부분 2R 가공
- * 밀틀보강목 : LVL 또는 LVB


포켓도어 프레임

1/3,30 DA-92-107


개 정 기술기준처-5780('12.12.27)
건축설계처-2182('04.06.03)

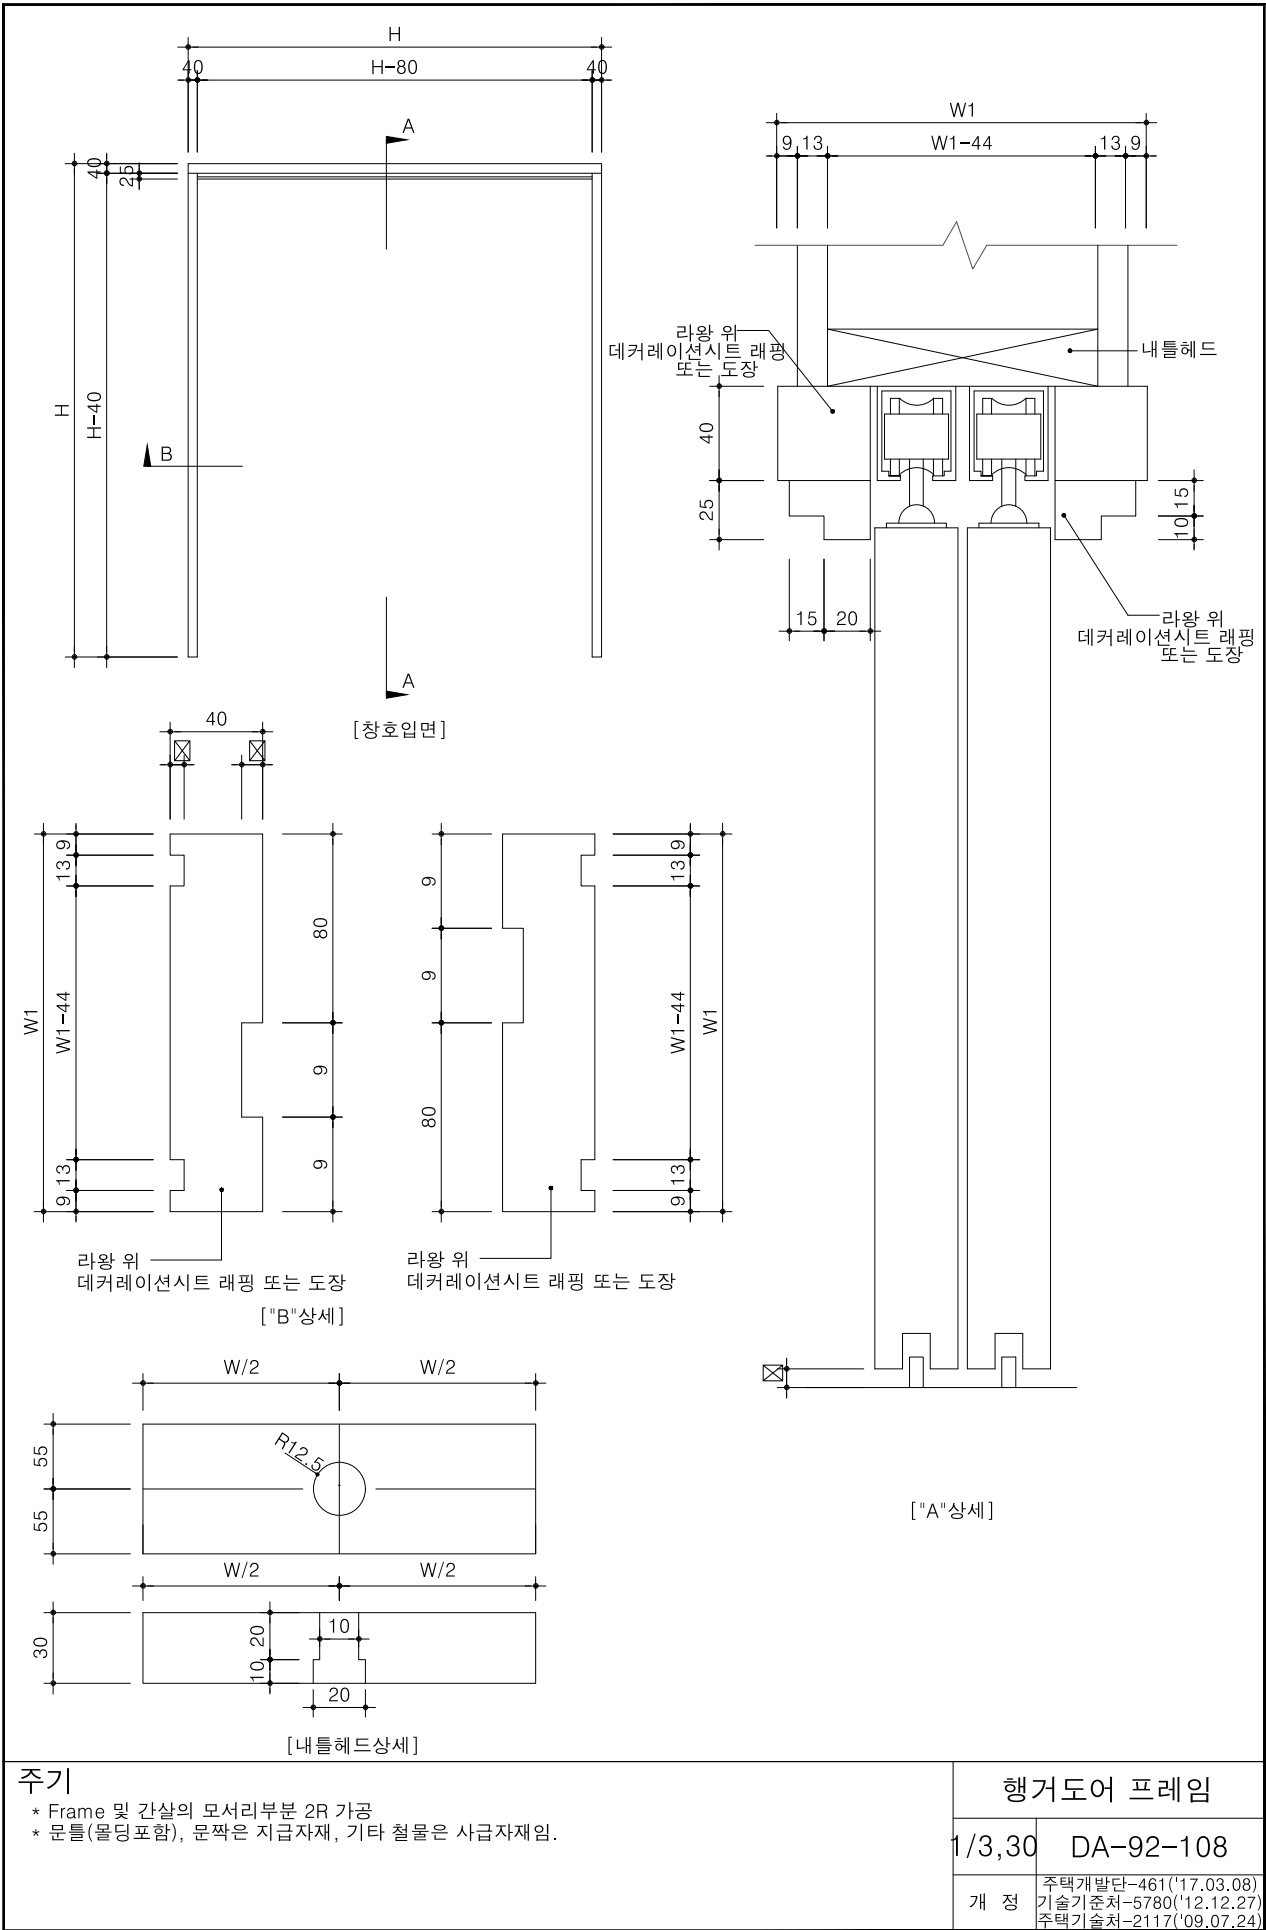

주방미서기문 (간살삽입형) <table border="1"> <tr> <td>1/30</td><td>DA-92-109</td></tr> <tr> <td colspan="2">주택개발단-461('17.03.08) 주택기술처-2117('09.07.24)</td></tr> </table>		1/30	DA-92-109	주택개발단-461('17.03.08) 주택기술처-2117('09.07.24)	
1/30	DA-92-109				
주택개발단-461('17.03.08) 주택기술처-2117('09.07.24)					
주 기 * 평면에 따라 내부문선(15X40) 부착이 불가능할 경우는 삭제 * 밑틀은 삭제					
목재공틀 <table border="1"> <tr> <td>1/3,30</td><td>DA-92-110</td></tr> <tr> <td>개 정</td><td>기술기준처-5780('12.12.27)</td></tr> </table>		1/3,30	DA-92-110	개 정	기술기준처-5780('12.12.27)
1/3,30	DA-92-110				
개 정	기술기준처-5780('12.12.27)				

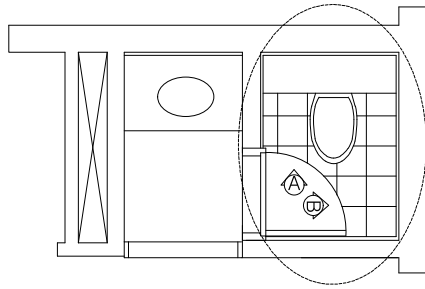


[평면]

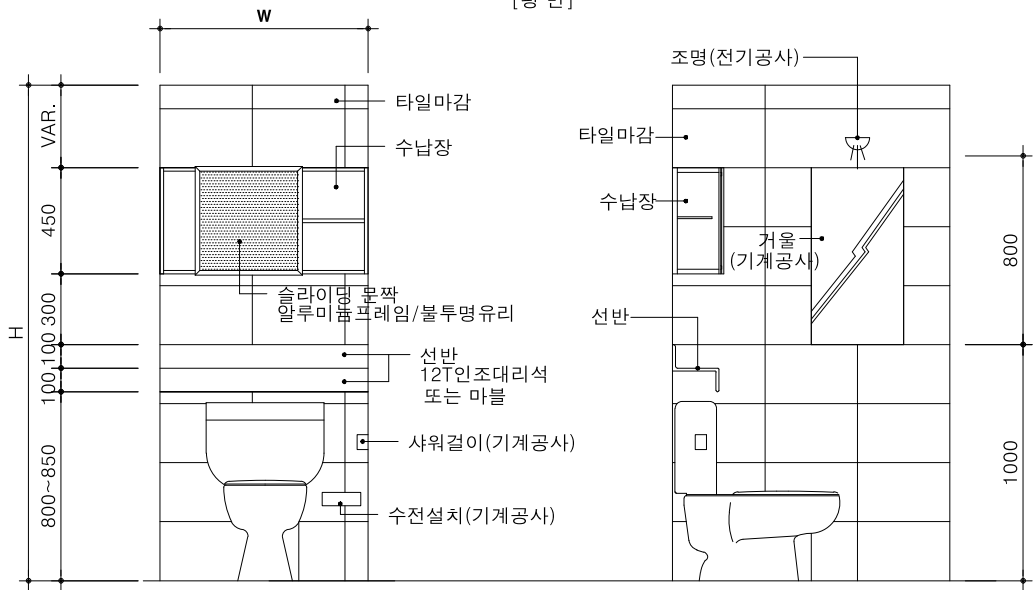


[전개도A]

[전개도B]

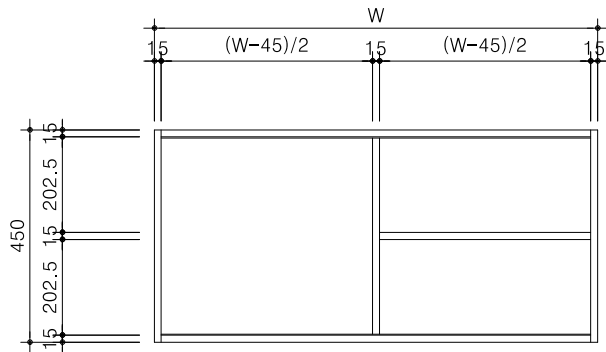

[수납장 내부도]

*체대:THK15 PB위 LPM
*뒷판:THK3 HDF위 LPM

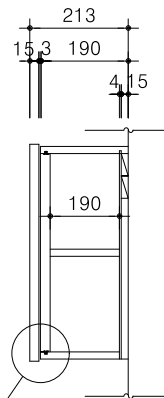

[수납장 단면도]




[문짝단면상세]

주기



독립형 양변기

1/3,20
1/30 DA-92-201


개 정 기술기준치-5780('12.12.27)

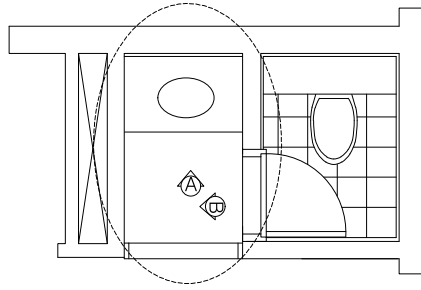

[평면]

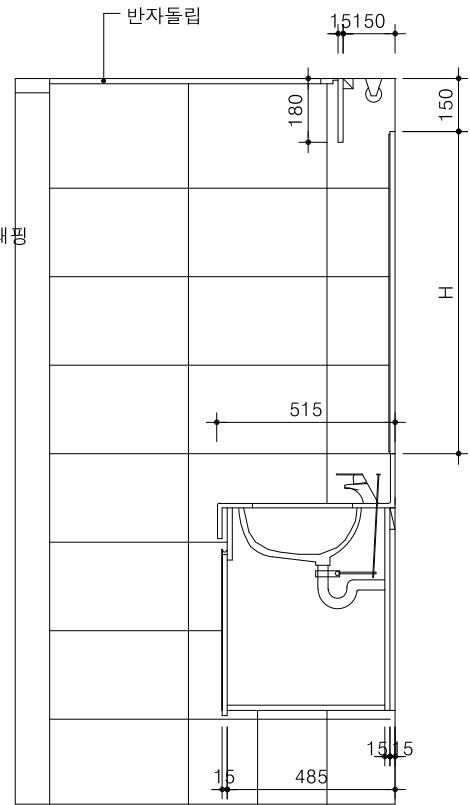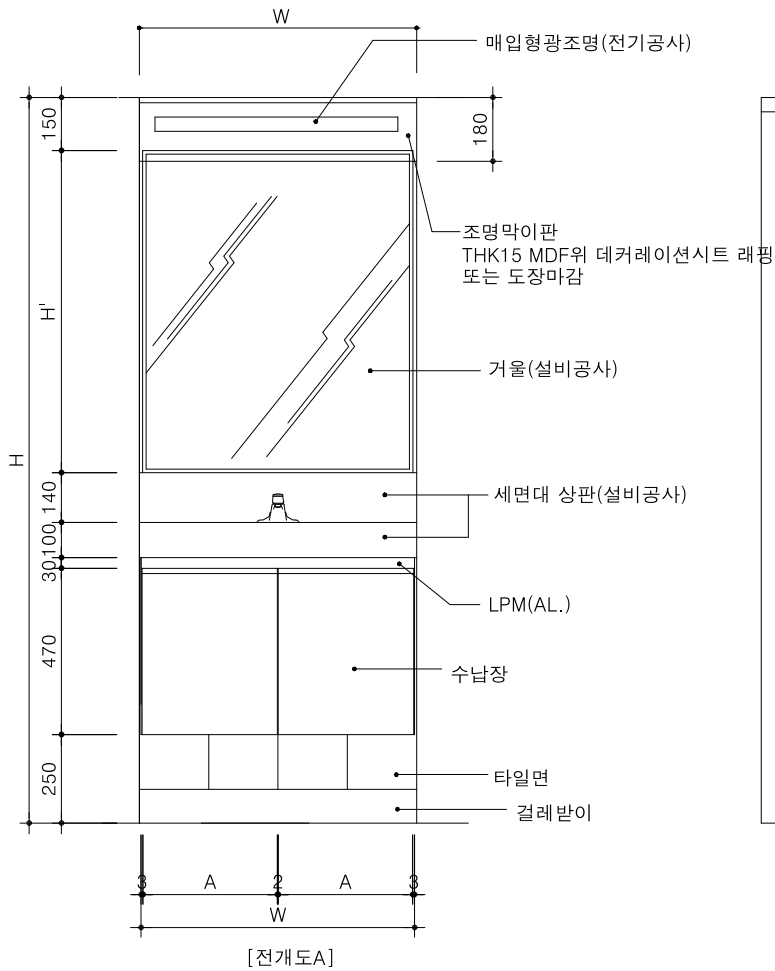

[전개도B]

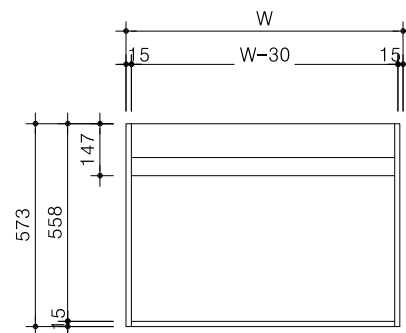

[서랍장 내부도]




체 대	15T PB 위 LPM
문 짝	15T MDF 위 도장(기본사양)
막이판(문짝위)	15T PB위 알루미늄 문양 LPM
조명막이판	15T PB위 LPM
거울뒷판	15T PB위 LPM

주 기


* 가구의 마감사양은 HPM, 멤브레인, 도장 중에서 인테리어 계획에 따라 조정

분리형 세면기


1/3, 20 1/30	DA-92-202
개 정	주택개발단-461('17.03.08) 기술기준처-5780('12.12.27) 주택기술처-2117('09.07.24)

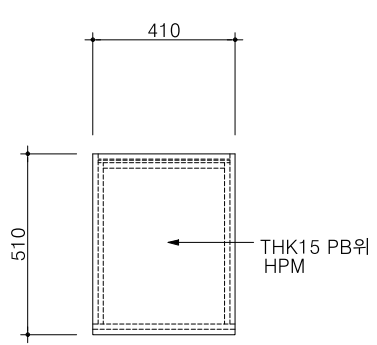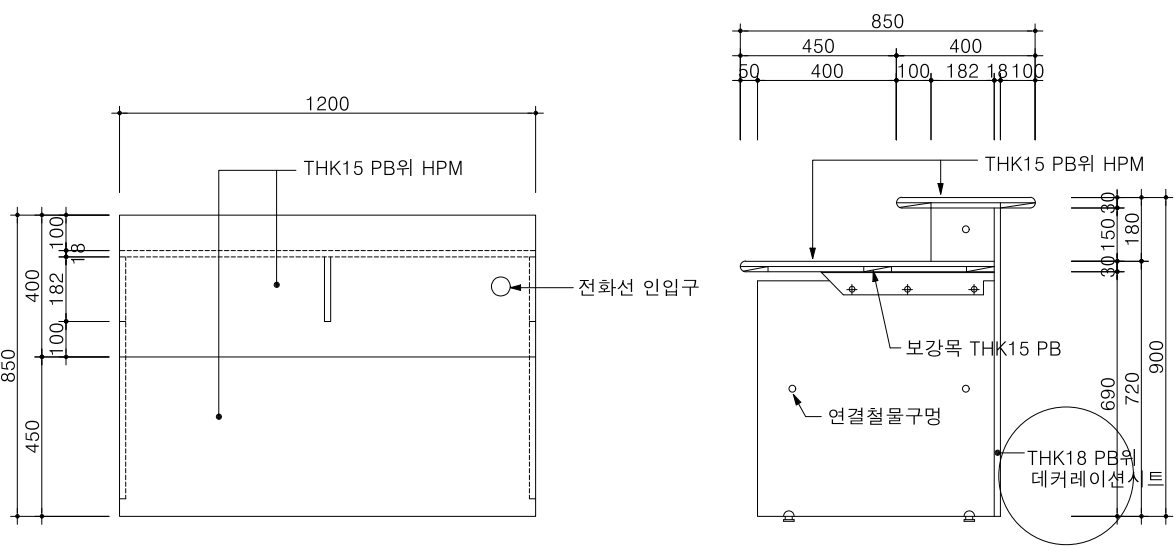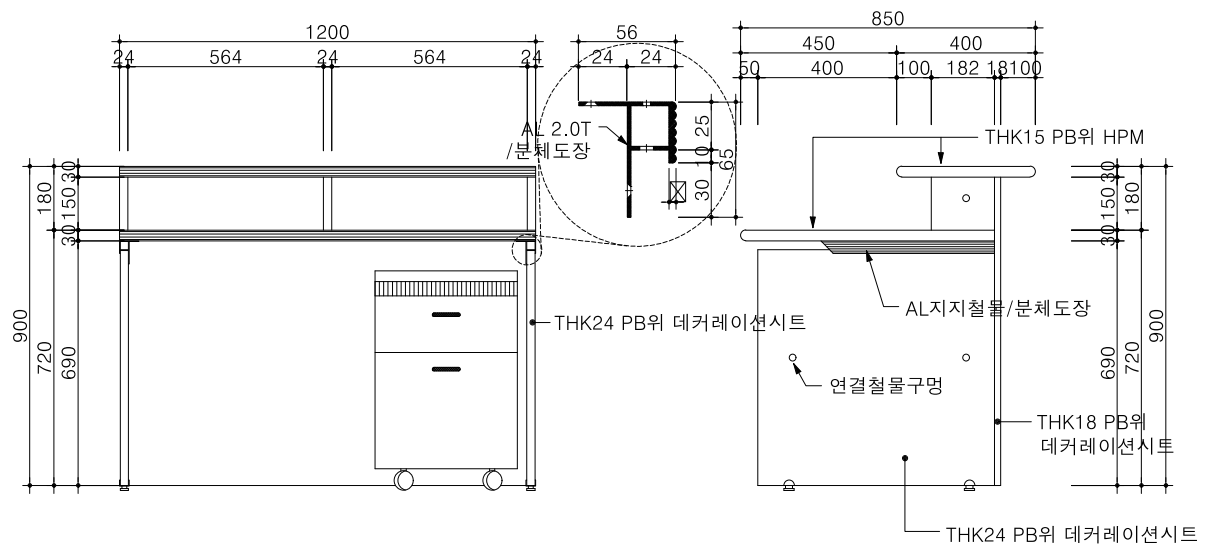

서랍통 평면도

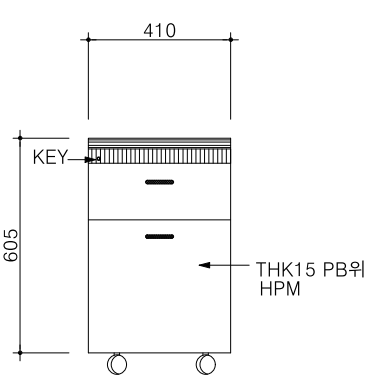

서랍통 정면도

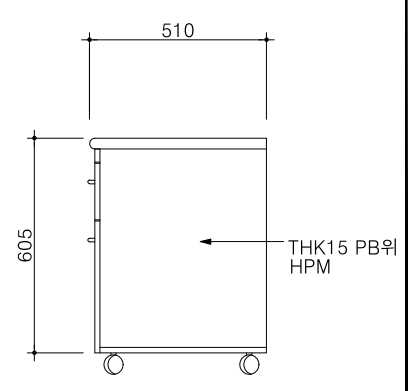

서랍통 측면도

주 기

관리소 카운터

1/20 DA-92-203

개 정 주택개발단-461('17.03.08)
기술기준처-5780('12.12.27)
주택기술처-2117('09.07.24)