

[붙임2]

압 상 관 규 격 서

2026. 8.



한국농어촌공사 제주지역본부

1. 적용범위


본 규격서는 제주시에서 관리 운영하는 농업용 지하수 압상파이프를 제작 구매하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 물품의 규격: 지하수용 압상파이프 및 플랜지 규격은 다음과 같다.

- ① 압상파이프 규격
- STS 304 TP-A t=3.0mm D100A×6m
- ② 가공 플랜지 규격: STS D100 SOFT 10kg/cm²

물품명	규 격	수량	단위	비고
압상관	스텐인리스, 100mm	40	본	구매

압상파이프 가공플랜지 제작도 (D100)

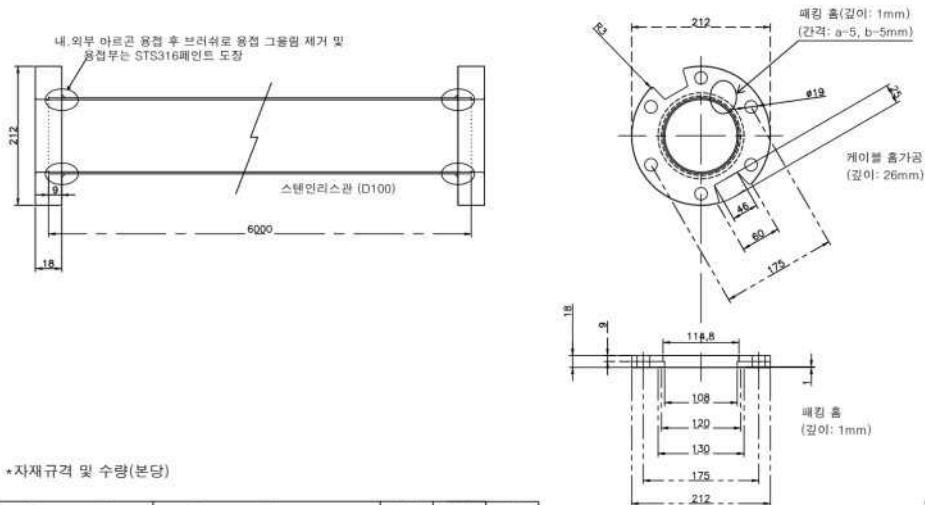

물 명	규 격	수 량	단 위	비 고
배관용 스테인리스 강관	STS 304, D100, 3.0T 6.0m	1	봉	
가공 플랜지	STS 304 또는 SSC 13, D100, 12.0t, 10K, 6구(番)	2	개	

3. 성능

본 구매 제품은 K.S규격품 또는 동등 이상의 제품으로 제작 및 납품 하여야 하며,

- 1) 용접시 압상파이프 내·외부에 가스(아르곤 등) 용접으로 실시하고,
- 2) 방청도장 2회 후 은색 에나멜 도장을 기본으로 하며,
- 3) 10kg/cm² 이상의 압력을 견딜 수 있도록 견고히 제작 하여야 함

4. 검사

본 물품의 검사는 물품 지정장소에 도착한 후 검사자가 입회하여 규격서와 대조하고 기타 필요한(외관검사) 검사를 취한 후 적합한 경우에 납품이 완료된 것으로 한다.

5. 하자 보증 기간

- 1) 본 규격서에 의하여 납품 물품의 책임하자 보증기간은 납품검사 완료일로부터 1년간으로 한다.
- 2) 계약상대자는 천재지변(낙뢰, 침수 등)에 의한 고장, 수요부서의 작동불량 등을 계약상대자가 입증한 경우를 제외하고는 하자 보증기간에 발생하는 모든 하자에 대하여 책임진다.

3) 보증기간 내 고장 등 하자가 발생하면 발주자의 요구에 따라 즉시 하자 보수하여 운전애 지장이 없도록 하여야 한다.

6. 납품기한

납품기한은 계약 체결일로 부터 15일로 하고, 납품은 검사 합격된 제품을 지정된 납품장소에 입고, 정리 및 인수로 납품이 종료된다.

7. 기타사항

제작자는 납품에 있어서 규격서 및 기타 관계법규에 적합 하도록 시행하여야 하며, 본 규격서에 없는 사항 및 의문사항은 지하수지질부 담당자와 협의함(064-750-8869)