


하강4교 점속슬래브 구조도(2)
(종점부)


단면 A-A

S=1:50

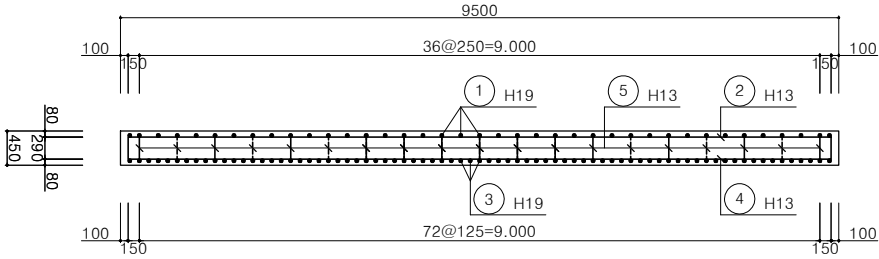


평면도

S=1:50

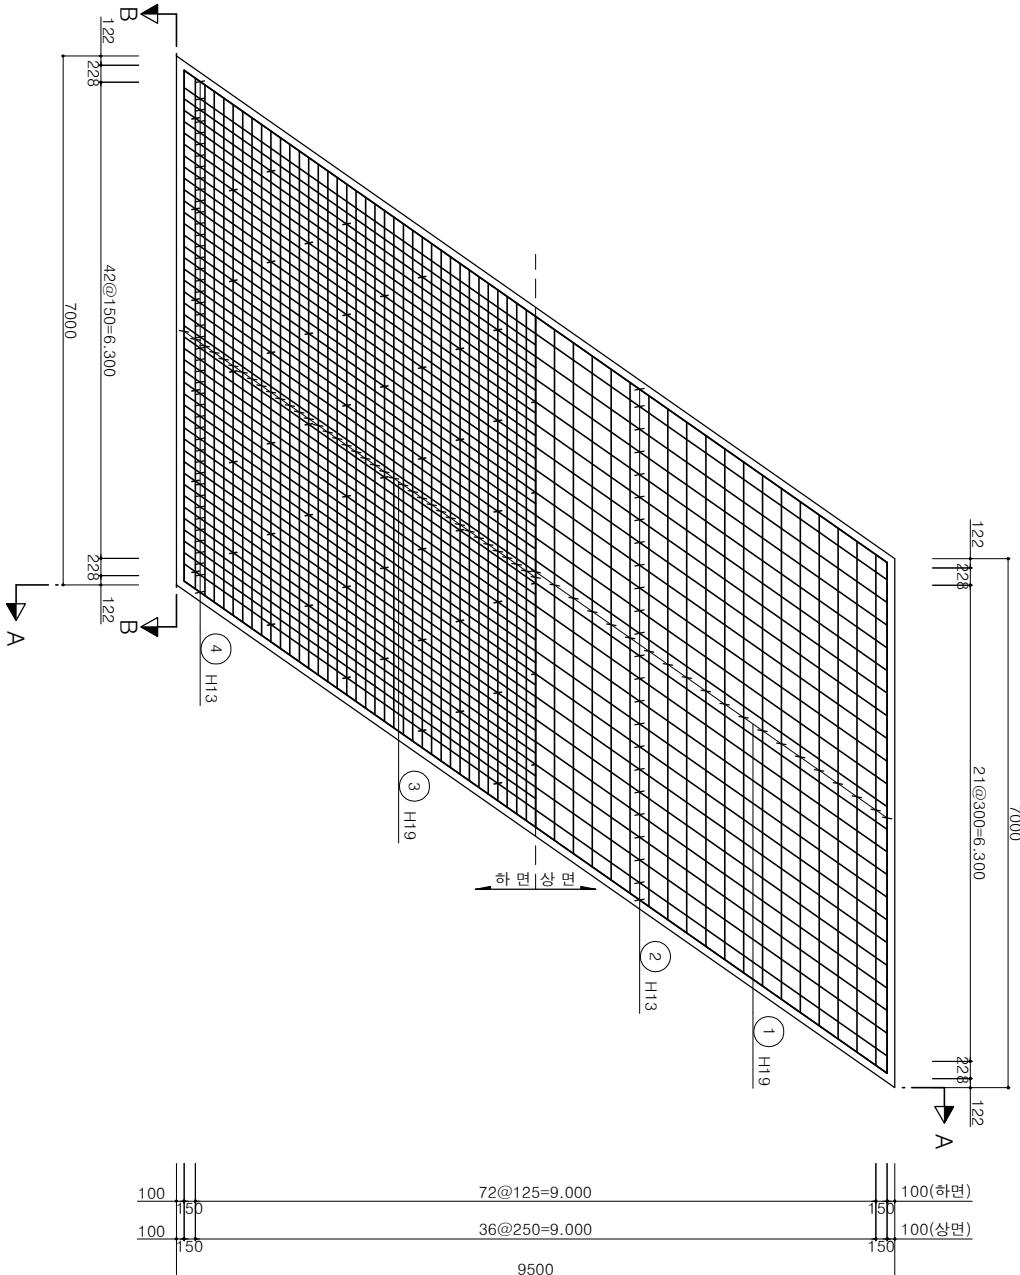


단면 B-B

S=1:50

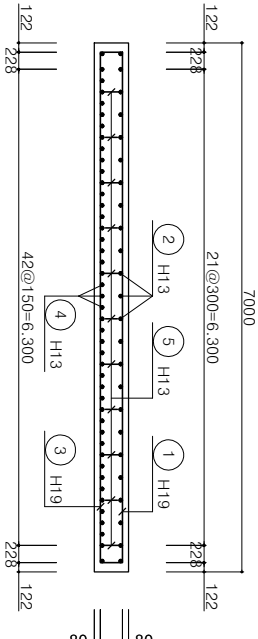


다웰바 상세도

S=1:50

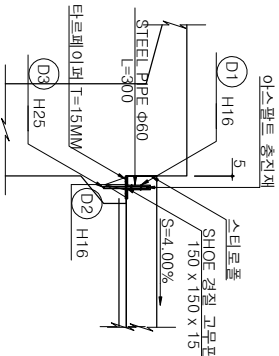

철근 상세

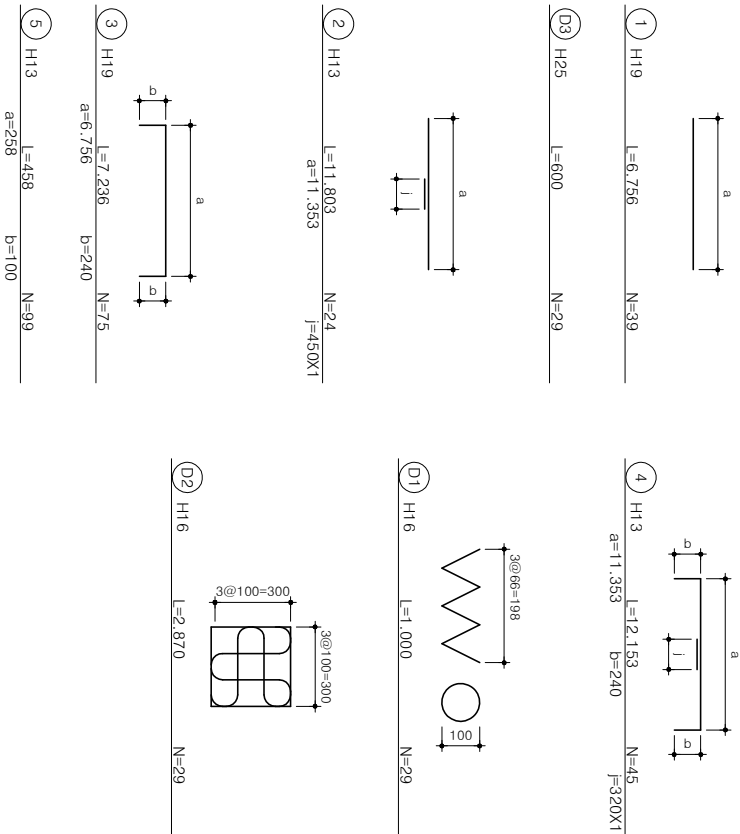

재료표

(계단)

재료명	규격	단위	수량	비고
철근	SD-400	KG	8,677	ADD 3%
타트-페이버	T=15MM	M ²	0.12	
강관	Φ60MM	M	0.30	
탄성고무받침	150X150X15	EA	1	
제움재	아스팔트	M ³	0.001	

철근재료표

(SD400)

번호	직경	길이(M)	개수	총길이(M)	단위중량(KG/M)	총중량(TON)	비고
D3	H25	0.600	29	17.400			6% 할증
	소계			17.400		3.980	0.069
1	H19	6.756	39	263.484			3% 할증
3	"	7.236	75	542.700			
	소계			806.184		2.250	1.814
D1	H16	1.000	29	29.000			3% 할증
D2	"	2.870	29	83.230			
	소계			112.230		1.560	0.175
2	H13	11.803	24	283.272			3% 할증
4	"	12.153	45	546.885			
5	"	0.458	99	45.342			
	소계			875.499		0.995	0.871
	총계						2.929

설계법 : 원계상대 설계법
강제 설계기준 강도 :
주부재 - HSB 380B
판크리트 설계기준 강도 :
바닥판 - fck=35 MPa
벽 - fck=35 MPa
기둥 - fck=35 MPa
점속슬래브 - fck=35 MPa
철근 항복강도 : fy=400 MPa
설계 하중 : KL-510, 2층교

공	사	명	시	행	청	공	역	회	사	축	척	설	계	일	자	과	임	회	임	자	필	요	설	계	자	도	면	명	도	면	번호
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

하강소하천(하강4교) 정비사업



김 천 시

(주) 진 성 이 앤 씨

S = 1 : 50

2026.

나 경 훈

임 성 열

오 승 현

하강4교 점속슬래브 구조도(2)

-