


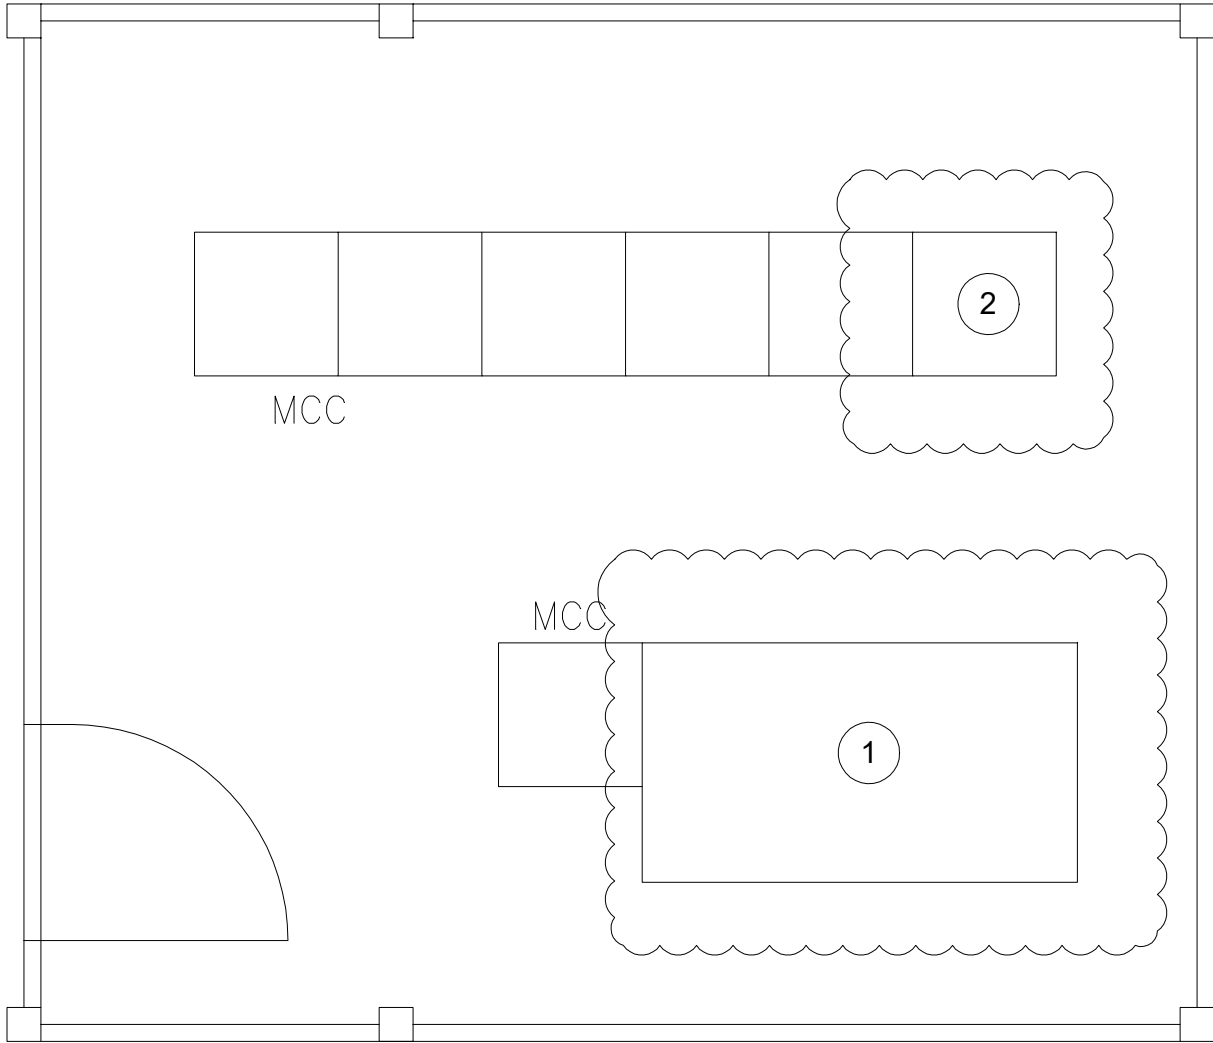

제어반 제거분

NO	제어반명칭	비 고
①	2단계 외부반송펌프 인버터 제어반 B,C,D	금회 철거
②	2단계 외부반송펌프 인버터 제어반 A	금회 철거

◇ NOTE ◇

1. 기존제어반 철거후 설치
2. 케이블 결선 포함

2단계 외부반송 전기실(기존)

SCALE A1(A3): NONE