


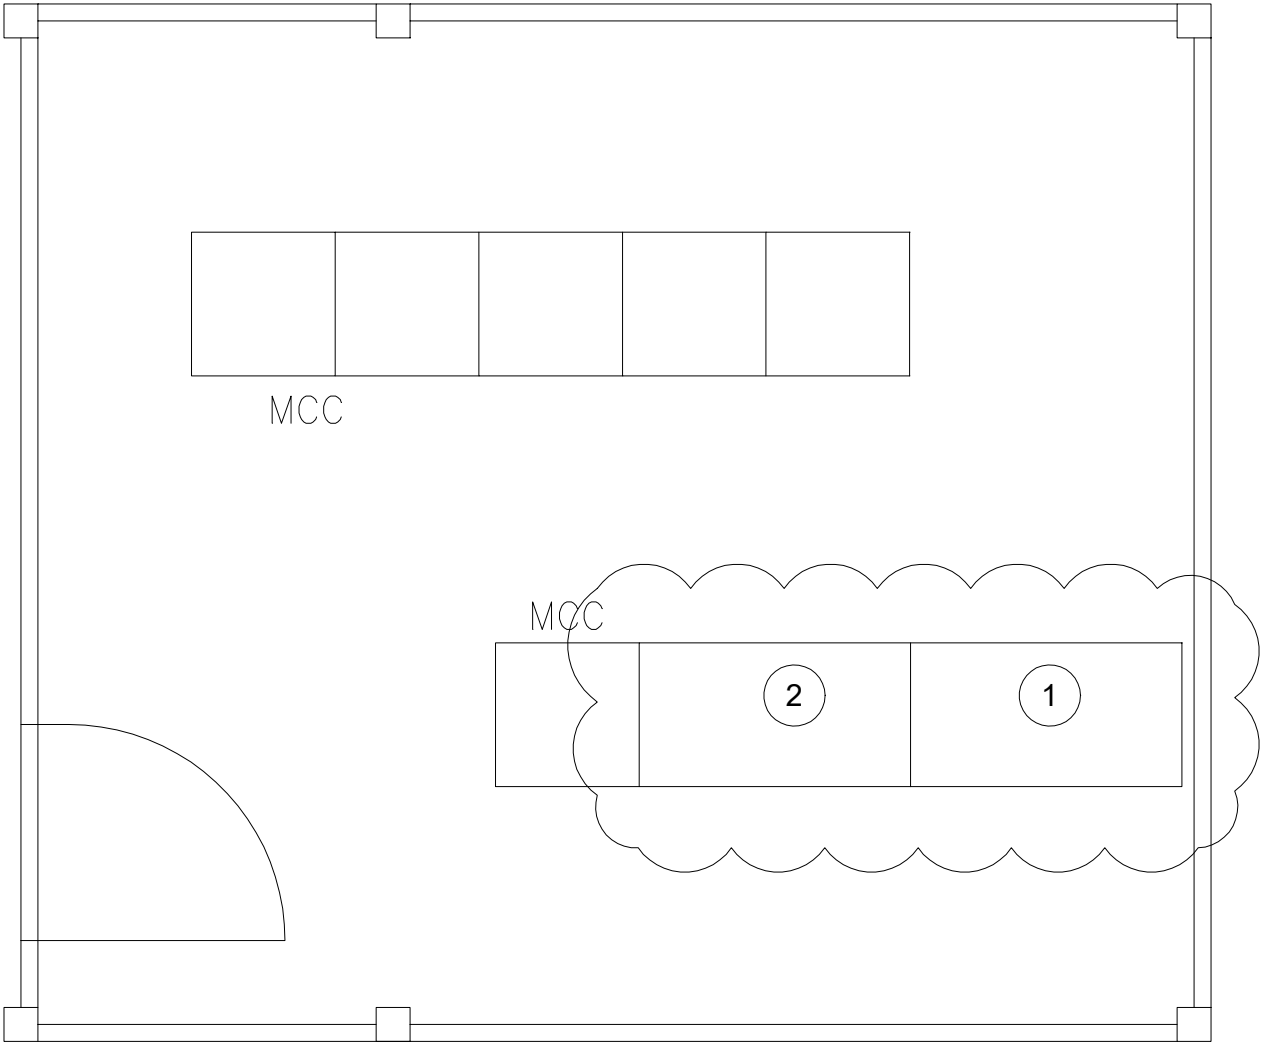

제어반 설치분

NO	제어반명칭	비 고
①	2단계 외부반송펌프 인버터 제어반 A,B	금회 설치분
②	2단계 외부반송펌프 인버터 제어반 C,D	금회 설치분

◇ NOTE ◇

1. 기존제어반 철거후 설치
2. 케이블 결선 포함

2단계 외부반송 전기실(변경)

SCALE A1(A3): NONE