

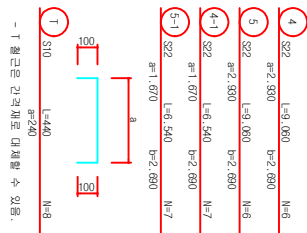


- W9 : 6M : 1H -

1-CYCLE(@242)

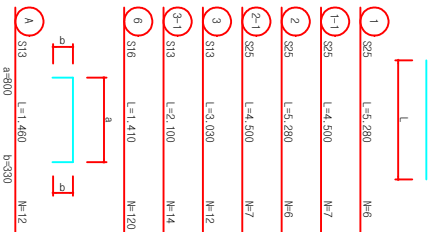

	7	7-1	11
S13	S13	S13	S22
a=1,060	a=1,060	a=870	a=370
b=100	b=100	b=100	b=300
N=12	N=12	N=12	N=52
L=1,290	L=1,070	L=970	L=970



표준						비고	
번호	지점	거리	개수	총길이	단위총량	총중량	(잔재량)
1	SC5	5,200	6	31,680			400 6%
1-1	*	4,500	7	31,500			
2	*	5,200	6	31,680			
2-1	*	4,500	7	31,500			
소계				126,360	3,380	0.593	0.553
4	SC2	9,000	6	54,360			
4-1	*	6,540	7	45,780			
5	*	9,000	6	54,360			
5-1	*	6,540	7	45,780			
H	*	9,970	52	50,440			
소계				250,720	3,340	0.762	0.808
6	SI6	1,410	120	169,200	1,350	0.284	400 5% 0.272
소계				169,200			
3	SI3	3,030	12	36,360			
3-1	*	2,100	14	29,400			
7	*	1,280	12	15,360			
7-1	*	1,070	12	12,840			
A	*	1,460	12	17,520			
R2	*	1,450	10	14,500			
S	*	1,380	100	138,000			
소계				261,980	0.995	0.261	0.268
R1	SI10	1,630	10	16,500			
T	*	0,440	8	3,520			
소계				20,020	0.500	0.011	0.012
총계						1.801	1.883

1. 도메움재는 양질의 토사를 사용하며 단위중량 19 kN/m^3 이하.

내부마찰각 30° 이상이어야 한다.

2. 시공전 기초지반 조건을 확인하고 구조계산서(지반지지력 검토)에 명시된 최대반력값과 비교하여 지반 보강여부를 결정하여야 한다.

결 정 기 도 부 원 회 의 사	발 주 처	공 사 명	공 역 사		시 공 사 실 계 사	도 면 명	확 정 도 면
			시공사	한대연(나아임)			
주 최 단 위	부 원 회 의 사	부친대장 공공주택지구 공동구 건설공사	③ 제의사항		구분	영커콘과 주름형 폐합수관을 사용한 조립식 프리캐스트 콘크리트 공동구 구조도(FCW-1@4.6X2.35)/2/	1:30 000
			시공사	한대연(나아임)			
			참가자		참가자		